



المملكة

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (١) جاري

عن مشروع/ تنفيذ اوصال مشروع تعديل مسار خطوط المياه من المحطة النووية بالصنعة الى محطة المعالجة ومطار العالمين المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع بمحطة الصنعة

المقاول



٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١١٨

في المدة من بدء العمل حتى

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١١٨

المنطقة الخامسة غرب الدننا

البند	نوع العمل	الكمية بالمتقيد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل المساقى اجزائه	مقدار الاوصال التي تمت خلال الفترة	اجمالي اوصال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاوصال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اوصال الرقع المساهي لخطوط المياه المتعارضة مع القطار السريع	١٢٣٥٠	١٣	م.ط	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	١٣٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - الملاحظات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - الممثل ومهندسون الممثل متواجدون - التفويض الشهري والاسبوعي متواجده - تصفح التجارب المتاحيه متواجده - الترخيص الارشادي للمشروع متواجد - التفويض المبني متواجد - السياره غير متواجده
٢	اصال جسات استكشافيه بالمعامله اليدويه لظهور امكان الخطوط بالموقع العام	٣٥	٤٥٠	عدد	٠	٣٥	٣٥	جاري	١٥٧٥٠	٠	١٥٧٥٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير طبقات اسفلتيه يورض تكسير ١٠.٥ متر عرضه مسار خط بولي قطر ٧١٠ مم (المسل الجديد) اثناء التركيب والقطع في الاسفلت بخطط مستقيمه (قطاع اسفلت) مع تحديد المسار قبل القطع حتى لا يضر بالطريق الاسفلتي ونقل ناتج التكسير الى اقرب مقلب عمومي.	١٦.٧٥	٧٠	م.م	٠	٢٦	٢٦	جاري	١٨٢٠	٠	١٨٢٠	
٤	بالمتر المكعب حفر في التربة المتعاسكه طر نشات يورض لا يزيد عن ٢.٨٥ و عمق مختلف طبقات لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) بعق يتراوح من ١-١.٥ متر عند اعلى الماسوره عند رقعها من التربه او بعق يتراوح بين ١.٥-٣ متر عند التركيب والسعر يشمل سدد جوانب الحفر وازالة اى عوائق تعترضه ونزع مويه الرشيع اذا لزم الامر والبند وما جيبه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠٠	٨٠	م.م	٠	٢٨٠٠	٢٨٠٠	جاري	٢٤٤٠٠٠	٠	٢٤٤٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب حفر في التربة شديدة التعاسك (تربة صخرية) يورض ٧ م وعق مختلف طبقات لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) بعق يتراوح ١ م والبند شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠	١٢٠	م.م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلى واسفل المواسير مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف ومسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	٧٤١٠	١٦٠	م.م	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية ونشيقها طر نشات يورض لا يزيد عن ٢.٨٥ وعق مختلف طبقات لمسار خط المياه بعق يتراوح بين ١.٥-٣ متر عند التركيب و ٢.٨٥ بعد التخليع مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٣٣٥	٥٥	م.م	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جاري	١١٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠	

مدير مشروع عات الهيئة

مدير المشروع

عن الشركة المنفذة

م/محمد حسني فياض / في/..... سنة

م/محمد حاتم عبد العليم

مدير مشروع مقاول / م

على الحساب/نهائيا

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ

التوقيع/

التوقيع/




رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدننا
"الإستراتيجية كبرى مشاريع"

غير الواردة بعك
الشروط اصدحت
من/.....
ملاحظة:" الفاتح.....

مدير المصلح/.....

عميد مهندس / هاني محمد هجوز

تحريرا في /...../..... سنة ٢٠٢٤

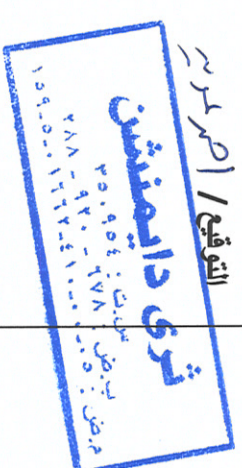

المقاول



عن مشروع/ تنفيذ اعمال مشروع تعديل مسار خطوط المياه من المحطة النووية بالصبيحة الى محطة المعالجة ومطار العالمين المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع بمحطة الصبيحة

مستخلص رقم (١) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠٢٤ / ١٨ / ٢٠٢٤

في المدة من بدء العمل حتى

العقد رقم : ١١٨٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البند	نوع العمل	الكمية بالمت عقد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاصل التي تمت حتى الان	جاري / تهاى	قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية لزوم إنشاء دقارات خرسانية خلف الكيمان والمشتريات على مسار الخط وتثبيت القطعة الخاصة بزوايا من الحديد مع استخدام اسمنت مقلوم للتبريتات طبقا لاعتداد الاستشلالى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢	٢٨	٢٥٤٠	م ^٣	٠	١٠	١٠	جاري	٢٥٤٠٠	٠	٢٥٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - الملاحظات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - العمل ومهندسون العمل متواجدون - التفتيش الشهريه والاسبويه متواجده - التجارب المعملية متواجده - الملاحظات متواجده - البرناج الى مبنى للمشروع متواجد - التفتيش المبني متواجد - المبداء غير متواجده
١٠	بالمتر الطولى اعمال رفع وخلق للمواسير البولى ايتلين اقطار (٨٠٠)م و (٧١٠) م باستخدام المعدات والعمالة ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها واعادة تاهيلها واستخدامها مرة اخرى والبند يشمل رفع المواسير من العنق الموجودة به والتصبيبن والنقل والتشوين والبند يكامله يشمل كل مايلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٢٤١٠	٢٥٠	م ^٣	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	- الملاحظات متواجده - البرناج الى مبنى للمشروع متواجد - التفتيش المبني متواجد - المبداء غير متواجده
١١	بالمتر الطولى اعمال نقل المواسير البولى ايتلين اقطار (٨٠٠) م و (٧١٠) م من موقع التشوين بعد رفع كفاءتها الى مسار الحفر الجديد والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركيب والالحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٣٦٨	١١٥	م ^٣	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	جاري	١٤٩٥٠٠	٠	١٤٩٥٠٠	- الملاحظات متواجده - البرناج الى مبنى للمشروع متواجد - التفتيش المبني متواجد - المبداء غير متواجده
١٢	بالمتر الطولى اعمال نقل المواسير uvpe اقطار (٢٢٥) م و (١٦٠) م من موقع التشوين بعد رفع كفاءتها الى مسار الحفر الجديد والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركيب والالحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٢٢٧٨	٤٨٥	م ^٣	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٩٧٠٠٠٠	٠	٩٧٠٠٠٠	- الملاحظات متواجده - البرناج الى مبنى للمشروع متواجد - التفتيش المبني متواجد - المبداء غير متواجده
١٣	بالمتر الطولى اعمال نقل المواسير uvpe اقطار (٢٢٥) م و (١٦٠) م من موقع التشوين بعد رفع كفاءتها الى مسار الحفر الجديد والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركيب والالحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٠٣٤	١٠٥	م ^٣	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	١٠٥٠٠٠	٠	١٠٥٠٠٠	- الملاحظات متواجده - البرناج الى مبنى للمشروع متواجد - التفتيش المبني متواجد - المبداء غير متواجده

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع

عن الشركة المنفذة

م/محمد حسني فياض / في //...../..... سنة

م/محمد حاتم عبد العظيم

مدير مشروع مقاول / م

رئيس الادارة المركزية

على الحساب/نهائيا

قرش

التوقيع/

التوقيع/

ثري دامينش

غير الواردة بصفك
الشروط اصحمت
من/.....
ملاحظة: الفئات.....
مدير المصلحة.....



عصيدة مهندس

...../...../..... سنة ٢٠٢٤

تحريرا في /...../...../..... سنة ٢٠٢٤

٢٥٨٣



المقاول



عن مشروع / تنفيذ اعمال مشروع تعديل مسار خطوط المياه من المحطة النووية
بالضبعة الى محطة المعالجة ومطار العالمين المتعارضة مع مسار القطار
الكهربائي السريع بمحطة الضبعة

مستخلص رقم (١) جاري

٢٠٢٤ / ٢ / ١٨ في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ / شركة ثرى دايمنشن - جيه الله محمد توفيق وشريكها

العقد رقم: ١١١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البند	نوع العمل	الكمية بالعتاد	اللفة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين HDPE موزدة جديدة لاستكمال اعمال الخطوط والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل وتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٣٣٦	٨٦٧٨	م.ط	٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري	٢٦٠٣٤٠٠	٠	٢٦٠٣٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - الملاحظات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - العمل ومهندسون العمل متواجدون - التفريغ الشهريه والاسبويه متواجده - التجارب المعملية جاريه - المعدات متواجده - البرانسج الزمنى للمشروع متواجد - التفريغ المبدئي متواجد - السياره غير متواجده
١٥	بالمتر الطولي توريد تركيب مواسير من UPVC ضغط ١٠ بار موزدة جديدة لاستكمال اعمال الخطوط والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل وتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٧٢	١٥٢٥١	م.ط	٠	١١٠	١١٠	جاري	٨٣٨٨٠٥	٠	٨٣٨٨٠٥	-
١٦	بالمقطوعه اعمال تكسير الغرف الخرسانية المسلحة القديمة مقاس ٢.٥ * ٢.٥ م باستخدام المعدات وسبك الحوايط ٣٠ سم وسبك القاعده المسلحة ٤٠ سم وسبك العالبيه ٣٠ سم والسقف ٢٥ سم وفك القطع الخاصه والحاس على الخط البولي ايثيلين قطر ٧١٠ مم ونقلها الى موقع التشوين لرفع كفاءتها	٢٥٠	٩٥٩	م.ط	٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري	١٩١٨٠٠	٠	١٩١٨٠٠	-
١٧	بالمقطوعه اعمال انشاء خرقيه خرسانية المسلحة مقاس ٣.٥ * ٢.٥ م * ٣.٣ سمك الحوايط ٣٠ سم بارتفاع ٣.٣ م وسبك القاعده الخرسانية ٤٠ سم وسبك القاعده العالبيه ٣٠ سم والبند يشمل اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبه ١٣٠ كجم / م٣ بعد تشكيله وصب خرسانة مسلحة ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل اعمال النزول والتشطيب والسلام والغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٥٠	٥٦٦	م.ط	٠	١٠٠	١٠٠	جاري	٥٦٦٠٠	٠	٥٦٦٠٠	-

يقع، رئيس الإدارة المركزية " منطقة غرب الدلتا " بئر العاد " الإسكندرية - مرسى مطروح " من / غير الواردة بصك الشروط اعتمدت ملاحظات: " القاتب: مدير المصالح: تحريرا في / / سنة ٢٠٢٤	الحاسب: على الحساب / نهائيا مدير مشروع / م / م / محمد حاتم عبد العليم التوقيع: م / محمد حسني فياض في / / سنة قرش يبلغ الى المقاول مبلغ	مدير مشروع ع م / محمد حاتم عبد العليم التوقيع: م / محمد حسني فياض في / / سنة قرش يبلغ الى المقاول مبلغ
--	---	--



ثرى دايمنشن
ب.ت: ٥٥٤-٢٥٠
ب.ف: ٢٧٨-٩٢٠
ب.ص: ٥٥٠-١٢٢٢٤١٠٠٠٠٠
١٥٩-٥٠٠

المقاول



عن مشروع/ تنفيذ اعمال مشروع تعديل مسار خطوط المياه من المحطة النووية بالضبعة الى محطة المعالجة ومطار العاملين المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع بمحطة الضبعة

مستخلص رقم (١) جاري

الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠٢٤ / ١٢ / ١٨ في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ / شركة ثري دايمشنز - جبهه الله محمد توفيق وشريكها

العقد رقم ٢٠٢٣ / ١١١٨ / ٢٠٢٤

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاتصال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاتصال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاتصال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٨	بالمقطوع اتصال انشاء غرقة خرسانية من الخرسانية المسلحة مقاس ٣.٥ * ٢.٥ * ٣.٣ سمك الحائط ٣٠ سم برزخ ٣٠ سم وبمسك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وبمسك القاعدة العادية ٣٠ سم والنبد يشمل اتصال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / ٣ م بعد تشكيله وصب خرسانية مسلحة ذات ابعاد ٣٥٠ كجم / ٣ م والنبد يشمل اتصال الخزل والتنظيف والسلام والخطام طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات.	١	٣٥٢٨٨٩	عدد	٠	١	١	جاري	٣٥٢٨٨٩	٠	٣٥٢٨٨٩	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - الملاحظات الارشادية متواجده - لوجيات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون
١٩	بالمقطوع اتصال انشاء غرقة خرسانية من الخرسانية المسلحة مقاس ٢.٥ * ٢.٥ * ٣.٣ سمك الحائط ٣٠ سم برزخ ٣٠ سم وبمسك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وبمسك القاعدة العادية ٣٠ سم والنبد يشمل اتصال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / ٣ م بعد تشكيله وصب خرسانية مسلحة ذات ابعاد ٣٥٠ كجم / ٣ م والنبد يشمل اتصال الخزل والتنظيف والسلام والخطام طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات.	١	٢٧٧٦٤٠	عدد	٠	١	١	جاري	٢٧٧٦٤٠	٠	٢٧٧٦٤٠	- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المصل ومهندسون المصل متواجدون - التفجير الشهيرة والاسبوعه متواجده - التجارب المصلية - الملاحظات متواجده - البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢٠	بالمقطوع اتصال انشاء غرقة خرسانية من الخرسانية المسلحة مقاس ٢.٥ * ٢.٥ * ٣.٣ سمك الحائط ٣٠ سم برزخ ٣٠ سم وبمسك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وبمسك القاعدة العادية ٣٠ سم والنبد يشمل اتصال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / ٣ م بعد تشكيله وصب خرسانية مسلحة ذات ابعاد ٣٥٠ كجم / ٣ م والنبد يشمل اتصال الخزل والتنظيف والسلام والخطام طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات.	١	١٨٨٥٠	عدد	٠	١	١	جاري	١٨٨٥٠	٠	١٨٨٥٠	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١	بالمقطوع اتصال انشاء غرقة خرسانية من الخرسانية المسلحة مقاس ٢.٥ * ٢.٥ * ٣.٣ سمك الحائط ٣٠ سم برزخ ٣٠ سم وبمسك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وبمسك القاعدة العادية ٣٠ سم والنبد يشمل اتصال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / ٣ م بعد تشكيله وصب خرسانية مسلحة ذات ابعاد ٣٥٠ كجم / ٣ م والنبد يشمل اتصال الخزل والتنظيف والسلام والخطام طبقا لوصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات.	١	٢١٨٣٣١	عدد	٠	١	١	جاري	٢١٨٣٣١	٠	٢١٨٣٣١	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-١	محسب قفل قر اشه من الزهر المرز قطر ٨٠٠مم	١	٢١٨٣٣١	عدد	٠	١	١	جاري	٢١٨٣٣١	٠	٢١٨٣٣١	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-٢	محسب قفل سكينه من الزهر المرز قطر ٢٥٠مم	٢	٤١٨٧٣	عدد	٠	٢	٢	جاري	٨٣٧٤٦	٠	٨٣٧٤٦	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-٣	محسب قفل سكينه من الزهر المرز قطر ١٦٠مم	٤	٢٢٥٤٠	عدد	٠	٤	٤	جاري	٩٠١٦٠	٠	٩٠١٦٠	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-٤	محسب قفل سكينه من الزهر المرز قطر ٧٥مم	٦	٨٠٢٥	عدد	٠	٦	٦	جاري	٢٤٠٧٥	٠	٢٤٠٧٥	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-٥	محسب هوام بكرتين قطر ١٦٠مم	٣	٢٨١٦٤	عدد	٠	٣	٣	جاري	٨٤٤٩٢	٠	٨٤٤٩٢	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-٦	محسب هوام بكرتين قطر ٧٥مم	٣	٢٠٩٩٢	عدد	٠	٣	٣	جاري	٦٢٩٧٦	٠	٦٢٩٧٦	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-٧	وصلة فك وتركيب من الزهر المرز قطر ٨٠٠مم بالفلانشات	١	٦٥٧٤٤	عدد	٠	١	١	جاري	٦٥٧٤٤	٠	٦٥٧٤٤	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-٨	وصلة فك وتركيب من الزهر المرز قطر ٧٥٠مم بالفلانشات	٢	٥٥١٨٥	عدد	٠	٢	٢	جاري	١١٠٣٧٠	٠	١١٠٣٧٠	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-٩	مشترك ١٦٠/٨٠٠ من الزهر المرز بالفلانشات	١	٥٨٧٢٧	عدد	٠	١	١	جاري	٥٨٧٢٧	٠	٥٨٧٢٧	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-١٠	اجمالي الاتصال	١	١٢٠٥٤٩٨٤	عدد	٠	١	١	جاري	١٢٠٥٤٩٨٤	٠	١٢٠٥٤٩٨٤	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-١١	اجمالي ما سبق صرفه	١	١٢٠٥٤٩٨٤	عدد	٠	١	١	جاري	١٢٠٥٤٩٨٤	٠	١٢٠٥٤٩٨٤	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-١٢	اجمالي	١	١٢٠٥٤٩٨٤	عدد	٠	١	١	جاري	١٢٠٥٤٩٨٤	٠	١٢٠٥٤٩٨٤	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-١٣	اجمالي	١	١٢٠٥٤٩٨٤	عدد	٠	١	١	جاري	١٢٠٥٤٩٨٤	٠	١٢٠٥٤٩٨٤	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده
٢١-١٤	اجمالي	١	١٢٠٥٤٩٨٤	عدد	٠	١	١	جاري	١٢٠٥٤٩٨٤	٠	١٢٠٥٤٩٨٤	- البرامج الزمنى للمشروع متواجد - التفجير المجلية متواجد - السياره غير متواجده