



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٦) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر


تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين

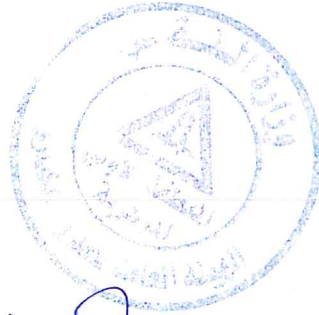

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١)


تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم
ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى
السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح- الفيوم) بالامر
المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
- وعدد (١٠) عمال طوال مدة المشروع ومتواجدين بالمنطقة .
- وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم
توريدها .
- وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
- برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٦/٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ

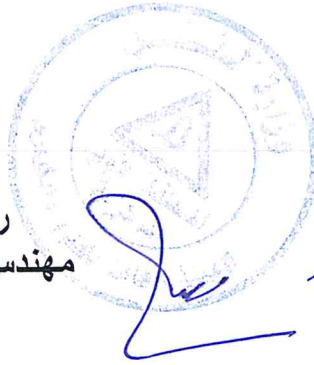

Handwritten signature and initials.

(استمارة رقم ٥٠ « ح - ع »)

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
القصور

المبلغ المستحق إلى : شركة المسعود جروب للتبسيط والتبسيط

بموجب : الطلبات طيه ، أو : م (١٦) جارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتباره إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على الخارج : {

شيك على البنك المركزي فى : صاحب الحق أو : {

يسحب باسم : شركة المسعود جروب للتبسيط والتبسيط

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

رقم	قشر	بيانات الفواتير
١١٤٩٠٠١٧١٤٩	جنيه	١١٤٩٠٠١٧١٤٩
١١٤٩٠٠١٧١٤٩	جنيه	١١٤٩٠٠١٧١٤٩

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

الختم ذو التاريخ : _____

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

مستخلص رقم (16) جاري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

في المدة من أعمال 2024/4/1 حتى أعمال 2024/4/30

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بتاريخ 2022/10/11

العقد رقم : 2023/2022/467

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال المجري المائي												
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكويك المجري المائي لزوم حركة المعدات البحرية.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسث في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٣٦٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٣٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	جاري	٤٧١٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٧١٩٦٠,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح أعمال نمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا بأقطار وسكاكث مختلفة.	١١٠٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 200 سم بمجري النيل في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسنة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الإنقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٦٠٠٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-أ	بالنمد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكث - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-أ	بالنمد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحمل التشغيل باستخدام الجاكث والوايراث والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالنمد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدا	٠٧,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٨,٠٠	جاري	٩٠٣٨٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٠٣٨٨٨,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاسلاط بمجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهر وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/سم2	٧٩٠٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٧٩٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٩٠٠,٠٠	جاري	٣٣٥١١٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٥١١٨٠٠,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعداد شامله التيجان بمجري النيل باستخدام فوم مصنعه مع استخدام الشده المعنويه والاونش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	١٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٦٩٦٠٠,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع السنطوقى (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري المائي وذلك باستخدام نظام العربات الكولوية المتحركة (Cantilever carriage) باستخدام خرسة ذات إجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بد 28 يوم بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 440 كجم / م3 وباستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على إجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والفرم الخشبية والتقويات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابات سبق الإجهاد الرئيسيه والاكسوارات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	١٠٣٥,٠٠	١٠٩,٠٠	١١٤٤,٠٠	جاري	٩٤٢٠٨٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٤٢٠٨٤٠,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بمجري النيل بنظام النمسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابات سبق الإجهاد ولا تشمل النمسة	٨٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	١٩٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣٢,٠٠	جاري	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR زيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعت العالية للقطر لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالنيل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٥٨٣٣,٠٠	١٢,٠٠	٥٨٤٥,٠٠	جاري	١٨٢٨٢٥٧٥٥,٠٠	١٣٠٠٠٠,٠٠	١٨٢٦٩٥٧٥٥,٠٠	
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatio 15.7mm ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات	٨٠٠٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٤٦,٠٠	١٠,٠٠	٥٦,٠٠	جاري	٥٦٩١٧٨٤,٠٠	٣٥٥٠٠٠,٠٠	٥٣٣٦٧٨٤,٠٠	
التشويثات												
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة.	٢٠٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	٤٤,٥٠	١٧,٥٠	٢٧,٠٠	جاري	٢٦١٨٠٠١,٠٠	١٠٤٧٢٠٠,٤٠	١٥٧٠٨٠٠,٦٠	استقطاع نسبة 40% لحين التركيب والشد
اجمالي الاعمال												
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق (15)												
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 16)												
١١٤٩٠١٧١,٥٠												

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس / م. مصطفى لوقاد

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في سنة 2024 المحاسب /
قرش
يدفع إلى المقاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير المصلحة
تحريراً في سنة 2024

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس/ انصر محمد نصير طيبخ

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٣٩,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم الموائع المعرضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجيرسي أو مباني طوب غير مسلح لزوم الموائع المعرضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسى الخاص بالقوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	م.ط	١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري	٦٣٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢١٦٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تربة نظيفة مورده من خارج الموقع.	٢١٦٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية للأساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 250 كجم/م3.	٣٢٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٣٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	جاري	٥٣٧٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٧٢٨٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) .	٢٦٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٢٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جاري	٩٨٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٨٦٩٦٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البيوتومين للقواعد المسلحة والسملات والاصعدة.	٨٦٤,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسى.	٥٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت ورم ودمك نقشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	٥٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٦٢٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٢٠٠٠٠,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2 .	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٢٧٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٣٧,٠٠	جاري	٢٢٠٣٢٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٣٢٨٥,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الجوانب المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة.	٥٥٨٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٥٠,٠٠	جاري	٢٥٧٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٧٥٥٠,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥١	بالطن توريد تركيب قايصولات دائمة معدنية للجوارب بقطر ومسالك مختلفة.	١٢٥,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	
52-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الا يقل اجهاد :تكرس عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	٢٩٢٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	٧٢١٥,٠٠	١٠٨,٠٠	٧٣٢٣,٠٠	جاري	٤٦٤٤٩٧٨٩,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٤٤٩٧٨٩,٠٠	بيان المعدات موجود
60-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخوازيق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٦٣,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٠٧,٠٠	٠٠,٠٠	٠٧,٠٠	جاري	٣٥٦٨٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٦٨٣٢,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3	١٣٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	١٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جاري	٢٣٥٦٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٥٦٩٠,٠٠	١٣/١٣ شحنة ابراهيم
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهر وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٢١٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	١٢٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠١,٠٠	جاري	٣٩٩٣٣٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٩٣٣٢٥,٠٠	
63-ج	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونش اللازمه لاجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهو العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.	١٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	١٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٤٤١٨٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤١٨٠٠,٠٠	
٦٩	بالطن توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر.	١٧٠٠٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	١٦٠٨,٠٠	١٥,٠٠	١٦٢٣,٠٠	جاري	٤٩٠٢٢٧١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٠٢٢٧١٥,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	م2	٧٣٨,٠٠	٠٠,٠٠	٧٣٨,٠٠	جاري	٤٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٤٩٤,٠٠	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا امين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /إرشاد نكري

مهندس /

مهندس /

تحريرا في سنة 2024 المحاسب /

قرش

مهندس /

يُدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

تحريرا في سنة 2024

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

مستخلص رقم (16) جارى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

في المدة من أعمال/2024/4/1 حتى أعمال 2024/4/30

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بتاريخ 2022/10/11

العقد رقم : 2023/2022/467

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال الجزيرة												
٩٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت ورمدم ودمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالجزيرة .	٥٠٠٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	م3	٥٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠٠,٠٠	جاري	١٧٧٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٧٠٠٠٠,٠٠	
٩5-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	١٢٠٠,٠٠	٩٠٦,٠٠	م.ط	٩٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠	
٩8-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للتواعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	١٥٠٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠	
١٠٥	بالطن توريد تركيب قايونات دائمة معدنية للخوازيق بالقطار وسماكات مختلفة.	٩٣٠,٠٠	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٧,٠٠	جاري	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	
106-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرساة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	١١٥٠٠,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	م.ط	١١١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١١٢٥,٠٠	جاري	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	
109-أ	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات فطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	
111-أ	بالعدد عمل اختبار على خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات فطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	
114-أ	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مجلفنة	١٦,٠٠	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	
114-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٦,٠٠	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧٦٥٢١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١٠,٠٠	
١١٥	بالمتر المكعب خرسة عادية للاسماط وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسة بعد 28 يوم من 250 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3 .	٣٢٥,٠٠	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسة مسلحة لزوم الاسماط بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاده السيلكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الطوى لللازمة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسة رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2 .	٩٢٠٠,٠٠	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	
116-أ	علارة استخدام خرسة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٩١٠٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٣٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦٩,٠٠	جاري	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	
117-د	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسة جاهزة لزوم الاصدء شاملة التاج ولزوم الاكثاف بالجزيرة باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاونش اللازمه بلجهاذ لايقبل عن 450 كجم/سم2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب اعلى نقطة بنتاج	٢٦٠٠,٠٠	٤٨٢٥,٠٠	م3	٢٥٩٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٩٩,٠٠	جاري	١٢٥٤٠١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٤٠١٧٥,٠٠	
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الابهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقومة الميزرة للمكعب القياسي للخرسة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى على ان تكون الخرسة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاده السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للنعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاونش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات بأحمالها الكبيرة على الاطراف وتثبيت الباتات السفلية للركائز ذات الجوابط داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المفيدة لذلك وما يتطلبه لذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاونش بالي حمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الابهاد من الكيلات عالية الابهاد والاكسورات	٢٠٠٠,٠٠	١٠٣٨٨,٠٠	م3	١٥٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٦٩,٠٠	جاري	١٦٢٩٨٧٧٢,٠٠	٤٠٠٠٠٠,٠٠	١٢٢٩٨٧٧٢,٠٠	حجز لحين تركيب الكمر 4000000
١٢١	بالطن توريد وتثبيت ورمص حديد تسليح B500 DWR زيادة الممتوية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقومة الاختراقات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى اطوال حتى 12م بالجزيرة.	٧٠٠٠,٠٠	٣٠٧٣٠,٠٠	طن	٥٣٠٩,٠٠	١٦,٠٠	٥٣٢٥,٠٠	جاري	١٦٣٦٣٧٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٣٦٣٧٢٥٠,٠٠	
١٢٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كليلات عالية الابهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوى للكوبرى بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسورات طبقا لاصول الصناعة واللوائح المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٢٠٠٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	٣٩,٠٠	١٧,٠٠	٥٦,٠٠	جاري	٥٤٢٩٩٢٨,٠٠	٢٦٠٠٠,٠٠	٥٤٠٣٩٢٨,٠٠	حجزلحين اتمام حقن الكابلات 26000
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البوبتومين والدهان وجهان على البارد .	٦٣٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
131-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعاد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهئ العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير مثلة FIXED SPHERICAL BEARING.	٣٢,٠٠	٤٢٢٧٥٠,٠٠	عدد	٠٣,٠٠	٠٨,٠٠	١١,٠٠	جاري	٤٦٥٠٢٥٠,٠٠	١١١٦٠٦٠,٠٠	٣٥٣٤١٩٠,٠٠	استقطاع بنسبه 24% لحين انتهاء الاختبارات وانتهاء المفاوضات
131-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعاد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترقى الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهئ العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة الغير مثلة GUIDED SPHERICAL BEARING.	٣٢,٠٠	٤٠٨٥٠٠,٠٠	عدد	٠٨,٠٠	١٤,٠٠	٢٢,٠٠	جاري	٨٩٨٧٠٠٠,٠٠	٢١٥٦٨٨٠,٠٠	٦٨٣٠١٢٠,٠٠	استقطاع بنسبه 24% لحين انتهاء الاختبارات وانتهاء المفاوضات
144-ج	اعمال نظام تاريس Earthing - البند Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠	٧١٢,٥٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	٦٤١٢,٥٠	٩٦١,٨٨	٥٤٥٠,٦٣	استقطاع نسبه 15% لحين انتهاء المفاوضات
144-د	اعمال نظام تاريس Earthing - البند Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠	٢٠٩٠,٠٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	١٨٨١٠,٠٠	٢٨٢١,٥٠	١٥٩٨٨,٥٠	استقطاع نسبه 15% لحين انتهاء المفاوضات

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقال / م. محمود البناء

مدير مشروع مقال / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

تحريرا فى سنة 2024 المحاسب /

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الوازعه بلك الشروط اعتمدت من

يعتمد ، مدير المصلحة

تحريرا فى سنة 2024

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى "

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /