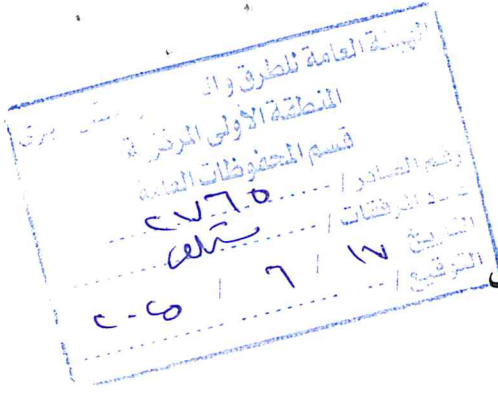




السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٦) جاري مشروع تنفيذ اعمال انشاء كوبري شرق النيل من كم (١٤٩+٠٠٠) حتي كم (١٥٧+٠٠٠) ضمن اعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / المقاولون العرب

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٦/١٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)



Handwritten signature

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٨

مشروع تنفيذ اعمال انشاء كوبري شرق النيل من كم (١٤٩+٠٠٠) حتي كم (١٥٧+٠٠٠) ضمن اعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع (السخنه - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / المقاولون العرب

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على

١- عدد(٤) سيارة ملاكي سيدان

٢- عدد (٤) اجهزه كمبيوتر او لاب توب بمشتملاتهم بالطابعه (ليزر A4) توريد الاحبار للطابعات طول مده المشروع وضمان شامل للاجهزه لمدته سنه من تاريخ التوريد

٣- توفير معمل بمشتملاته.

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٦/١٥

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقه الاولى (القاهرة-الجيزة- القليوبية)



Handwritten signature in blue ink.

قسم :

المبلغ المستحق إلى : شيخ محمد / القاري / ع

الطلبات طيه ، أو : بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وحرف القيمة بواسطة

٦ إذن صرف على :

١. شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

پسبح باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

ع-٩٢

رئيس المصلحة

علامة

ففي _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم نسبة الصرف : _____ الامضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

٢٠١ سنة ————— روجع في (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير ورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠١١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٢٣ س ٢٠١٨ - ٥٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

22 (4)

المختتم ذو التاريخ

(۴) قید فی سجل

(۵) آدرج فہرست کشف

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

الشكايات
المستلمة

الشركات

رقم البند	نوع العمل	الوقت		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجراء	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	إستقطاع أو حجز		البقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنيه							فرش	جنيه	فرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى														
أ – أعمال البئر														
9	بالمتر المكعب تكسير و إزالة طبقات أسفلت والاساس أسفل الاسفلت المتعارض مع مسار الكوبري و البند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	0	114	م3	3000	850	850-	0	جارى	0	0	0	0	1-المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة. 2-المهندسون و المراقبون متواجدون . 3- لوحات المشروع متواجدة. 4- الحد الأدنى من المعدات متواجد. 5- التقارير النصف شهرية و الشهرية متواجدة . 6- التقرير المبدئي متواجد . 7-اجراءات تأمين سلامة المرور متواجدة. 8- الامن الصناعي متواجد. 9- وثيقة التأمين سارية حتي تاريخ المستخلص . 10- السيارات تراجع بمعرفة الادارة.
13	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكرجة نتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 %	0	318.25	م3	9000	854	0	854	جارى	0	0	0	271786	
14	بالمتر المسطح اصال توريد و فرش واختبار طبقة تشريب من البوتومين السائل متوسط التناثر (M.C. 30) بمعدل 1.2 كجم/متر ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها و تثقيبها جيداً و يتم التثقيب طبقاً لتقنيات الترميم والرسومات التنفيذية المتعددة و البند يشمل مشتتات طبقة لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندسين المشرفين.	0	24.70	م2	30000	3953	0	3953		0	0	0	97639	
16	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرصة الاسفلتية سبك 6 سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب نتاج كسارات و البوتومين الصلب 70/60 المطابق للمواصفات	0	124.45	م2	30000	4238	0	4238	جارى	0	0	0	527419	
22	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية													
ا-22	اجهزة تربة أقل من 125 كجم/سعر	0	760	م.ط	19000	12350	12350-	0	جارى	0	0	0	0	
ب-22	علاوة اجهزة تربة أكبر من 125 كجم/سعر وأقل من 400 كجم/سعر	0	712.50	م.ط	2850	600	600-	0	جارى	0	0	0	0	
ج-22	علاوة اجهزة تربة أكبر من 400 كجم/سعر وأقل من 600 كجم/سعر	0	1045	م.ط	1140	130	130-	0	جارى	0	0	0	0	
25	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المتصلة بالمقالب المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع													
ا-25	اجهزة تربة أقل من 125 كجم/سعر	0	95	م3	135000	10000	10000-	0	جارى	0	0	0	0	
ب-25	علاوة اجهزة تربة أكبر من 125 كجم/سعر وأقل من 250 كجم/سعر	0	114	م3	20250	1600	1600-	0	جارى	0	0	0	0	
ج-25	علاوة اجهزة تربة أكبر من 250 كجم/سعر وأقل من 500 كجم/سعر	0	209	م3	8100	900	900-	0	جارى	0	0	0	0	
26	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد المتصلة بالمقالب المطلوب في جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتثبيتها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع													
ا-26	اجهزة تربة أقل من 125 كجم/سعر	0	76	م3	15000	14900	14900-	0	جارى	0	0	0	0	
33	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بطول 120 سم بآبار في جميع انواع التربة عدا الصخرية ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الأقل اجهزة الكسر عن 400 كجم / سعر 2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 واستعداد اختبارات خاصة													
ا-33	اجهزة تربة أقل من 125 كجم/سعر	0	5700	م.ط	80000	25950	25950-	0	جارى	0	0	0	0	
ب-33	علاوة اجهزة تربة أكبر من 125 كجم/سعر وأقل من 400 كجم/سعر و ROD أقل من 20 %	0	2850	م.ط	12000	2000	2000-	0	جارى	0	0	0	0	
ج-33	علاوة اجهزة تربة أكبر من 400 كجم/سعر وأقل من 600 كجم/سعر و ROD أقل من 20 %	0	4750	م.ط	4800	380	380-	0	جارى	0	0	0	0	
د-33	علاوة اجهزة تربة أكبر من 601 كجم/سعر و حتى 800 كجم/سعر و ROD أقل من 20 %	0	8550	م.ط	4800	15	15-	0	جارى	0	0	0	0	
37	بعد عمل تجربة تحميل على خلائق غير عامل ويضعف التحمل التصميمي (200%) (والفئة تشمل الاتواح المعدنية الموقفة و اجهزة القياس والمعدات و الردم او البلوكات الخرسانية أو أي وسيلة تحميل أخرى اعطى تجربة التحميل لتتوصل إلى حمل التجربة المطلوب													
ا-37	نقتر 120 سم	0	760000	عدد	1	1	1-	0	جارى	0	0	0	0	
39	بعد عمل تجربة تحميل على خلائق عامل حمل التجربة (150 %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الاتواح المعدنية الموقفة و اجهزة القياس والمعدات والردم او البلوكات الخرسانية													
ا-39	نقتر 120 سم	0	617500	عدد	27	5	5-	0	جارى	0	0	0	0	
41	بعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخلائق بنسبة 10 % من اجمالي عدد الخوازيق -													
ا-41	نقتر 120 سم باستخدام مواشير مختلفة .	0	100700	عدد	100	17	17-	0	جارى	0	0	0	0	
د-41	بالمتر 120 سم باستخدام مواشير Black Steel	0	38000	عدد	270	66	66-	0	جارى	0	0	0	0	
42	بالمتر المكعب خرصة عادية للاساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المتعددة على الاقل اجهزة الخرصة بعد 28 يوم من 250 كجم/سعر و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3.	0	1520	م3	8500	1865	1865-	0	جارى	0	0	0	0	
إجمالي أعمال البئر														
تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة 95 % لحين المفاضلة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة.....(1) .														
								896843.7	0		0	0	0	896843.70
													0	852001.52

الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير

المشروع

م / راشد شحاته

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

مدير المشروع
المسار داخل المحطة

الشركة المنفذة - مدير المشروع

م / رمضان عطيه

التوقيع :

مدير الانشاءات

(مسار القطار من كم 149+000 الى كم 156+480)

تم تنفيذ خطة للدراسات التنفيذية
المعمارية و الفنية التسليمية
لجانب كوبري الدار ارض الجبل
بأحد مستشاري

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني

م / رانيا احمد ابراهيم

التوقيع :

مدير السلامة

م / رانيا احمد ابراهيم

م / رانيا احمد ابراهيم

م / رانيا احمد ابراهيم

م / رانيا احمد ابراهيم

م / رانيا احمد ابراهيم

م / رانيا احمد ابراهيم

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد سعد

فرش

جنه

المحاسب

على الحساب / نهاب

غير الواردة بهك الشروط واعتمدت من

بمعد

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
أ / مصطفى عبد الجواد

م / راشد شحاته

التوقيع :

م / راشد شحاته

م / راشد شحاته

م / راشد شحاته

م / راشد شحاته

م / راشد شحاته

م / راشد شحاته


الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم

التوقيع: 

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه

التوقيع: 

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير
المشروع
شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع: 

مدير المشروع
المسار داخل المحطة


رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / محمد حسني

التوقيع: 

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع: 


مدير عام الشئون المالية والإدارية
م / مصطفى عبد الجواد

التوقيع: 

مدير عام الشئون المالية والإدارية
م / راشد شحاته

التوقيع: 

مدير عام الشئون المالية والإدارية
م / راشد شحاته

التوقيع: 

مدير عام الشئون المالية والإدارية
م / راشد شحاته

التوقيع: 

الشركة المنفذ
م / رمضان
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
التوقيع

المقاومة
الوطنية

المنظمة
القومية
للثورة
والحرية

المنظمة
القومية
للثورة
والحرية

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى														
أ - أعمال البر														
43	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الأقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /سم ³ و لا يقل محتوي الاسمنت 300 كجم/م ³ .	0	1857.24	م ³	8500	4325	234	4559	جارى	0			8467157.16	
44	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اضافات خاصة و تحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن 450 كجم/سم ³ .	0	3366.90	م ³	90000	37997	1561	39558	جارى	0			133187830.20	
44-أ	علاوة استخدام خرسانة ثقيلة Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل عزل الفرم المعنبة من الخارج و استخدام التلحج و المياه الباردة أثناء التاج الخرسانة للتحكم في درجة حرارة الخرسانة أثناء الصب.	0	504.45	م ³	90000	5000	0	5000	جارى	0			2522250.00	
45	بالمتر المكعب اعمال توريد وتخليق وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعدده و التجان و الاكثاف باستخدام فرم مصنعه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ³ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندي عدى واستخدام اضافات خاصة والبندلاشمل حديد التسليح .													
45-ب	ارتفاع من 6.01 م حتى 9 م	0	4274.95	م ³	10000	696	255	951	جارى	0			4065477.45	
45-ج	ارتفاع من 9.01 الى 12 متر .	0	4476.70	م ³	31500	6659	200	6859	جارى	0			30705685.30	
45-د	ارتفاع من 12.01 م حتى 15 م	0	4678.48	م ³	6600	578	219	797	جارى	0			3728748.56	
45-هـ	ارتفاع اعلى من 15 متر(حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج) . .	0	4880.26	م ³	15000	4924	1041	5965	جارى	0			29110750.90	
46	بالمتر المكعب توريد وتخليق وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوي الاسمنت عن 440 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندي عدى													
46-ب	ارتفاع اعلى من 9 م حتى منسوب اعلى الكمرات	0	9436.51	م ³	19890	1630	611	2241	جارى	0		6,088,908.08	15058310.83	لحين انتهاء اعمال الرفع
49	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم ³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوي الاسمنت عن 440 كجم/م ³ على أن تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة													
49-ب	ارتفاع اعلى من 9 م حتى منسوب اعلى البلاطات	0	6419.22	م.ط	11000	105	0	105	جارى	0			674018.10	
50	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحواط السادة حتى ارتفاع 6 متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عدى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة لا تقل عن 350كجم/سم ³ وألا يقل محتوي الاسمنت عن 450كجم/م ³	0	3550.50	م ³	15500	2687	101	2788	جاري	0			9898794.00	
51	بالطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة المرونة (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار	0	41478.62	طن	54477	14845	567	15412	جارى	0		2,263,264.31	637005227.13	كميات الحديد المرتبطة باستقطاعات البنود الاخرى
53	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجنولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	0	121870.07	طن	2900	87	12	99	جارى	0		1,035,895.60	11029241.33	لحين انتهاء اعمال الرفع و شد الكابلات
56	بالمتر المربع عمل طبقة عزله من البوبتومين والدهان وجهان على البارد	0	64.02	م ²	78000	19313	0	19313	جارى	0			1236418.26	
إجمالي أعمال البر (4)														
										0	896,077,977.21	0	9,388,067.99	0
													886,689,909.22	

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / محمد خنيس

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

قرش
جنيه
الحساب /
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتدت من
يعتمد ..

قرش
جنيه
الحساب /
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتدت من
يعتمد ..

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
م / مصطفى عبد الجواد

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق و الكبارى - مدير المشروع
م / راشد شحاته

التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه

مدير الانشاءات
(مسار القطار من كم 149+000 الى كم 156+480)

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم

التوقيع :



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

مدير عام المشروعات

جنیه
سنة: ص ١٢

لرش جنیه

فرش

3

المحاسب /.....

جنیه

من

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ/ مصطفى عبد الجواد

أ/ مصطفى عبد الجواد

التوقيع:

الهينة العامة للطرق و الكبارى - مدير المشروع
م / راشد شحاته

التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم

التوقيع

مدير المشروع
المسار داخل المحطة

مدير الانشاءات
(مسار القطار من كم 149+000 الى كم 156+480)

تم التوقيع على هذه الوثيقة
المعتمدة وطبقة السلع المعتمدة
لها كوبري الجسر داخل الحظيرة
بأمر السيد عبد الله