


تنفيذ : شركة مون لايت للمقاولات

كشف رقم (2) للتبعيزات المستحقة لعملية في الفترة من 2023-5-14 الى 2023-7-25
المقاول: شركة مون لايت للمقاولات طبقاً للعقد رقم (1784 / 2023 / 2022) المؤرخ في 2023/4/4

جاري 2

رقم قيد	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الفترة	الفترة		عدد الأيام	نسبة الأيام	التعويض	أجرة التعويض
					من	إلى				
1-1	العمل على تركيب وتجهيز حديد التسليح والخرسانة المسلحة (2-من : 1 رمل) على أن يتم الإزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل كثافة الحقلية عن 95% من النسي كاتله جافه من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً للرسمات وتقرير الجسات والإصول الفنية وتعليمات الاستشاري	300.0	3م	63	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	0.86%	30
					1-6-2023	30-6-2023	29	41%	2.55%	200
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	2.84%	184
1-5	بالعمل على تركيب وتجهيز حديد التسليح والخرسانة المسلحة (2-من : 1 رمل) على أن يتم الإزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل كثافة الحقلية عن 95% من النسي كاتله جافه من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً للرسمات وتقرير الجسات والإصول الفنية وتعليمات الاستشاري	145	3م	336	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	0.86%	102
					1-6-2023	30-6-2023	29	41%	2.55%	515
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	2.84%	474
2-1	بالعمل على تركيب وتجهيز حديد التسليح والخرسانة المسلحة (2-من : 1 رمل) على أن يتم الإزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل كثافة الحقلية عن 95% من النسي كاتله جافه من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً للرسمات وتقرير الجسات والإصول الفنية وتعليمات الاستشاري	2250	3م	51.42	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	4.03%	1,132
					1-6-2023	30-6-2023	20	41%	11.50%	5,512
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	12.44%	4,935
3-1	بالعمل على تركيب وتجهيز حديد التسليح والخرسانة المسلحة (2-من : 1 رمل) على أن يتم الإزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل كثافة الحقلية عن 95% من النسي كاتله جافه من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً للرسمات وتقرير الجسات والإصول الفنية وتعليمات الاستشاري	4550.0	3م	42.28	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	8.14%	3,803
					1-6-2023	30-6-2023	29	41%	8.38%	6,663
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	8.66%	5,712
4-1	توريد وتركيب حديد تسليح بالإنقار الحثوية وبالإجهاد المطلوب واللغة تشمل سلك الرباط والكروبي والوصلات والأكسورات وبشركات عمل الغطاء الفرسي وتختات المطاط على المسافات بين الأسياخ وذلك طبقاً للرسمات وتعليمات الجهة المصنعة الحديد التسليح على أن يتم المقلول بتقدم رسومات الشركة ليجوز الإشراف من الاستشاري والجهة المصنعة للاعتدال بين التركيب 230 طن	53000.00	طن	6.28	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	11.81%	9,546
					1-6-2023	30-6-2023	29	41%	14.85%	20,477
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	15.70%	17,916
4-2	العمل على تركيب وتجهيز حديد التسليح والخرسانة المسلحة (2-من : 1 رمل) على أن يتم الإزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل كثافة الحقلية عن 95% من النسي كاتله جافه من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً للرسمات وتقرير الجسات والإصول الفنية وتعليمات الاستشاري	4950.00	م.م	23.12	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	1.56%	434
					1-6-2023	30-6-2023	29	41%	2.03%	962
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	2.27%	891
4-2	بالعمل على تركيب وتجهيز حديد التسليح والخرسانة المسلحة (2-من : 1 رمل) على أن يتم الإزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل كثافة الحقلية عن 95% من النسي كاتله جافه من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً للرسمات وتقرير الجسات والإصول الفنية وتعليمات الاستشاري	108.00	2م	1305.53	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	0.71%	236
					1-6-2023	30-6-2023	29	41%	1.38%	784
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	1.68%	780
4.2	العمل على تركيب وتجهيز حديد التسليح والخرسانة المسلحة (2-من : 1 رمل) على أن يتم الإزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل كثافة الحقلية عن 95% من النسي كاتله جافه من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً للرسمات وتقرير الجسات والإصول الفنية وتعليمات الاستشاري	204.00	م.م	39.69	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	0.00%	0
					1-6-2023	30-6-2023	29	41%	0.00%	0
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	0.00%	0
	العمل على تركيب وتجهيز حديد التسليح والخرسانة المسلحة (2-من : 1 رمل) على أن يتم الإزالة على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن 25 سم بعد الدمك على أن يتم دمك كل طبقة باستخدام الهراس في الاتجاهين بحيث لا تقل كثافة الحقلية عن 95% من النسي كاتله جافه من اختبار الدمك المعمل وذلك طبقاً للرسمات وتقرير الجسات والإصول الفنية وتعليمات الاستشاري	220.00	م.م	4.55	14-5-2023	31-5-2023	17	24%	0.00%	0
					1-6-2023	30-6-2023	29	41%	0.00%	0
					1-7-2023	25-7-2023	24	34%	0.00%	0

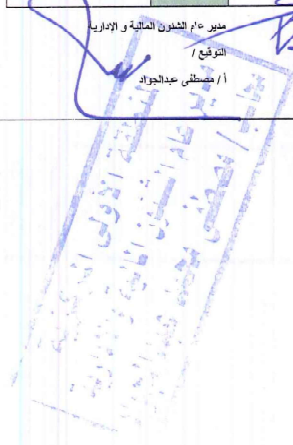

مدير عام المقاولات
م/ جهاد محمد سعد
م/ محمد السيد
م/ أحمد شاذين

الشركة المنفذة
التوقيع
م/ أحمد ناصر ذكي
٧٠٨ ٦٢٣ ٢١٢
م/ أحمد ناصر ذكي
٥١/٠٠٠٣٣/١٧١/٠٤/٠٢
س/ ١٨٤٢٧
المنطقة الثالثة عشر - برج بانوراما

