

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا والتعاقد		كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارية ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الأستقطاع	ملاحظات
		جنيه	جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
الكميات المنفذة من بدء العمل وحتى ٢٠١٨/٦/١٤ طبقا لاسعار التعاقد													
٢	اعمال تحميل و نقل التربة مطابقة للمواصفات البند بجميع مشتملاته و اصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل حتى ٢ كم	٢٤,٥٠		٦٠٦٠٠٠	م٣	١٠٩٩٣٥	١	١٠٩٩٣٦	ختامي	٢٦٩٣٤٣٢,٠٠	٠	٢٦٩٣٤٣٢,٠٠	
٦	اعمال توريد و تشغيل طبقة الاساس (بالسلك اللازم طبقا للتصميم المعتمد باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس نجلوس عن ٤٠% مع الفرش و الدمك على طبقات و بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٠سم بعد الدمك ورشها بالمياه الاصلوية للنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨% من الكثافة الجافة القصوى المعملية) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية للنموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة مع استخدام اجهزة التحكم الالى لضبط المناسيب طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة و الفئة شاملة بالمتر المكعب												
		٢٢٣		١٧٩٠٠٠	م٣	٢٣٦٥٢	٠	٢٣٦٥٢	ختامي	٥٢٧٤٣٩٦	٠	٥٢٧٤٣٩٦	
٧	بالمقطوعية إنشاء بئر مياه بعمق لا يقل عن ٤٠٠متر طولى للإستخدام في بؤر المشروع نظرا لندرة مصادر المياه بالمنطقة وفي حالة تعذر إنشاء البئر يتم صرف قيمة مقابل شراء المياه ومسافات النقل على أن يتم الصرف وفقا لمراحل التنفيذ للمشروع والبنود التي يتم إستخدام المياه بها والهيئة غير مطالبة بأى مصروفات إضافية غير المصروف بهذا البند .	١٢٠٠٠٠٠	١		مقطوعية	٠,١٢٣٨	٠	٠,١٢٣٨	ختامي	١٤٨٥٦٠	٠	١٤٨٥٦٠	
١٠	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل ١,٥ كجم/م٣ طبقا للشروط و المواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل بالمتر المسطح	١٨,٥٠		٣٤١٤٠٠	م٢	٠	٠	٠	ختامي	٠	٠	٠	
١٢	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (3د) بسلك ٧سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط و المواصفات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهيو العمل و الفئة شاملة بالمتر المسطح	١٠١		٣٤١٤٠٠	م٢	٠	٠	٠	ختامي	٠	٠	٠	
رسوم كارتات لطبقة الاساس		١٦		١٧٩٠٠٠	م٣	٢٣٦٥٢	٠	٢٣٦٥٢	ختامي	٣٧٨٤٣٢	٠	٣٧٨٤٣٢	
الاجمالي											٠	٨٤٩٤٨٢٠,٠٠	

ممثل المالك (الهيئة)

مهندس المشروع : م / محمد حسني فياض

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠

على الحساب

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

سبق صرفها الى

المحاسب

رئيس الإدارة المركزية

يعتمد ”“

م/ محمد توفيق

تحريراً في / سنة ٢٠

الشركة المنفذة (بتروجيت)
مدير المشروع بالشركة المنفذه

م/ صلاح خليل

تحريراً في / سنة ٢٠
اقر بصحة ذلك

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا والقائمة الموحدة ٢٠١٨	كمية البند بالمقايضة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه					جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
الكميات المنفذة خلال المدة من ٢٠١٨/٦/١٥ وحتى ٢٠١٩/٦/٣٠ طبقا لاسعار القائمة الموحدة بتاريخ ٢٠١٨/٦/١٥											
ما قبله											
٢	اعمال تحميل و نقل اترية مطابقة للمواصفات البند بجميع مشتملاته و اصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعلمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل حتى ٢ كم	٢٨,٠٠	٥٦٦٦٦٥	م٣	٢٧٦٢٨٣	١٥١٩,٧	٢٧٧٨٠٢,٧	٧٧٧٨٤٧٦	.	٧٧٧٨٤٧٦	
٦	اعمال توريد و تشغيل طبقة الاساس (بالسلك اللازم طبقا للتصميم المعتمد باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس نجلوس عن ٤٠% مع الفرش و الدمك على طبقات و بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٠ سم بعد الدمك ورشها بالمياه الاصلوية لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٨% من الكثافة الجافة القصوى المعملية) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية للنموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة مع استخدام اجهزة التحكم الالى لضبط المناسيب طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة و الفئة شاملة بالمتر المكعب										
	مسافة النقل حتى ٢٠٠ كم	٢٥٦	١٧٩٠٠٠	م٣	١٠٨٨٤٨	٧٧٨	١٠٩٦٢٦	٢٨٠٦٤٢٥٦	.	٢٨٠٦٤٢٥٦	
٧	بالمقطوعية إنشاء بئر مياه بعمق لا يقل عن ٤٠٠ متر طولي للإستخدام في بؤر المشروع نظرا لندرة مصادر المياه بالمنطقة وفي حالة تعذر إنشاء البئر يتم صرف قيمته مقابل شراء المياه ومسافات النقل على أن يتم الصرف وفقا لمراحل التنفيذ للمشروع والبنود التي يتم إستخدام المياه بها والهيئة غير مطالبة بأى مصروفات إضافية غير المصروف بهذا البند .	١٢٠٠٠٠	١,٠٠٠٠	مقطوعية	٠,٤٩١٧	.	٠,٤٩١٧٠	٥٩٠٠٤٠	.	٥٩٠٠٤٠	
١٠	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل ١,٥ كجم/م٢ طبقا للشروط و المواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	٢٠,٣٠	٣٤١٤٠٠	م٢	٢٥٣٠٠٠	٢٤٤٩	٢٥٥٤٤٩	٥١٨٥٦١٥	.	٥١٨٥٦١٥	
١٢	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣٣) بسلك ٧ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط و المواصفات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل و الفئة شاملة بالمتر المسطح	١١٧	٣٤١٤٠٠	م٢	٢٤١٠٠٠	٣٩٢٧	٢٤٤٩٢٧	٢٨٦٥٦٤٥٩	.	٢٨٦٥٦٤٥٩	
	رسوم كارتات لطبقة الاساس	٢٥	١٧٩٠٠٠	م٣	١٠٨٨٤٨	٧٧٨	١٠٩٦٢٦	٢٧٤٠٦٥٠	.	٢٧٤٠٦٥٠	
	رسوم كارتات لطبقة اسفلت رابطة	٣		م٢	٢٤١٠٠٠	٣٩٢٧	٢٤٤٩٢٧	٧٣٤٧٨١	.	٧٣٤٧٨١	
الاجمالى											
٨٢٢٤٥٠٩٦,٣٠											



المحاسب

ممثل المالك (الهيئة)
أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
سبق صرفها الى المقاول تحريريا في / سنة ٢٠

على الحساب

يدفع الى المقاول مبلغ

مهندس المشروع : م / محمد حسني فياض

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية

تحريريا في / سنة ٢٠

م / صلاح خليل

الشركة المنفذة (بتروجت)
مدير المشروع بالشركة المنفذة

م / صلاح خليل

تحريريا في / سنة ٢٠
أقر بصحة ذلك

عن عملية إزدواج طريق ١٦ أكتوبر الواحات البحرية (القطاع الخامس)
تنفيذ شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)

خلال المدة من ٢٥/ ٠٨/ ٢٠٢١ حتى ١٥/ ١٠/ ٢٠٢١

صفحة (٣)

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا والقائمة الموحدة ٢٠١٩	كمية البند بالمقايسة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		جنيه						جنيه	جنيه			
الكميات المنفذة خلال المدة من ٢٠١٩/٧/١ وحتى ٢٠١٩/ ٨/ ٣١ طبقا لاسعار القائمة الموحدة بتاريخ ٢٠١٩/٦/٣٠												
ما قبله												
٢	اعمال تحميل و نقل اترية مطابقة للمواصفات البند بجميع مشتملاته و اصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل حتى ٢ كم	٢٨,٠٠	٦٠٦٠٠٠	م٣	٢١٢٠٠٠	٥٩٩٨,٠٠	٢١٧٩٩٨,٠٠	ختاي	٦١٠٣٩٤٤	٠,٠٠	٨٢٢٤٥٠٩٦,٣٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد. ٢- الاعمال المدرجه بالمستخلص تم تنفيذها خلال المده من ١٥ / ١٠ / ٢٠٢١ حتى ٢٥ / ٨/ ٢٠٢١.
٤	اعمال توريد وبناء تكاسي سمك ٤٠ سم الدبش ومونه الاسمنت والرمل مع الكحلة ومحمل علي البند اعمال ارنكه وتطهير الجسور طبقا للميول الطبيعى للتربه وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهه الاشراف والفئه شاملة بالمتر المكعب مسافة النقل حتى ٢٠٠ كم	٤٠٦,٠٠	٦٠٠٠	م٣	٠	٦٥٤٠,٠٠	٦٥٤٠,٠٠	ختاي	٢٦٥٥٢٤٠	٠,٠٠	٢٦٥٥٢٤٠	٣- المهندسون متواجد خلال مده المستخلص. ٤- المعمل ومهندس المعمل متواجد خلال مده المستخلص. ٥- مسئول التامين وسلامه المرور متواجد خلال مده المستخلص.
٦	اعمال توريد و تشغيل طبقة الاساس (بالسلك اللازم طبقا للتصميم المعتمد باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحميل كاليفورنيا لها عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس نجلوس عن ٤٠% مع الفرش و الدمك على طبقات و بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٢٠ سم بعد الدمك ورشها بالمياه الاصولية لنسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك للوصول الى اقصى كثافة جافة (98% من الكثافة الجافة القصوى المعملية) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية للنموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة مع استخدام اجهزة التحكم الالى لضبط المناسيب طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف و المنطقة المختصة و الفئة شاملة بالمتر المكعب										٦- التقارير الاسبوعية والشهرية متواجد خلال مده المستخلص.	
	مسافة النقل حتى ٢٠٠ كم	٣٢٤	١٧٩٠٠٠	م٣	٤٤٤٠٠	٧٦٢	٤٥١٦٢	ختاي	١٤٦٣٢٤٨٨	٠,٠٠	١٤٦٣٢٤٨٨	٧- المعدات متواجد خلال مده المستخلص.
٧	بالمقطوعية إنشاء بئر مياه بعمق لا يقل عن ٤٠٠متر طولى للإستخدام فى بئر المشروع نظرا لندرة مصادر المياه بالمنطقة وفى حالة تعذر إنشاء البئر يتم صرف قيمة مقابل شراء المياه ومسافات النقل على أن يتم الصرف وفقا لمراحل التنفيذ للمشروع والبندود التى يتم إستخدام المياه بها والهيئة غير مطالبة بأى مصروفات إضافية غير المصروف بهذا البند .	١٢٠٠٠٠٠	١,٠٠	مقطوعية	١,٠٠	٠	١,٠٠	ختاي	١٢٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٨- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجد خلال مده المستخلص.
٩	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم أو للمقابل العمومية دون دخل للهيئة والفئة شاملة أعمال تشغيل ودمك طبقة الاساس اسفل تكسير الاسفلت وعمل ما يلزم لنهو العمل والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب	٦٠	١,٠٠	م٣	٠	٣٩٠٢	٣٩٠٢	ختاي	٢٣٤١٢٠	٠,٠٠	٢٣٤١٢٠	٩- لوحات المشروع متواجده. ١٠- تم تقديم البرنامج الزمنى والتقارير المبدئيه .
١٠	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل ١,٥ كجم/م/ طبقا للشروط و المواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح	٢٥,٠٠	٣٤١٤٠٠	م٢	٨٤٠٠٠	١٧٠٦	٨٥٧٠٦	ختاي	٢١٤٢٦٥٠	٠,٠٠	٢١٤٢٦٥٠	١١- وثائق التامين متواجده. ١٢- مدير المشروع متواجد
١٢	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (3) بسلك ٧سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط و المواصفات و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	١٢٤	٣٤١٤٠٠	م٢	٩٤٢٠٠	٢٠٢٨	٩٦٢٢٨	ختاي	١١٩٣٢٢٧٢	٠,٠٠	١١٩٣٢٢٧٢	
١٤	اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R . C ٣٠٠٠) أو بالمستحلبات الأسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لايقل عن ٠,٥ كجم/م/ أسفل طبقات الرصف والبند يشمل أعمال تنظيف السطح تماماً بالمكائس الميكانيكية من الأتربة والمخلفات قبل الرش و يراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الأسفلتية التى يجرى فرشها خلال وريدية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل بالمتر المسطح .	٧,٢٥	٣٤١٤٠٠	م٢	٣٣٤٠٠٠	٧١٥٥	٣٤١١٥٥	ختاي	٢٤٧٣٣٧٤	٠,٠٠	٢٤٧٣٣٧٤	
١٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسلك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئه شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح .	١٠٩,٠٠	٣٤١٤٠٠	م٢	٣٣٤٠٠٠	٧١٥٥	٣٤١١٥٥	ختاي	٣٧١٨٥٨٩٥	٠,٠٠	٣٧١٨٥٨٩٥	
٢٠	بالمتر الطولى أعمال توريد إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيو جيرسى) وجه واحد ذات مقاومة مميزة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم/ بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) والفئة تشمل عمل قشرة من الخرسانة العادية بسلك ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٠,٠٠	١٨٩٥	م.ط	٠	٣١٢	٣١٢	ختاي	١٣١٠٤٠	٠,٠٠	١٣١٠٤٠	
٢١	بالمتر الطولى أعمال توريد إنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيو جيرسى) وجهين ذات مقاومة مميزة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم/ بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE)	٥٣٠,٠٠	٧٨٠	م٢	٧٦٠	٨	٧٦٨	ختاي	٤٠٧٠٤٠	٠,٠٠	٤٠٧٠٤٠	
٢٢	أعمال إنشاء حمايات من الخرسانة العادية سمك ١٥ سم للأكتاف والميول الجانبية والقدمات على أن لا يقل جهد الكسر بعد ٢٨ يوما عن ٢٠٠ كجم/سم/ وذلك فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف والبند يشمل تشطيب السطح وعمل فواصل طولية وعرضية كل ٢ م	١٧٥,٠٠	٧٠٧١٠	م٢	٨٦٥٠٠	٨٢٩٧,٢	٩٤٧٩٧,٢	ختاي	١٦٥٨٩٥١٠	٠,٠٠	١٦٥٨٩٥١٠	
رسوم كارتات لطبقة الاساس												
رسوم كارتات لطبقة الاسفلت الرابطه												
رسوم كارته لطبقة الاسفلت السطحيه												
الاجمالى												
١٨٠,٣٧٣,٨٦٨,٠٥												

ممثل المالك (الهيئة)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

صرفها الى المقاول تحريراً في / سنة ٢٠

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مهندس المشروع : م / محمد حسني فياض

سبق

المحاسب

رئيس الإدارة المركزية
يعتمد

تحريراً في / سنة ٢٠


م / محمد حسني فياض

الشركة المنفذة (بتروجت)
مدير المشروع بالشركة المنفذه

م / صلاح خليل

تحريراً في / سنة ٢٠

اقر بصحة ذلك

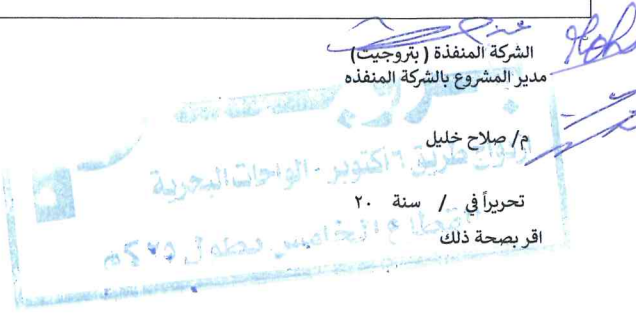

مستخلص ختامي رقم (١١)
عن عملية إزدواج طريق ٦ أكتوبر الواحات البحرية (القطاع الخامس)
تنفيذ شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)
خلال المدة من ٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢١ حتى ١٥ / ١٠ / ٢٠٢١


رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا والقائمة	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		الموحدة ٢٠١٩						جنيه		تمت حتى الآن	جنيه		جنيه
أعمال البنود المتجاوزة عن أمر الإسناد العقد رقم (٧٧ / ٢٠١٦ / ٢٠١٧) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ لعملية إنشاء ازدواج الطريق الصحراوي الغربي قنا -سوهاج													
ما قبله												١٨٠٣٧٣٨٦٨,٠٥	تم الصرف طبقاً للكميات الواردة من منطقة قنا
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآت التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاضولية للوصول إلى نسبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٠٠	٣٤٢٧,٣٨	م٣	٣٤٢٧,٣٨	٠	٣٤٢٧,٣٨	ختامي	٨٥٦٨٤,٥٠	٠,٠٠	٨٥٦٨٥		
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والمتماسكة، وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	١٣	٢١١٢,٥٢	م٣	٢١١٢,٥٢	٠	٢١١٢,٥٢	ختامي	٢٧٤٦٢,٧٦	٠,٠٠	٢٧٤٦٣		
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية صلبة (ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم /سم٢) ويتم تحديد ذلك بأخذ عينات مقاس 10x10x1٠ سم من هذه التربة للتحقق من إجهاد الكسر ولا تعتبر صخرية عندما يقل وزنها عن ٥٠ كجم أو تتواجد متفرقة أثناء أعمال الحفر ومحمل على البند الآتي : ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة ٥٠٠ متر . ٢- أرزكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٤	١٥٨٠,١٠	م٣	١٥٨٠,١	٠	١٥٨٠,١٠	ختامي	٨٥٣٢٥,٤٠	٠,٠٠	٨٥٣٢٥		
٨	بالمتر المكعب توريد وفرش ودمك طبقة أساس طبيعي من ناتج مهزات ميكانيكية في حدود التدرج المطلوب والمواصفات وعلى ألا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% والا يزيد الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% من أقصى كثافة جافة . ويتم فردها وتشغيلها على طبقات والتسوية باستخدام آلات التسوية الحديثة (جريدر مزود بحساسات ليزر) على الا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الاضولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٠,٠٠	٦٨٣	م٣	٦٨٣	٠	٦٨٣,٠٠	ختامي	٦١٤٧٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٤٧٠		
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير(M . C . 30) بمعدل ١,٥ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٩	٥١٠	م٢	٥١٠	٠	٥١٠,٠٠	ختامي	٤٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٩٠		
١١	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (د3) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات جيدة الالتصاق بالأسفلت واستخدام الأسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٦٤,٠٠	٥١٠	م٢	٥١٠	٠	٥١٠,٠٠	ختامي	٣٢٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦٤٠		
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R . C . ٣٠٠٠) بمعدل ٠,٥ كجم/م٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤,٥٠	٧٦٠	م٢	٧٦٠	٠	٧٦٠,٠٠	ختامي	٣٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٢٠		
١٣	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالأسفلت واستخدام الأسفلت الصلب ٧٠/٦٠ والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٦١,٠٠	٧٦٠	م٢	٧٦٠	٠,٠٠	٧٦٠,٠٠	ختامي	٤٦٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٦٠		
١٤	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانه العادية سمك ١٥ سم تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والأملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز وتسوية التربه الطبيعيه أسفل البلاطه للوصول إلى المناسيب التصميميه مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ١٧٥ كجم / سم٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تملأ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوبتر ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠,٠٠	٢٨٣,٢٧	م٢	٢٨٣,٢٧	٠,٠٠	٢٨٣,٢٧	ختامي	٣٦٨٢٥,١٠	٠,٠٠	٣٦٨٢٥		
الاجمالى												١٨٠,٧٥٧,٦٤٥,٨١	

المحاسب

سبق صرفها الى


ممثل المالك (الهيئة)
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠

مهندس المشروع : م / محمد حسني فياض
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفئات

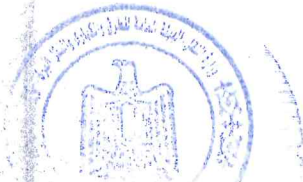

رئيس الإدارة المركزية
يعتمد
م / نهر محمد نهر خليل

تحريراً في / سنة ٢٠

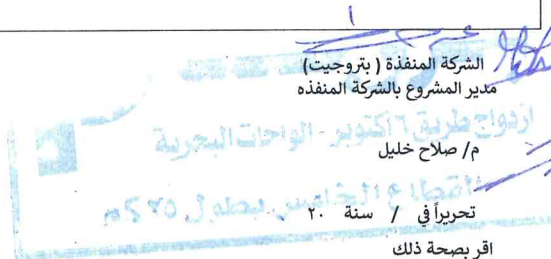

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا والقائمة	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراهه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		الموحدة ٢٠١٩							جنيه	جنيه	جنيه		
أعمال البنود المتجاوزة عن أمر الإسناد العقد رقم (٧٧ / ٢٠١٦ / ٢٠١٧) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ لعملية إنشاء ازدواج الطريق الصحراوي الغربي قنا -سوهاج													
ما قبله										١٨٠٧٥٧٦٤٥,٨١			تم الصرف طبقاً للكميات الواردة من منطقة قنا
١٥	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم من الخرسانة العادية والمقاومة المميزة لها لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الأسمنت الذي يحقق هذا الجهد بعد إعتدال الخلطة التصميمية واستخدام الفير لمنع الشروخ على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب مباشرة بمادة راتنجية خاصة لسد مسام الخرسانة والحفاظ على الرطوبة الكافية لإتمام التفاعل الكامل للأسمنت وطبقاً للمواصفات مع عمل فرشاة من الخرسانة العادية بسمك ٢٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز والفئة تشمل عمل الفرش والشدات على أن تكون الخرسانة الظاهرة ذات سطح أملس وكل مايلزم لنهوه العمل مع إنشاء فواصل وعمل فتحات لتصريف مياه الأمطار وذلك طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح والفئة شاملة بالمتر الطولي .	٣٨٠,٠٠	١٠٤٤,٢٠	م/ط	١٠٤٤,٢٠	٠,٠٠	١٠٤٤,٢٠	ختامي	٣٩٦٧٩٦	.	٣٩٦٧٩٦		
١٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب ودهان برودة أسمنتية (عجالي) بأبعاد 30x50x٣٠/ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ٠,٨ سم دولميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٠,٤ سم ٣م رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم ويعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم التي تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ٢:١ والسعر يشمل دهان البردورات ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠	١٥٨٤,١٥	م/ط	١٥٨٤,١٥	٠,٠٠	١٥٨٤,١٥	ختامي	١٤٢٥٧٤	.	١٤٢٥٧٤		
١٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنتى ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم/م ^٣ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	٣٨,٣٦	م ^٣	٣٨,٣٦	٠,٠٠	٣٨,٣٦	ختامي	٣٤٥٢٤	.	٣٤٥٢٤		
١٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنتى ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ والسعر لا يشمل توريد وتشغيل حديد التسليح مع عزل الحوائط والسقف بالبيتومين المؤكسد ثلاث أوجه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠٠,٠٠	٨,٠٠	م ^٣	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	ختامي	١١٢٠٠	.	١١٢٠٠		
٢٠	بالطن توريد حديد تسليح ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠٠٠	٠,٨٧	طن	٠,٨٧	٠,٠٠	٠,٨٧	ختامي	١٠٤٤٠	.	١٠٤٤٠		
٢١	أعمال توريد وتركيب وتشغيل قطاعات ألواح معدنية صلب طرى ٣٧ المشغول ألواح التقوية والجوابيط طبقاً للأبعاد والقطاعات الموضحة بالرسومات والفئة تشمل التوريد والتشغيل واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على الساخن على ألا يقل سمك طبقة الجلفنة عن ٨٠ ميكرون وعمل الاختبارات اللازمة على الحديد واللحامات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالكجم	٢٧,٥٠	٦٧٥٠,٠٠	كجم	٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٥٠,٠٠	ختامي	١٨٥٦٢٥	.	١٨٥٦٢٥		
٢٢	أعمال حفر لزوم الأساسات في أى نوع من أنواع التربة ونزح المياه إن وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وعمل جسة لمعرفة جهد وعمق التأسيس والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب	٣٧,٠٠	١٩,٢٥	م ^٣	١٩,٢٥	٠,٠٠	١٩,٢٥	ختامي	٧١٢	.	٧١٢		
٢٣	أعمال ردم بأتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على أعلى كثافة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والمواصفات القياسية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب	٣٧,٠٠	١٠٠,٠٠	م ^٣	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	ختامي	٣٧٠٠	.	٣٧٠٠		
٢٤	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الا تقل المقاومة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية عن ٢٠٠ كجم / سم ^٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب	٩٠٠,٠٠	١٩,٢٥	م ^٣	١٩,٢٥	٠,٠٠	١٩,٢٥	ختامي	١٧٣٢٥	.	١٧٣٢٥		
الاجمالي										١٨١,٥٦٠,٥٤١,٥٦			

المحاسب
سابق
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره
صرفها الى المقاول تحريراً في / سنة ٢٠
على الحساب
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملاحظة الفئات
مهندس المشروع : م / محمد حسني قياض
ممثل المالك (الهيئة)
الشركة المنفذة (بتروجت)
مدير المشروع بالشركة المنفذة
م / صلاح خليل
تحريراً في / سنة ٢٠
أقر بصحة ذلك
يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / نهر محمد نهر طبع

تحريراً في / سنة ٢٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً والقائمة	كمية البند بالمقايضة المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارية ام نهائية	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		الموحدة ٢٠١٩							جنيه	جنيه	جنيه		
أعمال البنود المتجاوزة عن أمر الإسناد العقد رقم (٢٠١٧ / ٢٠١٦ / ٧٧) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ لعملية إنشاء ازدواج الطريق الصحراوي الغربي قنا -سوهاج													
ما قبله										١٨١٥٦٠٥٤١,٥٦			تم الصرف طبقاً للكميات الواردة من منطقة قنا
٢٥	أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي الا تقل المقاومة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب والسعر لا يشمل سعر توريد وتشغيل حديد التسليح.	١٤٠٠,٠٠	٢٣,٤٤	م ٣	٢٣,٤٤	٠,٠٠	٢٣,٤٤	ختامي	٣٢٨١٦	٠	٣٢٨١٦		
٢٦	بالطن أعمال توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٢) جميع الأقطار والمقاسات والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٠٠٠	٢,٥١	طن	٢,٥١	٠,٠٠	٢,٥١	ختامي	٣٠١٢٠	٠	٣٠١٢٠		
٢٧	أعمال توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين على البارد وجهين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية أسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥	٥٥,٠٠	م ٢	٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠	ختامي	١٣٧٥	٠	١٣٧٥		
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب رسالة علامات إرشادية علوية وذلك للكابولي والجمالون والكابولي المزدوج والميني كابولي طبقاً لتعليمات الهيئة علي أن تكون الرسالة مكونة من الصاج المجلفن مصدّف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ مدعمة بشاسية حديد علب ٤*٤ مجلفن علي الساخن علي الا تزيد العوارض عن ١ متر وورق عاكس ماسي والبند يشمل كل الاعمال لنهوه العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل القائم المعدني	١٢٩٧,٠٠	٥٤,٠٠	م ٢	٥٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤,٠٠	ختامي	٧٠٠٣٨	٠	٧٠٠٣٨		
٢٩	بالعدد توريد وتركيب علامات إرشادية شيفرون صاج ٩٠*٩٠ سم لمجلفن مصدّف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الإختبارات اللازمة وورق عاكس ماسي والبند يشمل كل الاعمال لنهوه العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل القائم المعدني	١٢٠٩	٣٠,٠٠	عدد	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	ختامي	٣٦٢٧٠	٠	٣٦٢٧٠		
٣٠	بالعدد توريد وتركيب علامات إرشادية دائرية صاج ارتفاع ٩٠ سم لمجلفن مصدّف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الإختبارات اللازمة وورق عاكس ماسي والبند يشمل كل الاعمال لنهوه العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل القائم المعدني	١٣٣٥,٠٠	١٥,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	ختامي	٢٠٠٢٥	٠	٢٠٠٢٥		
٣١	بالعدد توريد وتركيب علامات إرشادية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم لمجلفن مصدّف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ وعمل الإختبارات اللازمة وورق عاكس ماسي والبند يشمل كل الاعمال لنهوه العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل القائم المعدني	١٠٠٠,٠٠	١٣,٠٠	عدد	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	ختامي	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠		
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية أرضي صاج يعرض أقل من ١٢٠ سم لمجلفن مصدّف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ مدعمة بشاسية حديد علب ٤*٤ مجلفن علي الساخن علي الا تزيد العوارض عن ١ متر وورق عاكس ماسي والبند يشمل كل الاعمال لنهوه العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل القائم المعدني	١٢٠٩,٠٠	١,٠٠	م ٢	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	ختامي	١٢٠٩	٠	١٢٠٩		
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية أرضي صاج يعرض أكبر من ١٢٠ سم لمجلفن مصدّف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ مدعمة بشاسية حديد علب ٤*٤ مجلفن علي الساخن علي الا تزيد العوارض عن ١ متر وورق عاكس ماسي والبند يشمل كل الاعمال لنهوه العمل كاملا طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. والفئة لا تشمل القائم المعدني	١٢٩٧,٠٠	٧٢,٠٠	م ٢	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	ختامي	٩٣٣٨٤	٠	٩٣٣٨٤		
الاجمالي										١٨١,٨٥٨,٧٧٨,٥٦			

ممثل المالك (الهيئة)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره صرفها الى المقاول تحريرا في / سنة ٢٠

مهندس المشروع : م / محمد حسني قياض

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
على الحساب
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠

رئيس الإدارة المركزية
باعتد

م / محمد زكريا شيخ

الشركة المنفذة (بتروجت)
مدير المشروع بالشركة المنفذة

م / صلاح خليل

تحريراً في / سنة ٢٠
اقر بصحة ذلك

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا والقائمة	كمية البند بالمقاييس المعدلة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		الموحدة ٢٠١٩							جنيه	جنيه	جنيه		
أعمال البنود المتجاوزة عن أمر الإسناد العقد رقم (٧٧ / ٢٠١٦ / ٢٠١٧) بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٧ لعملية إنشاء إزدواج الطريق الصحراوي الغربي قنا -سوهاج													
ما قبله										١٨١٨٥٨٧٧٨,٥٦			
٣٤	بالكجم نقل وتركيب قائم معدني (I.B 10) علامة مرورية بنظام الدق الميكانيكي ولا يشمل توريد العلامة والورق العاكس ولكن يشمل التجميع مع القائم فقط	٢٧,٥٠	٣٤٤٢,٠٠	كجم	٣٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	٣٤٤٢,٠٠	ختامي	٩٤٦٥٥	.	٩٤٦٥٥	تم الصرف طبقاً للكميات الواردة من منطقة قنا	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية خمس مجموعات كل مجموعة ٥ خطوط علي أن يكون الخط بعرض ٢٠ سم وسمك ٨ مم ويعرض الطريق بالبوية المروية الصفراء	٩٠	١٠٨,٥٠	م/ط	١٠٨,٥٠	٠,٠٠	١٠٨,٥٠	ختامي	٩٧٦٥	.	٩٧٦٥		
٣٦	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء العاكسة على الساخن (EXTRUDER) سمك ٢,٥ سم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ وعلى أن تكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون+ ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح .	١٢٥	١٣٩٧٦,١٩	م٢	١٣٩٧٦,١٩	٠,٠٠	١٣٩٧٦,١٩	ختامي	١٧٤٧٠,٢٤	.	١٧٤٧٠,٢٤		
٣٧	بالمتر المسطح أعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء على الساخن سمك ١,٥ سم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٩ وعلى أن تكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ٢٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والنسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة وخط المحور متقطع (٤م مدهون+ ٨م بدون دهان) طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح .	٦٥,٠٠	١١٨٩٥,٠٠	م٢	١١٨٩٥,٠٠	٠,٠٠	١١٨٩٥,٠٠	ختامي	٧٧٣١٧٥	.	٧٧٣١٧٥		
٣٨	تركيب وتوريد عواكس أرضية (عين القط) من النوع الاكليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطرة عند القاعدة ١٧م وقطرة عند النهاية ١٥م وسطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للاختبار القياسى وحمل أدنى قص للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية ٣١ عدسة على شكل مستطيل ١٥*٧٥م من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (809ASTM) E ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا يقل عن ٢٣ كجم/سم٢ ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢	٤٨٦٧,٠٠	عدد	٤٨٦٧,٠٠	٠,٠٠	٤٨٦٧,٠٠	ختامي	١٠٧٠٧٤	.	١٠٧٠٧٤		
٣٩	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج علي الحواجز الخرسانية طبقا للرسومات وتثبت بمسدس للطلاقات بعدد ٢ مسمار والبند يشمل تركيب العاكس بالورق الملتصق عليه مع مراعاة أصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع العاكس طبقا للرسومات التوضيحية.	٢٣,٠٠	٣٦٠,٠٠	عدد	٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	ختامي	٨٢٨٠	.	٨٢٨٠		
٤٠	أعمال فك ونقل علامات علوية (كابولي) علي القواعد المعدة لها بمعرفة الشركة المنفذة في الأماكن التي تحددها المنطقة والفئة تشمل الدهان وجهين بريمر +وجهين بوية ايبوكسية باللون الفضي علي ان تقدم عينة من البوية لاعتمادها من الهيئة قبل الدهان ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . والبند لا يشمل أعمال صب القواعد	٤٠٠٠,٠٠	٢,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	ختامي	٨٠٠٠	.	٨٠٠٠		
الاجمالى										١٨٤,٦٠٦,٧٥١,٣١			
الاجمالى فقط وقدره مائة وأربعة وثمانون مليون وستمائة وستة ألف وسبعمائة وواحد وخمسون جنيها وواحد وثلاثون قرشا لاغير													

ممثل المالك (الهيئة)

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره صرفها الى المقاول تحريراً في / سنة ٢٠

مهندس المشروع : م / محمد حسني فياض

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠

المحاسب

سبق

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / نهر محمد نهر / م

الشركة المنفذة (بتروجت)
مدير المشروع بالشركة المنفذة

م / صلاح خليل

تحريراً في / سنة ٢٠

اقر بصحة ذلك