

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

کشف رقم جاري (3)

من بداية العمل حتى: 2024 /10/ 04

المقاول: شركة الصالحين للمقاولات العامة رقم العقد (2024/2023/71) المؤرخ في 2023/07/16

شركة الحفدة: شركة الصالحين للمقاولات العامة مدير المشروع محمد عائل مهندس الاستشاري (المساحة) م/محمد خليل م/عبد الكريم	مهندس الإستشاري العام (مسيتمرا) م/ علاء عبداللطيف م/مارجريت هادي زاهر	مدير عام مشروعات (الهيئة) م/احمد حسني قياض	رئيس الإدارة المركزية مصلحة غرب الدلتا الاستشارية - م/ميسرة مطروح عبد مهندس / "م/م/محمد محمود طه"
على الحساب نهائياً	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المدبغة بالظهور وقرأها يسبق صرفها إلى المعقول تحريراً في : يدفع للمعقول مبلغ	منحوتة : المئات غير الواردة بصفته الشروط أضعفت من تحريراً في :	

مدير عام مشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الإستشاري العام (ميمتراك)

شركة المنفذة: شركة الصالحين للمقاولات العامة

مهندس الاستشاري (المصاحبة)

مهندس الاستشاري (ه. خالد قنديل)

م/محمد حسنى نياض

قرر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المعينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول
علم الحساب نهائياً

تعارف:

يدفع للمقاول مبلغ

..... : انصاف غير الواردة بصفت الشروط اعتمدت من
 : حواله :

والتحليل الاقتصادي للمركبات

11/11/2019

100



22/6/16

"إلى محفل محفل طه"

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

رقم البند و بيانه : (1-3) اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات
عن مارس 2023

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
1130.80	5.14	220	20/3/2023	348+240	348+020	F-23	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة
659.40	4.71	140	20/3/2023	348+540	348+400	F-24	
441.00	4.41	100	21/3/2023	348+020	347+920	F-25	
625.20	5.21	120	22/3/2023	347+620	347+500	F-26	
511.00	5.11	100	22/3/2023	347+760	347+660	F-27	
740.80	4.63	160	29/3/2023	348+400	348+240	F-28	
551.00	5.51	100	3/4/2023	347+600	347+500	F-29	
110.40	5.52	20	3/4/2023	347+620	347+600	F-30	
108.60	5.43	20	5/4/2023	347+680	347+660	F-31	
320.40	5.34	60	5/4/2023	347+740	347+680	F-32	
104.00	5.20	20	5/4/2023	347+760	347+740	F-33	
450.40	5.63	80	5/4/2023	348+080	348+000	F-34	
410.40	5.13	80	6/4/2023	348+000	347+920	F-35	
467.00	4.67	100	8/4/2023	347+600	347+500	F-36	
1699.20	5.31	320	15/4/2023	348+400	348+080	F-37	
550.80	4.59	120	15/4/2023	348+520	348+400	F-38	
140.60	7.03	20	15/4/2023	348+540	348+520	F-39	
460.80	5.76	80	15/4/2023	348+000	347+920	F-40	
551.00	5.51	100	1/5/2023	347+600	347+500	F-41	
115.40	5.77	20	3/5/2023	347+680	347+660	F-42	
110.40	5.52	20	3/5/2023	347+760	347+740	F-43	
460.00	5.75	80	3/5/2023	348+000	347+920	F-44	
345.60	5.76	60	3/5/2023	348+140	348+080	F-45	
109.20	5.46	20	4/5/2023	348+020	348+000	F-46	
110.20	5.51	20	6/5/2023	348+540	348+520	F-47	
580.00	5.80	100	6/5/2023	347+600	347+500	F-48	

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م/ السيد شيف الدين

م/ السيد شيف الدين

م/ السيد شيف الدين

م/ السيد شيف الدين

م/ السيد شيف الدين

م/ السيد شيف الدين

م/ السيد شيف الدين

م/ السيد شيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد علي

م/ محمد علي

م/ محمد علي

م/ محمد علي

م/ محمد علي

م/ محمد علي

م/ محمد علي

م/ محمد علي

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
1201.20	4.62	260	6/5/2023	348+400	348+140	F-49	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة
501.60	4.18	120	9/5/2023	348+140	348+020	F-50	
360.80	4.51	80	13/5/2023	348+000	347+920	F-51	
551.00	5.51	100	15/5/2023	347+760	347+660	F-52	
617.40	4.41	140	17/5/2023	348+540	348+400	F-53	
614.40	7.68	80	20/5/2023	348+000	347+920	F-54	
481.00	4.81	100	21/5/2023	347+760	347+660	F-55	
490.00	4.90	100	25/5/2023	347+760	347+660	F-56	
445.00	4.45	100	29/8/2023	347+600	347+500	F-57	
425.00	4.25	100	29/8/2023	348+020	347+920	F-58	
385.00	3.85	100	29/8/2023	347+760	347+660	F-59	
380.00	3.80	100	12/9/2023	347+760	347+660	F-60	
464.00	2.90	160	14/9/2023	347+920	347+760	F-61	
448.00	2.80	160	16/9/2023	347+920	347+760	F-62	
672.00	4.20	160	17/9/2023	347+920	347+760	F-63	
864.00	5.40	160	19/9/2023	347+920	347+760	F-64	
816.00	5.10	160	21/9/2023	347+920	347+760	F-65	
752.00	4.70	160	23/9/2023	347+920	347+760	F-66	
704.00	4.40	160	24/9/2023	347+920	347+760	F-67	
560.00	3.50	160	25/9/2023	347+920	347+760	F-68	
845.00	3.25	260	3/10/2023	347+920	347+660	F-69	
24441.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)						
24441.00	الاجمالي الكلي (م3)						

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجيت مجدي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م/ السيد سيف الدين

مشاري الهندسي
طاب قنديل
م/ السيد سيف الدين
القطاع الخامس

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م/ محسن خليل

مشروع القطار السريع - غرب النيل

مهندس الشركة
م/ محمد عادل

مشاري الهندسي
طاب قنديل
م/ السيد سيف الدين
القطاع الخامس

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل تربة 162 كم

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
904.20	4.11	220	20/3/2023	348+240	348+020	F-23	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة
526.40	3.76	140	20/3/2023	348+540	348+400	F-24	
353.00	3.53	100	21/3/2023	348+020	347+920	F-25	
500.40	4.17	120	22/3/2023	347+620	347+500	F-26	
409.00	4.09	100	22/3/2023	347+760	347+660	F-27	
592.00	3.70	160	29/3/2023	348+400	348+240	F-28	
441.00	4.41	100	3/4/2023	347+600	347+500	F-29	
88.40	4.42	20	3/4/2023	347+620	347+600	F-30	
86.80	4.34	20	5/4/2023	347+680	347+660	F-31	
256.20	4.27	60	5/4/2023	347+740	347+680	F-32	
83.20	4.16	20	5/4/2023	347+760	347+740	F-33	
360.00	4.50	80	5/4/2023	348+080	348+000	F-34	
328.00	4.10	80	6/4/2023	348+000	347+920	F-35	
374.00	3.74	100	8/4/2023	347+600	347+500	F-36	
1360.00	4.25	320	15/4/2023	348+400	348+080	F-37	
440.40	3.67	120	15/4/2023	348+520	348+400	F-38	
112.40	5.62	20	15/4/2023	348+540	348+520	F-39	
368.80	4.61	80	15/4/2023	348+000	347+920	F-40	
441.00	4.41	100	1/5/2023	347+600	347+500	F-41	
92.40	4.62	20	3/5/2023	347+680	347+660	F-42	
88.40	4.42	20	3/5/2023	347+760	347+740	F-43	
368.00	4.60	80	3/5/2023	348+000	347+920	F-44	
276.60	4.61	60	3/5/2023	348+140	348+080	F-45	
87.00	4.35	20	4/5/2023	348+020	348+000	F-46	
88.20	4.41	20	6/5/2023	348+540	348+520	F-47	
464.00	4.64	100	6/5/2023	347+600	347+500	F-48	

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
962.00	3.70	260	6/5/2023	348+400	348+140	F-49	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية
400.80	3.34	120	9/5/2023	348+140	348+020	F-50	
288.80	3.61	80	13/5/2023	348+000	347+920	F-51	
441.00	4.41	100	15/5/2023	347+760	347+660	F-52	
494.20	3.53	140	17/5/2023	348+540	348+400	F-53	
491.20	6.14	80	20/5/2023	348+000	347+920	F-54	
385.00	3.85	100	21/5/2023	347+760	347+660	F-55	
392.00	3.92	100	25/5/2023	347+760	347+660	F-56	
356.00	3.56	100	29/8/2023	347+600	347+500	F-57	
340.00	3.40	100	29/8/2023	348+020	347+920	F-58	
308.00	3.08	100	29/8/2023	347+760	347+660	F-59	
304.00	3.04	100	12/9/2023	347+760	347+660	F-60	
371.20	2.32	160	14/9/2023	347+920	347+760	F-61	
358.40	2.24	160	16/9/2023	347+920	347+760	F-62	
537.60	3.36	160	17/9/2023	347+920	347+760	F-63	
691.20	4.32	160	19/9/2023	347+920	347+760	F-64	
652.80	4.08	160	21/9/2023	347+920	347+760	F-65	
601.60	3.76	160	23/9/2023	347+920	347+760	F-66	
563.20	3.52	160	24/9/2023	347+920	347+760	F-67	
448.00	2.80	160	25/9/2023	347+920	347+760	F-68	
676.00	2.60	260	3/10/2023	347+920	347+660	F-69	
19552.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
19552.80	الاجمالي الكلي (3م)						

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارحريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب كمال قنديل

م/ السيد سيف الدين



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد كامل

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

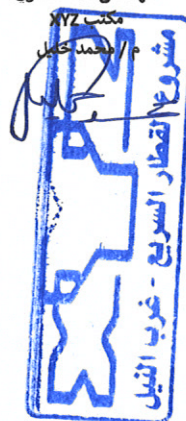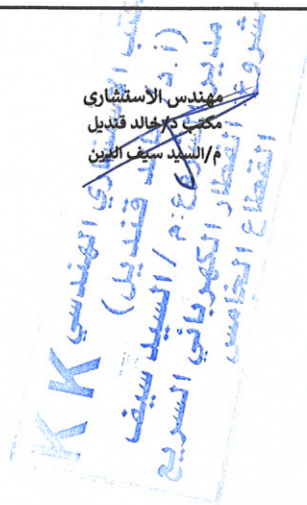

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة مسافة النقل رمل 112 كم

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
226.60	1.03	220	20/3/2023	348+240	348+020	F-23	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف.
131.60	0.94	140	20/3/2023	348+540	348+400	F-24	
88.00	0.88	100	21/3/2023	348+020	347+920	F-25	
124.80	1.04	120	22/3/2023	347+620	347+500	F-26	
102.00	1.02	100	22/3/2023	347+760	347+660	F-27	
148.80	0.93	160	29/3/2023	348+400	348+240	F-28	
110.00	1.10	100	3/4/2023	347+600	347+500	F-29	
22.00	1.10	20	3/4/2023	347+620	347+600	F-30	
21.80	1.09	20	5/4/2023	347+680	347+660	F-31	
64.20	1.07	60	5/4/2023	347+740	347+680	F-32	
20.80	1.04	20	5/4/2023	347+760	347+740	F-33	
90.40	1.13	80	5/4/2023	348+080	348+000	F-34	
82.40	1.03	80	6/4/2023	348+000	347+920	F-35	
93.00	0.93	100	8/4/2023	347+600	347+500	F-36	
339.20	1.06	320	15/4/2023	348+400	348+080	F-37	
110.40	0.92	120	15/4/2023	348+520	348+400	F-38	
28.20	1.41	20	15/4/2023	348+540	348+520	F-39	
92.00	1.15	80	15/4/2023	348+000	347+920	F-40	
110.00	1.10	100	1/5/2023	347+600	347+500	F-41	
23.00	1.15	20	3/5/2023	347+680	347+660	F-42	
22.00	1.10	20	3/5/2023	347+760	347+740	F-43	
92.00	1.15	80	3/5/2023	348+000	347+920	F-44	
69.00	1.15	60	3/5/2023	348+140	348+080	F-45	
21.80	1.09	20	4/5/2023	348+020	348+000	F-46	
23.80	1.19	20	6/5/2023	348+540	348+520	F-47	
116.00	1.16	100	6/5/2023	347+600	347+500	F-48	
							- مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرة

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب م / خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب م / محمد خليل

م / محمد عادل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

م / محمد عادل

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
239.20	0.92	260	6/5/2023	348+400	348+140	F-49	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل 2 كم -يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة
100.80	0.84	120	9/5/2023	348+140	348+020	F-50	
72.00	0.90	80	13/5/2023	348+000	347+920	F-51	
110.00	1.10	100	15/5/2023	347+760	347+660	F-52	
123.20	0.88	140	17/5/2023	348+540	348+400	F-53	
123.20	1.54	80	20/5/2023	348+000	347+920	F-54	
96.00	0.96	100	21/5/2023	347+760	347+660	F-55	
98.00	0.98	100	25/5/2023	347+760	347+660	F-56	
89.00	0.89	100	29/8/2023	347+600	347+500	F-57	
85.00	0.85	100	29/8/2023	348+020	347+920	F-58	
77.00	0.77	100	29/8/2023	347+760	347+660	F-59	
76.00	0.76	100	12/9/2023	347+760	347+660	F-60	
92.80	0.58	160	14/9/2023	347+920	347+760	F-61	
89.60	0.56	160	16/9/2023	347+920	347+760	F-62	
134.40	0.84	160	17/9/2023	347+920	347+760	F-63	
172.80	1.08	160	19/9/2023	347+920	347+760	F-64	
163.20	1.02	160	21/9/2023	347+920	347+760	F-65	
150.40	0.94	160	23/9/2023	347+920	347+760	F-66	
140.80	0.88	160	24/9/2023	347+920	347+760	F-67	
112.00	0.70	160	25/9/2023	347+920	347+760	F-68	
169.00	0.65	260	3/10/2023	347+920	347+660	F-69	
4888.20		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
4888.20		الاجمالي الكلي (3م)					

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

رقم البند و بيانه : (1-3) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
1130.80	5.14	220	20/3/2023	348+240	348+020	F-23	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صاحلة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة
659.40	4.71	140	20/3/2023	348+540	348+400	F-24	
441.00	4.41	100	21/3/2023	348+020	347+920	F-25	
625.20	5.21	120	22/3/2023	347+620	347+500	F-26	
511.00	5.11	100	22/3/2023	347+760	347+660	F-27	
740.80	4.63	160	29/3/2023	348+400	348+240	F-28	
551.00	5.51	100	3/4/2023	347+600	347+500	F-29	
110.40	5.52	20	3/4/2023	347+620	347+600	F-30	
108.60	5.43	20	5/4/2023	347+680	347+660	F-31	
320.40	5.34	60	5/4/2023	347+740	347+680	F-32	
104.00	5.20	20	5/4/2023	347+760	347+740	F-33	
450.40	5.63	80	5/4/2023	348+080	348+000	F-34	
410.40	5.13	80	6/4/2023	348+000	347+920	F-35	
467.00	4.67	100	8/4/2023	347+600	347+500	F-36	
1699.20	5.31	320	15/4/2023	348+400	348+080	F-37	
550.80	4.59	120	15/4/2023	348+520	348+400	F-38	
140.60	7.03	20	15/4/2023	348+540	348+520	F-39	
460.80	5.76	80	15/4/2023	348+000	347+920	F-40	
551.00	5.51	100	1/5/2023	347+600	347+500	F-41	
115.40	5.77	20	3/5/2023	347+680	347+660	F-42	
110.40	5.52	20	3/5/2023	347+760	347+740	F-43	
460.00	5.75	80	3/5/2023	348+000	347+920	F-44	
345.60	5.76	60	3/5/2023	348+140	348+080	F-45	
109.20	5.46	20	4/5/2023	348+020	348+000	F-46	
110.20	5.51	20	6/5/2023	348+540	348+520	F-47	
580.00	5.80	100	6/5/2023	347+600	347+500	F-48	

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية
صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل
باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن 50 سم
حتى منسوب 2 متر و بسلك لا يزيد عن 25
سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل
الجسر والاستكاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا
تقل عن 15%) و رشة بالمياه الاصلوية
للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك
الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة
جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى)
ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية
والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات
التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مستماتة
طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة
العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس
المشرف.

- مسافة النقل 2 كم
- يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم
بالزيادة او النقصان
- السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط
واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2
كم
- السعر يشمل قيمة المادة المحجرة

م/ مارجريت مجدي

مکتبہ د/ خالد قنديل

م/المسيد سيف الدين

مکتب XYZ

م / محمد خلیلا

५३

م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-5) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات.....
عن شهر مارس 2023

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		تاريخ	الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
820.00	4.10	200	14/5/2023	349+000	348+800	SG1-Rev1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميغاباسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع شتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
902.00	4.10	220	15/5/2023	348+800	348+580	SG2-Rev2	
1148.00	4.10	280	24/5/2023	348+300	348+020	SG3-Rev1	
1148.00	4.10	280	24/5/2023	348+580	348+300	SG4-Rev1	
1646.40	3.92	420	29/5/2023	349+000	348+580	SG5	
1019.20	3.92	260	3/6/2023	348+580	348+320	SG6-Rev2	
862.40	3.92	220	5/6/2023	348+320	348+100	SG7-Rev1	
411.00	4.11	100	19/9/2023	347+600	347+500	SG8	
328.80	4.11	80	25/9/2023	348+020	347+940	SG9-Rev1	
391.00	3.91	100	30/9/2023	347+600	347+500	SG10-Rev1	
1150.80	4.11	280	15/10/2023	347+940	347+660	SG11-Rev1	
625.60	3.91	160	18/10/2023	348+100	347+940	SG12	
1094.80	3.91	280	19/10/2023	347+940	347+660	SG13-Rev2	
11548.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
11548.00	الاجمالي الكلي (3م)						

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-5) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات.....
(المادة المحجرة)

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		تاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
820.00	4.10	200	14/5/2023	349+000	348+800	SG1-Rev1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة العار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجرية لوح التحميل عن 80 ميجاسكال ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
902.00	4.10	220	15/5/2023	348+800	348+580	SG2-Rev2	
1148.00	4.10	280	24/5/2023	348+300	348+020	SG3-Rev1	
1148.00	4.10	280	24/5/2023	348+580	348+300	SG4-Rev1	
1646.40	3.92	420	29/5/2023	349+000	348+580	SG5	
1019.20	3.92	260	3/6/2023	348+580	348+320	SG6-Rev2	
862.40	3.92	220	5/6/2023	348+320	348+100	SG7-Rev1	
411.00	4.11	100	19/9/2023	347+600	347+500	SG8	
328.80	4.11	80	25/9/2023	348+020	347+940	SG9-Rev1	
391.00	3.91	100	30/9/2023	347+600	347+500	SG10-Rev1	
1150.80	4.11	280	15/10/2023	347+940	347+660	SG11-Rev1	
625.60	3.91	160	18/10/2023	348+100	347+940	SG12	
1094.80	3.91	280	19/10/2023	347+940	347+660	SG13-Rev2	
11548.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
11548.00	الاجمالي الكلي (3م)						

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (1-5) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات.....
(علاوة مسافة النقل 145 كم)

تنفيذ :شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		تاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
820.00	4.10	200	14/5/2023	349+000	348+800	SG1-Rev1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
902.00	4.10	220	15/5/2023	348+800	348+580	SG2-Rev2	
1148.00	4.10	280	24/5/2023	348+300	348+020	SG3-Rev1	
1148.00	4.10	280	24/5/2023	348+580	348+300	SG4-Rev1	
1646.40	3.92	420	29/5/2023	349+000	348+580	SG5	
1019.20	3.92	260	3/6/2023	348+580	348+320	SG6-Rev2	
862.40	3.92	220	5/6/2023	348+320	348+100	SG7-Rev1	
411.00	4.11	100	19/9/2023	347+600	347+500	SG8	
328.80	4.11	80	25/9/2023	348+020	347+940	SG9-Rev1	
391.00	3.91	100	30/9/2023	347+600	347+500	SG10-Rev1	
1150.80	4.11	280	15/10/2023	347+940	347+660	SG11-Rev1	
625.60	3.91	160	18/10/2023	348+100	347+940	SG12	
1094.80	3.91	280	19/10/2023	347+940	347+660	SG13-Rev2	
11548.00		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
11548.00		الاجمالي الكلي (3م)					

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريتا مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب م/ خالد قنديل

م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XY2

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم+347 الى الكم+349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند وبيانه : (1-5) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات.....
(علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية)

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		تاريخ	الموقع الكيلومتری		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
820.00	4.10	200	14/5/2023	349+000	348+800	SG1-Rev1	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الاساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الي أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن 20 كم
902.00	4.10	220	15/5/2023	348+800	348+580	SG2-Rev2	
1148.00	4.10	280	24/5/2023	348+300	348+020	SG3-Rev1	
1148.00	4.10	280	24/5/2023	348+580	348+300	SG4-Rev1	
1646.40	3.92	420	29/5/2023	349+000	348+580	SG5	
1019.20	3.92	260	3/6/2023	348+580	348+320	SG6-Rev2	
862.40	3.92	220	5/6/2023	348+320	348+100	SG7-Rev1	
411.00	4.11	100	19/9/2023	347+600	347+500	SG8	
328.80	4.11	80	25/9/2023	348+020	347+940	SG9-Rev1	
391.00	3.91	100	30/9/2023	347+600	347+500	SG10-Rev1	
1150.80	4.11	280	15/10/2023	347+940	347+660	SG11-Rev1	
625.60	3.91	160	18/10/2023	348+100	347+940	SG12	
1094.80	3.91	280	19/10/2023	347+940	347+660	SG13-Rev2	
11548.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
11548.00	الاجمالي الكلي (3م)						

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م / السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XY2

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)
في المسافة من الكم 347+500 إلى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات
عن شهر مارس 2023

تنفيذ :شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
598.00	2.99	200	25/9/2023	348+300	348+100	SB-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من (الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل من (Ev2) كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة تجرية لوح التحميل عن 120 ميجانيسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير . الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم-
538.20	2.99	180	26/9/2023	348+480	348+300	SB-2	
572.00	2.86	200	30/9/2023	348+300	348+100	SB-3	
514.80	2.86	180	4/10/2023	348+480	348+300	SB-4	
1554.80	2.99	520	5/10/2023	349+000	348+480	SB-5	
286.00	2.86	100	10/10/2023	348+580	348+480	SB-6Rev2	
572.00	2.86	200	10/10/2023	349+000	348+800	SB-7Rev2	
629.20	2.86	220	10/11/2023	348+800	348+580	SB-8Rev1	
299.00	2.99	100	16/10/2023	347+600	347+500	SB-9Rev1	
286.00	2.86	100	23/10/2023	347+600	347+500	SB-10Rev1	
478.40	2.99	160	25/10/2023	348+100	347+940	SB-11	
717.60	2.99	240	26/10/2023	347+940	347+700	SB-12	
800.80	2.86	280	2/11/2023	348+100	347+820	SB-14	
457.60	2.86	160	5/11/2023	347+820	347+660	SB-15	
8304.40	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م3)						
8304.40	الاجمالي الكلي (م3)						

مدير المشروع (الهيئة)

م / ماريوت مجدي

مهندس الاستشاري

م / خالد قنديل

م / السيد سيف الدين



مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد عادل

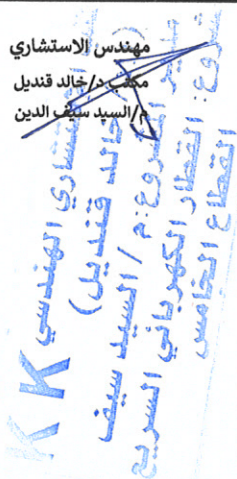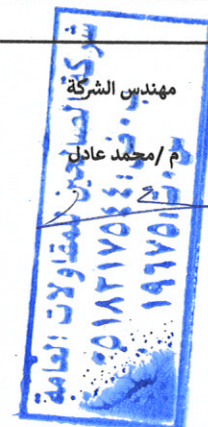

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع

(المادة المحجرة)

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الأبعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
598.00	2.99	200	25/9/2023	348+300	348+100	SB-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من (الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة (Ev2) تحمل كالفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل لا تقل عن 20 كم-
538.20	2.99	180	26/9/2023	348+480	348+300	SB-2	
572.00	2.86	200	30/9/2023	348+300	348+100	SB-3	
514.80	2.86	180	4/10/2023	348+480	348+300	SB-4	
1554.80	2.99	520	5/10/2023	349+000	348+480	SB-5	
286.00	2.86	100	10/10/2023	348+580	348+480	SB-6Rev2	
572.00	2.86	200	10/10/2023	349+000	348+800	SB-7Rev2	
629.20	2.86	220	10/11/2023	348+800	348+580	SB-8Rev1	
299.00	2.99	100	16/10/2023	347+600	347+500	SB-9Rev1	
286.00	2.86	100	23/10/2023	347+600	347+500	SB-10Rev1	
478.40	2.99	160	25/10/2023	348+100	347+940	SB-11	
717.60	2.99	240	26/10/2023	347+940	347+700	SB-12	
800.80	2.86	280	2/11/2023	348+100	347+820	SB-14	
457.60	2.86	160	5/11/2023	347+820	347+660	SB-15	
8304.40	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
8304.40	الاجمالي الكلي (3م)						

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب م/ خالد قنديل

م/ السيد سيف الدين

قطاع الخامس
القطار الكهربائي السريع
م/ السيد سيف الدين
مكتب م/ خالد قنديل
مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مكتب م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

مهندس الاستشاري
م/ محمد خليل
مكتب م/ محمد خليل
مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

مهندس الشركة
م/ محمد عادل
مكتب م/ محمد عادل
مهندس الشركة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع

(علاوة مسافة النقل 145 كم)

تنفيذ :شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومري		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
598.00	2.99	200	25/9/2023	348+300	348+100	SB-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من (الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة (Ev2) تحمل كالفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة من تجربة لوح التحميل عن 120 ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم.
538.20	2.99	180	26/9/2023	348+480	348+300	SB-2	
572.00	2.86	200	30/9/2023	348+300	348+100	SB-3	
514.80	2.86	180	4/10/2023	348+480	348+300	SB-4	
1554.80	2.99	520	5/10/2023	349+000	348+480	SB-5	
286.00	2.86	100	10/10/2023	348+580	348+480	SB-6Rev2	
572.00	2.86	200	10/10/2023	349+000	348+800	SB-7Rev2	
629.20	2.86	220	10/11/2023	348+800	348+580	SB-8Rev1	
299.00	2.99	100	16/10/2023	347+600	347+500	SB-9Rev1	
286.00	2.86	100	23/10/2023	347+600	347+500	SB-10Rev1	
478.40	2.99	160	25/10/2023	348+100	347+940	SB-11	
717.60	2.99	240	26/10/2023	347+940	347+700	SB-12	
800.80	2.86	280	2/11/2023	348+100	347+820	SB-14	
457.60	2.86	160	5/11/2023	347+820	347+660	SB-15	
8304.40	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)						
8304.40	الاجمالي الكلي (3م)						

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

م/ م/ خالد فتيل

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

م/ م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

م/ م/ محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع (برج العرب- العلمين)

في المسافه من الكم 347+500 الى الكم 349+000 بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح

رقم البند و بيانه : (2-5) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع
(علاوة تحصيل رسوم الكارة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية)

تنفيذ: شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		طلب الفحص	بيان الأعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
598.00	2.99	200	25/9/2023	348+300	348+100	SB-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار) الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل من تجرية لوح التحميل عن 120 ميجاسكال والا (Ev2) المرونة يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة 20 المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات . المهندس المشرف مسافة النقل لا تقل عن 20 كم-
538.20	2.99	180	26/9/2023	348+480	348+300	SB-2	
572.00	2.86	200	30/9/2023	348+300	348+100	SB-3	
514.80	2.86	180	4/10/2023	348+480	348+300	SB-4	
1554.80	2.99	520	5/10/2023	349+000	348+480	SB-5	
286.00	2.86	100	10/10/2023	348+580	348+480	SB-6Rev2	
572.00	2.86	200	10/10/2023	349+000	348+800	SB-7Rev2	
629.20	2.86	220	10/11/2023	348+800	348+580	SB-8Rev1	
299.00	2.99	100	16/10/2023	347+600	347+500	SB-9Rev1	
286.00	2.86	100	23/10/2023	347+600	347+500	SB-10Rev1	
478.40	2.99	160	25/10/2023	348+100	347+940	SB-11	
717.60	2.99	240	26/10/2023	347+940	347+700	SB-12	
800.80	2.86	280	2/11/2023	348+100	347+820	SB-14	
457.60	2.86	160	5/11/2023	347+820	347+660	SB-15	
8304.40		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)					
8304.40		الاجمالي الكلي (3م)					

مدير المشروع (الهيئة)

م / مارچريت مجدي

مهندس الاستشاري

مکتبہ د/خالد قندیل

م/السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مکتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

10

م / محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

بند 3-5 المتر المكعب توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او بين 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1
عن شهر مارس 2023

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الأبعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلوميتري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
2555.20	31.94	80	7/9/2023	347+920	347+840	F-F-11	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20 مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 :سن 2 :سن 4 او سن 6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب العملية والبند يشمل اجراء التجارب العملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجربة. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
2555.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)						
511.04	يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%						
3066.24	الاجمالي الكلي (م ²) = المجموع الكلي للكمية المنفذة 1.2*						

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارجريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب - العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

بند 3-5 - بالم 3 - توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (علاوة مسافة النقل للسك 145 كم)

تنفيذ : شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلومترى		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
2555.20	31.94	80	7/9/2023	347+920	347+840	F-F-11	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتز من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وفي احجار مقاس سن: 1: سن: 2: سن: 4 او 6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميغاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجيرة. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
2555.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)						
511.04	يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%						
3066.24	الاجمالي الكلي (م ²) = المجموع الكلي للكمية المنفذة*1.2						

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارييت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب د/ خالد قنديل

م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XVZ

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (3)

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح) قطاع (برج العرب- العلمين) في المسافة من الكم 347+500 الى الكم 349+000
بطول 1.5 كيلو متر اتجاه مطروح .

بند 3-5 - توريد وتنفيذ وردم احجار بسماكات تتراوح بين 1 الى 2 الى 4 سم او 1 الى 2 الى 6 بنسبة 1:1:1 بنسبة امتصاص لاتزيد عن 3% ولا تحتوى على اى المواد الناعمة او البودرة (علاوة تحصيل رسوم وكارتات الموازن والرسوم للوطنية للطرق)

تنفيذ :شركة الصالحين للمقاولات العامة

الكمية	الابعاد (متر)		التاريخ	الموقع الكيلوميتري		رقم الطلب	بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول		الى	من		
2555.20	31.94	80	7/9/2023	347+920	347+840	F-F-11	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم حبيبي ما بين 20 مم الى 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1: سن 2: سن 4 او سن 6 بنسبة 1:1:1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة النقل 20 كم . -الفئة شاملة قيمة المادة المحجرة. - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان
2555.20	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)						
511.04	يوجد نسبة هالك لغرز وتداخل السن الخاص بالفلتر تم تحديدها بمقدار 20%						
3066.24	الاجمالي الكلي (م ²) = المجموع الكلي للكمية المنفذة 1.2*						

مدير المشروع (الهيئة)

م/ مارحريت مجدي

مهندس الاستشاري

مكتب م/ خالد قنديل

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

م/ السيد سيف الدين

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

م/ محمد خليل

مهندس الشركة

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل

م/ محمد عادل