



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى أعمال تنفيذ الاعمال المعماريه والتشطيبات والاعمال الاليكتروميكانيكية
لعدد (3) محطات الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة
الكبرى (محطة السويس - محطة الطالبية - محطة عمرو بن العاص) عقد رقم (1320 / 2023 / 2024) تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه عدد(3) نسخ اصل مستخلص رقم (2) جاري بقيمه
اجماليه بعد الاستقطاعات (7144480) سبعة مليون ومائة واربعه واربعون الفا
واربعمائة وثمانون جنيها فقط لاغير.
الرجاء التفضل بالاحاطه و التنسيق بالازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرافى / /

المرفقات :-

عدد(3) نسخ مستخلص رقم (2) جاري

عدد(1) استماره ع.ح

عدد(1) حصر اعمال

”””

يعتمد


رئيس الادارة المركزية الطريق الدائري
ومحاوره

المهندس /

٢٠٢٤
١١
٢٠٢٤

١٧
٢٠٢٤

١٧
٢٠٢٤

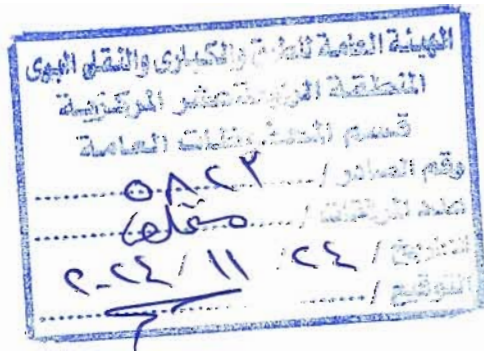



الهيئة العامة للطرق والكهبارى والنقل البرى المنطقة : الرابعة عشر - الدائرى - ومحاوره

مستخلص (2) جاري

العقد رقم (2024/2023/1320)

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنبة)	الوحدة	كمية الأعمال			إجمالي قيمة الأعمال (جنبة)	استقطاع أو حجز (جنبة)	الباقى بعد الاستقطاع (جنبة)	ملاحظات
					مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال العدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه				
محطة السويس											
اولا : الاعمال المعنوية											
٢	اعمال التشطيبات										
٢/٢	اعمال الارضيات										
٢/٢١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت حلايب مقاس ٥٠x٥٠ المصقول سمك ٢ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة طبقا للعينات المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة الصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه	٢١٠٠	١٧٥٠	م2	٠	٤٧	٤٧	٨٢٢٥٠	٨٢٢٥	٧٤٠٢٥	استقطاع ١٠ %
٢/٢١٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب أرضيات من جرانيت رمادي الشركة مقاس ٥٠x٥٠ المصقول سمك ٤ سم لزوم أرضيات طرقات المحطة وارضية المحطة طبقا للعينات المعتمدة والمقاسات الموضحة بالرسومات التشغيلية المقدمة من المقاول شاملاً مونة الصق المكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل مع الصقل والتلميع وكل ما يلزم لنهـو العمل طبقا لأصول الصناعة واشترائط الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه	٣٠٠	٢٩٠٠	م2	٠	٢٤	٢٤	٦٩٦٠٠	٦٩٦٠	٦٢٦٤٠	استقطاع ١٠ %
٢/٤	اعمال الحوائط										
٢/٤١٥	بالمتر المسطح توريد و تركيب تجاليد الومنيوم من انتاج (ويلبيوند او ما يماثلها) تقطيع CNC بالتشكيل المطلوب لزوم التشكيلات الخارجيه و الاواح مكونه من طبقتين الومنيوم بسـمك 4مم للطبقة الواحدة بينهما حشو من ماده عزله للحراره و سمك كلي لا يقل عن 4مم تركب علي شاسيه من الحديد المجلفن طبقتين داخلي و خارجي (لزوم الواجبات الداخليه و الخارجيه) و الفئه تشمل الصوف الصخري العازل للحراره سمك 5سم و كثافه 80 كجم/م3 علي المقاول تقديم رسوماتن الورشه و عينه معتمده و البند يشمل الشاسيه و الخامات و المعدات و المصنعيات و كل ما يلزم لنهـو العمل علي اكمل وجه طبقا للموصفات و الرسومات و تعليمات المهندس المشرف شامله مما جميعه	٢٨٦١	٤٢٥٧	م2	٠	١١٩٠	١١٩٠	٥٠٦٥٨٣٠	٥٠٦٥٨٣	٤٥٥٩٢٤٧	استقطاع ١٠ %
٢/٤١٧	بالمتر المسطح توريد و تركيب لوفرز من علب الومنيوم مقاس 6*3سم سمك 1,5مم دهانات الكترولستاتيك باللون المعتمد كما هو موضح بالرسومات و البند يشمل جميع ما يلزم لنهـو الاعمال علي اكمل وجه	٣٨٠	٤٥٢٧	م2	٠	١٥٣	١٥٣	٦٩٢٦٣١	٦٩٢٦٣	٦٢٢٣٦٨	استقطاع ١٠ %
٤	اعمال الابواب والنوافذ										
٤/٢	اعمال الواجبات الزجاجيه										
٤/٢١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب وجهات زجاجيه شامل الهيكل المعدني للتثبيت علي شاسيهات معدنيه مع العزل اللازم للخواط و الزجاج المزوج من انتاج شركه سفتكس و مقاوم للكسر بسـمك 34مم يشمل العزل ضد الاتريه و الصوت و استعمال السيملت الازم لملى الفراغات للرسومات و كل ما يلزم لنهـو الاعمال علي اكمل وجه طبقا للمواصفات	١٢٠٠	٧٨٠٠	م2	٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٠٢٨٠٠٠	٢٠٢٨٠٠	١٨٢٥٢٠٠	استقطاع ١٠ %
	اجمالي							٧٩٣٨٣١١	٧٩٣٨٣١	٧١٤٤٨٠	

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري


مهندس هيئة المنطقة 14 مدير ادارة المشروعات المحاسب

مهندس / اسلام اشرف مهندس / محمود الشيخ الاستاذ / احمد عبد الجواد

التوقيع / ، التوقيع / التوقيع /

الإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع (الاتوبيس التردوي) BRT





وزارة النقل

الهيئة العامة للنقل والبحري المنطقة : الرابعة عشر - الدار - ومخاوي

أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الكهربائية وميكانيكية لعدد (3) محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (محطة السويس - محطة الطابية - محطة عمرو بن العاص)

مستخلص (2) جاري

منذ بدء العمل وحتى 2024/10/17

العدد رقم (2024/2023/1320)

الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

رقم البند	بيان الأعمال	كمية البند بالمقاييس	القياس (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى تاريخه	إجمالي قيمة الأعمال (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الاستقطاع (جنيه)	ملاحظات
كمية الأعمال											
محطة السويس											
الاجمالي السابق											
لغاية :الإعمال الكهربيه والكهربيه والاكتر وميكانيكيه											
أعمال الصميه											
٤	بالعدد توريد وتركيب وحدة رفع صرف صحن أوتوماتيكية جاهزة SFA أو ما يمثلها طراز (SANISPEED) والبند لايشمل أي قطع لازمة للتركيب مع نهو العمل نهوا تاما وكاملا حسب أصول الصناعة .	٨	١٠٠٢٤٠	عدد	٢	٠	٢	٢١٢٦٨٠	٥٣١٧٠	١٥٩٥١٠	تم التوريد والتشوين فقط
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعيم مواسير HDPE بضغط تشغيل 10 جوي والمخصصه لأعمال الصرف المضغوط كمله بجميع المشتلات والملحقات والقطع المخصوصه من انواع وتجهيزات ومساقب وقطع بسن وخلافه متمثلزومات التركيب اللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعه شاملة الوصلات المرنة وصلات التعمد والدعامات مع عمل الأجرية والتجهيزات بالأسقف والحوائط وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل تاما طبقا لرسوماتالمقدمه والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف										
1٠١٠	قطر 32 مم	٤٨٠	٥٦٠	متر	٢٠٠	٠	٢٠٠	١١٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٨٤٠٠٠	تم التوريد والتشوين فقط
أعمال الحريق											
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل كفيئة حريق (2.5 * ٢.5) Fire House Station من إنتاج باليريا أو ما يمثلها وبصنوع من الصاج سمك لا يقل عن 1.5 مم وجميع مكونات البند معتمدة حاصله على UL-FM والصدوقي باليهام (160*80*30 سم) من الحديد المطلي بالكرومستاتيك مناسبة يحتوي على الآتي : عدد 1 ظفلة حريق جافة بويرة يدوية (ABC) متعددة الأغراض سمعة 6 كجم خرطوم من القماش 2.5 بوصة 30 متر باليشوري عدد 1 مخرج محبس الخلفية 2.5 بوصة خرطوم من المطاط ١ بوصة باليشوري عدد 1 مخرج محبس الخلفية 1.5 بوصة محبس بلية قطر 3 بوصة بركب قبل الصدوق شاسيه من الحديد المجلفن لزوم تثبيت الصدوق على الأرضية البند شامل مما جديره طبقا لرسومات التنفيذية والكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف	١٥	٩٠٠٠٠	عدد	٦	٠	٦	٥٤٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٤٠٥٠٠٠	تم التوريد والتشوين فقط
٤	وصلة الدفاع المدني SIAMESS CONECTION (2.5*2.5 inch 4) من النحاس بيسام عدم رجوع من إنتاج جيوكاميتي أو ما يمثلها من الأنواع المعتمدة لدى الدفاع المدني شامل مما جديره طبقا للكود المصري وكود الحريق (NFPA) والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف	٣	٥٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠	٣٧٥٠٠	تم التوريد والتشوين فقط
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار وغسيل وتعيم مواسير HDPE بضغط تشغيل (16 جوي) والمخصصه لأعمال الحريق الدفون بجميع المشتلات والملحقات والقطع المخصوصه من انواع وتجهيزات ومساقب وقطع بسن وخلافه من مستلزمات التركيب واللازمة طبقا لرسومات التشغيل المقدمة من المقاول للاعتماد طبقا لتوصيات الشركة المصنعة شاملة الوصلات المرنة وصلات التعمد والدعامات مع عمل الأجرية والتجهيزات بالأسقف والحوائط والركائز الخرسانية أسفل الأنواع أو الوصلات وكذلك الحفر والردم برمل نظيفة خفيفة من الشوائب بسمك 30 سم أسفل المواسير وعرض خندق الحفر لا يقل عن 80 سم ويتم الرد أعلى الرسم العلوي للماسورة بسمك 30 سم على أن يتم ذلك الرمل بطريقة هندسية صحيحة وعمل جميع ما يلزم لنهو العمل نهوا تاما طبقا لرسومات المقدمة والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف										
٢٠٥	قطر 4 بوصة	٥٠٠	٢٢٢٠	متر	١٦٥	٠	١٦٥	٣٦٦٣٠٠	٣٦٦٣٠	٣٣٩٦٧٠	استقطاع ١٠ ٪ لحين نهو الملاحظات
٦	بالعدد توريد وتركيب Booster Pump بقوة 10 حصان (1 عمالة + 1 احتياطي) (تجميع محلي) من إنتاج شركة كليبدا أو سيار أو ما يمثلها وحمل على البند خط المسحب الرئيسي من الحديد المصليين جدول 30 بالأقطار المطلوبة بالرسومات Anti Vortex Plate Buddle Flanges Gate Valves before and after Pumps Check Valve After Pump Concenteric and Eccentric Diffusers Connections inside Pump Room Control Pannel والبند شامل مما جديره طبقا للكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس الاستشاري والمشراف	٣	٥٨٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	٥٨٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠	٤٣٥٠٠٠	تم التوريد والتشوين فقط
الاجمالي											
خصم ما سبق صرفه من مستخلص ١											
الصافي بعد الاستقطاع											
٧١٤٤٤٨٠											
١٤٥٠٦٨٠											
٨٥٩٥١٦٠											
١٢٠٤١٣١											
٩٧٩٩٢٩١											

