


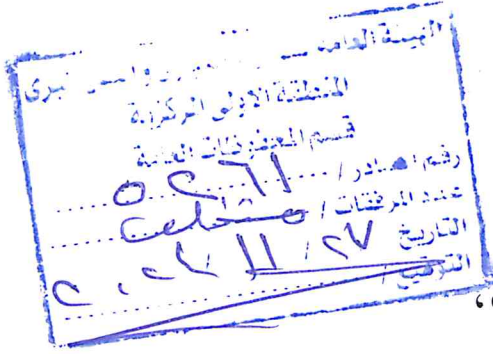

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٣) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء


برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١/٢٥

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

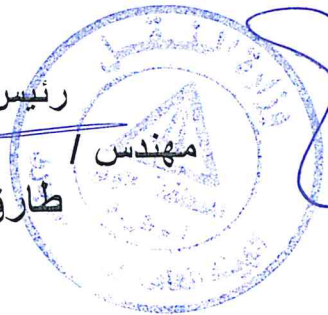

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
 - وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم توريدها .
 - وتجهيز معمل مواد بمشتملاتة تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
- برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/١١/٢٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



مهندس /

س

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٣٩,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نبو جرسى أو مبنى طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسى الخاص بالقوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	مط	١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري	٦٣٣٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٣٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢١٦٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تربة نظيفة مورده من خارج الموقع.	٢١٦٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية للأساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم من 300 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 250 كجم/3.	٣٢٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٣٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	جاري	٥٣٧٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٧٢٨٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلطو الدمك ميكانيكي وعلى الاقل المتولمة المميزة للمكعب التماسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح اسل (Fair Face).	٢٦٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٢٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جاري	٩٨٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٨٦٩٦٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين لتتواءم المساحة والسمات والاعصدة.	٨٦٤,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورض اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسى.	٥٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعليق ورمدم ودمك تقويم لزوم تمهيد موقع العمل .	٨٦٣٥,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2.	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	مط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جاري	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتواءم المساحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة.	٥٥٨٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٤٤٤٩,٠٠	٥٦٢,٠٠	٥٠١١,٠٠	جاري	٥٠٦١١١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٦١١١,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد ورمدم ورمل نظيفة مورده من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف مورده من خارج الموقع	١٤٢٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	١١,٠٠	٠٠,٠٠	١١,٠٠	جاري	٢٢٣٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٣٣,٠٠	
٥١	بالطن توريد تركيب قاسونكات دائمة معدنية للخوازيق بالقطار وسمكات مختلفة	٩٥,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	البرنامج الزمني موجود
52-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مخدرة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصيب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلطو الدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم/ سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم/ 3٠ - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	٢٩٢٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	مط	١٣٠٨٩,٠٠	١٤٠٠,٠٠	١٤٤٨٩,٠٠	جاري	٩١٩٠٣٧٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٩١٩٠٣٧٢٧,٠٠	بيان المعدات موجود
57-أ	بالعدد عمل اختبار خازوق عمل مفرد وحمل التحرية 150% من الحمله التشغيلية باستخدام الحاكات والوابرات والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 120 سم	٠٥,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	
60-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام ماسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٦٣,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٣٤,٠٠	٠٧,٠٠	٤١,٠٠	جاري	٢٠٩٠٠١٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٩٠٠١٦,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وبند الكرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم من 250 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/3	١٣٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٢٨٦,٠٠	٦٣,٠٠	٣٤٩,٠٠	جاري	٦٣٢٧٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٢٧٣٧,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد ورمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/3 اسمنت بورتلاندي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح اسل لاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٢١٥٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	٦٧٠٣,٠٠	١٤٨١,٠٠	٨١٨٤,٠٠	جاري	٢٧٢١١٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٢١١٨٠,٠٠	
63-ج	بالمتر المكعب عمل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعدة شاملة الناج وازوم الاكثاف بالبر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهول العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 12 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	٣٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	
63-هـ	بالمتر المكعب عمل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعدة شاملة الناج وازوم الاكثاف بالبر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهول العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	١٢١٨٠,٠٠	٤٨٢١,٠٠	م3	١٥١٩,٠٠	١٢٦٩,٠٠	٢٧٨٨,٠٠	جاري	١٣٤٤٠٩٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٤٠٩٤٨,٠٠	
٦٩	بالطن توريد وتربيط ورض حديد تسليح B500 DWR (زيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالبر .	١٧٠٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٣٩٢٥,٠٠	٥٤٩,٠٠	٤٤٧٤,٠٠	جاري	١٣٥١٣٧١٧,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٥١٣٧١٧,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على الابرده والسعر يشمل كل مايلزم لنهول العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعطاء كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهول العمل نهوا كاملا والقبيل هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	م2	٢٤٨٦,٠٠	٦٤٤,٠٠	٣١٣٠,٠٠	جاري	١٩٧١٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٧١٩٠,٠٠	

رؤج فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقال / م. محمود البنا

مدير مشروع مقال / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / امجد

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير أعمال القطار

السريع

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

تحريراً في سنة 2024 المحاسب /

قشر

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

تحريراً في سنة 2024

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس / طارق يوسف الجزار

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة- مطروح-الفيوم)

مستخلص رقم (23) جارى

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/10/31

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال الجزيرة											
٩٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت وردم ودمك وقشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالجزيرة .	٤٠٠٠٠,٠٠	٣٥٤,٠٠	م3	٣٩٥٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٥٦٣,٠٠	جاري	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٠٥٣٠٢,٠٠	
٩5-ا	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - ايجاد تربة أقل من 125 كجم/م2.	٩٢٥,٠٠	٩٠٦,٠٠	م.ط	٩٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠	
٩8-ا	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للتواعد المسلحة - ايجاد تربة أقل من 125 كجم/م2.	٥٠٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠	
١٠٥	بالمتر توريد تركيب قابضات دائمة معينة للخوازيق بالكباري وسككات مختلفة	٨٤٠,٠٠	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٧,٠٠	جاري	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠	
106-ا	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل ايجاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - ايجاد تربة أقل من 125 كجم/م2	١١١٢٥,٠٠	٦٥٥٠,٠٠	م.ط	١١١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	١١١٢٥,٠٠	جاري	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٢٨٦٨٧٥٠,٠٠	
109-ا	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التحرية 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات خطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	
111-ا	بالعدد عمل اختبار على خازوق عمل مفرد وحمل التحرية 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات خطر 120 سم.	٠١,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	
114-ا	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مختلفة	١٥,٠٠	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠	
114-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمدة مقومة للسدا	١٥,٠٠	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	جاري	٧٦٥٢١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١٠,٠٠	
١١٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل ايجاد الخرسانة بعد 28 يوم من 250 كجم / م2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3.	١٦٠٠,٠٠	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدانة السبكيا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس للسطح الظاهر وكل التفتيات اللازمة ومعالجة وعلى ان تحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن 450 كجم/م2.	٩٢٠٠,٠٠	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠	
116-ا	علارة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٩١٠٠,٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٣٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦٩,٠٠	جاري	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠	
117-د	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصدء شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالجزيرة باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعنيد و الاوتاش اللازمه باجهاد الاقل عن 450 كجم/م2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣٢٠٠,٠٠	٤٨٢٥,٠٠	م3	٣٠٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٩٠,٠٠	جاري	١٤٩٠٩٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٤٩٠٩٢٥٠,٠٠	
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل نقل المقومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والاقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدانة السبكيا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سمه للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات باجهادها الكبيرة على الاطراف وتثبيت الشدات السفلية للركائز ذات الجوانب داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط الركائز الجانبية أثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ المبكرة لذلك وما يتطلبه ذلك من معدات ثقيلة خاصة على ان يتم التركيب باستخدام الاوتاش باي حمولة طبقا لطرق وذلك طبقا للترموط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات علية الاجهاد والاكسورات	٢٠٠٠,٠٠	١٠٣٨٨,٠٠	م3	١٩٢٨,٠٠	٦٩,٠٠	١٩٩٧,٠٠	جاري	٢٠٧٤٤٨٣٦,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٢٠٥٦٤٨٣٦,٠٠	
120-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل نقل المقومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والاقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدانة السبكيا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سمه للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الجوائز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للترموط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية	٨٠٠٠,٠٠	٦٦٦٢,٠٠	م.ط	١٨٧,٠٠	٥٠,٠٠	٢٣٧,٠٠	جاري	١٥٧٨٨٩٤,٠٠	٣٣٣٠٠٠٠,٠٠	١٢٤٥٨٩٤,٠٠	حجز 333000 لحين التركيب النيوجيرسي
١٢١	بالمتر توريد وترتيب وروص حديد تسليح B500 DWVR 8500 (زيادة المطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة	٧٠٠٠,٠٠	٣٠٧٣٠,٠٠	طن	٥٤٢٣,٠٠	٢٢,٠٠	٥٤٤٥,٠٠	جاري	١٦٧٣٢٤٨٥٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	١٦٧٢٣٤٨٥٠,٠٠	حجز 90000 لحين تركيب النيوجيرسي
١٢٣	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات علية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	٢٠٠٠,٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠	طن	١٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	جاري	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٩٧٩٣٢٦٣,٠٠	
١٢٦	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتيمين والدهان وجهان على الباراد .	٦٣٠٠,٠٠	٧٨,٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠	
١٣١	العدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان توفق الكتلوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانتمال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العلمية والبند شامل كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والبند شامل الاختبارات المعتمدة لغير متلفة .	١٥,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٤,٠٠	٠١,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٣٥٠٠٠٠,٠٠	٦٨٤٠٠٠,٠٠	١٢٨١٦٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 5% لحين انتهاء الاختبارات+حجز 9000 لحين تمام حوز 85
131-ا	Fixed Spherical Bearings	٣١,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	عدد	٢٨,٠٠	٠٢,٠٠	٣٠,٠٠	جاري	٢٧٠٠٠٠,٠٠	١٣٥٩٠٠,٠٠	٢٥٦٤١٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 5% لحين انتهاء الاختبارات+حجز 9000 لحين تمام حوز 85
131-ب	Guided Spherical Bearing	١٦,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٤,٠٠	٠١,٠٠	١٥,٠٠	جاري	١٣٥٠٠٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠,٠٠	١٢٨٢٥٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 5% لحين انتهاء الاختبارات
131-ج	Free Spherical Bearings	١٧٦,٠٠	٧١٢,٥٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	٦٤١٢,٥٠	٩٦١,٨٨	٥٤٥٠,٦٣	استقطاع بنسبه 15% لحين انتهاء المفاوضات
144-ج	اعمال نظام تاريز Earthing - المند Double Plate U Clamp	١٣٨,٠٠	٢٠٩,٠٠	عدد	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جاري	١٨٨١٠,٠٠	٢٨٢١,٥٠	١٥٩٨٨,٥٠	استقطاع بنسبه 15% لحين انتهاء المفاوضات
144-د	اعمال نظام تاريز Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail cable 70 mm2 for 1 L.M											

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقال / م. محمود البنا

مدير مشروع مقال / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيس٦٢ SYSTRA

مهندس / أحمد حبيب

مهندس /

مهندس /

مهندس / شريف الوفاة

مهندس /

مدير أعمال القطار

السريع

مهندس / أسماء علي

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في سنة 2024 المحاسب / ...

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ على الحساب / نهائياً

ملاحظة: الفئات غير الواردة بضك الشرط أعدهت من

تحريراً في سنة 2024

مهندس /

مهندس /

المنطقة الأولى

العقد رقم : 2023/2022/467

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2024/10/31

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بتاریخ 2022/10/11

البند	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال المجرى المالي												
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجري المالي لزوم حركة المعدات البحرية.	٥٢٥٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٨٣٥,٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠	
149-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسوت في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/م2	٤٥٠,٠٠	١٣١١,٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٥,٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اصعل دمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي.	٥٧٠٠,٠٠	٢٦٦٠,٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٦,٠٠	جاري	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠	٣٠٤٣٣٠٦,٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضات
١٥١	بالطن توريد تركيب قابضات دالة معدنية للخوازيق صلب 363 الشالج حراريا بالقطار وسككات مختلفة.	١٠٤٠,٠٠	٥٦١٨٥,٠٠	طن	٨٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠١,٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠	
153-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 200 سم بحجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	٥٤٥٠,٠٠	١٥٤٧٣,٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٢٦,٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠	
154-أ	بالعدد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠	
155-أ	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من المحملة التشغيلية باستخدام الجاكات والوايرات والبلند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف - قطر 200 سم	٠١,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل دهان بمادة مقاومة للصدأ	١٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	عدد	١٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٠,٠٠	جاري	١١٢٩٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بحجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح اسن للسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتيه لا تقل عن 450 كجم/سم2	٨٣٥٠,٠٠	٤٢٤٢,٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٢٧,٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصداء شاملة للتيجان بحجري النيل باستخدام فرم مصنعته مع استخدام الشده معدنيه والارانش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	١٦٠٠,٠٠	٤٧٣١,٠٠	م3	١٦٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	جاري	٧٥٦٩٦٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٧٥٦٩٦٠٠٠,٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الازجهاد للقطاع الصندوقي (Box section) لتثبيت العلوي فوق المجري المالي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantilever carriage) باستخدام خرسانة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم يحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 440 كجم / م3 واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول على اجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعه اجهاد اسفل شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والفئة تشمل الشدات المعدنية الثقيله والفرم الخشبية والتقويات والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الازجهاد الرئيسية والاكسورات	٨٥٠٠,٠٠	٨٢٣٥,٠٠	م3	٢٧١٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٩٣٥,٠٠	جاري	٢٤١٦٩٧٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤١٦٩٧٢٥,٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بحجري النيل بنظام الدسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقازمة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح اسن (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيلكا واستخدام مواد الاضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للعنصر والفئة تشمل الشدات المعدنية الثقيله والفرم وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كابلات سبق الازجهاد ولا تشمل الدسة	٨٠٠٠,٠٠	٥٣٤٧,٠٠	م3	١٩٣٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣٢,٠٠	جاري	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٣٣٠٤٠٤,٠٠	
١٦٤	بالطن توريد وترتيب ورمص حديد تسليح B500 DWR بزيادة المسمطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناجمة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري اطوال حتى 12 م بالنيل.	٨٠٠٠,٠٠	٣١٢٧٩,٠٠	طن	٦٢٤٥,٠٠	١١٧,٠٠	٦٣٦٢,٠٠	جاري	١٩٨٩٩٦٩٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٨٩٩٦٩٩٨,٠٠	
١٦٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحسن حديد كابلات عالية الازجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للتكويري بحجري النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاكسورات طبقا لاصول الصناعة وللرؤح المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاه الاعمال حسب المعطيات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبلند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٨٠٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٢٠٥,٠٠	٢٢,٠٠	٢٢٧,٠٠	جاري	٢٣٠٧٢٠٥٣,٠٠	٢٥٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٥٧٢٠٥٣,٠٠	حجز 25

مدير مكتب فني مقال / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

هندس / شريف الوتار
شريف

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

مدير أعمال القطار

مهندس / أسماء علي

تحريراً في سنة 2024 المحاسب /

قرش جنیه

دفع إلى المقابل مبلغ على الحساب / نهائياً .

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

تحریر آقی سنہ 2024

مدير عام المشروعات الهيئه

مهندس / جهاد محمد سعد

نفس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى:

مهندس / طارق يوسف الجزار