

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٠) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/١

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

حصر أعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

- خطاب مهندس

- صور الحوالات

البريدية




يعتمد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

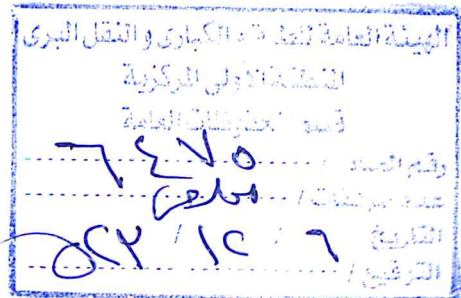

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم
ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى
السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر
المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
 - وعدد (١٠) عمال طوال مدة المشروع ومتواجدين بالمنطقه .
 - وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم
توريدها .
 - وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
- برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٤

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد طيخ



Two handwritten signatures in blue ink.

مصلحة : الهيئة العامة للغذاء والدواء

الطلبات طيه ، أو :
م ح ا ر ع (١٠)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } مركب السطه اد حيدوب المشيد
ويرسل اليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٠٢٨٢٨	٧
			٢٠٢٨٢٨

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

 $\sim \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنهط

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات	بيانات		نوع الخصم		
٣١/١٢/٢٠١٩ مديرية الشؤون المالية الرجوع بقرار رقم ٩٢/١٠/١٩	بند	فصل	فرع	قسم	جنيته
	إجمالي الأصل				
	بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيته	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع		
	قرش جنيته	قرش جنيته	قرش		
	رسم الدمغة				
	صافي القيمة المطلوب صرفها				

الختم ذو التاريخ

۹۹۸

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاری _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____
التاريخ _____
الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ () قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

رو جمع فی ————— سنة ۲۰۱

يعتمد معجب
شيك

اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠١٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٣ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
اذن صرف

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(5) أدرج في كشف

الشيكات
الدعوات

 رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف _____ امضاء طالب أو كاتب التصدير _____ في _____ سنة ٢٠١

ششبیگ
—
!ذن صرف

في المدة من أعاش 2023/10/11 حتى أعمال 2023/10/31

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

بتاريخ 2022/10/11

التحذ رقم : 2023/2022/467

المنطقة الأولى

البيان	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	اللفة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	البقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكبير ونقل المخلفات												
١٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٣٩,٠٠	٠٦,٠٠	2م	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
١٠٣	بالمتر المكعب تكبير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم الموائع المعرضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	3م	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
١٠٤	بالمتر المكعب تكبير وإزالة خرسانة علفية أو أرضية أو بيويسر أو مبني طوب غير مسلح لزوم الموائع المعرضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	3م	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء العرسي الخاص بالقنوات المسلحة												
٠	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٥,٠٠	٣٦٢,٠٠	مط	١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥,٠٠	جاري	٦٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٢٥٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأسفلت.	٢١٦٠,٠٠	١٢٢,٠٠	3م	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تراب نظيفه مورده من خارج الموقع.	٢١٦٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	3م	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة علفية لاساناس طفا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل ابعاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم /م2 و لا يقل محتوى الاسمنت 250 كجم/م3.	٣٢٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	2م	٣٢٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	جاري	٥٣٧٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٧٢٨٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والتك ميكانيكي وعلى الا تقل المقزومة المميزة للشكيب الفريسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/م2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face).	٢٦٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	3م	٢٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٠,٠٠	جاري	٩٨٦٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٨٦٩٦٠,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طيفه عزله من البيويسر للقواعد المسلحة والسملات والاعداد.	٨٦٤,٠٠	٦٥,٠٠	2م	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وتلقى التأمين متواجدة
٢٥	بالمتر توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الاشتية للرسي.	٥٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٣٣٨٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٣٨٢١,٠٠	لوحت المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعليق ورسن ودمك بقرم لزوم تهييد موقع العمل .	٥٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	3م	٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٩٤,٠٠	جاري	٣٠٤٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٤٦٠,٠٠	عد (7) مهندسين الشركة متواجدة
٤١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - ابعاد تربة قل من 125 كجم/م2.	٣٥٣,٠٠	٨٠٥,٠٠	مط	٤٥٩,٠٠	١٤٣,٠٠	١٨٨٩,٠٠	جاري	١٥٢٠٦٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٢٠٦٤٥,٠٠	عد (2) مراتب متواجد
٤٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخزائيق المصوبة للقواعد المسلحة بالتمق المطلوب في جميع انواع التربة.	٥٥٨٠,٠٠	١٠١,٠٠	3م	١١٥٣,٠٠	٠٠,٠٠	١١٥٣,٠٠	جاري	١١٦٤٥٣,٠٠	٠٠,٠٠	١١٦٤٥٣,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥١	بالمتر توريد تركيب قابسولات دائمة معدنية للخزائيق بالقطر وسماكت مختلفة.	١٢٥,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	
٥2	بالمتر الطولي اعمال خزائيق بقطر 120 سم بمل في جميع انواع تربة عدا الصخرية معبورة ومعبوسة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتحت بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والتك ميكانيكي على الا يقل ابعاد الكمر عن 400 كجم / م2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي علفي لا يقل عن 400 كجم / م3 - ابعاد تربة قل من 125 كجم/م2	٢٩٢٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	مط	٥١٧,٠٠	٠٠,٠٠	٥١٧,٠٠	جاري	٣٤٦٩٦٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٣٤٦٩٦٢١,٠٠	بيان المعدات موجود
60	بالمتر عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الختروق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel تشمل الدهان بمادة مقزومة للصدأ	٦٣,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	٥٠٩٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	تعليمات الامن المتشاعرة متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة علفية لاساناس ويدات الكمرات سافة الصب طفا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل ابعاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم /م2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3	١٣٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	3م	٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	٦٥٢٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٢٦٨,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساناس بالمر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدم امصقات خرسة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيلكا مع ذلك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الطوي للارام للحصول على سطح امس لالاسطح الطاهره وكل التفويجات اللازمة ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 450 كجم/م2	٢١٥٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	3م	١٢٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠١,٠٠	جاري	٣٩٩٣٢٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٩٣٢٢٥,٠٠	
63	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيد وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعداد لشدة التاج ولزوم الاكشاف بملر باستخدام فرم مصنعه مع استخدام لشدة المعنوية والارانش للارام باحجام لا يقل عن 450 كجم/م2 ومحتوى اسمنت بورتلاندي علفي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام امصقات خرسة (CORROSION INHIBITOR) وازضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سة للمصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم ليهو تعمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لا يشمل حديد التسليح.	١٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	3م	١٣,٠٠	٣٧,٠٠	١٠٠,٠٠	جاري	٤٤١٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤١٨٠,٠٠	
٦٩	بالمتر توريد وترسيب ورسن حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتونية (Ductility) في الحديد المستعمل لمقزومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية لتقلل لزوم جميع العناصر الاشتية للكوبري اطوال حتى 12م بملر.	١٧٠,٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٦٢٨,٠٠	٣٢,٠٠	٦٦٠,٠٠	جاري	١٩٩٣٥٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٩٣٥٣٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المربع عمل طيفه عزله من البيويسر والدهن وجهان على المزد والسر يشمل كل مايلزم ليهو العمل بها كاملا وذلك طفا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقول اعطاء كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم ليهو العمل بها كاملا وقباس هنسي وطفا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف روجع فوجد على صحة . نظر بصحة ذلك .	٢٥٠,٠٠	٦٣,٠٠	2م	٧١٧,٠٠	٧١٧,٠٠	٧١٧,٠٠	جاري	٤٥١٧١,٠٠	٠٠,٠٠	٤٥١٧١,٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
"منطقة الأمن"

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد نكري

الاستشاري العام

شركة سبسترا SYSTRA

مهندس / أميرة حبيب

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير مكتب في مقابل / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقابل / م. رضا أمين

وزارة النقل

مستخلص رقم (10) جاري

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كبري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح-الفيوم)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الأولى

التقيد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من أعما 2023/10/10 حتى أعمال 2023/10/31

البند	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	اللمة (جنيه)	الوحد	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	إجمالي الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأصل التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	البقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال الجزيرة											
٩٤	بلمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وزيم ونمك نشوم لزوم تمهيد موقع العمل بالجزيرة.	٥٠٠,٠٠٠	٣٥٤,٠٠٠	3م	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	جاري	١٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠	
L-95	بلمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/م2.	١٢٠,٠٠٠	٩٠٦,٠٠٠	متر	٩٢١,٠٠٠	٩٢١,٠٠٠	٩٢١,٠٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠٠	
L-98	بلمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الحوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/م2.	١٥٠,٠٠٠	١٢٢,٠٠٠	3م	١٩٣,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	١٩٣,٠٠٠	جاري	٦٠١٦٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٦٠١٦٦,٠٠٠	
١٠٥	بلمتر توريد تركيب قابسونات دائمة معدنية للحوازيق بالقطر وسكفات مختلفة.	٩٣,٠٠٠	٥٣٥٩١,٠٠٠	طن	٨٣٧,٠٠٠	٨٣٧,٠٠٠	٨٣٧,٠٠٠	جاري	٤١٨٥٥٦٦٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤١٨٥٥٦٦٧,٠٠٠	
L-106	بلمتر الطولي أعمال حوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية معفورة ومعبوسة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسنة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عتي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/م2	١١٥٠,٠٠٠	٦٥٥٠,٠٠٠	متر	١١١٢٥,٠٠٠	١١١٢٥,٠٠٠	١١١٢٥,٠٠٠	جاري	٧٢٨١٨٧٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧٢٨١٨٧٥٠,٠٠٠	
L-109	بالعدد عمل اختبار على ختروق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام العدكات قطر 120 سم.	٠١,٠٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠١,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	١٤٠٦٢٣٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠٠	
L-111	بالعدد عمل اختبار على ختروق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام العدكات قطر 120 سم.	٠١,٠٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠١,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠٠	
L-114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الختروق - قطر 120 سم باستخدام مواشير مختلفة	١٦,٠٠٠	١١٧١٢٣,٠٠٠	عدد	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠٠	
L-114	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الختروق - قطر 120 سم باستخدام مواشير Black Steel شمل الدخان بمادة مقاومة للمسا	١٦,٠٠٠	٥١٠١٦,٠٠٠	عدد	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	جاري	٧١٥٢١٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٧١٥٢١٠,٠٠٠	
١١٥	بلمتر المكعب خرسانة عليه لاسانسات وبدات الكمرات سقفة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم / سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/م3.	٣٢٥,٠٠٠	١٨٤٤,٠٠٠	3م	٢٧٤,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	٢٧٤,٠٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠٠	
١١٦	بلمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاسلست بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وادخاله السيلكا مع الدمك الميكانيكي حينا وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح املس لاسطح الظاهره وكل التفويطات اللازمه ومعالجة وعلى ان تعقن الخرسانة رتبته لا تقل عن 450 كجم/م2.	٩٢٠,٠٠٠	٣٥٢٩,٠٠٠	3م	٨٥٥٣,٠٠٠	٨٥٥٣,٠٠٠	٨٥٥٣,٠٠٠	جاري	٣٠١٨٣٥٢٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣٠١٨٣٥٢٧,٠٠٠	
L-116	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	٩١٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠٠	3م	٥٣٦٩,٠٠٠	٥٣٦٩,٠٠٠	٥٣٦٩,٠٠٠	جاري	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢٧٠٥٩٧٦,٠٠٠	
L-117	بلمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الادعاء شاملة الشاح ولزوم الكنتاف بالجزيرة فرم مصنعه مع استخدام الشدة المعدنيه والادرس اللازمه بالبعد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ارتفاع حتى 15 م من مسرب صهر المعدنه حتى مسرب اعلى نقطة لنتاج	٢٦٠,٠٠٠	٤٨٢٥,٠٠٠	3م	٢٥٩٩,٠٠٠	٢٥٩٩,٠٠٠	٢٥٩٩,٠٠٠	جاري	١٢٥٤٠١٧٥,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٢٥٤٠١٧٥,٠٠٠	
L-118	بلمتر المكعب توريد وتبعية وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سقفة الصب وسقفة الاعمدة U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا يقل المقاومة المميزة للمكعب الفرسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 اسمنت بورتلاندي عتي على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وادخاله السيلكا واستخدام مواد الاسفالت المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة لتعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات المدفوعة وجميع التجهيزات والآلات والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام طرق الترسية الآمنة لرفع الكمرات بالكمية على الاطرار وتثبيت التثبيت السطحية لتركاز ذات الحوازيق داخل الكمر وصيغها مساحيا قبل الصب وكذلك صيغ تركاز الجبسية لشاء التركيب طبقا لرسومات ومتطلبات التنفيذ المعينة لذلك وما يتخلل لذلك من معدات ثقيلة خاصة على ان يتم التركيب باستخدام الارشش بالي محمولة طبقا لظروف الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللمة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاعمدة من الكليات عالية الاعمدة والاكسوفرات	٢٠٠,٠٠٠	١٠٣٨٨,٠٠٠	3م	١٥٣,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠	١٥٤,٠٠٠	جاري	٣١٨٩١١٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣١٨٩١١٦,٠٠٠	
١٢١	بلمتر توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR بزيادة الممتطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمجموعة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية لتقليل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى 12م بالجزيرة.	٧٠,٠٠٠	٣٠٧٣,٠٠٠	طن	٤٩١٨,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٤٩٩٩,٠٠٠	جاري	١٥٣٦١٩٢٧,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٥٣٦١٩٢٧,٠٠٠	
١٢٢	بلمتر توريد وتشغيل وتركيب وشد وحفر حديد كدلات عالية الاعمدة من اسلاك معدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm واللمة تشمل جميع الاكسوفرات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لاجاء الاعمال حسب المعططات للتنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية والبلد شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٢٠٠,٠٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠٠	طن	٠٣,٥٠٠	٠٤,٠٠٠	٠٧,٥٠٠	جاري	٧٢٧٢٢٢,٥٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٢٧٢٢٢,٥٠٠	لحين نهو الاختبارات اللازمة للكليات
١٢٦	بلمتر السريع عمل طلمع عزله من شيو تومين والدهان وجهان على السرد.	٦٣٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	2م	١٢٧٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٧٨,٠٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠٠	
L-131	بلمتر توريد وتركيب ركاز من Sphencal حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضوعة بالاعداد والرسومات والسعر يشمل الشحن واعداد الاسطح اسفل الركاز ويجب ان توفق الكتلوجات الخاصة بها موضوعة خصائص المواد المكونة لها وبمعايير الاعمال تحت الاعمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركاز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات المعتمدة والبلد شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات تقنية وتعليمات المهندس المشرف . ولقد شامل الاختبارات المعتمدة لغير متلفة FIXED SPHERICAL BEARING.	٣٢,٠٠٠	٤٢٢٧٥,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٤٢٢٧٥,٠٠٠	٢١١٣٧٥,٠٠٠	٢١١٣٧٥,٠٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفوضة + استقطاع بنسبه 35% لحين استكمال باقي اجزاء الركاز
L-131	بلمتر توريد وتركيب ركاز من Sphencal حتى حمولة 750 طن طبقا للمواصفات والاشتراطات الموضوعة بالاعداد والرسومات والسعر يشمل الشحن واعداد الاسطح اسفل الركاز ويجب ان توفق الكتلوجات الخاصة بها موضوعة خصائص المواد المكونة لها وبمعايير الاعمال تحت الاعمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركاز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات المعتمدة والبلد شامل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات تقنية وتعليمات المهندس المشرف . ولقد شامل الاختبارات المعتمدة لغير متلفة GUIDED SPHERICAL BEARING.	٣٢,٠٠٠	٤٠٨٥٠,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٤٠٨٥٠,٠٠٠	٦١٢٧٥,٠٠٠	٦١٢٧٥,٠٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفوضة
L-144	اعمال حزام تاربيش Earthing - التند Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠٠	٧١٢,٥٠٠	عدد	٠٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٩,٠٠٠	جاري	٦٤١٢,٥٠٠	٩٦١,٨٨	٦٤١٢,٥٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفوضة
L-144	اعمال حزام تاربيش Earthing - التند Earth Point 4 hole with pig tail cable 70 mm2 for 1 L.M.	١٣٨,٠٠٠	٢٠٩٠,٠٠٠	عدد	٠٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٩,٠٠٠	جاري	١٨٨١,٠٠٠	٢٨٢١,٥٠٠	١٨٨١,٠٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفوضة

روجه فوجد على صحة . أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب في مقابل / م. محمود حجازي

مدير مشروع مقابل / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيمترا SYSTRA

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مدير المشروع الهيئة

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

تميزاً في سنة 2023

فرس حبه

يبلغ إلى المثل مع حبه

ملحظة : حبه

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

مهندس / امير حبيب

البيد	نوع العمل	الكمية بـ (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	البقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
	أعمال المجري المتبقية										
147	بالمسح المكعب أعمال تطهير وتكثيف المعري المتبقية لزوم حركة المعدات البحرية.	225,000	3م	21835,00	0,00	21835,00	جاري	22,5335,00	0,00	22,5335,00	
L-149	بالمسح الطولي تنفيذ حسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/م2	36,000	مط	36,000	0,00	36,000	جاري	47196,00	0,00	47196,00	
150	بالمسح المسطح أعمال نسيمة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي.	57,000	2م	1308,00	38,00	1346,00	جاري	358036,00	53705,00	304331,00	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المقاضاة
151	بالمسح توريد تركيب قابضات نائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعدل حراريا بقطر وسماكات مختلفة.	11,000	طن	695,00	81,00	776,00	جاري	4359956,00	0,00	4359956,00	
L-153	بالمسح الطولي أعمال خوازيق بطن 200 سم بحري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتسحب بخرسانية مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/م2	6,000	مط	1694,00	591,00	5288,00	جاري	81821224,00	0,00	81821224,00	
L-154	بالحد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجريبية 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	0,00	عدد	0,00	0,00	0,00	جاري	3017809,00	0,00	3017809,00	
157	بالحد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواسير Black Steel شمل الدخان بمقومة للصدأ	0,00	عدد	0,00	0,00	0,00	جاري	903888,00	0,00	903888,00	
158	بالمسح المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بحري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/م3 اسمنت بورتلندي واستخدام اصناف خاصة (CORROSION INHIBITOR) واصناف السيلكا مع ذلك الميكانيكي حيا وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح اسمن لسطح الطاهره وكل التفتيت اللازمه ومعلتهه وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن 450 كجم/م2	79,000	3م	8806,00	819,00	9625,00	جاري	2683060,00	0,00	2683060,00	
159	بالمسح المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاساسات شاملة التجهيز بحري النيل باستخدام فور مصنعه مع استخدام الشدة المعدنية والاناثس اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/م2 ومحتوى اسمنت بورتلندي عادي لا يقل عن 420 كجم/م3 واستخدام اصناف خاصة (CORROSION INHIBITOR)	16,000	3م	189,00	16,00	205,00	جاري	2531085,00	0,00	2531085,00	
160	بالمسح المكعب خرسانة مسلحة لزوم وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للقطاع الصنوعي (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري المتبقية وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المشعكة (Cantilever cage) باستخدام خرسانة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بحري اسمنت بورتلندي عادي لا يقل عن 440 كجم / م3 واستخدام مواد الاصناف المعتمدة للحصول على اجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك استخدام اصناف خاصة (CORROSION INHIBITOR) واصناف السيلكا واستخدام مواد الاصناف المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمصمر واللغة تشمل الشدات المعدنية لكثيفه والقوى والتفتيت واللغة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كوابل سقي الاجهاد الرئيسية والاكسسوارات	85,000	3م	289,00	289,00	578,00	جاري	2379915,00	0,00	2379915,00	
161	بالمسح المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بحري النيل بنظام النسيمة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقومة المميزة للمكب لقصني للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/م2 بعد 28 يوم من الصب بالمشيئة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح اسمن (Fair Face) واستخدام اصناف خاصة (CORROSION INHIBITOR) واصناف السيلكا واستخدام مواد الاصناف المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمصمر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقوى وعمل الشدات الخاصة ومعلقة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا لشرط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف واللغة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كوابل سقي الاجهاد ولا تشمل النسيمة	80,000	3م	1211,00	77,00	1288,00	جاري	1889939,00	0,00	1889939,00	
162	بالمسح توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية لتتنشر لزوم جميع العناصر الاشتية للكوبري اطوال حتى 12م بانييل.	80,000	طن	1703,00	117,00	1820,00	جاري	1601848,00	0,00	1601848,00	
163	بالمسح توريد وتشغيل وتركيب وشد حديد كوابل عالية الاجهاد من اسلاك معدنية لزوم الهيكل العلوي للكوبري بحري النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm واللغة تشمل جميع الاكسسوارات طبقا لاصول الصناعة واللوائح المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية والمعتمدة والمواصفات الفنية واللغة تشمل الاختبارات طبقا للمواصفات	80,000	طن	0,00	0,00	0,00	جاري	965570,00	0,00	965570,00	لحين نهي الاختبارات اللازمة للتكاملات
173	بالمسح توريد وتشغيل وتركيب وشد حديد كوابل عالية الاجهاد من اسلاك معدنية لزوم الهيكل العلوي للكوبري بحري النيل	20,000	طن	89,00	0,00	89,00	جاري	821855,00	3291712,00	4113567,00	استقطاع نسبة 40% لحين اتمامه والتكاملات
اجمالي الاعمال											
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (9)											
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 10)											
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 10)											



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى


مهندس / محمد نصر طبع

مدير عام المشروعات الهيئته

مهندس / جهاد محمد سعد

د.ج

مهندس / جهاد محمد سعد

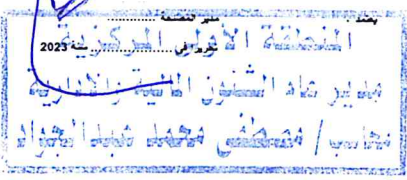

مدير المشروع الهيئته

مهندس / إيهاد نكري

الاستشاري العام شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / م. محمد هجاري

مهندس / م. رضا أمين

مهندس / م. رضا أمين