

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٧) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديدة - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٦

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح


حصر أعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

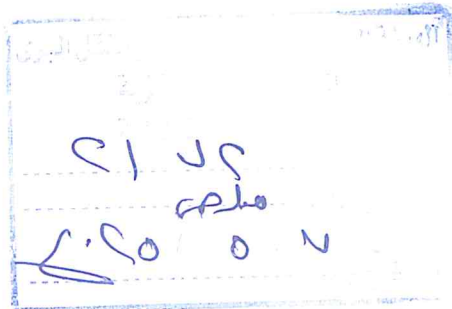

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم
ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى
السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح- الفيوم) بالامر
المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
 - وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم
توريدها .
 - وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
- برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٦

يعتمد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



Handwritten signature in blue ink.

البنسند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٤٤,٠٠ /	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠ /	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠ /	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم المواقف المعرضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠ /	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠ /	جاري	١٣٢٨٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو أنابيب حديدية أو غيرها من المواد المعرضة لمسار الكوبري.	٤٢٠,٠٠ /	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠ /	جاري	٣٩١٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسى الخاص بالقنوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٧,٠٠ /	٣٦٢,٠٠	مط	١٧٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠ /	جاري	٦٣٧١٢,٠٠ /	٠٠,٠٠	٦٣٧١٢,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢٠٥٠,٠٠ /	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠ /	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تربة نظيفة موردة من خارج الموقع.	١٠٠٠,٠٠ /	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠ /	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية للاستاسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل ابعاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كم/س2 و لا يقل محتوى الاسمنت 250 كم/س3.	١٠٠٠,٠٠ /	١٦٧٩,٠٠	م2	٩٣٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	٩٣٨,٠٠ /	جاري	١٥٧٤٩٠٢,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	التقارير الشهرية والتصف الشهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كم/س2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كم/س3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face).	٤١٠,٠٠ /	٣٧٩٦,٠٠	م3	٤٠٤,٠٠ /	٠٠,٠٠	٤٠٤,٠٠ /	جاري	١٥٣٣٥٨٤,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من الببوتيمين للقواعد المسلحة والسملات والاصعد.	٥٥,٠٠ /	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠ /	جاري	٣٢٥٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب وروص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسى.	٢٠٠,٠٠ /	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠ /	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠ /	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتثبيت وروم ودمك تقشوم لزوم تمهيد موقع العمل.	١٠٠٠,٠٠ /	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠ /	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠ /	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
٤1-١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - ابعاد تربة أقل من 125 كم/س2.	٣٥٣٠,٠٠ /	٨٠٥,٠٠	مط	٣١٨٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠ /	جاري	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
٤4-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمق المطلوب في جميع أنواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠ /	١٠١,٠٠	م3	٥٨٣٥,٠٠ /	٩٨٠,٠٠	٦٨١٥,٠٠ /	جاري	٦٨٨٣١٥,٠٠ /	٠٠,٠٠	٦٨٨٣١٥,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وروم ودمك ورسال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف موردة من خارج الموقع.	٥٠٠,٠٠ /	٢٠٣,٠٠	م3	٦٢,٠٠ /	٠٠,٠٠	٦٢,٠٠ /	جاري	١٢٥٨٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٢٥٨٦,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥١	بالطن توريد تركيب قايصونات دائمة معدنية للخوازيق بالقطار وسماكات مختلفة.	١١٠,٠٠ /	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠ /	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠ /	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	بيان المعدات موجود
١-52	بالمتر الطولي اصمل خوازيق بقطر 120 سم بغير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مخفوفة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك ميكانيكي على الاقل ابعاد الكسر عن 400 كم/س2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كم/س3 - ابعاد تربة أقل من 125 كم/س2	٢٢٤٠٠,٠٠ /	٦٣٤٣,٠٠	مط	١٩٧٦١,٠٠ /	١٤٧٦,٠٠	٢١٢٣٧,٠٠ /	جاري	١٣٤٧٠٦٢٩١,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٣٤٧٠٦٢٩١,٠٠	
١-57	بالعدد عمل اختبار خالوق عمل مفرد وحمل التجربة 150% من المحمول التشغيلية باستخدام الجاكات والوايرت والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف قطر 120 سم	٠٢,٠٠ /	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠ /	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠ /	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
60-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخالوق - قطر 120 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصدأ	٧٥,٠٠ /	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٥٠,٠٠ /	٠٢,٠٠	٥٢,٠٠ /	جاري	٢٦٥٠٧٥٢,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٦٥٠٧٥٢,٠٠	
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاستاسات ويدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل ابعاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كم/س2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كم/س3	٢٠٠٠,٠٠ /	١٨١٣,٠٠	م3	٤٣٦,٠٠ /	١٠٠,٠٠	٥٣٦,٠٠ /	جاري	٩٧١٧٦٨,٠٠ /	٠٠,٠٠	٩٧١٧٦٨,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وصل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات وبالر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كم/س3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس لاسطح الظاهر وكل التفتيات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحتق الخرسانة رتبه لا تقل عن 450 كم/س2	١٧٥٠٠,٠٠ /	٣٣٢٥,٠٠	م3	١١١٤٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	١١١٤٦,٠٠ /	جاري	٣٧٠٦٠٤٥٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٣٧٠٦٠٤٥٠,٠٠	
ج-63	بالمتر المكعب اصمل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعد شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالتر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والارانش اللازم بابعاد لا يقل عن 450 كم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كم/س3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهول العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 12 م من منسوب ضهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٠٠,٠٠ /	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٩٢,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠ /	جاري	١٢٩٠٠٥٦,٠٠ /	٠٠,٠٠	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	
د-63	بالمتر المكعب اصمل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعد شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالتر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والارانش اللازم بابعاد لا يقل عن 450 كم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كم/س3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهول العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى 15 م من منسوب ضهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٠٠,٠٠ /	٤٦٢٠,٠٠	م3	١٠٦,٠٠ /	٣٩٤,٠٠	٥٠٠,٠٠ /	جاري	٢٣١٠٠٠٠,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	
هـ-63	بالمتر المكعب اصمل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعد شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالتر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والارانش اللازم بابعاد لا يقل عن 450 كم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كم/س3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهول العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	١٥٥٣٧,٠٠ /	٤٨٢١,٠٠	م3	٤٠٨٩,٠٠ /	٣٤٦,٠٠	٤٤٣٥,٠٠ /	جاري	٢١٣٨١١٣٥,٠٠ /	٠٠,٠٠	٢١٣٨١١٣٥,٠٠	
ب-64	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كم/س3 اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للمعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وصل الشدات الخاصة وجميع المعدات والارانش والجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمرات بالمحلها الكبيرة على الاطرار وتثبيت البانات المائلة للرككز ذات الجوانب داخل الكمر وضبطها مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط التركيزات الجيدية انباء التركيب طبقا للرسومات ومطابقا للتعليمات المذكورة وكذلك وما يتطلب ذلك من معدات ثقيلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الارانش يائي حمله طبقا لطرق الموقع وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من الكابلات عالية الاجهاد والاكسوسارات ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركزه	٩٢٠,٠٠ /	٩٣٧١,٠٠	م3	٤٠٩,٠٠ /	٢٧٣,٠٠	٦٨٢,٠٠ /	جاري	٦٣٩١٠٢٢,٠٠ /	١٥٩٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠١٠٢٢,٠٠ /	حجز 1590000 لحين تركيب الكمره

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقال / م. محمود البنا

مدير مشروع مقال / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيمسترا SYSTRA

مهندس / أحمد حبيب

مهندس /

مهندس / شريف الزبار

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريرا في سنة 2025

قرش

يدفع إلى المقابل مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

المحاسب /

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بمسك الشروط أختتمت من

مدير المصلحة

تحريرا في سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

مستخلص رقم (27) جاری

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كجاري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح- الفيوم)

بتاریخ 2022/10/11

العقد رقم : 2023/2022/467

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/2/20

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
67-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بلمر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الممتزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/3م على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصمر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأوتاش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية.	320,000	6354,00	م.ط	360,000	275,000	635,000	جاري	403479,000	160,000,000	243479,000	حجز 1600000 لحين التركيب النيوجيرسي
69	بالمتر توريد وتثبيت ورص حديد تسليح B500 DWR كزيادة المطيلية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعة العالية للتقاط لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري أطوال حتى 12م بلمر.	1450,000	30205,00	طن	6209,000	609,000	6818,000	جاري	20593769,000	000,000	20593769,000	
71	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وشد وحسن كبالات عالية الاجهاد من اسلاك مجذولة لزوم الهيكل الملوي للتكويري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1880 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الانكسورات طبقاً لاصول الصناعة والرسومات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاتصال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والفئة تشمل الاختبارات طبقاً للمواصفات.	700,000	96389,00	طن	09,000	09,000	867501,000	جاري	867501,000	130000,000	737501,000	حجز 130000 لحين الانتهاء من الحقن
74	بالمتر مربع عمل طبقة عازله من البوتومين والدهان وجهان على البازر والسعر يشمل كل مايلزم لنهئ العمل نهوا كاملا وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهئ العمل نهوا كاملا والقبلي هندسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	12000,000	63,000	2م	3590,000	000,000	3590,000	جاري	226170,000	000,000	226170,000	
80	بالمد توريد وتركيب وكالتر Spherical حمولة اعطى من 750 طن حتى 1000 طن.	104,000	900000,00	عدد	91,000	000,000	91,000	جاري	819000000,000	122850000,000	696150000,000	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
81-ا	حمولة الركيزة حكرتية 1200 طن	150,000	1007000,00	عدد	02,000	000,000	02,000	جاري	201400000,000	302100000,000	171190000,000	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
81-هـ	حمولة الركيزة من 1801 الي 2000 طن	02,000	1543114,00	عدد	02,000	000,000	02,000	جاري	3086228,000	462934,200	2623293,800	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
أعمال الجزيرة												
94	بالمتر المكب توريد ونقل وتثبيت وردم ونمك تقشوم لزوم تهديد موقع العمل بالجزيرة .	40000,000	354,000	3م	39063,000	000,000	39063,000	جاري	1400302,000	000,000	1400302,000	
95-ا	بالمتر الطولي تنقيف جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/س2.	925,000	906,000	م.ط	921,000	000,000	921,000	جاري	834426,000	000,000	834426,000	
98-ا	بالمتر المكب حفر ميكانيكي عن الخوازيق المصنوعة للتواعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/س2.	500,000	122,000	3م	493,000	000,000	493,000	جاري	60146,000	000,000	60146,000	
100	بالمتر توريد تركيب قابضونات دائمة معدنية للتوازيق بقطر وسماكت مختلفة.	840,000	53591,000	طن	837,000	000,000	837,000	جاري	44805667,000	000,000	44805667,000	
106-ا	بالمتر الطولي أصمل خوازيق بقطر 120 سم بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية محذورة ومسدية في مواقعها على الأرض الطبيعية وتسبب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الإقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / س2 بعد 28 يوم من الصب ومسوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / 3م - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/س2	1110,000	650,000	م.ط	1110,000	000,000	1110,000	جاري	730325000,000	000,000	730325000,000	
109-ا	بالمد عمل اختبار على خوازيق غير عامل مفرد وحمل التحرية 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكط قطر 120 سم.	01,000	1406236,000	عدد	01,000	000,000	01,000	جاري	1406236,000	000,000	1406236,000	
111-ا	بالمد عمل اختبار على خوازيق عامل مفرد وحمل التحرية 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكط قطر 120 سم.	01,000	12053450,000	عدد	01,000	000,000	01,000	جاري	12053450,000	000,000	12053450,000	
114-ا	بالمد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخوازيق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مجتلفة	150,000	117172,000	عدد	150,000	000,000	150,000	جاري	175058000,000	000,000	175058000,000	
114-ج	بالمد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخوازيق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للتصداد	150,000	50144,000	عدد	150,000	000,000	150,000	جاري	765210,000	000,000	765210,000	
115	بالمتر المكب خرسانة عايله للأساسات وذات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الأقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم من 250 كجم /س2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/3م.	10000,000	1844,000	3م	274,000	000,000	274,000	جاري	505256,000	000,000	505256,000	
116	بالمتر المكب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/3م اسمنت بورتلاندي واستدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكي حيدا وتسمية السطح الملوي للزوم الحصول على سطح أملس لاسطح الظاهره وكل التجهيزات اللازمة ومعالجة وعلى أن تعمق الخرسانة رفة لا تقل عن 450 كجم/س2.	8850,000	3529,000	3م	8848,000	000,000	8848,000	جاري	31224592,000	000,000	31224592,000	
116-ا	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام اسمنت CEM III	8850,000	04,000	3م	5369,000	000,000	5369,000	جاري	4505369,000	000,000	4505369,000	
117-د	بالمتر المكب اصمل حواجز توريد وتصيب وصب خرسانة حواجزة لزوم الاعمدة شاملة التاج ولزوم الانكاث بالجزيرة باستخدام فرم مصنعته مع استخدام الشدة المعنوية والأوتاش اللازمة لاجهاد الإقل عن 450 كجم/س2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب صهر المدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	320,000	4825,000	3م	3184,000	000,000	3184,000	جاري	153628000,000	000,000	153628000,000	
118-ب	بالمتر المكب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسبلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وساية الاجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الممتزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/3م اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصمر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأوتاش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الاجهاد من كبالات عالية الاجهاد والاكسورات	2275,000	10388,000	3م	2201,000	000,000	2201,000	جاري	22863988,000	7000000,000	22163988,000	حجز 7000000 لحين تركيب الكمره
119-ب	بالمتر المكب خرسانة مسلحة لزوم اللاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الممتزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/3م اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصمر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	270,000	4179,000	3م	2108,000	000,000	2108,000	جاري	88093322,000	000,000	88093322,000	
120-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة الممتزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة وألا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/3م على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المتمدة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتصمر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والأوتاش والتجهيزات اللازمة لرفع الحواجز ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية.	900,000	6662,000	م.ط	665,000	000,000	665,000	جاري	443023,000	17000000,000	273023,000	حجز 1700000 لحين التركيب النيوجيرسي
121	بالمتر توريد وتشغيل ورص حديد تسليح B500 DWR كزيادة المطيلية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعة العالية للتقاط لزوم جميع العناصر الانشائية للتكويري أطوال حتى 12م بالجزيرة	690,000	3073,000	طن	6188,000	04,000	6190,000	جاري	1902187000,000	000,000	1902187000,000	

مع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فنى مقاول / م. محمود الب

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

5/12/20

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في، سنة 2025

قرش جنیه

..... ملاحظة : الفئات

المحاسب /

غير الواردة بصك الشراء

مدير عام المشروعات الهيئه

14

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية

"المنطقة الأولى"

مهندس / طارق يوسف الحز

11

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/2/20												المنطقة الأولى
البند	نوع العمل	الكمية بالمتعافد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٢٣	بالمطن توريد وتشغيل وتركيب وشحن حديد كبلات عالية الإجهاد من اسلاك مجنولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالحزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الاسكوارات طبقا لاصول الصناعة وللرحلات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات	١٥٠,٠٠٠	٩٦٩٦٣,٠٠٠	طن	١٠٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	جاري	١٠٤٧٢٠٠٤,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٣٧٢٠٠٤,٠٠٠	حجز 100000لحين الانتهاء من الحقن
١٢٦	بالمتر المربع عمل طينه عازله من البيرتومين والدهان وجهان على البارده	١٥٠٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠	م2	١٢٧٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٢٧٨,٠٠٠	جاري	٩٩٦٨٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٩٦٨٤,٠٠٠	
١٣٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حمولة اعلى من 750 طن حتى 1000 طن	٦,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠٠	عدد	٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠,٠٠٠	٢٧١٨٠٠٠,٠٠٠	٥١٢٨٢٠٠٠,٠٠٠	حجز بنسبه 5% لحين انتهاء الاختبارات+حجز 18000 لحين لحام محور 85
133-أ	حمولة الركيزه حتى 1200 طن	٠٢,٠٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠٠	عدد	٠٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠٢,٠٠٠	جاري	٢٠١٤٠٠٠,٠٠٠	٣٠٢١٠٠٠,٠٠٠	١٧١١٩٠٠٠,٠٠٠	حجز بنسبه 15% حين انتهاء الاختبارات
144-ج	اصل نظام تاريزس Earthing - المند Double Plate U Clamp	١٧٦,٠٠٠	٧١٢,٥٠٠	عدد	١١,٠٠٠	٠٢,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جاري	٩٢٦٢,٥٠٠	١٣٨٩,٣٨	٧٨٧٣,١٣	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
144-د	اصل نظام تاريزس Earthing - بالعدد Earth Point 4 hole with pig tail caple 70 mm2 for 1 L.M	١٣٨,٠٠٠	٢٠٩٠,٠٠٠	عدد	١١,٠٠٠	٠٢,٠٠٠	١٣,٠٠٠	جاري	٢٧١٧٠,٠٠٠	٤٠٧٥,٥٠٠	٢٣٠٩٤,٥٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
أعمال المجري المالي												
١٤٧	بالمتر المكعب أعمال تطهير وتكريك المجري المالي لزوم حركة المعدات البحرية	٢٥٠٠٠,٠٠٠	١٠١,٠٠٠	م3	٢١٨٣٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢١٨٣٥,٠٠٠	جاري	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٢٠٥٣٣٥,٠٠٠	
149-أ	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	٤٥٠,٠٠٠	١٣١١,٠٠٠	م.ط	٤٤٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٤٥,٠٠٠	جاري	٥٨٣٣٩٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٨٣٣٩٥,٠٠٠	
١٥٠	بالمتر المسطح اصل نمسة لقواعد مجرى نهر النيل والهيكل العلوي	٥٧٠٠,٠٠٠	٢٦٦,٠٠٠	م2	١٣٤٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٣٤٦,٠٠٠	جاري	٣٥٨٠٣٦٠,٠٠٠	٥٣٧٠٥٤,٠٠٠	٣٠٤٣٣٦,٠٠٠	استقطاع نسبة 15% لحين انتهاء المفاوضة
١٥١	بالطن توريد تركيب قابسولت دامة معدنية للخوازيق صلب 36 المتاح حراريا بقطار وسماكات مختلفة	٨٠٥,٠٠٠	٥٦١٨٥,٠٠٠	طن	٨٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٠١,٠٠٠	جاري	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٤٥٠٠٤١٨٥,٠٠٠	
153-أ	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 200 سم بحجري النيل في جميع انواع التربة عدا الصخرية معفورة ومسبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والمدمك الميكانيكي على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	٥٤٣٠,٠٠٠	١٥٤٧٣,٠٠٠	م.ط	٥٤٢٦,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٥٤٢٦,٠٠٠	جاري	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٣٩٥٦٤٩٨,٠٠٠	
154-أ	بالعدد صل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات - قطر 200 سم	٠١,٠٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٣٠١٧٨٠٩,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٠١٧٨٠٩,٠٠٠	
155-أ	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من المحملة التشغيلية باستخدام الجاكات والوابرات والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 200 سم	٠١,٠٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠٠	عدد	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠	جاري	٢٨١٦٦٢٢,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢٨١٦٦٢٢,٠٠٠	
157-ب	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 200 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	١٠,٠٠٠	١١٢٩٨٦,٠٠٠	عدد	١٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠	جاري	١١٢٩٨٦٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١١٢٩٨٦٠,٠٠٠	
١٥٨	بالمتر المكعب توريد وعمل خرساته مسلحة لزوم الاساسات بحجري النيل حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/سم3 اسمنت بورتلاندي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا مع الدمك الميكانيكي جيدا وتنسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على سطح امس لالسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم3	٨٣٣٠,٠٠٠	٤٢٤٢,٠٠٠	م3	٨٣٢٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٨٣٢٧,٠٠٠	جاري	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٥٣٢٣١٣٤,٠٠٠	
١٥٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعددة شاملة التجان بحجري النيل باستخدام فوم مصطنع مع استخدام الشده المعنفيه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم3 ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/سم3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR)	٢٦٠٠,٠٠٠	٤٧٣١,٠٠٠	م3	٢١٨٥,٠٠٠	٧٦,٠٠٠	٢٢٦١,٠٠٠	جاري	١٠٦٩٦٧٩١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٦٩٦٧٩١,٠٠٠	
١٦٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد للقطاع الصدوقى (Box section) للهيكل العلوي فوق المجري المالي وذلك باستخدام نظام العربات الكابولية المتحركة (Cantiliver carriage) باستخدام خرسانة ذات اجهاد لا يقل عن 550 كجم / سم2 بعد 28 يوم بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 440 كجم / م3 وباستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على اجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم2 بعد 48 ساعة لإجراء أعمال شد الكابلات (Prestressing work) وكذلك استخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كبلات سبق الاجهاد الرئيسية والاكسوارات	٥٢٠٠,٠٠٠	٨٢٣٥,٠٠٠	م3	٣٦٢٦,٠٠٠	٣٦٣,٠٠٠	٣٩٨٩,٠٠٠	جاري	٣٢٨٤٩٤١٥,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٣٢٨٤٩٤١٥,٠٠٠	
١٦١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box section بحجري النيل بنظام النمسة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلطو الدمك ميكانيكي وعلى الاقل النمسة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/م3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح امس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل حديد التسليح ولا تشمل كبلات سبق الاجهاد ولا تشمل النمسة	٥٠٠٠,٠٠٠	٥٣٤٧,٠٠٠	م3	٢١٠٢,٠٠٠	٧٧٧,٠٠٠	٢٨٧٩,٠٠٠	جاري	١٥٣٩٤٠١٣,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٥٣٩٤٠١٣,٠٠٠	
١٦٤	بالمطن توريد وتربيط ورمس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهزات الناتجة عن السرعات العالية لتقليل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطول حتى 12 م بالتيل	٨٠٠٠,٠٠٠	٣١٢٧٩,٠٠٠	طن	٦٦٥٨,٠٠٠	٣٠١,٠٠٠	٦٩٥٩,٠٠٠	جاري	٢١٧٦٧٠٥٦١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٢١٧٦٧٠٥٦١,٠٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
"المنطقة الأولى"
مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام المشروعات الهيئته
مهندس / جهاد محمد سعد

المحاسب /
تحريراً فى سنة 2025
قرش
بدفع إلى المكاول مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط أتمت من
مدير المصلحة
تحريراً فى سنة 2025

مدير المشروع الهيئته
مهندس / راشد ذكري

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
مهندس / أميرة حميد
مهندس /
مهندس / صبريت الزنات

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .
مدير مكتب فني مكاول / م. محمود البنا
مدير مشروع مكاول / م. رضا أمين

العقد رقم : 2023/2022/467

بتاريخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/2/20

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٦٦	بسطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بحرى النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الإكسسوارات طبقا لاصول الصلابة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانتهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند شامل الاختبارات طبقا للمواصفات .	٦١٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٣٠٣,٠٠	١٠,٠٠	٣١٣,٠٠	جاري	٣١٨١٣٠٠٧,٠٠	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٩٦١٣٠٠٧,٠٠	حجز 2200000 لحين حقن سيجمنت
172-أ	حمولة الركيزة حتى 1200 طن	٠٤,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	جاري	٤٠٢٨٠٠٠,٠٠	٦٠٤٢٠٠,٠٠	٣٤٢٣٨٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات
173-أ	حمولة الركيزة من 2201 الى 2400 طن	١٢,٠٠	٢٢٨٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٢٧٣٦٠٠٠,٠٠	٤١٠٤٠٠٠,٠٠	٢٣٢٥٦٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات
اجمالي الاعمال												
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (26)												
القيمة الحالية للمستخلص (جاري 27)												
١٤٤٣٩٠١٤١٤,١٨												
١٥٢٤٩٩٩٧٨٧,٥ -												
١٤٩٥٦٥٨٨٢٥,٤٤												
٥١٧٥٧٤٢١,٤٤												

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السفنة-العاصمة الإدارية-الطمين الجديدة-مطروح- الفيوم)

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / أحمد حجازي

مهندس /

مهندس / سحر التوب

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في سنة 2025

قرش

يدفع إلى المقاول مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

تحريراً في سنة 2025

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بك الشروط أعمت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار