

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٨) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبرى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء


برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٧

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر أعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب المحملات

يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

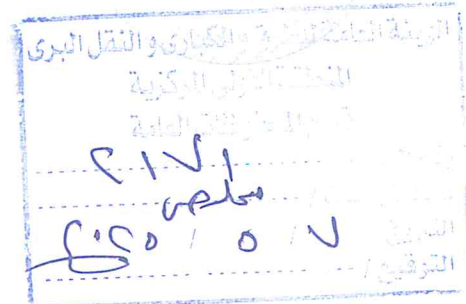

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالاحالة الى العقد رقم (٤٦٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١١)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى النيل وكوبرى البر الغربى فى ١١٦,٨٤ كم حتى ١١٩,٣٦ كم ضمن كبارى المسار بقطاع العاصمة الادارية الجديدة بمشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة – العاصمة الادارية – العلمين الجديدة – مطروح- الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل الاتي :-

- عدد (٤) سيارة ملاكى سيدان .
 - وعدد (٢) اجهزة كمبيوتر او لاب توب بمشتملاته بالطابعة (ليزر A4) وتم توريدها .
 - وتجهيز معمل مواد بمشتملاته تؤول ملكيتها الى الهيئة فى نهاية المشروع .
- برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٧

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة لمصر الكبار
العقود

المبلغ المستحق إلى : شريحة السعده جروب للتكبير البناء

بموجب : الطلبات طيه ، أو : م (٢٨) ج ٢٢

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : {


شيك على الخارج { صاحب الحق أو : {

يسحب باسم { شريحة السعده جروب للتكبير البناء

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس

رئيس الدار ولا يجوز

تقيد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المتوط

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ


الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

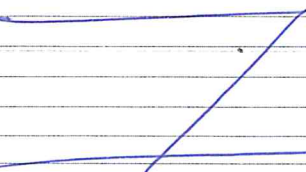البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكسير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تظهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٤٤,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جارى	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة لزوم العوايق المعترضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جارى	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو تويجيسى أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوايق المعترضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جارى	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسي الخاص بالقنوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية.	١٧٧,٠٠	٣٦٢,٠٠	مط	١٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠	جارى	٦٣٧١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٧١٢,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الاساسات.	٢٠٥٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٠٩,٠٠	جارى	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب إحلال تربة نظيفة مورده من خارج الموقع.	١٠٠٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جارى	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية لاساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 250 كجم/3.	١٠٠٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٩٣٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٣٨,٠٠	جارى	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلطو الدمك ميكانيكى وعلى الا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الاسمنت عن 400 كجم/3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) .	٤١٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٠٤,٠٠	جارى	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طيفه عزاله من البيوتومين للقواعد المسلحة والسملات والاصعدة.	٥٥,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جارى	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب وروص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للمرسي.	٢٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جارى	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك تقشور لزوم تمهيد موقع العمل .	١٠٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جارى	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
١-41	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة اقل من 125كجم/سم2 .	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جارى	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
١-44	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمق المطلوب في جميع انواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٦٨١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨١٥,٠٠	جارى	٦٨٨٣١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨٨٣١٥,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وردم رمل نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسمات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف موردة من خارج الموقع	٥٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	١٢٥٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٨٦,٠٠	
٥١	بالطن توريد تركيب قابسونفك دائمة معنيفة للخوازيق بأقطار ومسافات مختلفة.	١١٠,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جارى	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	البرنامج الزمني موجود
١-52	بالمتر الطولى اصل خوازيق بقطر 120 سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلطو الدمك الميكانيكى على الاقل اجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / 3 - اجهاد تربة اقل من 125 كجم/سم2	٢٢٤٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	٢١٢٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٢٣٧,٠٠	جارى	١٣٤٧٠٦٢٩١,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٧٠٦٢٩١,٠٠	بيان المعدات موجود
١-57	بالعدد عمل اختبار خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من الحملو التشغيلي باستخدام الجاكات والوابرات والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسمات وتعليمات المهندس المشرف فطر 120 سم	٠٢,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	
60-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٧٥,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٥٢,٠٠	٠٠,٠٠	٥٢,٠٠	جارى	٢٦٥٠٧٥٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٥٠٧٥٢,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
٦١	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 300 كجم/3	٢٠٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٥٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦,٠٠	جارى	٩٧١٧٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٧١٧٦٨,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن 420 كجم/3 اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدادة السيليكا مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازم للحصول على سطح املس لاسطح الظاهره وكل التفريجات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن 450 كجم/سم2	١٧٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	١١١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١١١٤٦,٠٠	جارى	٣٧٠٦٠٤٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٧٠٦٠٤٥٠,٠٠	
ج-63	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعدة شاملة الناج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعنويه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدادة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع حتى من 12 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالناج	٥٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جارى	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	
د-63	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعدة شاملة الناج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعنويه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدادة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع حتى من 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالناج	٥٠٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جارى	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	
هـ-63	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصعدة شاملة الناج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعنويه والارناش اللازمه باجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/3 واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدادة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالناج	١٥٥٣٧,٠٠	٤٨٢١,٠٠	م3	٤٤٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٣٥,٠٠	جارى	٢١٣٨١١٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٣٨١١٣٥,٠٠	
ج-64	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالحزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلطو الدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 440 كجم/3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح املس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازدادة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح. ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالناج	٩٢٠٠,٠٠	٩٣٧١,٠٠	م3	٦٨٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨٢,٠٠	جارى	٦٣٩١٠٢٢,٠٠	١٥٩٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠١٠٢٢,٠٠	حجز 1590000 لحين تركيب الكمره

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / أميرة عبد

مهندس /

مهندس / شربنة الزوايد

مهندس /

مدير مكتب فني مقال / م. محمود البنا

مدير مشروع مقال / م. رضا أمين

مدير عام المشروعات الهيئه

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى *

مهندس / طارق يوسف الجزار

تحريراً في سنة 2025

قرش

يدفع إلى المقابل مبلغ

ملاحظة : الفئات

يعتمد

تحريراً في سنة 2025

مدير المشروع الهيئه

مهندس / راشد ذكري

العقد رقم : 2023/2022/467 بتاريخ 2022/10/11 مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء											في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/2/28	
البند	نوع العمل	الكمية بالمتعاقف	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائى	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
67-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالمتر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقومة الميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 28 يوم من الصب بالطبقة والأقل من محتوى الأسمنت عن 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المدعمة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفوم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الحوائج ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية.	٣٢٠,٠٠٠	٦٣٥٤,٠٠	م.ط	٦٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٥,٠٠	جارى	٤٠٣٤٧٩٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٤٣٤٧٩٠,٠٠٠	حجز 1600000 لحين التركيب النيوجيرسي
٦٩	بالمتر توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بطول حتى 12م بالمتر.	١٤٥٠,٠٠٠	٣٠٢٠٥,٠٠	طن	٦٨١٨,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨١٨,٠٠	جارى	٢٠٥٩٣٧٦٩,٠٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٥٩٣٧٦٩,٠٠٠	
٧١	بالمتر توريد وتشغيل وتركيب وشحن جديد كبليات عالية الإجهاد من اسلاك معدنية لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالجزيرة Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	٧٠٠,٠٠٠	٩٦٣٨٩,٠٠	طن	٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٠٩,٠٠	جارى	٨٦٧٥٠,٠٠	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٣٧٥٠,٠٠	حجز 130000 لحين الانتهاء من الحقن
٧٤	بالمتر المربع عمل طبقة عزل من البوليثين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لرفع العمل نهوا كاملاً وذلك طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لرفع العمل نهوا كاملاً والقبض هنسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠,٠٠٠	٦٣,٠٠	م2	٣٥٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٥٩٠,٠٠	جارى	٢٢٦١٧,٠٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٦١٧,٠٠٠	
٨٠	بالمعد توريد وتركيب ركائز من Spherical حمولة أعلي من 750 طن حتى 1000 طن.	١٠٤,٠٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	عدد	٩١,٠٠	١٠,٠٠	١٠١,٠٠	جارى	٩٠٩٠٠٠٠,٠٠٠	١٣٦٣٥٠٠٠,٠٠٠	٧٧٢٦٥٠٠٠,٠٠٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات
٨1-ا	حمولة الركيزة حتى 1200 طن	١٥٠,٠٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٢٠١٤٠٠٠,٠٠	٣٠٢١٠٠,٠٠	١٧١١٩٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات
81-هـ	حمولة الركيزة من 1801 الي 2000 طن	٠٢,٠٠٠	١٥٤٣١١٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جارى	٣٠٨٦٢٢٨,٠٠	٤٦٢٩٣٤,٢٠	٢٦٢٣٢٩٣,٨٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات
أعمال الجزيرة												
٩٤	بالمتر المكعب توريد ونقل وتمييق ودمك فلتوم لزوم شهيد موقع العمل بالجزيرة .	٤٠٠٠,٠٠٠	٣٥٤,٠٠	م3	٣٩٥٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩٥٦٣,٠٠	جاري	١٤٠٠٥٣٠,٢٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٠٥٣٠,٢٠٠	
٩5-ا	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٩٢٥,٠٠٠	٩٠٦,٠٠	م.ط	٩٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٩٢١,٠٠	جاري	٨٣٤٤٢٦,٠٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٤٤٢٦,٠٠٠	
٩8-ا	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوية للتواعد المسلحة - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2.	٥٠٠,٠٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٤٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩٣,٠٠	جاري	٦٠١٤٦,٠٠٠	٠٠,٠٠	٦٠١٤٦,٠٠٠	
١٠٥	بالمتر توريد وتركيب قابسوانات دامة معدنية للخوازيق والقطار ومسكيات مختلفة	٨٤٠,٠٠٠	٥٣٥٩١,٠٠	طن	٨٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٣٧,٠٠	جارى	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٨٥٥٦٦٧,٠٠٠	
١06-ا	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بطول 120 سم بالجزيرة في جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والتمك الميكانيكي على الأقل إجهاد الكسر عن 400 كجم / سم2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم / م3 - اجهاد تربة أقل من 125 كجم/سم2	١١١٥,٠٠٠	٦٥٥,٠٠٠	م.ط	١١١٥,٠٠٠	٠٠,٠٠	١١١٥,٠٠٠	جاري	٧٣٠٣٢٥٠,٠٠٠	٠٠,٠٠	٧٣٠٣٢٥٠,٠٠٠	
١09-ا	بالمعد عمل اختبار على خازوق غير عامل مفرد وحمل التجربة 200% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.	٠١,٠٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٤٠٦٢٣٦,٠٠٠	٠٠,٠٠	١٤٠٦٢٣٦,٠٠٠	
١11-ا	بالمعد عمل اختبار على خازوق عامل مفرد وحمل التجربة 150% من حمل التشغيل باستخدام الجاكات قطر 120 سم.	٠١,٠٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠	عدد	٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٠١,٠٠	جاري	١٢٠٥٣٤٥,٠٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٥٣٤٥,٠٠٠	
١14-ا	بالمعد عمل اختبار على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير مختلفة	١٥٠,٠٠٠	١١٧١٧٢,٠٠	عدد	١٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	١٧٥٧٥٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠	١٧٥٧٥٨٠,٠٠٠	
114-ج	بالمعد عمل اختبار على طول الخازوق - قطر 120 سم باستخدام مواسير Black Steel شمل الدخان بمادة مقاومة للتصدأ	١٥٠,٠٠٠	٥١٠١٤,٠٠	عدد	١٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٧٦٥٢١٠,٠٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٥٢١٠,٠٠٠	
١١٥	بالمتر المكعب خرسانة عادية للإسالات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الأقل إجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/م3.	١٠٠٠,٠٠٠	١٨٤٤,٠٠	م3	٢٧٤,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	جاري	٥٠٥٢٥٦,٠٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٥٢٥٦,٠٠٠	
١١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاسالات بالجزيرة حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسنتي لا يقل عن 420 كجم/م3 اسنت بورتلاندي واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا مع التمك الميكانيكي جيداً وتسوية السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس للتسليح الظاهر وكل الترفات اللازمة ومعالجة وعلى أن تحقق الخرسانة رقبه لا تقل عن 450 كجم/سم2.	٨٨٥٠,٠٠٠	٣٥٢٩,٠٠	م3	٨٨٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٤٨,٠٠	جاري	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠٠	٠٠,٠٠	٣١٢٢٤٥٩٢,٠٠٠	
١16-ا	ملاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٨٨٥٠,٠٠٠	٥٠٤,٠٠	م3	٥٣٦٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦٩,٠٠	جارى	٢٥٠٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠٠	
117-د	بالمتر المكعب اصل توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاذرة لزوم الاصدء شاملة الناج ولزوم الكناث بالجزيرة باستخدام فرم مصممه عن استخدام الشده المعنيه والأرناش اللازمه لاجهاد لايق عن 450 كجم/سم2 - ارتفاع حتى 15 م من منسوب شهر المدة حتى منسوب اعلي نقطة بتناج	٣٢٠,٠٠٠	٤٨٢٥,٠٠	م3	٣١٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٤,٠٠	جاري	١٥٣٦٢٨٠,٠٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٦٢٨٠,٠٠٠	
118-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقومة الميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة من 28 يوم من الصب بالطبقة والأقل من محتوى الأسمنت من 440 كجم/م3 على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المدعمة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفوم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لأرفع الحوائج ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الإجهاد من الكبليات عالية الإجهاد والاكسورات	٢٢٧٥,٠٠٠	١٠٣٨٨,٠٠	م3	٢٢٠١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠١,٠٠	جاري	٢٢٨٦٣٩٨٨,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٢١٦٣٩٨٨,٠٠٠	حجز 700000 لحين تركيب الكمره
119-ب	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقومة الميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن 28 يوم من الصب بالطبقة والأقل من محتوى الأسمنت من 440 كجم/م3 اسنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المدعمة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفوم وعمل الشدات الخاصة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .	٢٧٠,٠٠٠	٤١٧٩,٠٠	م3	٢١٠٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٠٨,٠٠	جاري	٨٨٠٩٣٣٢,٠٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٠٩٣٣٢,٠٠٠	
120-ب	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالجزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والتمك ميكانيكي على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام إضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وإضافة السيلكا واستخدام مواد الإضافات المدعمة للحصول (durability) لا تقل عن 120 سنة للتعرض والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفوم وعمل الشدات الخاصة بجميع المعدات والأدوات والتجهيزات اللازمة لرفع الحوائج ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح . ارتفاع أعلى من 12 م من منسوب الأرض الطبيعية.	٩٠٠,٠٠٠	٦٦٦٢,٠٠٠	م.ط	٦٦٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٦٥,٠٠	جاري	٤٤٣٠٢٣٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٣٠٢٣٠,٠٠٠	حجز 1700000 لحين التركيب النيوجيرسي
١٢١	بالمتر توريد وترتيب ورس حديد تسليح B500 DWR (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بطول حتى 12م بالجزيرة.	٦٩٠,٠٠٠	٣٠٧٣٠,٠٠	طن	٦١٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦١٩٠,٠٠	جاري	١٩٠٢١٨٧,٠٠٠	٠٠,٠٠	١٩٠٢١٨٧,٠٠٠	

روجح فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقابل / م. محمود البنا

مدير مشروع مقابل / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس /

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذكري

تحريراً في سنة 2025

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ...

ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعمتت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السفينة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح- الفيوم)

2022/10/11 بتاریخ

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

في المدة من بداية العمل حتى أعمال 2025/2/28

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المده	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	(الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملحوظات
١٦٦	بالطن لوريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عليا الاحجام من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بمجرى النيل Relaxatio ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع اكسسوارات طبقا لاسول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لإنهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية والبند يشمل الاختبارات طبقا للمواصفات	٦١٠,٠٠	١٠١٦٣٩,٠٠	طن	٣١٤,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٣١٣,٠٠	جاري	٣١٨١٣٠٠٧,٠٠	٢٢٠٠٠٠٠,٠٠	٢٩٦١٣٠٠٧,٠٠	حجز 2200000 لحين حقن سيمنت
I-172	حموله الركيزة حتى 1200 طن	٠٤,٠٠	١٠٠٧٠٠٠,٠٠	عدد	٠٤,٠٠	٠,٠٠,٠٠	٠٤,٠٠	جاري	٤٠٢٨٠٠٠,٠٠	٦٠٤٢٠٠,٠٠	٣٤٢٣٨٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات
I-173	حموله الركيزة من 2201 الي 2400 طن	١٢,٠٠	٢٢٨٠٠٠٠,٠٠	عدد	١٢,٠٠	٠,٠٠,٠٠	١٢,٠٠	جاري	٢٧٣٦٠٠٠,٠٠	٤١٠٤٠٠,٠٠	٢٣٢٥٦٠٠٠,٠٠	حجز بنسبه 15%حين انتهاء الاختبارات
اجمالي الاعمال												
									١٥٢٢٩٩٩٦٨٨١٠	٣٠٦٩٠٨٥٣,٠٨	١٥٠٢٢٠٨٨٢٥,٢٤	
											١٤٩٦٥٦٥٨٨٢٥,٢٤	
											٧٦٥٠٠٠٠	
									القيمة الإجمالية للمستخلص السابق (27)			
									القيمة الحالية للمستخلص (جاري28)			

عن عملية / تنفيذ اموال جيفو بكميات قليلة وكيفية البراءة في صفحة ذلك .

مدير مكتب فنى مقال / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسيترا SYSTRA

مهندس / احمد حميد

مهندس /

مهندس / محمد صالح

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد ذکری

تحريراً في سنة 2025

قرش جنبه

... يدفع إلى المقابل مبلغ

..... ملاحظة : الفئات

يعتمد ،

المحاسب /

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشر

تحريراً في سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئه

145

—A.

2022/2023

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

33

د. / طاهرة يوسف الحارثي

4/4

البند	نوع العمل	الكمية بالتعاقد	الفئة (جنيه)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/ نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن (جنيه)	استقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
أعمال تكشير ونقل المخلفات												
٠١	بالمتر المسطح تطهير الموقع من المزروعات والمخلفات.	٦٨٦٤٤,٠٠	٠٦,٠٠	م2	١٢٧٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٧٤٩,٠٠	جاري	٧٦٤٩٤,٠٠	٠٠,٠٠	٧٦٤٩٤,٠٠	
٠٣	بالمتر المكعب تكشير وازالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري.	٨٤٠,٠٠	١٦٦,٠٠	م3	٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	١٣٢٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٢٨٠,٠٠	
٠٤	بالمتر المكعب تكشير وازالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نبوحي رسي أو مباتي طوب غير مسلح لزوم العوائق المعرضة لمسار الكوبري .	٤٢٠,٠٠	٨٥,٠٠	م3	٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦,٠٠	جاري	٣٩١٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩١٠,٠٠	
أعمال إنشاء المرسى الخاص بالقوات المسلحة												
١٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية.	١٧٧,٠٠	٣٦٢,٠٠	م.ط	١٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠	جاري	٦٣٧١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣٧١٢,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب حفر لزوم الأساسات.	٢٠٥٠,٠٠	١٢٢,٠٠	م3	٢٠٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٩,٠٠	جاري	٢٤٥٠٩٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٥٠٩٨,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب احلال تربة نظيفة مورده من خارج الموقع.	١٠٠٠,٠٠	٣٠٤,٠٠	م3	٩٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٠,٠٠	جاري	٣٠٠٩٦٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠٩٦٠,٠٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
١٨	بالمتر المربع خرسانة عادية للأساسات طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل ابعاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم/س2 و لا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/س3.	١٠٠٠,٠٠	١٦٧٩,٠٠	م2	٩٣٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٣٨,٠٠	جاري	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٧٤٩٠٢,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات RC SLABS مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب والا يقل محتوى الأسمنت عن 400 كجم/س3 على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) .	٤١٠,٠٠	٣٧٩٦,٠٠	م3	٤٠٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤٠٤,٠٠	جاري	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٣٣٥٨٤,٠٠	المكاتب متواجدة
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتيمين للقواعد المسلحة والسملات والاعمدة.	٥٥,٠٠	٦٥,٠٠	م2	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٣٢٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	وثائق التأمين متواجدة
٢٥	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الإنشائية للمرسى.	٢٠٠,٠٠	٢٨٦٩٧,٠٠	طن	١٩٣,٠٠	٠٠,٠٠	١٩٣,٠٠	جاري	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٣٨٥٢١,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
أعمال البر												
٤٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم وتمك دشوم لزوم تمهيد موقع العمل .	١٠٠٠٠,٠٠	٣٢٤,٠٠	م3	٨٥٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٨٥٣٧,٠٠	جاري	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٧٦٥٩٨٨,٠٠	عدد (7) مهندسين الشركة متواجدة
41-	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية - ابعاد تربة أقل من 125كجم/س2 .	٣٥٣٠,٠٠	٨٠٥,٠٠	م.ط	٣١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٨٨,٠٠	جاري	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٥٦٦٣٤٠,٠٠	عدد (2) مراقب متواجد
44-	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لتقواعد الملحقة بالمقحم المطلوب في جميع أنواع التربة.	٨٠٠٠,٠٠	١٠١,٠٠	م3	٦٨١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨١٥,٠٠	جاري	٦٨٨٣١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨٨٣١٥,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وردم ومال نظيفة مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري طبقا للرسومات التنفيذية وحسب تعليمات المهندس المشرف مورده من خارج الموقع	٥٠٠,٠٠	٢٠٣,٠٠	م3	٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٢,٠٠	جاري	١٢٥٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٥٨٦,٠٠	البرنامج الزمني موجود
٥١	بالطن توريد تركيب قاسونيات دائمة معدنية للخوازيق بأقطار وسماكات مختلفة	١١٠,٠٠	٥٣٠٤٩,٠٠	طن	٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨,٠٠	جاري	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	٠٠,٠٠	٤٦٦٨٣١٢,٠٠	
52-	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر 120 سم بتر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصيب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الأقل ابعاد الكسر عن 400 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 400 كجم/س3 - ابعاد تربة أقل من 125 كجم/س2	٢٢٤٠٠,٠٠	٦٣٤٣,٠٠	م.ط	٢١٢٣٧,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٢٣٧,٠٠	جاري	١٣٤٧٠٦٢٩١,٠٠	٠٠,٠٠	١٣٤٧٠٦٢٩١,٠٠	بيان المعدات موجود
57-	بالعدد عمل اختبار خاروق عامل مفرد وحمل التحربة 150% من الحمولة التشغيلية باستخدام الجاكات والوابرات والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف قطر 120 سم	٠٢,٠٠	١١٠٤٠٨٤,٠٠	عدد	٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	جاري	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٠٨١٦٨,٠٠	تعليمات الأمن الصناعي متواجدة
60-ج	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Test على طول الخاروق - قطر 120 سم باستخدام مواشير Black Steel شامل الدعايل بمادة مقاومة للصدأ	٧٥,٠٠	٥٠٩٧٦,٠٠	عدد	٥٢,٠٠	٠٠,٠٠	٥٢,٠٠	جاري	٢٦٥٠٧٥٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٥٠٧٥٢,٠٠	
٦١	بالمتر مكعب خرسانة عادية للأساسات وذات الكمثرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل ابعاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/س2 و لا يقل محتوى الأسمنت 300 كجم/س3	٢٠٠٠,٠٠	١٨١٣,٠٠	م3	٥٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	٥٣٦,٠٠	جاري	٩٧١٧٦٨,٠٠	٠٠,٠٠	٩٧١٧٦٨,٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأساسات بالتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن 420 كجم/س3 اسمنت بورتلاندي واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر السطح العلوي اللازم للحصول على سطح أملس لاسطح النفاذه وكل تقويات اللازم ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن 450 كجم/س2	١٧٥٠٠,٠٠	٣٣٢٥,٠٠	م3	١١١٤٦,٠٠	٠٠,٠٠	١١١٤٦,٠٠	جاري	٣٧٠٦٠٤٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٧٠٦٠٤٥٠,٠٠	
63-ج	بالمتر المكعب اصلا توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصدء شاملة الناج وزلوم الاكتاف بالتر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والاوناش اللازم بابعاد لا يقل عن 450 كجم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/س3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى م 12 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالناج	٥٠٠,٠٠	٤٤١٨,٠٠	م3	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٩٠٠٥٦,٠٠	
63-د	بالمتر المكعب اصلا توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصدء شاملة الناج وزلوم الاكتاف بالتر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والاوناش اللازم بابعاد لا يقل عن 450 كجم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/س3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع حتى م 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالناج	٥٠٠,٠٠	٤٦٢٠,٠٠	م3	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣١٠٠٠٠,٠٠	
63-هـ	بالمتر المكعب اصلا توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصدء شاملة الناج وزلوم الاكتاف بالتر باستخدام فرم مصنع مع استخدام الشده المعدنية والاوناش اللازم بابعاد لا يقل عن 450 كجم/س2 ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن 420 كجم/س3 واستخدم اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهر العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح ارتفاع اعلى من 15 م من منسوب ضهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالناج	١٥٥٣٧,٠٠	٤٨٢١,٠٠	م3	٤٤٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٤٤٣٥,٠٠	جاري	٢١٣٨١١٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٣٨١١٣٥,٠٠	
64-ج	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمثرات سابقة الصب وسابقة الابعاد U-SECTION بالحزيرة مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 550 كجم/س2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الأسمنت عن 440 كجم/س3 اسمنت بورتلاندي عادي على ان تكون الخرسانة ذات سطح أملس (Fair Face) واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاداة السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (duarability) لا تقل عن 120 سنة للعصر والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة وجميع المعدات والاوناش والتجهيزات اللازمة لرفع الكمر ومعالجة الخرسانة بعد الصب واستخدام الطرق المناسبة لرفع الكمثرات باجهاتها الكبيرة على الارتفاعات وثبت الشدات السليبة للكمثرات ذات الحواجز داخل الكمر ومسطحا مساحيا قبل الصب وكذلك ضبط التركبات الحديبية اثناء التركيب طبقا للرسومات ومتطلبات التنفيذ القدية لذلك وما يتطلب ذلك من معدات نقلة خاصة على أن يتم التركيب باستخدام الاوناش بأي حولة طبقا لطرف الموقع وذلك طبقا للظروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح ولا متطلبات سبق الابعاد من الكابلات عالية الابعاد والاكسورات ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب الركيزة	٩٢٠٠,٠٠	٩٣٧١,٠٠	م3	٦٨٢,٠٠	٠٠,٠٠	٦٨٢,٠٠	جاري	٦٣٩١٠٢٢,٠٠	١٥٩٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠١٠٢٢,٠٠	حجز 1590000 لحين تركيب الكمره

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك .

مدير مكتب فني مقالو / م. محمود البنا

مدير مشروع مقالو / م. رضا أمين

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

مهندس / اميرة

مهندس /

مهندس /

مدير المشروع الهيئة

مهندس / راشد دكري

تحريرا في سنة 2025

فرش جيبه

بذفع إلى المغاول مبيع

ملاحضة اللغات

بمعد

المحاسب

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من

مدير المصلحة

تحريرا في سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئة

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عن عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري النيل وكوبري البر الغربي في كم 116.84 حتى كم 119.36 ضمن كباري المسار بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين الجديدة-مطروح- الغيوم)

بتاریخ 2022/10/11

مع / شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

[illegible]

الاستشاري العام

قرش جنيہ

... إلى المقابل مبلغ ...

يعتمد ،

تحريراً فى / سنة 2025

مدير عام المشروعات الهيئه

مهندس / جهاد محمد سعد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الأولى

مهندس طارق يوسف الجزار

مدير مكتب فني مقاول / م. محمود البنا

مدير مشروع مقاول / م. رضا أمين