

محضر استلام ابتدائي

لعملية تنفيذ اعمال مشروع عداية بولي قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولي قطر ٣٥٥ مم + عداية بولي قطر ٢٥٠ مم
لكابلات الكهرباء اسفل مسار القطر الكهربائي السريع (العين السفلى - العلمين) عند محطة (٢٤٠ - ٢٢٣)

بمسيدى عبد الرحمن

تنفيذ : شركة ثرى دايمنتش

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية - مطروح)

انه في يوم ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٤ بناء على قرار السيد العميد مهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٤١)
بتاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ٢٤ والخاص باعمال الاستلام الابتدائي للاعمال عليه .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-


- ١ - المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات للهيئة (رئيسا)
- ٢ - المهندس / محمد حاتم عبد العليم مدير مشروع القطاع من المنطقة (عضوا)
- ٣ - المهندس / ابراهيم عبد الحميد (عضوا)
- ٤ - المهندس محمد خليل مكتب (اكس واى زد) استشارى المساحة بالمشروع (عضوا)
- ٥ - المهندس / احمد وجدى سعيد عويد الشركة المنفذة (شركة ثرى دايمنتش) (عضوا)

وقد قامت اللجنة بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين ان جميع الاعمال
المشار اليها بعاليه بحالة جيدة وانه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ
الاستلام الابتدائي للمشروع عليه .

وعليه ترى اللجنة قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ
النهو الفعلى وبدء فترة الضمان للاعمال .

وعلى ذلك جرى التوقيع .

التوقيعات :-

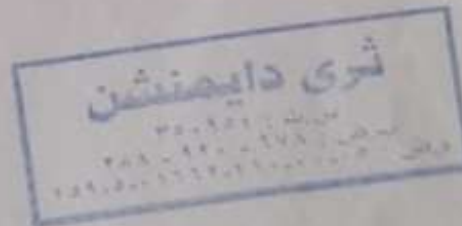

- ٥ - احمد
- ٤ - محمد
- ٣ - ابراهيم عبد الحميد
- ٢ - محمد
- ١ - محمد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة / غرب الدلتا
منطقة الاسكندرية / مطروح
عميد مهندس /
هاتى محمد محمود طه

٢٠٢٤ / ٧ / ٢٤

مكينة ختامي

بخصوص :- اعمال تنفيذ مشروع عداية بولى قطر اسفل القطار الكهربائى السريع

عند محطة (٦٤٠-٤٢٣) بسيدى عبد الرحمن

مقاوله :- شركة ثرى دايمنشن

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص النظامى

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقتبسة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ٢٢٩٣٦٣٥.٠٠ جنيها (فقط وقدره اثنان مليون ومائتان ثلاثة وتسعون الف

وستمائة وخمسة وثلاثون جنيها لاغير)

مهندس / مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم : محمد حميد عامر

الاسم : م / محمد حاتم

التوقيع :

التوقيع :

رئيس الادارة العامة
مصلحة الجسور والطرق
(الاسكندرية / مرسى مطروح)
٢٠٢٥
١١/٦
عميد مهندس / هانى محمد طه

مقاييس ختامية مشروع/ تنفيذ اعمال مشروع عداية بولي قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولي قطر ٣٥٥ مم + عداية بولي قطر ٢٥٠ مم لكابلات الكهرباء
اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٦٤٠ - ٤٢٣) بسيدي عبد الرحمن

البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي لتنفيذ ٢ عداية وربط خط مياه قطر ٣٥٥ مم المتعارضة مع مسار القطار السريع	م.ط	١٢	٦٣٦	٧٦٣٢
٢	اعمال جسات استكشافيه بالعماله اليدويه لاطهار اماكن الخطوط بالموقع العام	عدد	٤٥٠	٦	٢٧٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتناسكه طرنشات بعرض لا يزيد عن ٢.٨٥ م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) بعمق يتراوح من (٤-٤.٥) م أعلى الماسوره عند رفعها من التربه عند التنفيذ والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش اذا لزم الامر والبند مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٨٠	١٥٨٧	١٢٦٩٦٠
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة مودة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلي واسفل المواسير مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	م٣	١٦٠	٤٠	٦٤٠٠
٥	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرنشات بعرض لا يزيد عن ٢.٨٥ م وعمق مختلف طبقاً للمسار بعمق يتراوح من (٤-٤.٥) م أعلى الماسوره عند التنفيذ مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٥٥	١٤٤٧	٧٩٥٨٥
٦	بالمقطوعة عمل فتحة (ثقب) فى الخرسانة المسلحة لغرفة المحابس الموجودة فى الموقع سمك الحائط ٤٠ سم بقطر لا يقل عن ٨٠ سم باستخدام الافراد والمعدات الميكانيكية وذلك لادخال ماسورة الفاروغة قطر ٧١٠ مم .	م٣	٣٧٠٠	١	٣٧٠٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثلين HDPE مودة جديدة قطر (٧١٠) مم ضغط ٦ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل وتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م ط	٨٦٨٥	٤٨	٤١٦٨٨٠
٨	بالمتر الطولى اعمال نقل وتركيب المواسير البولى ايثلين اقطار (٧١٠) مم ضغط ٦ بار من موقع التشوين بالضبعة بعد رفع كفاءتها الى الموقع الجديد بسيدي عبد الرحمن والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل وتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	٦٧٠	٢٠	١٣٤٠٠
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثلين HDPE قطر (٣٥٥) مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل وتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	٣٥٩٠	١١٨	٤٢٣٦٢٠
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثلين HDPE قطر (٣١٥) مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل وتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	٢٦٥٠	٢٢	٥٨٣٠٠


مدير مشروعات الهيئة

م / محمد قياض

مدير المشروع الهيئة

م / محمد حاتم

مهندس شركة / ثرى دايمشن

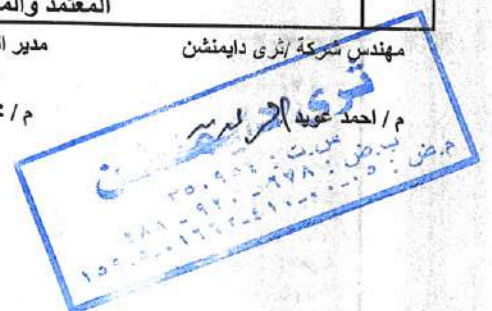

مقايضة ختامية مشروع/ تنفيذ اعمال مشروع عداية بولى قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولى قطر ٣٥٥ مم + عداية بولى قطر ٢٥٠ مم لكابلات الكهرباء
اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٦٤٠ - ٤٢٣) بسيدى عبد الرحمن

البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالى
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثلين HDPE قطر (٢٥٠) مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	١٩٠٠	٨٤	١٥٩٦٠٠
١٢	بالمتر الطولى توريد تركيب مواسير من UPVC قطر ١٦٠ مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	٧٨٠	١٥٠	١١٧٠٠٠
١٣	بالمقطوعية اعمال حفر وانشاء غرفة محابس مقاس ٢.٥ * ٢.٥ وارتفاع ٤.٥ شامل صب الخرسانة العادية والمسلحة والحديد والسلام والعزل وتوريد وتركيب الغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	عدد	٢٧٥٦٠٠	١	٢٧٥٦٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب القطع الخاصة من المواسير السيملس جدول ٤٠ والبند يشمل توريد وتركيب الجوانات والمسامير والسنفرة والدهان والعزل بالايوبوكسى ثلاث اوجه وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف				
ا	مسلوبه ٣١٥ / ٣٥٥ مم	عدد	١٥٣٩٩	١	١٥٣٩٩
ب	مسلوبه قطر ٣١٥ / ٤٠٠ مم	عدد	١٦١٢٤	١	١٦١٢٤
ج	مسلوبه قطر ١٦٠ / ٤٠٠ مم	عدد	١٧٤٦٢	١	١٧٤٦٢
ح	مسلوبه قطر ٣٥٥ / ٤٠٠ مم	عدد	١٥٩٥٦	١	١٥٩٥٦
د	مسلوبه قطر ١١٠ / ١٦٠ مم	عدد	٣٩٢٥	١	٣٩٢٥
هـ	مشترك قطر ٤٠٠ / ٤٠٠ مم	عدد	٤٢٠٦٧	١	٤٢٠٦٧
و	وصلة حائط قطر ٤٠٠ مم بطول ١ م بالفلنشات	عدد	٢٨٢٤٦	٣	٨٤٧٣٨
ز	بردة قطر ١١٠ مم	عدد	١٣٨٦	١	١٣٨٦
س	طبه عمياء قطر ١١٠ مم	عدد	١٣١٦	١	١٣١٦
١٥	بالعدد توريد وتركيب قطع خاصه من الزهر المرن للغرف والعدايات والفنه تشمل التوريد والنقل والتعتيق والتركيب والاختبار طبقا للتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .				
ا	محبس قطر ٤٠٠ مم	عدد	١٤٢٢٤١	٢	٢٨٤٤٨٢
ب	بردة من الزهر المرن قطر ١٦٠ مم	عدد	١٥٩٤	١	١٥٩٤
ج	اغطية من الزهر المرن قطر ٧٦ سم بالشمبر	عدد	١١٤٨٢	١	١١٤٨٢
د	وصله فك وتركيب قطر ٣٥٥ مم	عدد	٩٧٣١	١	٩٧٣١
هـ	وصله فك وتركيب قطر ٤٠٠ مم	عدد	١٠٥٥٨	٢	٢١١١٦
١٦	بالعدد توريد وتركيب قطع خاصه من HDPE بولى ايثلين والبند يشمل التوريد والنقل ولحامات والتعتيق والتركيب والاختبار طبقا للتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .				
١	بردة بولى + الفلانشه قطر ٣١٥ مم	عدد	٧٦٢٥	٣	٢٢٨٧٥
٢	بردة بولى + الفلانشه قطر ٣٥٥ مم	عدد	٨٠٥٨	٣	٢٤١٧٤
٣	كوع ٤٥ قطر ٣١٥ مم	عدد	١٣١٢٢	٢	٢٦٢٤٤
٤	بردة بولى + الفلانشه قطر ١١٠ مم	عدد	٢١٨٧	١	٢١٨٧
	الاجمالى				٢٢٩٣٦٣٥

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع الهيئة

مهندس شركة / شري دايمشن

م / محمد قياض

م / محمد حاتم

م / احمد عويل

رئيس الإدارة المركزية


" منطقة غرب القناة "

الاسكندرية - مرسى مطروح "


عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

٣١/٦



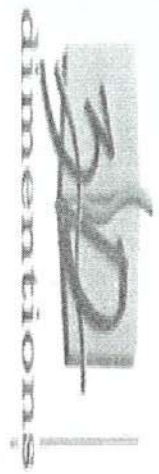

شركة ثري ديمشن
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكعب الفني




م	البند	الوحدة	طول	إجمالي الكمية	ملاحظات
1	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي لتنفيذ 2 عدايه جريط خط مياه قطر 355 مم				
1_1	عدايه بولي إيثيلين قطر 710 مم	م ط			
	اعمال الرقع الساسي للارض الطبيعيه قبل التنفيذ	م ط	68.64		
	اعمال الرقع المساحي لقاع الحفر بعد التنفيذ	م ط	68.64		
2_1	عدايه بولي إيثيلين قطر 250 مم	م ط			
	اعمال الرقع الساسي للارض الطبيعيه قبل التنفيذ	م ط	84		
	اعمال الرقع المساحي لقاع الحفر بعد التنفيذ	م ط	84		
3_1	اعمال الرقع المساحي لخط UPVC قطر 160 مم	م ط			
	اعمال الرقع الساسي للارض الطبيعيه قبل التنفيذ	م ط	150		
	اعمال الرقع المساحي لقاع الحفر بعد التنفيذ	م ط	150		
4_1	اعمال الرقع المساحي لخط UPVC قطر 315 مم	م ط			
	اعمال الرقع الساسي للارض الطبيعيه قبل التنفيذ	م ط	30.8		
	إجمالي الكمية	م ط	636	636	

23

ثري ديمشن
م.ب. : ٢٥٠٩٥٤
م.ب. : ١٧٨٠-١٦٩٠
م.ب. : ١٠٥-١٠٥
١٥٩٠٥٠-١٦٩٠-١٠٥

dimensions

شركة ثري ديمشن
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني

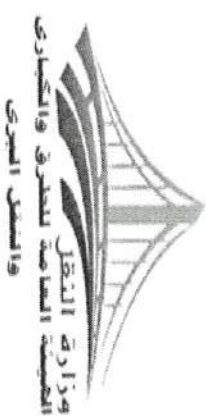

ملاحظات	إجمالي الكمية	العدد	الوحدة	البند	م
	6	6	عدد	اعمال جسات استكشافيه بالعماله اليدويه لاطهار اماكن الخطوط بالموقع العام	2

2





وزارة النقل
الجمهورية العربية السورية
مناطق الميناء

م	البند	الوحدة	طول	عرض	متوسط العمق	إجمالي الكمية	ملاحظات
3	بالمتري المكعب حفر في التربة المتماسكة طرئشبات بعرض لا يزيد عن 2.85م وعمق مختلف طبقاً للمسار باستخدام المعدات (الحفار) بعمق يتراوح من (4.00-4.5)م أعلى المسورة عند التنفيذ والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبنيد شامل ما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³					
1_3	اعمال الحفر باستخدام المعدات (حفار)	م ³					
	اعمال حفر عدايه بولي قطر 710 مم	م ³	68.64	2	4.80	658.94	
	اعمال حفر عدايه كهرباء بولي قطر 250 مم	م ³	84	1.5	4.80	600.80	
	اعمال حفر خط pvc قطر 160 مم	م ³	150	0.9	1.50	200.50	
	اعمال حفر خط بولي طر 315 مم	م ³	30.8	1.8	2.28	126.40	
	اجمالي الكمية					1587	

FILED

ب.ض. ۹۷۸ : ۲۸۷۸
ب.ض. ۹۷۸ : ۲۸۷۸

dimensions

شركة ثرى ديمشنز
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني



م	البند	الوحدة	طول	عرض	لاحلال	إجمالي الكمية	ملاحظات
4	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موردة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلي واسفل المواسير مع الدماك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كم زيادة						
1	خط pvc قطر 160 مم	م	150	0.9	0.4	54.00	
	خصم قطر الماسورة قطر 160 مم	م	150	3.14-	0.0064	14.01-	
	إجمالي الكمية	م				40	

3

1



dimension's

شركة ثري ديمشن
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني



م	البند	الوحدة	الطول	العرض	م. العمق	الإجمالي	ملاحظات
5	بالمز المكعب ردم من ناتج الحفر ترية صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرقات بعرض لا يزيد عن 2.85م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه ب عمق يتراوح بين (2.5-0.85)م عند التركيب مع الدماك الجديد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م					
	ردم من ناتج الحفر مع الدماك والهرس (تركيب المواسير + العدائيات)	3م					
	اعمال ردم عدايه بولي قطر 710 مم	3م	67.64	2	4.8	602.344	
	خصم قطر الماسورة		67.64	3.14-	0.12603	26.77-	
	اعمال ردم عدايه بولي قطر 250 مم خاصه بكبلات الكهرباء	3م	84	1.5	4.8	604.8	
	خصم قطر الماسورة		84	3.14-	0.01563	4.12125-	
	اعمال ردم خط PVC قطر 160 مم	3م	150	0.9	1.1	148.5	
	اعمال ردم خط بولي قطر 315 مم	3م	29.8	1.8	2.28	122.30	
	خصم قطر الماسورة		29.8	0.314-	0.02481	0.23-	
	إجمالي البند	3م				1447	

ثري ديمشن

٢٠١٩-٢٠٢٠
٢٨٨-٩٢٠-١٧٨
٢٠٢٠-٢٠٢١
٢٠٢١-٢٠٢٢

٢٠٢١



إدارة مشروعات البنية التحتية

المكتب الفني



ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			6 بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من HDPE ضغط بار قطر (710) مم	7
	48	م ط	قطر 710 مم	
	48		إجمالي البند	

تري دايمنشنز
 بناية ٢٠١ - ٤٣٠ - ٧٨٨
 الرياض ١١٦٦٤١١

قطر 710

بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من HDPE ضغط 6
بار قطر (710)مم

2

7

[illegible]

5221



وزارة النقل
البحرية والنقل

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمتر الطولي أعمال نقل تركيب مواسير من HDPE ضغط 6 بار أقطار (710)مم	8
	20	م ط	قطر 710مم	
	20		إجمالي البند	

ثرى دايمنشنى

10.9.26: 10.9.26
 11.9.26: 11.9.26
 12.9.26: 12.9.26
 13.9.26: 13.9.26
 14.9.26: 14.9.26
 15.9.26: 15.9.26
 16.9.26: 16.9.26
 17.9.26: 17.9.26
 18.9.26: 18.9.26
 19.9.26: 19.9.26
 20.9.26: 20.9.26
 21.9.26: 21.9.26
 22.9.26: 22.9.26
 23.9.26: 23.9.26
 24.9.26: 24.9.26
 25.9.26: 25.9.26
 26.9.26: 26.9.26
 27.9.26: 27.9.26
 28.9.26: 28.9.26
 29.9.26: 29.9.26
 30.9.26: 30.9.26
 1.10.26: 1.10.26
 2.10.26: 2.10.26
 3.10.26: 3.10.26
 4.10.26: 4.10.26
 5.10.26: 5.10.26
 6.10.26: 6.10.26
 7.10.26: 7.10.26
 8.10.26: 8.10.26
 9.10.26: 9.10.26
 10.10.26: 10.10.26
 11.10.26: 11.10.26
 12.10.26: 12.10.26
 13.10.26: 13.10.26
 14.10.26: 14.10.26
 15.10.26: 15.10.26
 16.10.26: 16.10.26
 17.10.26: 17.10.26
 18.10.26: 18.10.26
 19.10.26: 19.10.26
 20.10.26: 20.10.26
 21.10.26: 21.10.26
 22.10.26: 22.10.26
 23.10.26: 23.10.26
 24.10.26: 24.10.26
 25.10.26: 25.10.26
 26.10.26: 26.10.26
 27.10.26: 27.10.26
 28.10.26: 28.10.26
 29.10.26: 29.10.26
 30.10.26: 30.10.26
 31.10.26: 31.10.26
 1.11.26: 1.11.26
 2.11.26: 2.11.26
 3.11.26: 3.11.26
 4.11.26: 4.11.26
 5.11.26: 5.11.26
 6.11.26: 6.11.26
 7.11.26: 7.11.26
 8.11.26: 8.11.26
 9.11.26: 9.11.26
 10.11.26: 10.11.26
 11.11.26: 11.11.26
 12.11.26: 12.11.26
 13.11.26: 13.11.26
 14.11.26: 14.11.26
 15.11.26: 15.11.26
 16.11.26: 16.11.26
 17.11.26: 17.11.26
 18.11.26: 18.11.26
 19.11.26: 19.11.26
 20.11.26: 20.11.26
 21.11.26: 21.11.26
 22.11.26: 22.11.26
 23.11.26: 23.11.26
 24.11.26: 24.11.26
 25.11.26: 25.11.26
 26.11.26: 26.11.26
 27.11.26: 27.11.26
 28.11.26: 28.11.26
 29.11.26: 29.11.26
 30.11.26: 30.11.26
 1.12.26: 1.12.26
 2.12.26: 2.12.26
 3.12.26: 3.12.26
 4.12.26: 4.12.26
 5.12.26: 5.12.26
 6.12.26: 6.12.26
 7.12.26: 7.12.26
 8.12.26: 8.12.26
 9.12.26: 9.12.26
 10.12.26: 10.12.26
 11.12.26: 11.12.26
 12.12.26: 12.12.26
 13.12.26: 13.12.26
 14.12.26: 14.12.26
 15.12.26: 15.12.26
 16.12.26: 16.12.26
 17.12.26: 17.12.26
 18.12.26: 18.12.26
 19.12.26: 19.12.26
 20.12.26: 20.12.26
 21.12.26: 21.12.26
 22.12.26: 22.12.26
 23.12.26: 23.12.26
 24.12.26: 24.12.26
 25.12.26: 25.12.26
 26.12.26: 26.12.26
 27.12.26: 27.12.26
 28.12.26: 28.12.26
 29.12.26: 29.12.26
 30.12.26: 30.12.26
 31.12.26: 31.12.26
 1.1.27: 1.1.27
 2.1.27: 2.1.27
 3.1.27: 3.1.27
 4.1.27: 4.1.27
 5.1.27: 5.1.27
 6.1.27: 6.1.27
 7.1.27: 7.1.27
 8.1.27: 8.1.27
 9.1.27: 9.1.27
 10.1.27: 10.1.27
 11.1.27: 11.1.27
 12.1.27: 12.1.27
 13.1.27: 13.1.27
 14.1.27: 14.1.27
 15.1.27: 15.1.27
 16.1.27: 16.1.27
 17.1.27: 17.1.27
 18.1.27: 18.1.27
 19.1.27: 19.1.27
 20.1.27: 20.1.27
 21.1.27: 21.1.27
 22.1.27: 22.1.27
 23.1.27: 23.1.27
 24.1.27: 24.1.27
 25.1.27: 25.1.27
 26.1.27: 26.1.27
 27.1.27: 27.1.27
 28.1.27: 28.1.27
 29.1.27: 29.1.27
 30.1.27: 30.1.27
 31.1.27: 31.1.27
 1.2.27: 1.2.27
 2.2.27: 2.2.27
 3.2.27: 3.2.27
 4.2.27: 4.2.27
 5.2.27: 5.2.27
 6.2.27: 6.2.27
 7.2.27: 7.2.27
 8.2.27: 8.2.27
 9.2.27: 9.2.27
 10.2.27: 10.2.27
 11.2.27: 11.2.27
 12.2.27: 12.2.27
 13.2.27: 13.2.27
 14.2.27: 14.2.27
 15.2.27: 15.2.27
 16.2.27: 16.2.27
 17.2.27: 17.2.27
 18.2.27: 18.2.27
 19.2.27: 19.2.27
 20.2.27: 20.2.27
 21.2.27: 21.2.27
 22.2.27: 22.2.27
 23.2.27: 23.2.27
 24.2.27: 24.2.27
 25.2.27: 25.2.27
 26.2.27: 26.2.27
 27.2.27: 27.2.27
 28.2.27: 28.2.27
 29.2.27: 29.2.27
 30.2.27: 30.2.27
 31.2.27: 31.2.27
 1.3.27: 1.3.27
 2.3.27: 2.3.27
 3.3.27: 3.3.27
 4.3.27: 4.3.27
 5.3.27: 5.3.27
 6.3.27: 6.3.27
 7.3.27: 7.3.27
 8.3.27: 8.3.27
 9.3.27: 9.3.27
 10.3.27: 10.3.27
 11.3.27: 11.3.27
 12.3.27: 12.3.27
 13.3.27: 13.3.27
 14.3.27: 14.3.27
 15.3.27: 15.3.27
 16.3.27: 16.3.27
 17.3

dimensions


شركة ثرى ديمنشن
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من HDPE ضغط 10 بار قطر (355) مم	9
	118	م ط	قطر 355 مم	
	118		إجمالي البند	

ثرى ديمنشن

٩٧٠ - ٩٨٨
١٩٢٧ - ١٩٣٠
١٥٩ - ١٦٢

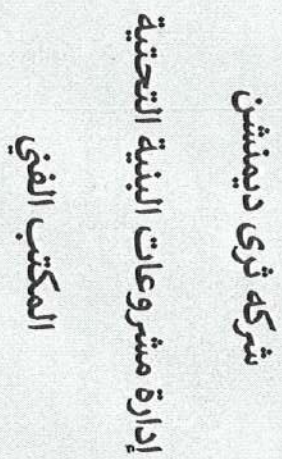


ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمتر الطولي أعمال توريد و تركيب مواسير من HDPE ضغط 10 بار اقطار (315)مم	10
	22	م ط	قطر 315مم	
	22		إجمالي البند	

شركة دايمنش

بنت 904



dimensions

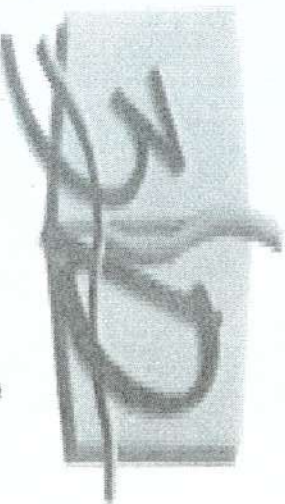

شركة ثري ديمنشن
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والتنقل البحري

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من HDPE ضغط 10 بار قطر (250) مم	11
	84	م ط	قطر 250 مم	
	84		إجمالي البند	

ثري ديمنشن

س.ت: ٣٥١٩٥٤
ت.ص: ٢٨٨ - ٩٢٠ - ١٧٨
م.ص: ١٥٤ - ٥٠١ - ١٢٢ - ٢٠١ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠ - ١٠٠

خ

الحمد لله

إدارة مشروعات البنية التحتية

المكتب الفني



ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من UPVC ضغط 10 بار اقطار (160)مم	12
	150	م ط	قطر 160مم	
	150		إجمالي البند	

ثري دايمنشن
٢٥٠٩٥٤١٨٧

CELESTINE

100

[Faint handwritten notes]

إدارة مشروعات البنية التحتية

المكتب الفني



وزارة النقل
الميناء العام للطرق والجاري
والنقل البحري


dimensions

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمقطوعه اعمال حفر وانشاء غرفه محابس مقاس (4.5*2.5*2.5) شامل صب الخرسانه العاديه والمسلحه والحديد والسلاالم والعزل وتوريد وتركيب الغطاء طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات	13
	1	عدد	غرفه محابس مقاس (4.5*2.5*2.5)	
	1		إجمالي البند	

1963

[illegible]

2

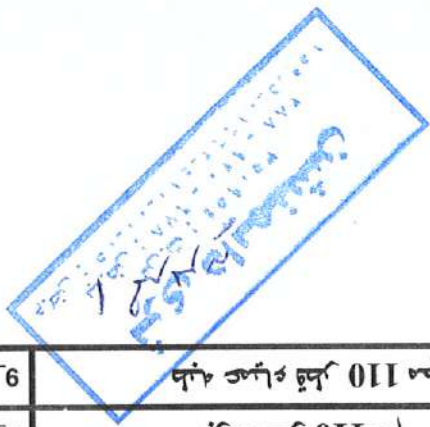

9_14	طبة عمياء قطر 110 مم	جـد	1	
8_14	بردة قطر 110 مم	جـد	1	
7_14	وصلة حائط قطر 400 مم بطول □ بالإنشاس	جـد	3	
6_14	مشترك قطر 400/400 مم	جـد	1	
5_14	مستوية قطر 160/110 مم	جـد	1	
4_14	مستوية قطر 400/355 مم	جـد	1	
3_14	مستوية قطر 400/160 مم	جـد	1	
2_14	مستوية قطر 400/315 مم	جـد	1	
1_14	مستوية 355/315 مم	جـد	1	
14	بالعدد توريد وتركيب القطع الموحد من المواسير السطحية جدول 40 والبند يشمل توريد وتركيب الجوانب والمسامير وكل مايلزم لانهاء العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف			
م	اسم البند	الوحدة	جـد	ملاحظات



شركة نري ديمشنز
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني






وزارة النقل
المسيحة العامة للطرق والجسور
والمنشآت البرية



إدارة مشروعات البنية التحتية

[illegible]

التقييم الفني

مشروع / اعمال عداية بولى قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولى قطر ٣٥٥ مم + عداية بولى قطر ٢٥٠ مم لكابلات الكهرباء

اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٦٤٠ - ٤٢٣)

بسيدي عبد الرحمن

تنفيذ : شركة ثرى دايمنشن

اشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات :

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ وبناء على القرار الادارى ١٢١ بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٢٤

الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الادارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية المورخ

فى ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ تم عمل التقييم الفنى للعملية عالية .

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| (المهندس / محمد حسنى فياض) | مدير عام المشروعات | (رئيسا للجنة) |
| (المهندس / محمد حاتم عبد العليم) | ممثل الهيئة | (عضوا) |
| (المهندس / عبد الله عبد المحسن) | معمل المنطقة المشرفة | (عضوا) |
| (المهندس / مصطفى نجم) | مكتب سجاك (د/سعد الجيوشى) استشارى الهيئة | (عضوا) |
| (المهندس / محمد خليل) | مكتب (اكس وى زد) استشارى المساحة بالمشروع | (عضوا) |
| (المهندس / احمد وجدى سعيد عويد) | الشركة المنفذة ثرى دايمنشن | (عضوا) |

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :-

- اعتماد المواسير الموردة : - لا يوجد خصم
- اختبار الضغوط في المواسير : لا يوجد خصم
- الخصم على التربة الموردة من خارج الموقع : لا يوجد خصم
- الخصم لمحضر الاستلام الابتدائي : -
- من الفحص البصري : -
- اعتماد المواسير : لا يوجد خصم
- اختبار الضغوط : لا يوجد خصم
- التربة الموردة من الخارج : لا يوجد خصم
- القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : لا يوجد خصم

التوقيعات :-

٦- المهندس
٥- السيد
٤- السيد
٣- السيد
٢- السيد
١- السيد

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس

" هاني محمد محمود طه "



نموذج رقم ٢

بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

التقيد : / / ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع).

تنفيذ شركة / ثرى دايمنشن عقد رقم / ١٣٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببيانها كالآتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	٢١.٠٠	كسارة
٢	اتربة	٣م		محجر () رقم / تصريح / بدون
٣	رمل	٣م	٥٠.٤	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها
من

(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
 للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

في حالة وجود كميات تم الحصول عليها بدون ارفاق البونات المائية يتم تسجيل كلا

إفادة

مشروع / اعمال مشروع عداية بولى قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولى قطر ٣٥٥ مم + عداية بولى قطر ٢٥٠ مم لكابلات
الكهرباء اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٦٤٠ - ٤٢٣)

بسيدي عبد الرحمن

العقد رقم : ١٣٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

فى المسافة من (٦٤٠ + ٤٢٣)

تنفيذ : شركة ثرى دايمنشن

كمية الرمل التنظيف المستخدمة فى المشروع ٥٠,٤ م٣

كمية السن التنظيف المستخدمة فى المشروع ٢١ م٣

يرجى العلم بأنه تم توريد الموارد المحجزة بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة وتمت مراجعة جميع البنود والتأكد من
الكميات المدرجة وتحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى فياض

مدير مشروع الهيئة

م / محمد حاتم

مدير المشروع الشركة

م / احمد عويد

المهندس

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

" هانى محمد محمود طه "

٢٠٢٥
٣١