

محضر استلام موقع

العملية : عن مشروع/ اعمال شبكة تجفيف المياه الجوفية مواسير قطر ٤٠٠ مم upvc ضغط ١٠ بار مثقبة عند تقاطع طريق الاوتوستراد مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العاصمة الادارية - العلمين- مطروح) (١١١ + ٥٠٠)

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري - الادارة المركزية

تنفيذ : شركة ثرى دايمنشن

انه في يوم الاربعاء الموافق ١١ / ٧ / ٢٠٢٤ وبناء على امر التشغيل الصادر للشركة بعقد رقم

(٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٢٣) اجتمع كلا من :-

مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري

١ - مهندسة / جهاد محمد سعد

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري

٢ - مهندسة / اسماء على احمد

مكتب XYZ استشاري المساحة

٣ - مهندس / محمد عبد الحليم

شركة ثرى دايمنشن

٤ - المهندس / احمد وجدى سعيد عويد

وقد قام الطرف الاول والثاني بتسليم الموقع للعملية المذكورة عاليه خاليا من اى عوائق ظاهرية لشركة / ثرى دايمنشن وتم التنبيه عليه بالالتزام بجميع بنود التعاقد ونهو الاعمال خلال مدة التعاقد .

وعلى اعتبار ان تاريخ استلام الموقع هو ١١ / ٧ / ٢٠٢٤

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل بها

التوقيعات :-

١ -

٢ -

٣ -

٤ -

محرر -

رئيس الادارة المركزية

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /





شركه ثرى ديمشن
المكتب الفني



ملاحظات	إجمالي التكمية	طول	الوحدة	البيد	م
				بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي لمسار الخط المنقلب يورض الأول عن 3 أمتار الترينيت واحد فني 3 للخط رقع لكل قطاع والمساحة المطلوبة بين القطاعات في حدود 5 م	1
		430	م ط	أعمال الرقع المساحي لخط 400م منقلب (الجانب الأيمن) للأرض الطبيعية قبل التنفيذ بهدف التصميم	
		430		أعمال الرقع المساحي لخط 400م منقلب (الجانب الأيمن) بعد التنفيذ بهدف عمل البليت	
		406	م ط	أعمال الرقع المساحي لخط 400م مصمت (الجانب الأيمن) للأرض الطبيعية قبل التنفيذ بهدف التصميم	
		406		أعمال الرقع المساحي لخط 400م مصمت (الجانب الأيمن) بعد التنفيذ بهدف عمل البليت	
		476	م ط	أعمال الرقع المساحي لخط 400م منقلب (الجانب الأيسر) للأرض الطبيعية قبل التنفيذ بهدف التصميم	
		476		أعمال الرقع المساحي لخط 400م منقلب (الجانب الأيسر) بعد التنفيذ بهدف عمل البليت	
		2624	م ط	إجمالي التكمية	

شركه ثرى ديمشن
المكتب الفني

م / الشركة المعلقة :
م / مكتب مساحه XYZ :
م / الجهة المالكة :
م /



البريد الإلكتروني :
ZAX : رقم الهاتف
/ الفاكس :
/ الموقع الإلكتروني

أحمد محمد
مدير عام

مركز دبي للإعلام
مبنى دبي للإعلام
طريق الشيخ زايد
دبي - الإمارات العربية المتحدة


مركز دبي للإعلام



شركة ثري ديمنشن المكتب الفني



ملاحظات	إجمالي القيمة	متوسط السعر	عرض	طول	الوحدة	البيان	م
						بالنسبة للمكتب تكسيون في خرسانة مسلحة طبقا لعدد خط التبريد باستخدام المعدات (الخطوط) (الحوادث التكرارية لعدد السطوح القديم) بأصناف مختلفة والبناء شغل من مسا جبهة طبقا لوصول المتابعة والتسويات والمواسمات وأعطيت المهام للمشارف	3
	2	1.5	1	1.5	3م	إعزل تكسيون قاعدة خرسانة قديمة معزولة مسيل خط 400 مم مطلق (القديم) الجلب الإبريق الكورون	
	4	2.15	1	2	3م	إعزل تكسيون قاعدة خرسانة قديمة معزولة مسيل خط 400 مم مطلق (القديم) الجلب الإبريق القاسم الكورون	
	3	1.20	1.5	1.5	3م	إعزل تكسيون قاعدة خرسانة قديمة معزولة مسيل خط 400 مم مطلق (القديم) الجلب الإبريق الكورون	
	6	2.00	1.5	2	3م	إعزل تكسيون قاعدة خرسانة قديمة معزولة مسيل خط 400 مم مطلق (القديم) الجلب الإبريق القاسم الكورون	
	13.00				3م	إعزل تكسيون قاعدة خرسانة قديمة معزولة مسيل خط 400 مم مطلق (القديم) الجلب الإبريق الكورون	

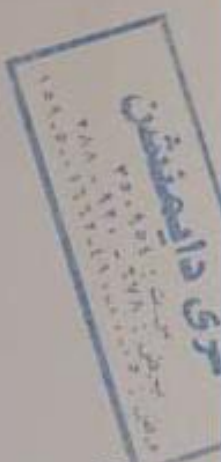

م/ الشركة العامة : :
م/ مكتب مساهمة : :
م/ الجهة العامة : :



تري دايمدشن
م.ت: ۳۵.۹۵۱
پ.ض: ۶۷۸ - ۹۲۰ - ۲۸۸
م.ض: ۱۵۹.۵۰۰ - ۱۶۶۴۰۰ - ۱۰۰۰۰۰۰

مجلس
مجلس



شركه ثرى ديجيتل
المكتب الفنى

نری دایمیشن

قصری دایم فیشن

12/10/2017
ZAK 177

47 MAY 2005

2000/01/01



شركة ثرى ديفيشن
المكتب الفني



ملاحظات	الإجمالي	مجم المسورة قطر 400 مم	متوسط الصق	المعرض	الطول	الوحدة	البيد	م
	421		0.7	1.4	430	3م	إصملى توريد السن اللازم لتطبيق خط 400 مم مثقب (الجانب الأيمن)	
	54-	54					خصم قطر المسورة 400 مم	
	400		0.7	1.2	476	3م	إصملى توريد السن اللازم لتطبيق خط 400 مم مثقب (الجانب الأيسر)	
	60-	59.79					خصم قطر المسورة 400 مم	
	707					3م	إجمالي البيد	

ثرى ديفيشن
شركة توريد وتصنيع
المباني والمنشآت

م / الشركة المستفاد : : :
م / مكتب مساحه XYZ : : :
م / الجهة المقدمه : : :



Department of Health and Family Welfare
Government of Karnataka

ملاحظات	إجمالي التربة	عدد لسطائق بالكرات المقلية	عرض	طول	الوحدة	التيه	م
	1720		4	430	2م	إصطناع توريدية وتركيب فلتير (geotextile) اللازم لتنفيذ خط 400 مم منقلب (الجانب الأيمن)	
	1904		4	476	2م	إصطناع توريدية وتركيب فلتير (geotextile) اللازم لتنفيذ خط 400 مم منقلب (الجانب الأيسر)	
	194	18	4	2.7	2م	إصطناع توريدية وتركيب فلتير (geotextile) اللازم لتنفيذ خط 400 مم منقلب لل short beses لسطائق الموجودة بالكرات المقلية	
	3818				2م	إصطناع توريدية	

فیری دایمضامین

[illegible]

1. $XYZ \rightarrow ZAX ::$

27/11/2011


[illegible]

فیری دایم فیشین

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩



المكتب الفني



نثری دایمیشن

∴ XYZ is a right angle

∴ 4320/4320 = 1

dimensions

شركة ثري ديمشنز
المكتب الفني



ملاحظات	إجمالي الكمية	طول	الوحدة	البيد	م
				يتميز الطولي ثوري وتركيب مواسير UPVC قطر 400 مم ضغط 10 بار والبيد يشمل اتصال التكريد والتفريد والتركيب والاختيار والاعمال الارزبه لاصصال نزح المياه الجوفيه وذلك طبقا لرموزات المتعمدة من مكتب الاستشاري وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهنيين المشرف والتصميم المتعمد والمواصفات	10
	406	406	م.ط	اصصال ثوريه مواسير UPVC قطر 400 مم مصممه اللازمه لتفريد (الجانب الايمن)	
	406		م.ط	اجملي الكمية	

ثري ديمشنز
شركة
٢٠٢٠ - ١٩٢٠
١٩٢٠ - ١٩٢٠

م / الشركة المتلقية : : :
م / مكتب مساحه XYZ : : :
م / الجهة المالكة : : :
م / الجهة المالكة : : :



شركة ثري ديمنتشن المكتب الفني



ملاحظات	إجمالي القيمة	عدد قطع	عدد المعلق	الوحدة	البيان	م
					يتمدد ثوريه وتركيب قطع من المواسير UPVC قطر 400 مم رأس و 1 متر طول 10 بكر والشورت بيبي (بطول 1 م لروم رابطه مواسير قطع الصنف مع المعلق الثوريه وذلك طبقا اخر مواسير المتخذة من مكتب الاستشاري وتطبيقات المهندسين المشرفه والبيده يشمل على سببه فارسيه والبيبي (رابطته بمعلق المعلق بعد عمل قطع بطول مناسب لملول هذه القطعه لف المعلق طبقا لوصول الصانع وتطبيقات المهندسين المشرفه والتصميم المتخذ والمواصفات	11
	45	3	15	عدد	ثوريه وتركيب قطع من المواسير UPVC قطر 400 مم رأس و 1 متر طول 10 بكر والشورت بيبي (بطول 1 م لروم رابطه مواسير قطع الصنف مع المعلق الثوريه وذلك طبقا اخر مواسير المتخذة من مكتب الاستشاري وتطبيقات المهندسين المشرفه والبيده يشمل على سببه فارسيه والبيبي (رابطته بمعلق المعلق بعد عمل قطع بطول مناسب لملول هذه القطعه لف المعلق طبقا لوصول الصانع وتطبيقات المهندسين المشرفه والتصميم المتخذ والمواصفات	
	30	3	10	عدد	ثوريه وتركيب قطع من المواسير UPVC قطر 400 مم رأس و 1 متر طول 10 بكر والشورت بيبي (بطول 1 م لروم رابطه مواسير قطع الصنف مع المعلق الثوريه وذلك طبقا اخر مواسير المتخذة من مكتب الاستشاري وتطبيقات المهندسين المشرفه والبيده يشمل على سببه فارسيه والبيبي (رابطته بمعلق المعلق بعد عمل قطع بطول مناسب لملول هذه القطعه لف المعلق طبقا لوصول الصانع وتطبيقات المهندسين المشرفه والتصميم المتخذ والمواصفات	
	75			عدد	ثوريه وتركيب قطع من المواسير UPVC قطر 400 مم رأس و 1 متر طول 10 بكر والشورت بيبي (بطول 1 م لروم رابطه مواسير قطع الصنف مع المعلق الثوريه وذلك طبقا اخر مواسير المتخذة من مكتب الاستشاري وتطبيقات المهندسين المشرفه والبيده يشمل على سببه فارسيه والبيبي (رابطته بمعلق المعلق بعد عمل قطع بطول مناسب لملول هذه القطعه لف المعلق طبقا لوصول الصانع وتطبيقات المهندسين المشرفه والتصميم المتخذ والمواصفات	

م / الشركة المتلقية : : : م / شركة ثري ديمنتشن
م / مكتب مسنده XYZ : : : م / مكتب مسنده XYZ
م / الجهة المقتنه : : : م / الجهة المقتنه : : :
م / الشركة المتلقية : : : م / شركة ثري ديمنتشن

[illegible]

فیری دایم جنرل

(Signature)




شركة ثرى ديمانشن المكتب الفني



م	الرقعة	عدد	إجمالي الكمية	ملاحظات
14	بعد البناء وبناء غرفة كرسية لروم صرف المطر من الطرصة على (90*60) سم ويصل 1.2 متر وسكة الأول من كرسى وحطب المسكنات البنية بترسومات الترفلة كائنه بومبي مشكاتها من عطاء ال 100 حصة 40 طن من الترسومات والمطرك ف بومبي الترسية وكسج المياه وسكة الحوض الشى ولك المسطحات وبضها من الداخل بونية استلية بومبي 3540كجم/المتر المكعب وسكة الأول من كرسى مشط فيها سكة السبكا لبيع تلافية المياه من الترسية ويشكل مجرى القاع على شكل نصف دائرة بطر مسدودة المحط والمخرج المتفرقة بترسمة استلية ذات ممتكن 400 كجم/المتر المكعب واليد يشمل ميزان الدهر الاصل ثلوثا كائنه لاصول المشايع والتجهيزات الميكانيك المشرف والتصميم المعمد والمواصفات	عدد	0	
14.1	تشييد غرف صرف مطر (تجهيز الجنب الامين)	عدد	0	
14.2	تشييد غرف صرف مطر (تجهيز الجنب الامير)	عدد	0	
	المجموع الكمية	عدد	0	

ثرى ديمانشن
مكتب فني
م/التمهاتة : ٢٠٢٢

م/التمهاتة : ٢٠٢٢
م/التمهاتة : ٢٠٢٢
م/التمهاتة : ٢٠٢٢



الهيئة القومية للمياه
والكهرباء
Ministry of Water Resources and Electricity
Kingdom of Saudi Arabia

شركة
الماء والكهرباء
والغاز
(SAGRECO)


قوائم كميات مستخلص جازي ١

مشاريع: أعمال شبكة تغليف المياه الجوفية بواسطة مضخات (١٠) بئر مقبلة عند تقاطع طريق الازدحام مع مسار القطر الكهربائي السريع (العين المنطقة - العاصمة الادارية - الطمين - مطروح) عدد محطة (١١١٠٠٠)

ملاحظات	الاجمالي	الخصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٤٠٠٠				٣م	بالمتر المكعب الحفر في اى نوع من انواع التربة فيما عدا التربة الصخرية بالعروض والاعمق والمبول الطولية الموضحة باللوحات التصميمية وتكسير الاسفلت (ان وجد) ونزع المياه الجوفية (ان وجد) مع سند وثبتت قطاع الحفر بعد اتمام النزع وكذلك الحفاظ على اعمال المرافق المنفذة وذلك طبقا لاصول الصناعة ونقل التربة الزائدة الى المقالب العمومية وعمل جميع مايلزم لنهو العمل نهوا تاما وكاملا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية واصول الصناعة	٢
٣م	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠					الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ اسماء على احمد
التوقيع

شركة اريز ديمشن
م/ احمد وجلي سعيه عويد
التوقيع



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع: عمل شبكة تغليف المياه الجوفية بواسطة ماسين قنطرة (١٠٠) متر مغطاة عند تقاطع طريق الؤؤؤؤؤؤؤ مع مسيل القنطرة الكهرومائية السريع (عين المنطقة - المنطقة الإدارية - الطمان - مطروح) عند محطة (١١١٤٥٠٠)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب تكسير في خرسانة مسلحة طبقاً لمسار خط الصرف باستخدام المعدات الحفار (الحوائط الخرسانية لمخر السيل القديم) بأعماق مختلفة والبند شامل هما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٣			١٣			
	الإجمالي					١٣	٠	١٣	م ^٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / أسماء علي أحمد

التوقيع


٢٥/٥/٢٠٢٠

شركة/ثري ديفيشن

م/أحمد وجدى سعيد عويد

التوقيع

٢٥/٥/٢٠٢٠

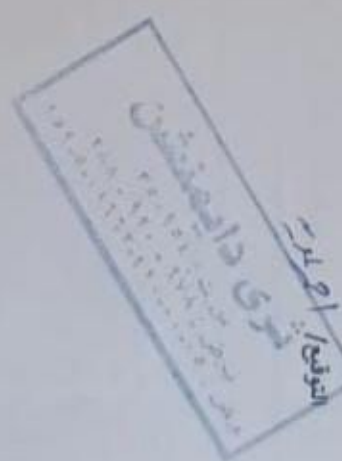

قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع: أعمال شبكة تخطيط البوابة الجوية بمواسير قطر (٤٠٠) mmUPVC ضغط (١٠) بار متقية عند تقاطع طريق الأوتستراد مع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) عند محطة (١١١+٥٠٠)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موردة من خارج الموقع على طبقات كل طبقة سمك ١٥ سم اسفل وأعلى الماسورة وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول وأعلى واسفل المواسير مع الدماك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم زيادة	م ^٣	٧٥٠			٧٥٠		٧٥٠	
	الإجمالي					٧٥٠	٠	٧٥٠	م ^٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع
م / اسماء على احمد
التوقيع

شركة/ثري دايفيشن

م/احمد وجدي سعيد عويد

التوقيع
م/احمد وجدي سعيد عويد
٢٠٢٠-٠٥-١٩
٢٠٢٠-٠٥-١٩
٢٠٢٠-٠٥-١٩

مشروع أعمال شبكة تحلييف المبادء الجوفية مواسير قطر (٤٠٠)UPVCمضيق (١٠) بئر مقنبة عند تقاطع طريق الؤتوسرئاد مع مسر القطر الكوربالى السربع (العين المسقنة - العاصمة الإدارية - الطابن - مطروح) عند محطة (١١١+٥٠٠)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
0	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر اذا ثبتت صلاحيته وخلوه من الشوائب العضوية وبعد موافقة المهندس المشرف او الردم برمال نظيفة مع اتباع الاصول الفنية في الدمك على طبقات بيمك ٢٥ سم والتسوية وحتى المناسيب النهائية للطرق والمدرجات ونقل التربة الزائدة الى المقالب العمومية وعمل جميع مايلزم لنهو العمل نهوا تاما وكاملا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وطبقا للمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية واصول الصناعة	م ^٣	٢٥٠٠	٢٥٠٠		٢٥٠٠	.	٢٥٠٠	٣م
	الاجمالي								

شركة/ ثري دايفنشن

مدیر المشرق
م/ انشاء علی احمد



م / اسماء علي احمد
التوقيع /

م/احمد وحید سعید عویذ

النوع ١ / ١٢٣٤

فتری دایمضامین

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع: اعمل شبكة لتجفيف المياه الجوفية بواسطة مضخة (١٠) بار متقية عند تقاطع طريق الازنوستراد مع مسيل القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العدين - مطروح) عند محطة (١١١+٥٠٠)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٦	بالمتر المكعب توريد وفرد واركة فلتر من السن (سن ٦ * سن ٣ * ٢ سمك ٧٠ سم على طبقات لزوم عمل فلتر من السن اقطار مختلفة داخل الفلتر وذلك طبقا لقطاع الحفر الوارد في الرسومات المعتمدة من المكتب الاستشاري وعمل كل مايلزم طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٢م	٦٥٠			٦٥٠		٦٥٠	
	الإجمالي					٦٥٠	٠	٦٥٠	٢م

الهيئة العامة للطرق والكباري


مدير المشروع
م / اسماء علي احمد

التوقيع /

شركة/ نوري دايمنشن

م/ احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /

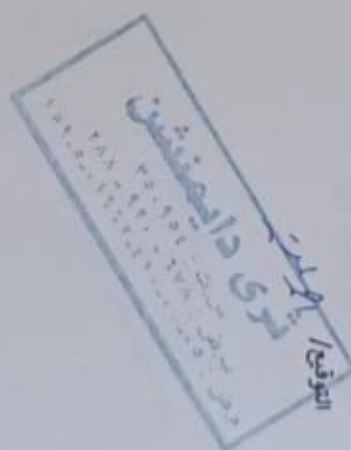



الهيئة العامة للإعطاء
Ministry of Water Resources and Electricity
Kingdom of Saudi Arabia

شركة دابنيشن
للدراسات والهندسة والبناء
DABNISHAN

قوائم كميات مستخلص جازي ١

مشروع: أعمال شبكة تغليف المياه الجوفية بواسطة قنطرة (١٠) بئر مقببة عند تقاطع طريق الوتوبستراد مع مسيل القطر الكهربائي السريع (العين السائلة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) عند محطة (١١١٠٥٠٠)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البيد	رقم البيد
			٣٥٠٠		٣٥٠٠		٢م	بالمتر المسطح: توريد وتركيب فلتر (geotextile) سمك ٢٠٠ ميكرون وعرض ٤ م طبقا لعينات معتمدة من جهة الإشراف والبيد يشمل اعمال التوريد والنقل والفرد وتركيب اسفل الماسورة وحول الفلتر الزلطى وعمل تداخل حول الفلتر الزلطى طبقا للرسومات المعتمد وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والكود المصري	٧
٢م	٣٥٠٠	٠	٣٥٠٠					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


مدير المشروع
م / اسماء على احمد


التوقيع /

شركة / ذري دابنيشن

م / احمد وجدي سعيد عويد

التوقيع /

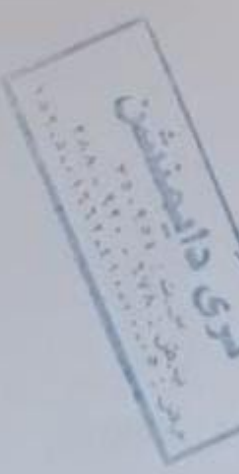



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع أعمال شبكة تصفية المياه الجوفية بواسطة ماسير قطر (٤٠٠)UPVCمضغط (١٠) بر متبقية عند تقاطع طريق الأوتوستراد مع مسار المقطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العقيق - مطروح) عند محطة (١١١+٥٠٠)

ملاحظات	الإجمالي	التخصيم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البيد	رقم البيد
			١٠٠٠				م ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب فلتر فيبركس لمواسير قطر ٤٠٠ مم من العينات المعتمدة من جهة الإشراف مقاس فتحات ١٥٠ ميكرون على أن تركيب المواسير بداخلها مع عمل التداخل بين المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والكوود المصري وتعليمات المهندس المشرف على التنفيذ	٨
م ط	١٠٠٠	٠	١٠٠٠					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري


مدير المشروع
م / أسماء علي أحمد



التوقيع /

شركة/أري دايمنشن

م / أحمد وجدى سعيد عويد

التوقيع /

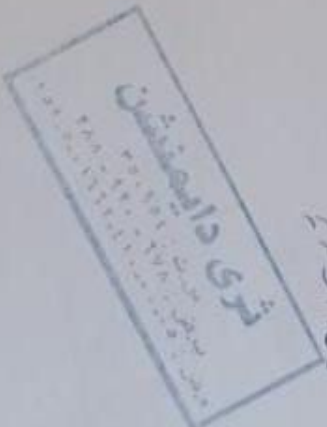



قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع أعمال شبكة تغليف المياه الجوفية بواسطة مواسير قطر (٤٠٠)UPVC ضغط (١٠) بار مثلية عند تقاطع طريق الأوتوسات مع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السفلى - العاصمة الإدارية - الطعين - مطروح) عند محطة (١١١٤٥٠٠)

رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	إضافة	الخصم	الإجمالي	ملاحظات
٩	بالمتر الطولي توريد تركيب مواسير من UPVC قطر ٤٠٠ مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل أعمال التفريد والتزليل والتركيب والحام والاختار وعمل الثقوب اللازمة لأعمال نزح المياه الجوفية وذلك طبقا لرسومات المعتمدة من المكتب الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م ط	٦٧٥			٦٧٥			
	الإجمالي					٦٧٥	٠	٦٧٥	م ط

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

م / اسماء علي احمد



التوقيع

شركة/لوى دايمنشن

م/احمد وجدى سعيد عويد

التوقيع/ الهادي





قوائم كميات مستخلص جاري ١

مشروع احمل شبة تحيلف المياه الجوفية مواسير قطر (٤٠٠)UPVCم ضغط (١٠) بار مثقبة عند تقاطع طريق الازرئوسرناذ مع مدبل القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح) عند محطة (١١١٤٥٠٠)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٣٠٠			٣٠٠	م ط	٤٠٠ بالمتر الطولي توريد تركيب مواسير من UPVC قطر ٤٠٠ مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتزويل والتركيب والمحام والاختيار والاعمال اللازمة لاعمال نرح المياه الجوفية وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من المكتب الاستشاري وطبقا لاصول الصنائة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٠
م ط	٣٠٠	٠	٣٠٠					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع


م / اسماء على احمد

التوقيع

شركة /أزري دايغيشن

م /احمد وجدي سعيد عويد

التوقيع /أحمد عويد

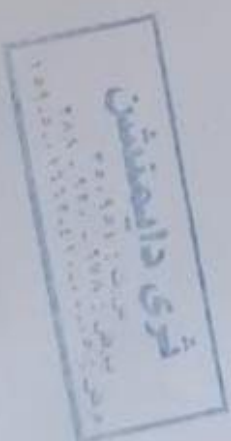



الهيئة العامة للمياه والكهرباء
Ministry of Water and Electricity
Kingdom of Saudi Arabia

شركة/أوري دايمنشن
م/احمد وحيد سعيد عويد
التوقيع/المرشد


قوائم كميات مستخلص جازي ١

مشروع: أعمال شبكة تخطيط المياه الثانوية مرسية قطر (٤٠٠) UPVC (١٠) بار متبقية عند تقاطع طريق الأوتستراد مع مسار القطر الكهربائي السريع (العين المسقاة - المنطقة الإدارية - العدين - مطروح) عند محطة (١١١+٥٠٠)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	أضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البيد	رقم البيد
			٧٥		٧٥		م ط	بالعدد توريد وتركيب قطع من المواسير UPVC قطر ٤٠٠ مم رأس وذيل ضغط ١٠ بار (شورت بيس) بطول ١ متر لزوم ربط مواسير خط الصرف مع المطابق الخرسانية وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من المكتب الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل عمل صبة خرسانية (قيعس) لربطها بحائط المطبق بعد عمل فتحة بقطر مناسب لدخول هذه القطع في المطبق وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والعروضات .	١١
م ط	٧٥	.	٧٥	الإجمالي					

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م / اسماء علي احمد
التوقيع/

شركة/دايمانشن
م/احمد وحيد سعيد عويد
التوقيع/المرشد



قوائم كميات مستخلص جاري^١

مشروع: اصلاح شبكة تخطيط شباه الجوفية بواسطة قنر (٤٠٠ سم)UPVC مضط (١٠) بر مترية عند تقاطع طريق الوتوسطاد مع مسر القنر القنر بالسرير (العون المنقطة - تقاطع الادارية - الطمين - مطروح) عند محطة (١١١+٥٠٠)

ملاحظات	الإجمالي	الخصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			٢		٢		٣م	بالمقطوعة عمل فتحة (ثقب) في الخرسانة المسلحة الخاصة بالبريخ سمك الحائط ٤٠ سم بقطر لا يقل عن ٥٠٠ سم باستخدام الأفراد والمعدات الميكانيكية وذلك لادخال ماسورة الفاروغة قطر ٤٠٠ مم .	١٢
٣م	٢	٠	٢					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع


م / اسماء علي احمد

التوقيع

شركة/ نري دايمنشن

م/ احمد وجدي سعيد عويد

التوقيع

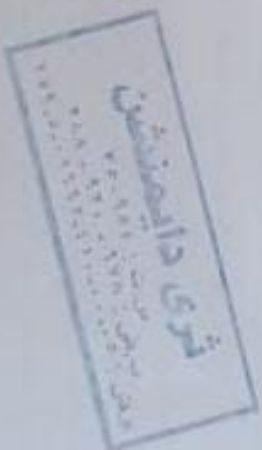

مشروع: أصل شجرة تخطيط المياه الجوفية بواسطة قنطرة (100) $UPV_{C_{\text{مخطط}}}$ (10) بار مثلية عند تقاطع طريق الأوتومستاد مع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السطحة - العاصمة الأردنية - الطين) مشروع (عدد محطة (111+200))

رقم البند	البند	وحدة	ارتفاع			إضافة	النقصم	الإجمالي	ملاحظات	
			عرض	طول	ارتفاع					
١٣	بالعدد توريد وإنشاء وتجربة واختبار مطابق خرسانية دائرية قطر داخلي ١,٢ متر على مواسير بقطر اقل من او يساوى ٤٠٠ سم على مواسير الانحدار والقناة تشمل الحفر في جميع انواع التربة عدا الصخرية وسد الجوانب والبياض الداخلي للمطبق بيونة الاسمنت المكونة من ٤٥٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل والعزل الداخلي للمطبق بالايوكسي المقاوم ثلاث اوجه وزح المياه بالطريقة المناسبة وصب الخرسانة اللازمة للحوائط والاساسات والقاع وتخليق العيول وتركيب السلالم ويشمل البند ايضا تركيب اعطية المطابق من الزهر العرن حمولة ٤٠ طن والبند يشمل تركيب دج السلام من الزهر بوزن ٧,٢٥ كجم / الدرجة ويشمل البند كافة ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتعميم المعتمد والمواصفات .	عدد	٢	٨	٢	عدد	٢	عدد		
		ب	من عمق ١,٥١ حتى ٢,٥ م	عدد	٢	٨	٢	عدد		
		ج	من عمق ٢,٥١ حتى ٣,٥ م	عدد	٨	٨	٨	٨	عدد	
		د	من عمق ٣,٥١ حتى ٤,٥ م	عدد	٩	٩	٩	٩	عدد	
		هـ	بعمق اكبر من ٤,٥١ م	عدد	٢	٢	٢	٢	عدد	
	الإجمالي									

شركة كبرى والمصايف

شیرکت/لڑی دایمیشن

[illegible]

1251/1252

167

تاریخ ۱۳۸۵

[illegible]