

Geos

For Trading & Contracting SAE
Agents. Distributors. Contractors

Address:
4 Dr. Khaled Teama Str., Apt. #1
Heliopolis, Cairo, Egypt
Tel. & Fax:
(202) 22680062, 22671081
22681711, (20100) 1181191
Email:
geos@geosegypt.com

التاريخ : 2024 / 03 / 28

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مشروع/ أعمال الحوائط الساندة كيستون لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح) الخط
الاول اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم 215,640 بطول 500 متر
الموضوع / وثائق تأمين الحوادث الشخصية .

تحية طيبة و بعد ،

بالاشارة الى العقد المبرم بيننا برقم (2024/2023/1218) للمشروع المذكور اعلي بملف

14,034,146.00

مرفق لسيادتكم وثيقة تأمين برقم ACCP003270224A و رقم الملحق - ACCP003270224A


2 الخاصة بتأمين الحوادث الشخصية تاريخ 2024/02/22 وحتى 2024/08/22 .

وذلك تنفيذاً لبنود العقد

المرفقات:

- البند (ج) أمن و صحة العاملين .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ، ، ،

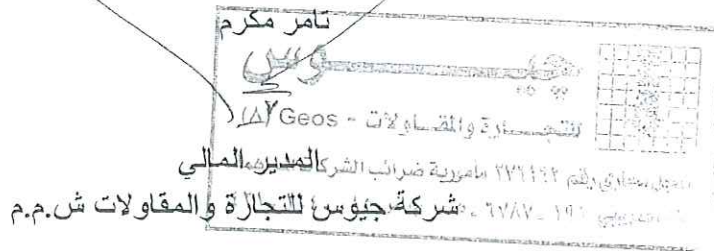



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

المؤمن له/ المتعاقد : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

عنوان المؤمن له :

مسدة التأمين : من الساعة 12 ظهراً 22-02-2024 إلى الساعة 12 ظهراً 22-08-2024

إجمالي مبلغ التأمين :

العملة EGP
المبلغ 130000.00

حساب الرسوم :

الوصف	المبلغ	العملة
صافي القسط	345.00	EGP
الدعة التأمينية	3.45	EGP
الضريبة النوعية	18.00	EGP
رسم الإشراف والرقابة	2.07	EGP
رسوم اعتماد	0.34	EGP
صندوق ضمان حملة الوثائق	0.69	EGP
مصاريف الإصدار	50.45	EGP
اجمالي القسط	420.00	EGP

كود الهيئة
19461

الوسيط التأميني
عرو احمد محمد رجب



القسط يتضمن العمولة الأساسية لوسيط التأمين قبل الإستقطاعات .

الشروط العامة والكشوف المرفقة بالوثيقة تعتبر جزء لا يتجزأ من الوثيقة ومكملاً لها .

شركة تابعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمصرح لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

Page 1 of 10

المركز الرئيسي 44 أ الدقي - الجيزة

للقوم الشركة بمحاسبة مصلحة الضرائب
عن الدفعات المستحقة على هذا التأمين ومبينة
رقم التسجيل التجاري 240-098-404



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

وثيقة تأمين
رقم
الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270224A

الخطير	العملة	مبلغ التأمين	صافي القسط					
حوائث شخصية	EGP	130000.00	345.00					
الأخطار المغطاة	مبلغ تأمين الفرد	اجمالي مبلغ التأمين	نوع التحويل	قيمة التحويل	نسبة التحويل	حد ادنى	حد أقصى	ايام
الوفاة بحادث	0.00	130000.0	None					
العجز الكلى المستديم	0.00		None					
العجز الجزئى المستديم	0.00		None					

وصف التغطية :

من المعلوم والمتفق عليه الاتى:
(1) تغطى الوثيقة عدد (4) أفراد بدون تحديد أسماء تابعين للمؤمن له أثناء قيامهم بتنفيذ مشروع اعمال الحرائط السائدة كيستون لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة، مطروح) - الخط الاول اعمال الجمر الترابي والاعمال الصناعية المسافة من الكم 215.640 الي الكم 216.140 بطول 500 متر.

عقد رقم (2024/2023/1218)، وطبقا لما يلى

عدد (1) مهندس بمبلغ تأمين 75000 جنيه.
عدد (1) مساعدا مهندس أو ملاحظ فنى بمبلغ تأمين 30000 جنيه.
عدد (1) سائق معده أو سياره بمبلغ تأمين 15000 جنيه.
عدد (1) عامل بمبلغ تأمين 10000 جنيه.

** تغطى الوثيقة الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم

** لا تغطى الوثيقة العجز الكلى الموقت

** لا تغطى الوثيقة الحوادث الشخصية التي قد يتعرض لها المؤمن عليه نتيجة استخدام تيار كهرباء ضغط عالى يزيد عن 220 فولت
** شرط السن: من المعلوم والمتفق عليه أن الوثيقة لا تغطى الحوادث التي تقع للمؤمن له اذا أتضح أن سن المؤمن له يقل عن 16 سنة أو يزيد عن 65 سنة

من المعلوم والمتفق عليه أن التغطية التأمينية تشمل الاتى:

(1) قاصره على الحوادث التي تقع أثناء وبسبب العمل داخل موقع العمل أعلاه فقط
(2) تشمل عدد (4) أفراد بدون تحديد أسماء داخل موقع العمل أعلاه فقط وإذا تبين أن العدد يزيد عن العدد المحدد قرين كل مهنة فى أى وقت من الاوقات سقط حق المؤمن أو المؤمن عليه فى المطالبة بالتعويض
*** شرط صرف التعويض : فى حالة وقوع حادث تغطية الوثيقة يلتزم المؤمن له بموافقاتنا بالآتى:

(1) كشوف حضور وانصراف المؤمن عليهم
(2) كشف المرتبات خلال ثلاثة اشهر السابقة على وقوع الحادث
(3) صورة رسمية من محضر الشرطة وما يفيد بأن الحادث وقع داخل موقع العمل
(4) صورة من عقد العمل بين المؤمن له والمؤمن عليه

الشركة تابعة لمساهمة مصرية كاشعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والصريح لها إمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953




مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعي
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	مهندس	75000.00	EGP	75000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	مساعد مهندس	30000.00	EGP	30000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	عامل عادي	10000.00	EGP	10000.00
عدد المؤمن عليهم	الوظيفة	مبلغ تأمين الفرد	العملة	إجمالي مبلغ التأمين
1	سائق محدة	15000.00	EGP	15000.00

المستفيدون : الورثة الشرعيون .



شركة التبعة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961 وتعديلاته والمخصص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114
Page 3 of 10

المركز الرئيسي 44 الدقي - الجيزة

أقوم الشركة بمحاسبة عملاء الصراف
عن الدفعات المستحقة على هذا المستند ومرفقاته
رقم الترخيص العربي 40- 206- 008



مصر التأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

المقدمة

الشروط العامة لوثيقة الحوادث الشخصية

بناءً على البيانات والإقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من المؤمن له و/ أو المؤمن عليه والمقدم إلى شركة مصر للتأمين والمنوه عنها فيما بعد بالشركة والذي يعتبر جزءاً متمماً لهذه الوثيقة ومقابل سداد قسط التأمين المبين بالجدول .

تتعهد الشركة بأن تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو المستفيدين في حالة وفاته مبلغ التأمين أو جزء منه طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك عن أية إصابة جسيمة نتيجة حادث سخطى بالوثيقة يقع للشخص المؤمن عليه داخل نطاق المنطقة الجغرافية المبينة في الجدول وذلك طبقاً للشروط العامة والخاصة والاشتراطات والاستثناءات الواردة فيها أو المضافة إليها بموجب ملاحق متممة لها ، وذلك خلال مدة التأمين المبينة بجدول الوثيقة أو أى مدة لاحقة قبلتها الشركة وأن يكون المؤمن له قد سدد القسط المستحق عنها .

ولا يتعدى التزام الشركة عن أى بند من بنود هذه الوثيقة المبلغ المؤمن به على هذا البند .

التعريفات

1- الوثيقة: تعتبر الوثيقة وجدولها وملاحقها وطلب التأمين وحدة واحدة وأى عبارة أو مصطلح مذكور فى أى جزء من الوثيقة أو ملاحقها يحمل نفس المعنى أينما وجد.

2- الحادث: فعل فجائى عارض عنيف خارجى وظاهر ومستقل عن أى سبب لخر ويترتب عليه وحده الوفاة أو العجز خلال المدة المحددة بشروط الوثيقة أو أى مدة أخرى تقرها الشركة بشرط أن تكون الوفاة أو العجز نتيجة مباشرة للحادث .

3- العجز الكلى المستديم: حالة العجز التى تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها فى التحسن وحى الحالة التى يترتب عليها عاهة مستديمة وتمنع المؤمن عليه تماماً من الاستمرار فى عمله أو وظيفته إذا كان يعمل، أو الالتحاق بوظيفة إذا كان لا يعمل وتحدد حالات العجز الكلى المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبند الأول (ثانياً) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه فى هذه الحالة مبلغ التأمين بأكمله والمبين بجدول الوثيقة .

4- العجز الجزئى المستديم: حالة العجز التى تستمر لأكثر من 365 يوم ولا أمل بعدها فى التحسن ويترتب عليها أيضاً عاهة مستديمة ولكن قد لا تمنع المؤمن عليه من ممارسة نشاطه وتحدد حالات العجز الجزئى المستديم على سبيل الحصر طبقاً للبند الأول (ثالثاً) بالوثيقة وتؤدي الشركة للمؤمن عليه مبلغاً يعادل نسبة العجز الجزئى من مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة .

5- العجز الكلى المؤقت: حالة العجز التى لا تستمر لأكثر من 365 يوم ويلتزم المؤمن عليه خلالها الفراش حيث يتماثل للشفاء ويعود بعدها لممارسة نشاطه .

6- فقد العضو: تعطى بتر العضو وكذلك عجزه عن أداء وظيفته .

7- الشغب: أى فعل ينتج عن :

أ - اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر يجمعهم هدف أو غرض مشترك ذو صبغة سياسية أو اجتماعية .

ب - تنفيذ هذا الهدف المشترك أو الشروع فى تنفيذه باستعمال القوة أو العنف بشكل يخيف الشخص العادى .

ج - توافق نية هؤلاء الأشخاص فيما بينهم على استخدام القوة على من يحاول منعهم من تنفيذ هذا الهدف المشترك .

8- الشركة تابعة مساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 16 لسنة 1981 وتعديلاته، ولها معاملتها عملياً التأمين وإعادة التأمين من حيث الوثيقة (التي لا بد أن تكون ذاتية أو ذاتية) أو الأضرار (بالتأمين المدنيه (الأهلي) : أى حصل ينتج عن الحريق أو الانفجار أو الزلزال أو الفيضان أو الحريق أو الحريق أو من الحوادث الشخصية .



مصر التأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

9- الاضرار بالعمالية : أى فعل ينتج عن التجمهر أو التمرد أو العصيان أو التوقف عن العمل الصادر من العاملين .

10- الارهاب والتخريب : هو استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع والتي يقوم بها أى شخص أو مجموعة من الأشخاص سواء يعملون بمفردهم أو نيابة عن أو على صلة بأى منظمة (منظمات) أو حكومة (حكومات) لأغراض سياسية أو أيدلوجية (فكرية) أو عرقية أو لاي أغراض أخرى مشابهة بقصد التأثير على سياسات أو حكومة و/أو وضع الشعب أو قطاع منه فى حالة خوف والتي قد تؤدي إلى الاكلاف العمدى لممتلكات ثابتة أو منقولة بواسطة الغير بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال بأى طريقة .

البند الأول : التغطيات التأمينية :

أ- التغطيات الأساسية

أولا : حالة الوفاة :

تؤدى الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث إلى المستفيدين الواردين ببيانهم بالجدول أو إلى المستحقين شرعا فى حالة عدم تحديد مستفيدين على أنه إذا توفى المؤمن عليه بفعل متعمد من أى من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم يسقط نصيبه فى المبلغ المستحق الذى يظل واجب الأداء إلى باقى المستفيدين أو المستحقين .

ثانيا : حالة العجز الكلى المستديم

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ويعتبر العجز كليا مستديما فى حالة تحقق إحدى الحالات الآتية :

فقد إبصار العينين نهائيا / فقد الذراعين أو اليدين

فقد الساقين أو القدمين / فقد ذراع وساق

فقد ذراع وقدم / فقد يد وساق

فقد يد وقدم

ثالثا : حالة العجز الجزئى المستديم :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه مبلغ يعادل نسبة من مبلغ تأمين العجز الكلى المستديم والمبين بجدول الوثيقة فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئى مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث للمؤمن عليه ، وذلك بنسبة العجز الجزئى حسب البيان التالى :-

نسبة العجز الجزئى

1. الأطراف العليا الأيمن الأيسر

الفقد الكامل للذراع أو اليد 50 % 60 %

الفقد الكامل لحركة الكتف 20 % 25 %

الفقد الكامل لحركة المرفق 15 % 20 %

الفقد الكامل لحركة المعصم 15 % 20 %

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمعرض لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953
الفقد الكامل للإبهام والسبابة 25 % 30 %



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

الفقد الكامل للإبهام والإصبع غير السبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للسبابة والإصبع غير الإبهام 20 % 15 %

الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الإبهام والسبابة 25 % 20 %

الفقد الكامل للإبهام فقط 20 % 15 %

الفقد الكامل للسبابة فقط 15 % 10 %

الفقد الكامل للوسطى فقط 10 % 8 %

الفقد الكامل للبصر فقط 8 % 7 %

الفقد الكامل للخنصر فقط 7 % 6 %

2. الأطراف السفلى :

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما فوق الركبة 50 %

الفقد الكامل لطرف سفلى إلى ما تحت الركبة 40 %

البتر الجزئى للقدم والشامل لجميع الأصابع 30 %

الفقد الكامل لحركة الحرقفة 30 %

الفقد الكامل لحركة الركبة 30 %

الفقد الكامل لحركة مفصل القدم 15 %

الفقد الكامل لحركة إبهام القدم 8 %

3. الكسور

كسر لم يلتحم بالساق 30 %

كسر لم يلتحم بالقدم 20 %

كسر لم يلتحم بالرسغ 20 %

كسر لم يلتحم بالفك الأسفل 25 %

كسر ضلعى يصحبه تشوه دائم فى الصدر واضطرابات وظيفية 10 %

4. الصمم وانكماش الأطراف وفقد الإبصار

صمم تام 40 %

صمم إحدى الأذنين 15 %

انكماش طرف سفلى خمسة (5) سنتيمترات على الأقل 15 %

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديله والترخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 عام 1953

الفقد الكامل لعين واحدة 35 %



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

إشتراطات تغطية العجز المستديم :

- 1- يشتر عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة ، ولا يستحق للمضرور أى مبلغ قبل ثبوت العجز نهائياً .
 - 2- في حالة فقد أحد الأطراف أو الأعضاء كله أو بعضه فقد جزئياً يقدر مدى العجز فيه بنسبته إلى الفقد الكامل .
 - 3- إذا كان المؤمن عليه أصغر وكان قد تبين ذلك بالتقرير الطبي ، فإن الفئات المنصوص عليها سلفاً بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل مواضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .
 - 4- بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن تقرها طبيب الشركة .
 - 5- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف أو أعضاء مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف أو الأعضاء يحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يمنحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على ألا يتعدى باى حال من الأحوال مبلغ التأمين المستحق لحالة العجز الكلى المستديم .
 - 6- لا يستحق للمؤمن عليه أى مبلغ عن فقد أطراف وأعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا يحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً إلا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .
- رابعاً : حالة العجز الكلى المؤقت :

تزدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الأسبوعي المبين بجداول الوثيقة في حالة إصابة المؤمن عليه بجرح كلى مؤقت بواقع (5) في الألف من مبلغ التأمين الخاص بحالة العجز الكلى المستديم وبعد أقصى 70 % من الأجر الأسبوعي طوال المدة التي يلزم فيها الفراش ويتبع أثناءها علاجاً طبياً ويمتثل للراحة اللازمة لشفاؤه ويستحق هذا المبلغ اعتباراً من يوم بدء العلاج الطبي لا من يوم وقوع الحادث ذاته ويستمر ممداد هذا المبلغ بالكامل طوال المدة التي حالت الإصابة خلالها تماماً بينه وبين مزاوله أى عمل كان .

ويستحق هذا المبلغ الأسبوعي طوال مدة ملازمة المؤمن عليه الفراش للعلاج على ألا تتعدى 52 أسبوعاً تبدأ من يوم بدء العلاج الطبى .

ويجوز أن يصرف هذا المبلغ على فترات طالما أن المؤمن عليه يقدم للشركة ما يؤكد ملازمته الفراش للعلاج من الإصابات ، ويحسب المبلغ المستحق عن الأيام التي تقل عن أسبوع بنسبه عدد تلك الأيام إلى سبعة (7)

ب- التغطيات الإضافية : (لا تنطبق إلا بنص صريح ومقابل قسط إضافي) :

- 1- العلاج من الإصابات للحالات المغطاة بالوثيقة (البند الأول ا)
- 2- النقل بالإسعاف من موقع الحادث إلى أقرب مستشفى (بعد أقصى 1000 جم) .
- 3- الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والإرهاب والتفريب شريطة أن يكون المؤمن عليه ضحية لمثل هذه الأعمال وليس مشاركاً فيها .
- 4- الحرب أو الغزو أو أى عمل من عدو أجنبي أو العدوان أو العصابات الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو حرب أهلية أو ثورة أو تآمر أو أعمال قوة عسكرية أو سلطة حاضمية أو التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو الفتن أو العصيان .
- 5- الأخطار الطبيعية (الفيضان والزوايح والعواصف والبراكين والزلازل والسيول وحركة المد والجزر) .

الشركة لإعانة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمصرح لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 عام 1953
6- الأسبق على الطائرات الخاصة



مصر للتأمين
NISA INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

7- الاشتراك فى مباريات الفرق الرياضية التى تتميز بخطورتها مثل المصارعة والملاكمة والهنوكى والبولو ورياضة الانزلاق وتسلق الجبال والسباق والصيد والغطس وركوب المناطيد والتخييم والطيران الشراعى والهبوط بالمظلات او القيام باجراء اختبارات السرعة .

8- مصاريف الجئزة (بحد أقصى 2000 جم) .

9- صرف قيمة الأجهزة التعويضية : فى حالة إصابة المؤمن عليه بعجز مستديم نتيجة حادث مغطى ، فإن الشركة تمدد له قيمة الأجهزة التعويضية المقررة له فى حدود 5% من مبلغ التأمين و(بحد أقصى 5000 جم) .

البند الثانى : الجمع بين مزايا التأمين :

تؤدى الشركة للمؤمن عليه المبلغ الاسبوعى المنصوص عليه فى حالة العجز الكلى المؤقت المبين بالجدول ، بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق له فى حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم .

ولا يجوز الجمع بين المبالغ المنصوص عليها فى حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئى المستديم ، فإذا كان المؤمن عليه قد صرف تسويضا بسبب الإصابة بالمبلغ المنصوص عليه فى أى من حالتى العجز المستديم وتوفى بعد ذلك بسبب ذات الإصابة وخلال فترة الأتقى عشرة شهور التالية لوقوع الحادث المؤدى إلى الإصابة فتسدد الشركة للمستفيد المبلغ المنصوص عليه فى حالة الوفاة مخصصا منه المبلغ الذى سبق صرفه لحالة العجز المستديم .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع المبالغ المدددة بمقتضى هذه الوثيقة بسبب حادث أو أكثر يقع خلال مدة التأمين عن الحد الأقصى لمبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة بالنسبة لحالة الوفاة أو العجز المستديم أيهما اكبر بالإضافة إلى المبالغ التى قد تستحق فى حالات العجز الكلى المؤقت .

البند الثالث: تغيير الخطر :

إذا التحق الشخص المؤمن عليه خلال مدة التأمين بأى عمل خلاف المذكور صراحة فى جدول الوثيقة وكان من شأنه زيادة الخطر الذى يتعرض له تسقط كافة الحقوق فى أى تعويض بموجب هذه الوثيقة لهذا الشخص عن أى حادث يقع بسبب مزاولته لهذا العمل الجديد ، إلا إذا قام المؤمن له بإخطار الشركة والحصول على موافقتها كتابة على هذا التعديل مع سداد القسط الإضافى المناسب على أن يتم ذلك جميعه قبل وقوع أى حادث .

البند الرابع: الحدود الجغرافية :جميع أنحاء العالم ما لم ينص على خلاف ذلك .

البند الخامس : الاستثناءات :

لا تغطى هذه الوثيقة حالات الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم أو العجز الكلى المؤقت التى تنشأ عن أو تتصل بطريق مباشر أو غير مباشر عن أى من الحالات الآتية :-

1- تأدية الخدمة العسكرية وقت السلم أو الحرب أو العصيان أو الثورة أو التامر ضد نظام الحكم

2- الإشعاعات النووية أو التلوث من النشاط الإشعاعى من أى وقود نووى أو نفايات نووية أو الانفجارات النووية أو أى أجزاء منها .

3- السفر على الطائرات الحربية .

4- انتحار أو محاولة انتحار أو تعدد الشخص المؤمن عليه إيذاء نفسه أو بسبب ارتكابه أفعال إجرامية أو غير قانونية أو تعريض نفسه إراديا لخطر غير ضرورى (إلا فيما يتعلق بمحاولة الشخص إنقاذ نفسه بشرية) .

5- فقد الإرادة بسبب الجنون أو الوقوع تحت تأثير مخدر أو مسكر .

شركة تابعة لمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديله ، والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة تأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

6- استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعية
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط

الشروط العامة

أ- جميع الإخطارات التي يتعين إبلاغها إلى الشركة يجب أن تكون كتابة وأن توجه إلى الجهة التي أصدرت الوثيقة وذلك بتقديم صيغة رسمية أو خطاب يرسل بالبريد الموصى عليه .

ب - لا تكون الشركة ملزمة بأي حال من الأحوال بإخطار المؤمن له بموت انتهاء مدة الوثيقة ولا تتقدم بتجديدها ولا تكون أيضا مسئولة عن أية مطالبات قد تنشأ عن حوادث تقع بعد انتهاء مدة الوثيقة ما لم تكن الوثيقة قد تم تجديدها لديها بناء على طلب المؤمن له وتؤكد ذلك كتابة من قبل الشركة .

البند السابع : التزامات المؤمن له عقب وقوع الحادث :

في حالة وقوع حادث تنشأ عنه مطالبة بموجب هذه الوثيقة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بالتزام بما يلي :-

1- إخطار الشركة فوراً بالحادثة وبعد أقصى سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث .

2- اتخاذ اللازم نحو توقيع الكشف الطبي على المؤمن عليه من قبل طبيب تعينه الشركة متى رأت الشركة ذلك للتحقق من مدى الإصابة أو العجز أو السبب الحقيقي للوفاة .

3- إن يقدم للشركة كافة التقارير الطبية ومحضر شرطة متمد وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالإصابة أو الوفاة .

وإذا لم يتم المؤمن له أو من ينوب عنه بالالتزامات المذكورة أعلاه أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض الذي ينشأ عن هذا الحادث ما لم يثبت من الظروف أن تأخره كان لسبب مقبول .

البند الثامن : إلغاء التأمين :

يجوز للشركة إلغاء التأمين بعد انقضاء عشرة أيام من إخطار كل من المؤمن له والمستفيد (إن وجد) بخطاب موسى عليه يرسل إليهما على آخر عنوان معروف لهما وفي هذه الحالة يستحق للشركة الاحتفاظ بجزء من القسط يتناسب مع المدة المنقضية من التأمين .

كما يجوز للمؤمن له طلب إلغاء هذا التأمين بعد موافقة المستفيد (إن وجد) وفي هذه الحالة يستحق للشركة جزء من القسط عن المدة المنقضية من التأمين على أساس جدول المدد القصيرة ، ويشترط في هذه الحالة (إلا تكون هناك مطالبة قد أثبتت عن السنة التأمينية محل الإلغاء .

البند التاسع : الشرط الفاسخ :

الشركة المؤمنة في حالة عدم قيام المؤمن له بسداد قسط التأمين في موعد استحقاقه أو تأخر تحصيل الشيك المحرر بقيمة القسط لسبب يرجع إليه أن تخطر كل من المؤمن له والمستفيد بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان المبين بالوثيقة أو في آخر موطن معلوم لهما بوقف عقد التأمين مع إنذارهما بوجوب سداد القسط خلال عشرة أيام وإلا اعتبر العقد مفسوخا ، فإذا لم يتم المؤمن له أو المستفيد بالسداد خلال المهلة الممنوحة لهما فعلى الشركة إخطار كل من المؤمن له والمستفيد بفسخ العقد وذلك بموجب كتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول .

وفي جميع الأحوال تحتفظ شركة التأمين بحقها في جزء نسبى من قسط التأمين عن الفترة المنقضية من تاريخ سريان العقد حتى تاريخ الفسخ .

البند العاشر : سقوط الحق : تسقط كافة حقوق المؤمن عليه الناشئة عن هذه الوثيقة في الحالات الآتية :-

أ - إذا أدلى المؤمن له أو من ينوب عنه ببيانات غير صحيحة في طلب التأمين أو في الإقرارات المرفقة بالوثيقة بقصد حث الشركة المؤمنة على قبول التأمين أو إذا أخفى عن الشركة بيانات جرمية كان من المتعين عليه إعلامها بها قبل بدء سريان وثيقة التأمين .

شركة الباحة مساهمة مصرية خاصة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1981م وتعديلاته ، والمواعيد الواردة في هذه الوثيقة هي مواعيد العمل الرسمية ، وأما رقم 117 لسنة 1981م فمعدية .



مصر للتأمين
MISR INSURANCE

الحوادث الشخصية جماعى
ACCP003270224A

وثيقة تأمين
رقم

محتوى الشرط


الشروط العامة

- ويسقط حق المؤمن عليه أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوى على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات كذائبة أو إذا كان الحادث متعللاً.

البند الحادى عشر : الحول في الحقوق : للشركة الحق في الرجوع على المتصيب من الغير في الحادث بالنسبة لأية مصاريف طبية (في حالة تغطيتها بقسط إضافي) تكون الشركة قد سددتها بسبب أي حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة .

البند الثانى عشر : المحاكم المختصة : كل المنازعات التي تنشأ عن تفسير هذه الوثيقة أو تنفيذها تكون من اختصاص المحاكم المصرية المختصة التي تقع في دائرتها الجية التي أصدرت هذه الوثيقة .

البند الثالث عشر : التقادم : تخضع التغطية بموجب هذه الوثيقة لشرط التقادم أعلا لنص المادة (752) من القانون المدنى المصرى .



المنطقة : القاهرة الشمالية


الفرع : 26 يوليو

تسجيل : Mohamed Fozy

تاريخ الطباعة : ٢٠٢١/٢/٩

شركة مصر للتأمين

()



شركة الإحثة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

www.misrins.com.eg

19114

Page 10 of 10

المركز الرئيسى 144 الحقي - الحيرة

القوم بالشركة بمساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته والمرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين مسجلة بالهيئة رقم 1 لعام 1953

ملحق وثيقة تأمين الحوادث الشخصية جماعى
 رقم الوثيقة ACCP003270224A
 رقم الملحق ACCP003270224A-2


الخطر	العملة	مبلغ التأمين	صافي القسط				
حوادث شخصية	EGP	130000.00	0.00				
الأخطار المقطوع	مبلغ تأمين الفرد	اجمالي مبلغ التأمين	نوعية التحمل	قيمة التحمل	حد ادنى	حد أقصى	ايام
الوفاة بعائت	0.00	130000.0	None				
العجز الكلى المستديم	0.00		None				
العجز الجزئى المستديم	0.00		None				

وصف الخطيئة :


من المعلوم والمتفق عليه الاتى:
 = المستفيد: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.
 = حاله في حالة وفاء المؤمن عليه يتم صرف التعويض للورثة الشرعيون ويتم صرف التعويض للمؤمن عليه في حالتي العجز والاصابات .
 =====



ملحق وثيقة تأمين الحوادث الشخصية جماعى
رقم الوثيقة ACCP003270224A
رقم الملحق ACCP003270224A-2



ملحق وثيقة تأمين الحوادث الشخصية جماعى
رقم الوثيقة ACCP003270224A
رقم الملحق ACCP003270224A-2




شركة مصر للتأمين
()

المنطقة : القاهرة الشمالية

الفرع : يوليو 26

تسجيل : Mohamed Fozy

تاريخ الطباعة : ٢٠٢٤/٧/٢٦



عملية : حوايط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات

عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

رقم البند : ١ الوحدة : م ٢

بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوايط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهول العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

أ - حائط ساند بارتفاع من ٦,١ متر إلى ٩ متر

الكمية حسب العقد	
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	2410
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	668.3
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	648.0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	0.0
	648.0

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

تاريخ

بسم
١٤٤٥ هـ

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠
--------	--

توصيف البند :

رقم البند	التاريخ
1	بالمتر المسطح أعمال تصميم وتوريد وتركيب حوائط سائدة بنظام تسليح التربة (Reinforced Earth) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتدة من الهيئة مكونة من بلوكات خرسانية والبند يشمل تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي Geotextile طبقاً للمواصفات المعتدة من الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

م	البيان	الوحدة	الكمية	عدد	إضافه / خصم	total	ملاحظات
1	حائط ساند بارتفاع حتي ٦,٠٠ متر	م ^٢	596.60	1	+1	596.60	
2	حائط ساند بارتفاع من ٦,١٠ حتي ٩,٠٠ متر	م ^٢	668.30	1	+1	668.30	
						1264.90	
	اجمالي					1264.90	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

مهندس
احمد يوسف

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول



القمار الكسوي
HSR

صفحة ج 1-5

طابق الكسوي

عقبة 2024/2023/1218

215+640 → 216+140

Total Area Of The Wall (m2)	Area (C) m2	Area (B) m2	Area (A) m2
1264.9	478	9.6	109
٢م 596.6	= Area (A) + Area (B) + Area (C)		
٢م 668.3	= (Area (A) + Area (B) + Area (C)) -Total Area Of The Wall		
حائط ساند بارتفاع من ٦,١ م حتي ٩ متر =			
حائط ساند بارتفاع حتي ٦ متر =			



عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

رقم البند : ٢ الوحدة : م٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوبريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

د - اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد	7122
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	2183.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	2117.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	2117.0

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مصر
إع اودو فضة

الإستشارى المشرف

مصر

الشركة المنفذة

مصر

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

رقم البند : ٢ الوحدة : م ٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوبريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

هـ - اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد	7122
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	3652.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	3542.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	3542.0

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

نسخة

تاريخ

١٤٤١

عملية : حوايط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

رقم البند : ٢ الوحدة : م ٢

بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوبريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

و - اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر

الكمية حسب العقد	6837
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	6215.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	6028.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	6028.0

الهيئة العامة للطرق والكباري

الإستشاري المشرف

الشركة المنفذة

نسخة
إختصاص

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من ٢١٥+٦٤٠ الي ٢١٦+١٤٠
--------	--

توصيف البند :

رقم البند	التاريخ
2	بالمتر المسطح توريد وتركيب جيوجريد التداخل لا يقل عن ١٠% ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف

م	البيان	الوحدة	الكمية	عدد	إضافه / خصم	total	ملاحظات
1	اجهاد شد ٩٠ كيلونيوتن / المتر	٢ م	2183	1	+1	2183	
2	اجهاد شد ١٢٠ كيلونيوتن / المتر	٢ م	3652	1	+1	3652	
3	اجهاد شد ١٦٠ كيلونيوتن / المتر	٢ م	6215	1	+1	6215	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

مهندس
مهندس
مهندس

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

مهندس
مهندس
مهندس

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٢٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

رقم البند : ٣ الوحدة : م ٣


بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خاف الحوائط الساندة (سن ١ ، ٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف

الكمية حسب العقد	2178
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	379.47
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	368.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	368.0

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف

مدير
الإدارة الفنية

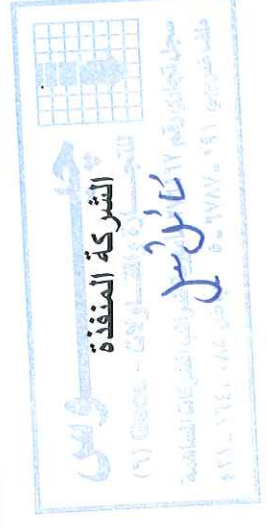

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من ٢١٥+٦٤٠ الي ٢١٦+١٤٠
--------	--

توصيف البند :


رقم البند	التاريخ
3	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساتدة (سن ١ ، ٢) بعرض ٣٠ سم مع الدمك اليدوي الجيد على طبقات وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	السبك	مساحة الحائط	الوحدة	البيان	م
	379.47	+1	1	379.47	0.30	1264.90	م ^٣	سن ١ و ٢	1
م ^٣	379.47							اجمالي	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول

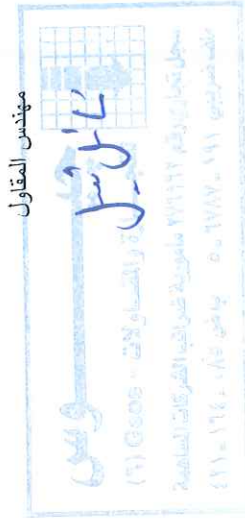

م. هادي
م. هادي
م. هادي

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى


رقم البند : ٥ الوحدة : طن

بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى حتى ١٢ م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والتوصافات وتعليمات المهندس المشرف

الكمية حسب العقد	3
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	9.331 4TON
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	3.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	3.0

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
لعم
ب
إحسان عيسى

الإستشارى المشرف

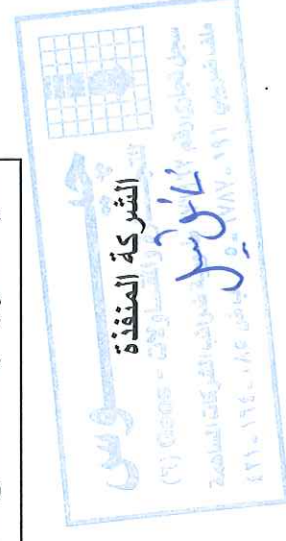



المشروع: إنشاء
الطريق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



Geos
for Trading & Contracting

شركة جيوس للتجارة والمقاولات

Rev:00	مشروع حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العطنين من ٢١٦+١٤٠ الي ٢١٥+٦٤٠
--------	--

توصيف البند :

بالطن توريد وتركيب و رص حديد التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢م والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التي لن ترد برسومات العطاء، السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للعمل نهوياً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والتمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

التاريخ	
رقم البند	5

ملاحظات	total	إضافه / خصم	عدد	الكمية	وزن شريحة ٢م	مساحة حائط الخرسانة	الوحدة	البيان	م
	9309.66	+1	1	9309.664	7.36	1264.9	طن	حديد داخل البلوكات	1
طن	9,309.66							اجمالي	

مهندس المالك

مهندس الاستشاري

مهندس المقاول



مستفصل
جانب
القطار الكهربائي - HSR
محطات الكمين
عمارة 1218 / 2023
215+640 — 216+140

مجموع اطوال اسياخ الحديد قطر ١٢ مم في شريحة طولها ٣,٢٨ م = ٥,٤٤ متر

وزن المتر الطولي من الحديد قطر ١٢ مم = ٠,٨٨٨ كجم

وزن الحديد داخل شريحة طولها ٣,٢٨ م = ٠,٨٨٨ * ٥,٤٤ = ٤,٨٣ كجم



وزن المتر الطولي في الشريحة ٣,٢٨ م = ٤,٨٣ / ٣,٢٨ = ١,٤٧٣ كجم

عدد الحديد في شريحة ١ م * ١ م هو ٥ اسياخ بطول ١ م

وزن الحديد في شريحة ١ م * ١ م = ١,٤٧٣ * ٥ = ٧,٣٦ كجم



تأريخ

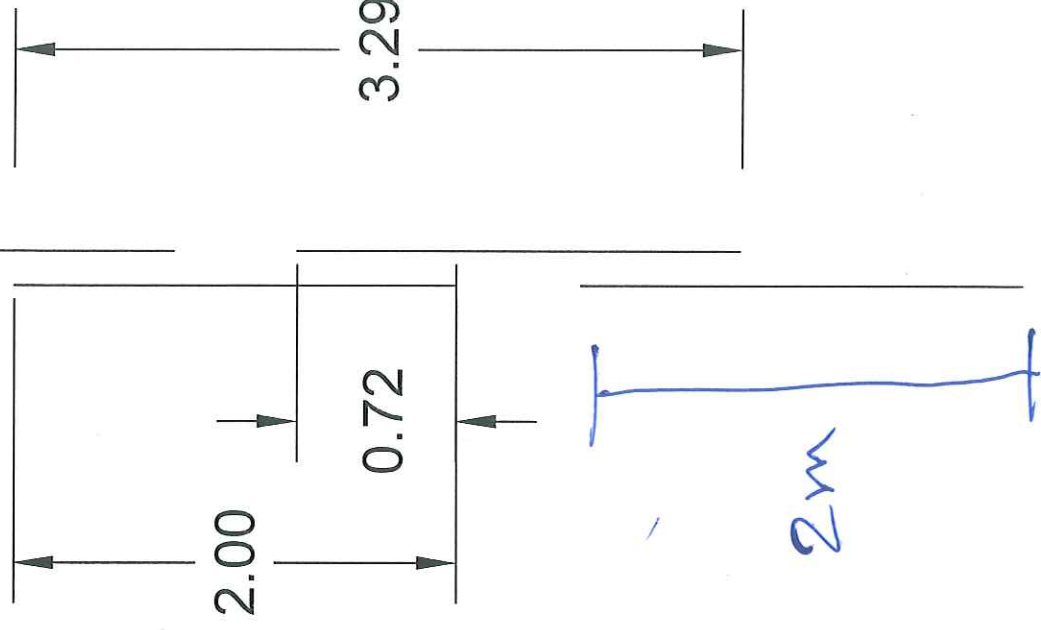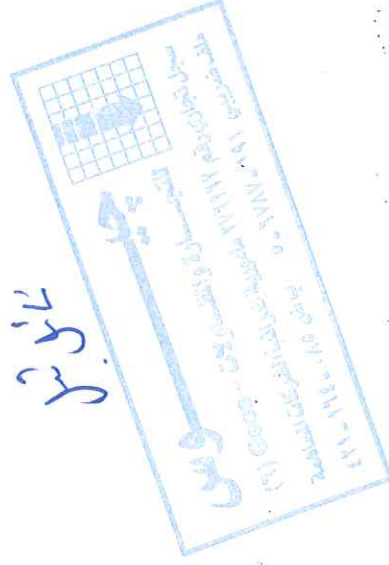

عملية : حوائط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من محطة ٢١٥+٦٤٠ الي محطة ٢١٦+١٤٠

تنفيذ : شركة جيوس للتجارة والمقاولات عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢١٨

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جارى

رقم البند : ٦ الوحدة : م.ط

بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣" اعداد من البلاستيك المقاوم لاشعة الشمس بضغط تشغيل ٦ جو طبقا للاماكن الموضحة بالرسم و كل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهو العمل نهوا تاما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والموصفات الفنية

الكمية حسب العقد	550
إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه طبقاً للحصر المرفق	508.200
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	492.0
إجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.0
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	492.0

الهيئة العامة للطرق والكباري

م. ط. ١٨١
١٨١
١٨١

الإستشارى المشرف

١٨١




توصیف البند :

بالمرسم وكل ما يلزم من اعمال تكميلية لنهوض العمل نهوا تماما حسب الاصول الفنية وطبقا للرسومات والمواصفات الفنية

اجمالي

مهندس الاستشارات

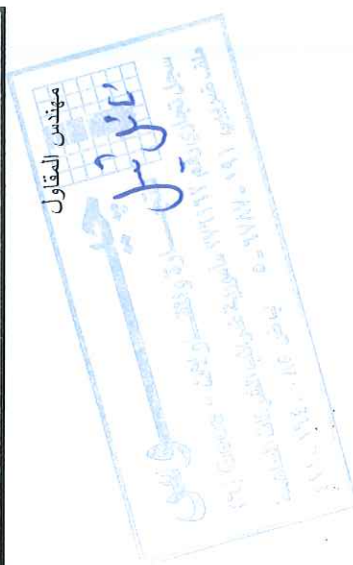

مشروع حوايط كيستون القطار الكهربائي السريع من العلمين من ٢٠١٥+٦٤٠ الي ٢٠١٦+١٤٠

حصر الشبك Step 1

STATION FROM	STATION TO	sec length	layers no.	geogrid length	type TT	45	60	90	120	160
215+640	215+660	23.2	2	5	120	0	0	0	262	0
		23.2	2	5	90	0	0	262	0	0
215+660	215+680	20	3	5	120	0	0	0	339	0
		20	1	5	90	0	0	113	0	0
215+680	215+690	10	3	5	120	0	0	0	170	0
		10	1	5	90	0	0	57	0	0
215+690	215+700	10	4	5.5	160	0	0	0	0	249
215+700	215+720	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+720	215+740	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+740	215+760	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+760	215+780	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
		20	3	5	120	0	0	0	339	0
215+780	215+800	20	1	5	90	0	0	113	0	0
215+800	215+820	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+820	215+840	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+840	215+860	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+860	215+880	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+880	215+900	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+900	215+920	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+920	215+940	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+940	215+960	20	4	5.5	160	0	0	0	0	497
215+960	215+980	20	3	5	120	0	0	0	339	0
		20	1	5	90	0	0	113	0	0
215+980	216+000	20	3	5	120	0	0	0	339	0
		20	1	5	90	0	0	113	0	0
216+000	216+020	20	3	5	120	0	0	0	339	0
		20	1	5	90	0	0	113	0	0
216+020	216+040	20	3	5	120	0	0	0	339	0
		20	1	5	90	0	0	113	0	0
216+040	216+060	20	2	5	120	0	0	0	226	0
		20	2	5	90	0	0	226	0	0
216+060	216+080	20	2	5	120	0	0	0	226	0
		20	2	5	90	0	0	226	0	0
216+080	216+100	20	2	5	120	0	0	0	226	0
		20	2	5	90	0	0	226	0	0
216+100	216+120	20	2	5	120	0	0	226	0	0
		20	2	5	90	0	0	226	0	0


تأريخ

مشروع حوايط كيستون القطار الكهربائي السريع من السخنة الي العلمين من ٢١٤+٢١٥ الى ٢١٦+٢١٥

حصر الشبك 1 Step 1

STATION FROM	STATION TO	sec length	layers no.	geogrid length	type TT	45	60	90	120	160
216+120	216+140	25	2	5	120	0	0	0	283	0
		25	2	5	90	0	0	283	0	0
Sum						0	0	2,183	3,652	6,215

20

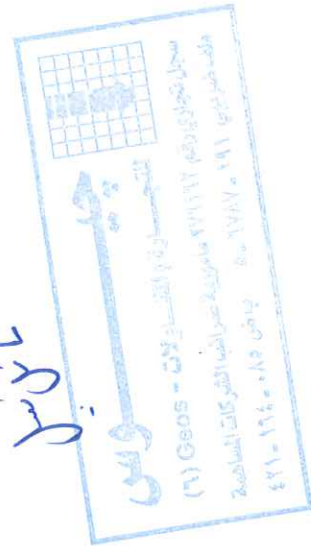



Agency & Directorate
Civil Engineering Projects

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

ENTRAIL
CONSULTING

الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	(1) row Blocks Keystone Level (44.66)	216+140	216+120	1	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (44.46)	216+120	216+100	2	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (44.06)	216+100	216+080	3	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (43.86)	216+080	216+060	4	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (43.66)	216+060	216+040	5	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (43.26)	216+040	216+020	6	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (43.06)	216+020	216+000	7	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (42.86)	216+000	215+980	8	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (42.66)	215+980	215+960	9	09/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (42.26)	215+960	215+940	10	10/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (42.06)	215+940	215+920	11	10/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (41.86)	215+920	215+900	12	10/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (41.46)	215+900	215+880	13	10/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (41.26)	215+880	215+860	14	10/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (41.06)	215+860	215+840	15	10/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (40.86)	215+840	215+820	16	10/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (40.66)	215+820	215+800	17	11/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (40.46)	215+800	215+780	18	11/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (40.06)	215+780	215+760	19	11/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (39.86)	215+760	215+740	20	11/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (39.66)	215+740	215+720	21	11/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (39.46)	215+720	215+700	22	11/12/2023

عائدين



Geos
Agence d'Ingénierie
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULTING

الهيئة القومية للإنفاق
National Authority for Spending



وزارة النقل
الهيئة العامة للنقل والاقتصاد

الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	(1) row Blocks Keystone Level (39.26)	215+700	215+690	23	11/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (39.06)	215+690	215+680	24	11/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (38.86)	215+680	215+660	25	11/12/2023
ok	(1) row Blocks Keystone Level (38.66)	215+660	215+640	26	11/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.46 (3) row Blocks Keystone Level 45.06	216+140	216+120	27	12/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.66 (3) row Blocks Keystone Level 45.27	216+120	216+100	28	12/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.06 (3) row Blocks Keystone Level 44.66	216+100	216+080	29	12/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.86 (3) row Blocks Keystone Level 44.46	216+080	216+060	30	12/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.66 (3) row Blocks Keystone Level 44.26	216+060	216+040	31	13/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.26 (3) row Blocks Keystone Level 43.86	216+040	216+020	32	13/12/2023

تأريخ



Geos
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTreal
CONSULTI

الهيئة القومية للإنفاق
National Authority for Highways (NAH)



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.06 (3) row Blocks Keystone Level 43.66	216+020	216+000	33	13/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 42.86 (3) row Blocks Keystone Level 43.46	216+000	215+980	34	13/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 42.66 (3) row Blocks Keystone Level 43.26	215+980	215+960	35	13/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 42.26 (2) row Blocks Keystone Level 42.66	215+960	215+940	36	13/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 42.06 (2) row Blocks Keystone Level 42.46	215+940	215+920	37	14/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 41.86 (2) row Blocks Keystone Level 42.26	215+920	215+900	38	14/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 41.46 (2) row Blocks Keystone Level 41.86	215+900	215+880	39	14/12/2023

تاريخ

Signature



Geos

AGENCE d'INGENIERIE
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULT


الهيئة القومية للإنفاق
الهياكل الإنشائية
CONSULT



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 41.26 (2) row Blocks Keystone Level 41.66	215+880	215+860	40	14/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 41.06 (2) row Blocks Keystone Level 41.46	215+860	215+840	41	14/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 40.86 (2) row Blocks Keystone Level 41.26	215+840	215+820	42	17/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 40.66 (2) row Blocks Keystone Level 41.06	215+820	215+800	43	17/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 40.46 (3) row Blocks Keystone Level 41.06	215+800	215+780	44	17/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 40.06 (2) row Blocks Keystone Level 40.46	215+780	215+760	45	18/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 39.86 (2) row Blocks Keystone Level 40.26	215+760	215+740	46	18/12/2023

Handwritten signature

Handwritten signature



Geos

Agence d'Ingénierie
Civil Engineering Practice

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULT

الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS




وزارة النقل
الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية

الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 39.66 (2) row Blocks Keystone Level 40.06	215+740	215+720	47	18/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 39.46 (2) row Blocks Keystone Level 39.86	215+720	215+700	48	18/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 39.26 (2) row Blocks Keystone Level 39.66	215+700	215+690	49	19/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 39.06 (3) row Blocks Keystone Level 39.66	215+690	215+680	50	19/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 38.86 (3) row Blocks Keystone Level 39.46	215+680	215+660	51	19/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 38.66 (3) row Blocks Keystone Level 39.26	215+660	215+640	52	19/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 45.26 (3) row Blocks Keystone Level 45.86	216+140	216+120	53	20/12/2023

م. م. م. م.

م. م. م. م.



Geos
Geotechnical Engineering
Civil Engineering Practice

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULT

الهيئة القومية للإنفاق
National Authority for Tunnels
CONSULT



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 45.06 (3) row Blocks Keystone Level 45.66	216+120	216+100	54	20/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.66 (3) row Blocks Keystone Level 45.26	216+100	216+080	55	20/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.46 (3) row Blocks Keystone Level 45.06	216+080	216+060	56	20/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.26 (3) row Blocks Keystone Level 44.86	216+060	216+040	57	23/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.86 (3) row Blocks Keystone Level 44.46	216+040	216+020	58	23/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.66 (3) row Blocks Keystone Level 44.26	216+020	216+000	59	23/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.46 (3) row Blocks Keystone Level 44.06	216+000	215+980	60	23/12/2023

م. م. م. م.

م. م. م. م.



Geos
Agent & Distributor
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTreal
CONSULTI

الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
(NAT)



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.26 (3) row Blocks Keystone Level 43.86	215+980	215+960	61	24/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.66 (3) row Blocks Keystone Level 43.26	215+960	215+940	62	24/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.46 (3) row Blocks Keystone Level 43.06	215+940	215+920	63	24/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.26 (3) row Blocks Keystone Level 42.86	215+920	215+900	64	25/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.86 (3) row Blocks Keystone Level 42.46	215+900	215+880	65	25/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.66 (3) row Blocks Keystone Level 42.26	215+880	215+860	66	25/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.46 (3) row Blocks Keystone Level 42.06	215+860	215+840	67	26/12/2023

تاريخ

الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوسنت	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.26 (3) row Blocks Keystone Level 41.86	215+840	215+820	68	26/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.06 (3) row Blocks Keystone Level 41.66	215+820	215+800	69	26/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 41.06 (3) row Blocks Keystone Level 41.66	215+800	215+780	70	27/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 40.46 (3) row Blocks Keystone Level 41.06	215+780	215+760	71	27/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 40.26 (3) row Blocks Keystone Level 40.86	215+760	215+740	72	27/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 40.06 (3) row Blocks Keystone Level 40.66	215+740	215+720	73	27/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 39.86 (3) row Blocks Keystone Level 40.46	215+720	215+700	74	27/12/2023



20/11/2020



Geos

Agence de Développement
Civil Engineering Project

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULTING

الهيئة القومية للإنفاق

Ministry of Economic Planning



الهيئة العامة للغمر والتجارة

الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 39.66 (3) row Blocks Keystone Level 40.26	215+700	215+690	75	28/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 39.66 (3) row Blocks Keystone Level 40.26	215+690	215+680	76	28/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 39.46 (3) row Blocks Keystone Level 40.06	215+680	215+660	77	28/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 39.26 (3) row Blocks Keystone Level 39.86	215+660	215+640	78	28/12/2023
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 45.86 (3) row Blocks Keystone Level 46.46	216+140	216+120	79	02/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 45.66 (3) row Blocks Keystone Level 46.26	216+120	216+100	80	03/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 45.26 (3) row Blocks Keystone Level 45.86	216+100	216+080	81	04/01/2024

تاريخ

Handwritten signature



Geos
Agent & Distributor
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULTI


الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
AND
مركز الدراسات والبحوث



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 45.06 (3) row Blocks Keystone Level 45.66	216+080	216+060	82	04/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 44.86 (3) row Blocks Keystone Level 45.46	216+060	216+040	83	08/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.46 (3) row Blocks Keystone Level 45.06	216+040	216+020	84	08/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.26 (3) row Blocks Keystone Level 44.86	216+020	216+000	85	09/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.06 (3) row Blocks Keystone Level 44.66	216+000	215+980	86	09/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 43.86 (3) row Blocks Keystone Level 44.46	215+980	215+960	87	10/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 43.26 (3) row Blocks Keystone Level 43.86	215+960	215+940	88	10/01/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Geos
Agency & Distributor
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULTING

الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 43.06 (3) row Blocks Keystone Level 43.66	215+940	215+920	89	10/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.86 (3) row Blocks Keystone Level 43.66	215+920	215+900	90	13/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.46 (3) row Blocks Keystone Level 43.06	215+900	215+880	91	13/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.26 (3) row Blocks Keystone Level 42.86	215+880	215+860	92	13/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.06 (3) row Blocks Keystone Level 42.66	215+860	215+840	93	14/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.86 (3) row Blocks Keystone Level 42.46	215+840	215+820	94	14/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.66 (3) row Blocks Keystone Level 42.26	215+820	215+800	95	15/01/2024

[Signature]

[Signature]



Geos
Agent & Distributor
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULT

الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR FINANCING
(NAF)



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 41.66 (3) row Blocks Keystone Level 42.26	215+800	215+780	96	15/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.06 (3) row Blocks Keystone Level 41.66	215+780	215+760	97	15/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 40.26 (3) row Blocks Keystone Level 40.86	215+760	215+740	98	15/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 40.86 (3) row Blocks Keystone Level 41.46	215+740	215+720	99	16/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 40.46 (3) row Blocks Keystone Level 41.06	215+720	215+700	100	16/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 40.26 (3) row Blocks Keystone Level 40.86	215+700	215+690	101	16/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 40.26 (3) row Blocks Keystone Level 40.86	215+690	215+680	102	16/01/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Geos

Agency of Design
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULT

الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TUNNELS
AND INFRASTRUCTURE

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 40.06 (3) row Blocks Keystone Level 40.66	215+680	215+660	103	17/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 39.86 (3) row Blocks Keystone Level 40.46	215+660	215+640	104	17/01/2024
ok	تركيب مواسير لصرف المطر ومزrab فوق المدماك السابع	216+140	216+040	105	20/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 46.46 (3) row Blocks Keystone Level 47.06	216+140	216+120	106	21/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 46.26 (3) row Blocks Keystone Level 46.86	216+120	216+100	107	21/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 45.86 (3) row Blocks Keystone Level 46.46	216+100	216+080	108	21/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 45.66 (3) row Blocks Keystone Level 46.26	216+080	216+060	109	22/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 45.46 (3) row Blocks Keystone Level 46.06	216+060	216+040	110	22/01/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Geos
Agency & Distributors
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULT

الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR FINANCING
(NAF)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والمواصلات

الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	تركيب مواسير لصرف المطر ومزrab فوق المدماك السابغ Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 45.06 (3) row Blocks Keystone Level 45.66	216+040	215+960	111	25/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 45.06 (3) row Blocks Keystone Level 45.66	216+040	216+020	112	27/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 44.86 (3) row Blocks Keystone Level 45.86	216+020	216+000	113	27/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 44.66 (3) row Blocks Keystone Level 45.26	216+000	215+980	114	27/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT120) Length (5) m level 44.46 (3) row Blocks Keystone Level 45.06	215+980	215+960	115	27/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 43.86 (3) row Blocks Keystone Level 44.46	215+960	215+940	116	27/01/2024
ok	تركيب مواسير لصرف المطر ومزrab فوق المدماك السابغ Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 43.66 (3) row Blocks Keystone Level 44.26	215+960	215+800	117	28/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 43.66 (3) row Blocks Keystone Level 44.26	215+940	215+920	118	29/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 43.46 (3) row Blocks Keystone Level 44.06	215+920	215+900	119	29/01/2024

مستقر



Geos

Agence de Développement
Civil Engineering Products

Section 3: From West of the River Nile
To Wadi El Natroun

From Station 215+640
To Station 216+140

EntTrail
CONSULTI


الهيئة القومية للإنفاق
National Authority for Financials
(NATFI)



الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوست	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 43.06 (3) row Blocks Keystone Level 43.66	215+900	215+880	120	29/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.86 (3) row Blocks Keystone Level 43.46	215+880	215+860	121	29/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.66 (3) row Blocks Keystone Level 43.26	215+860	215+840	122	29/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.46 (3) row Blocks Keystone Level 43.06	215+840	215+820	123	29/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 42.26 (3) row Blocks Keystone Level 42.86	215+820	215+800	124	29/01/2024
ok	تركيب مواسير لصرف المطر ومزrab فوق المدماك السابع	215+800	215+640	125	30/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 42.26 (3) row Blocks Keystone Level 42.86	215+800	215+780	126	31/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.66 (3) row Blocks Keystone Level 42.26	215+780	215+760	127	30/01/2024

Handwritten signature

Handwritten signature

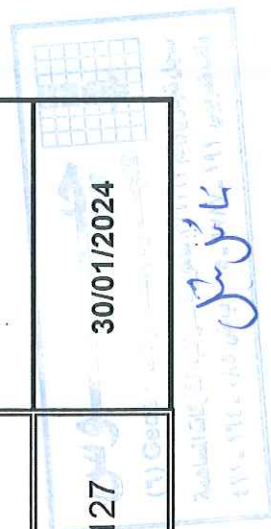

الحالة	الوصف	المحطات		رقم الريكوس	التاريخ
		إلى	من		
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.46 (3) row Blocks Keystone Level 42.06	215+760	215+740	128	30/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.26 (3) row Blocks Keystone Level 41.86	215+740	215+720	129	31/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 41.06 (3) row Blocks Keystone Level 41.66	215+720	215+700	130	31/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT160) Length (5.5) m level 40.86 (3) row Blocks Keystone Level 41.46	215+700	215+690	131	31/01/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 40.86 (3) row Blocks Keystone Level 41.46	215+690	215+680	132	01/02/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 40.66 (3) row Blocks Keystone Level 41.26	215+680	215+660	133	01/02/2024
ok	Geogrid soil reinforcing type (TT 090) Length (5) m level 40.46 (3) row Blocks Keystone Level 41.06	215+660	215+640	134	01/02/2024

1

نہایت