

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 04/03/2023
Reporting Date : 10/03/2023
Reporting No. : 01
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 04/03/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المعامل الشمالي
رقم تسجيل 210-002
Signature

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 04/03/2023
Reporting Date : 10/03/2023
Reporting No. : 01
Sample No. : 01

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.7
25	93.6
19	88.2
12.50	73.4
9.50	67.0
4.75	49.5
2.36	45.8
2.00	42.5
1.18	37.6
0.600	31.0
0.425	27.5
0.300	22.2
0.150	16.8

Signature
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الزمالك - القاهرة
رقم التسجيل ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
مركز تاسيس : ٢٧٣٦٣٠٩٣ - الزمالك - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 04/03/2023
Reporting Date : 10/03/2023
Reporting No. : 01
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μm (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**


Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	13.5


 Signature / **د. محمد عبد الحليم**
 2010-09-10
 الممثل القانوني: د. طارق عبد الحليم - المحامي - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 04/03/2023
Reporting Date : 10/03/2023
Reporting No. : 01
Sample No. : 01

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP



مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
رقم ترخيص المهندس: 215-801-837
الموقع الرئيسي: 3 شارع الملك ابي الفضل - قنطرة - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 04/03/2023
Reporting Date : 10/03/2023
Reporting No. : 01
Sample No. : 01

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	42.5	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	27.5	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	13.5	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (✓ Comply - □ Not Comply) with specifications limits

مكتب معامل الإستشارات الهندسية
المستشار الشرفي
Signature / 
أحمد شوقي : ق.الشرع الملك الفلاح - الزمك - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 04/03/2023
Reporting Date : 10/03/2023
Reporting No. : 01
Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

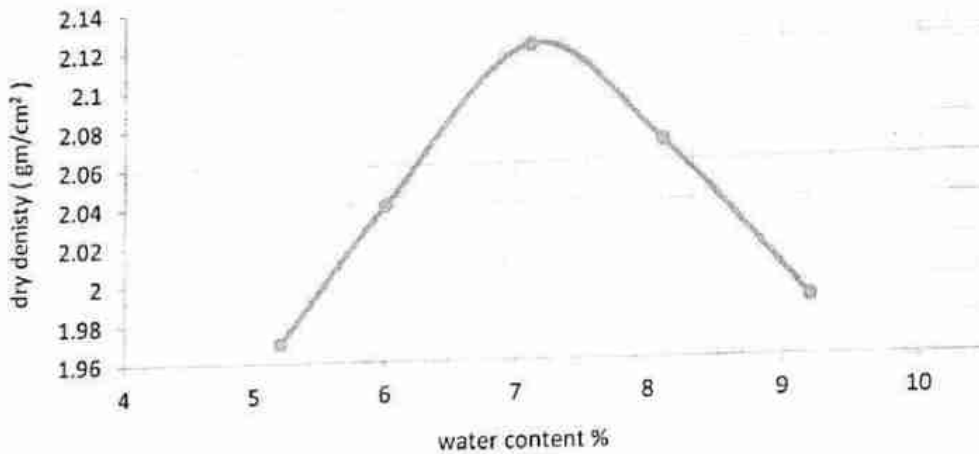

- Max dry density (gm/cm³) : 2.12
- Optimum moisture content % : 7.1

Signature /



Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 09/03/2023
Reporting Date : 15/03/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 09/03/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


Signature
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
البرج العرب
رقم هاتفه: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
البريد الإلكتروني: cel@cel-egypt.com

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 09/03/2023
Reporting Date : 15/03/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.1
25	92.5
19	85.1
12.50	75.7
9.50	66.4
4.75	50.1
2.36	47.7
2.00	43.0
1.18	40.2
0.600	35.2
0.425	27.8
0.300	20.8
0.150	15.6

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المساحة المشهورة
Signature / 
مركز الدراسات والبحوث - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 09/03/2023
Reporting Date : 15/03/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**


Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	13.6


مكتب معامل الإستشارات الهندسية
Signature
رقم التسجيل 537 / 2019 : 219
المقر الرئيسي : شارع كتلة الأبطال - الزمالك - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 09/03/2023
Reporting Date : 15/03/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

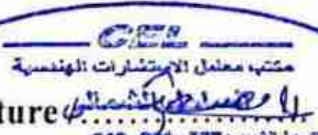
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature
رقم ترخيص المهندس: 215-961-537
الاسم: محمد عبد الله محمد - الزمالة - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 09/03/2023
Reporting Date : 15/03/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	43.0	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	27.8	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	13.6	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits


 Signature /
 المهندس /
 رقم التسجيل
 المجالس : ١ - الطرق - ٢ - الجسور - ٣ - المياه - ٤ - التربة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 09/03/2023
Reporting Date : 15/03/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

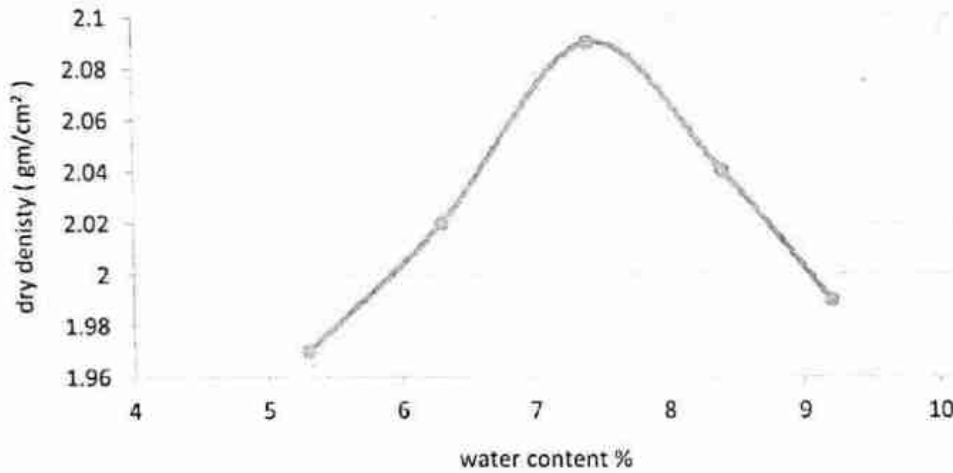


- Max dry density (gm/cm³) : 2.09
- Optimum moisture content % : 7.4


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
الشيخ أحمد الشافعي
مهندس استشاري
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 09/03/2023
Reporting Date : 15/03/2023
Reporting No. : 02
Sample No. : 02

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883

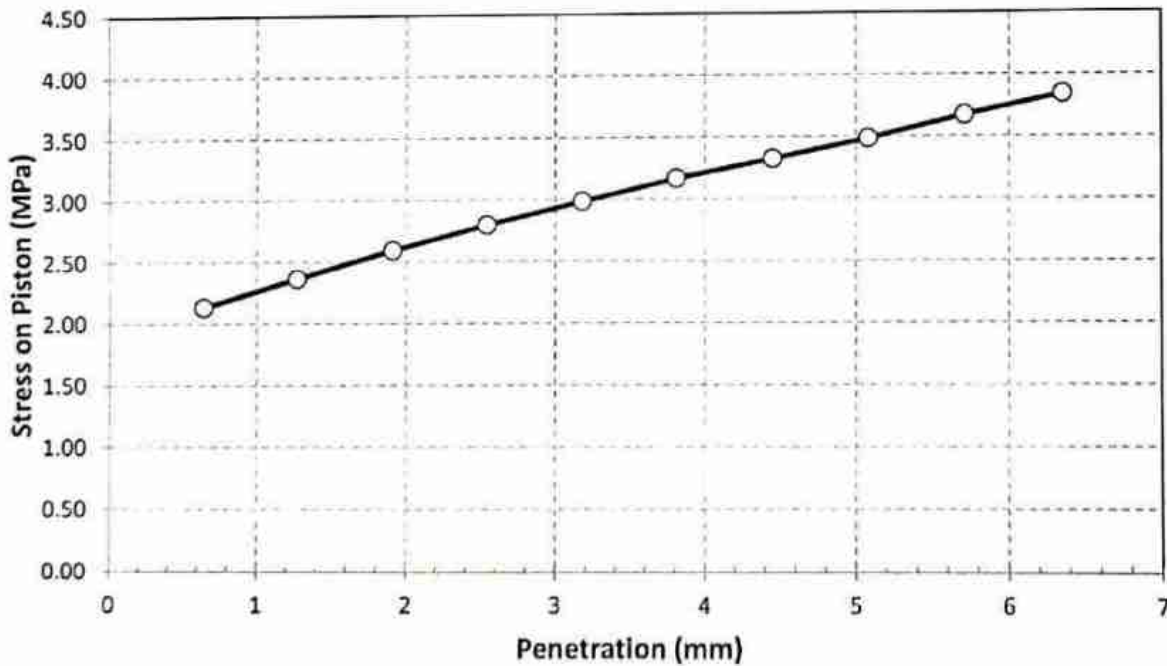

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / *[Signature]*
رقم ترخيص المهندس: 210-894-517
مركز شبراخيت - في شارع الشركة - بورسعيد - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 19/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03


Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 19/03/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature
رقم التسجيل 337 - 219-201
المرحلة الأولى من مشروع إنشاء الطريق - القاهرة - 2023

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 19/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.


Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	96.4
25	89.2
19	81.5
12.50	73.5
9.50	65.9
4.75	41.6
2.36	38.4
2.00	35.6
1.18	30.3
0.600	26.5
0.425	21.7
0.300	18.2
0.150	14.8

Signature /
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
الملك فيصل بن عبدالعزيز
رقم تسجيل الممارسين: 337 - 051 - 240
المرحلة الأولى: إنشاء شبكة الصرف - كرنك - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 19/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	8.6

Signature / 
رقم قلم رصاص: 215-201-527
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 19/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /.....


Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 19/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	35.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	21.7	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	8.6	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits


Signature / 

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 19/03/2023
Reporting Date : 25/03/2023
Reporting No. : 03
Sample No. : 03

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

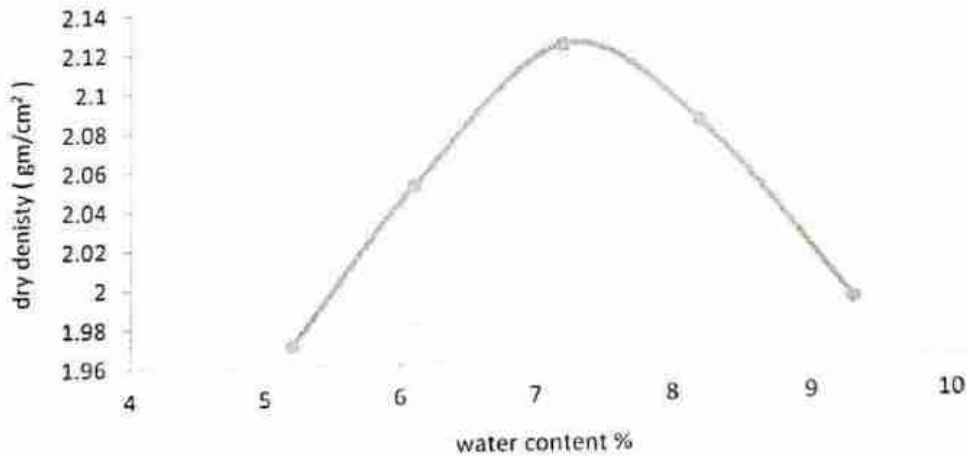

- Max dry density (gm/cm²) : 2.12
- Optimum moisture content % : 7.2

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 23/03/2023
Reporting Date : 29/03/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 23/03/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
27367231 - 27363093
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

٣ ش الملك الأفضل
القاهرة - الزمالك
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 23/03/2023
Reporting Date : 29/03/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.8
25	88.3
19	83.1
12.50	71.6
9.50	67.2
4.75	52.7
2.36	50.8
2.00	45.1
1.18	42.6
0.600	34.7
0.425	27.6
0.300	23.9
0.150	17.4

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature / 
رقم ترخيص المهندس: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
العضو في اتحاد المهندسين - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 23/03/2023
Reporting Date : 29/03/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	11.1

Signature / ...

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش ٣ الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)

Delivery Date : 23/03/2023
Reporting Date : 29/03/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP


Signature
وتم تقديمه من قبل المهندس /
الأستاذ /
27367231 - 27363093
الأستاذ /
27367231 - 27363093

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 23/03/2023
Reporting Date : 29/03/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	45.1	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	27.6	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.1	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 23/03/2023
Reporting Date : 29/03/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

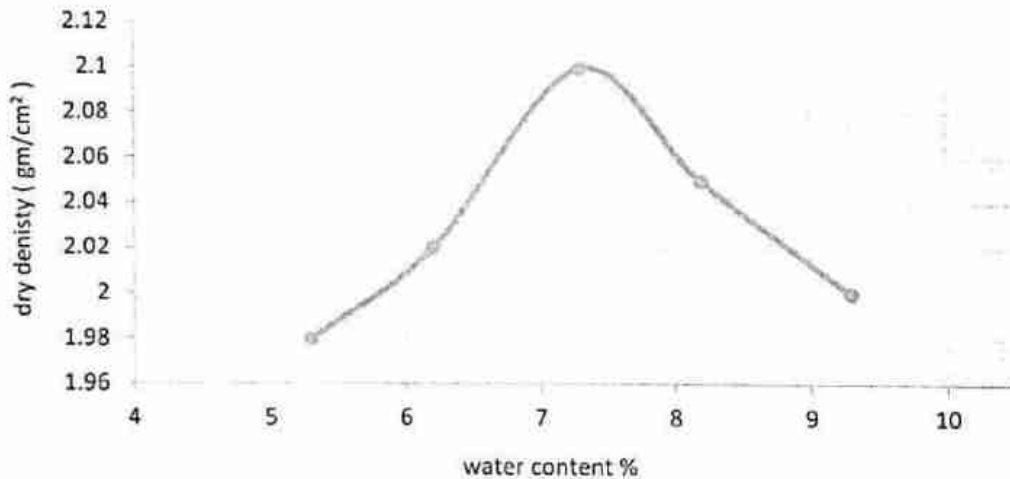

- Max dry density (gm/cm³) : 2.10
- Optimum moisture content % : 7.3

Signature /

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البرج العرب
رقم التسجيل: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 23/03/2023
Reporting Date : 29/03/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	2.03
1.27	0.050	2.25
1.91	0.075	2.47
2.54	0.100	2.66
3.18	0.125	2.88
3.81	0.150	3.05
4.45	0.175	3.27
5.08	0.200	3.49
5.71	0.225	3.69
6.35	0.250	3.88

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	38.6
	6.90	2.66	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.10 (gm /cm³) at 7.3 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.


Signature

مكتب معامل الاستشارات الهندسية
برج العرب
رقم تسجيل الشركة: ٢٢٧ - ٢٢٨ - ٢٢٩
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 23/03/2023
Reporting Date : 29/03/2023
Reporting No. : 04
Sample No. : 04

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883

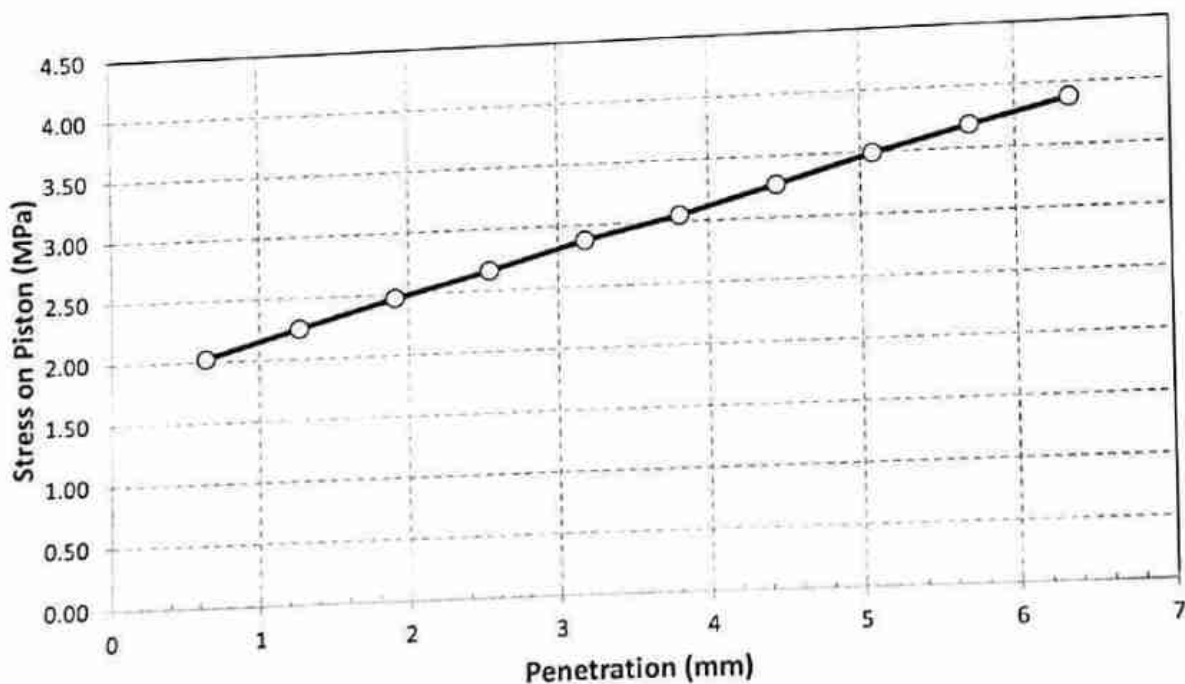

Signature _____

وقد تمت بحول الله تعالى في ١٤٣٧ هـ - ١٤٣٨ هـ - ١٩١٥ م
في دار الأيتام في مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 26/03/2023
Reporting Date : 03/04/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 26/03/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


مكتب معامل الإستشارات الهندسية
Signature / 
رئيس مكتب الاستشارات الهندسية : د. محمد عبد الحليم
مدير مكتب الاستشارات الهندسية : د. محمد عبد الحليم

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 26/03/2023
Reporting Date : 03/04/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.


Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	95.1
25	90.3
19	83.0
12.50	74.4
9.50	61.6
4.75	43.3
2.36	40.8
2.00	38.4
1.18	32.3
0.600	26.9
0.425	24.3
0.300	17.5
0.150	13.8

Signature
المهندس الاستشاري
210-001-337
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 26/03/2023
Reporting Date : 03/04/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	9.0

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 26/03/2023
Reporting Date : 03/04/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature: 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البرج العرب
215-2023
البرج العرب - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 26/03/2023
Reporting Date : 03/04/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	38.4	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	24.3	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	9.0	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature 

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 26/03/2023
Reporting Date : 03/04/2023
Reporting No. : 05
Sample No. : 05

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

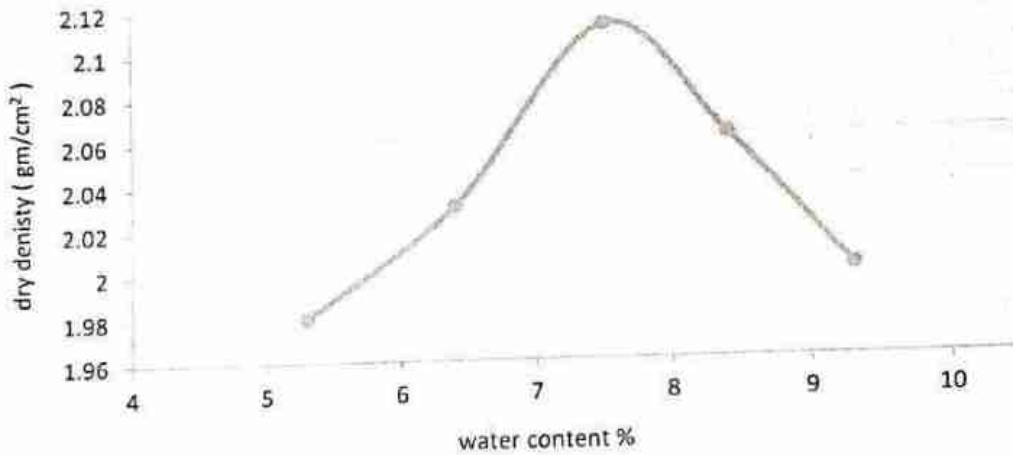

- Max dry density (gm/cm³) : 2.11
- Optimum moisture content % : 7.5

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
البرج العرب - القاهرة
26/03/2023
المرجع : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 05/04/2023
Reporting Date : 11/04/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 05/04/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


Signature
الممثل المأتمن
العميل
الهندسة
247-001-277
شركة المصطفى - القاهرة - 11511

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093




٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 05/04/2023
Reporting Date : 11/04/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.


Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	97.8
25	88.4
19	85.6
12.50	70.2
9.50	62.5
4.75	54.1
2.36	51.8
2.00	47.9
1.18	43.7
0.600	37.5
0.425	30.4
0.300	24.6
0.150	15.7

Signature: 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
المهندسين
رقم ترخيص: ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
القاهرة - الجيزة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 05/04/2023
Reporting Date : 11/04/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	11.5

Signature / 
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
رقم ترخيص المهندس: ٢٢٢٢ - ٢٢٢٢ - ٢٢٢٢
مكتب الاستشارات الهندسية - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 05/04/2023
Reporting Date : 11/04/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP


مكتب معامل الاستشارات الهندسية
الزمالك - القاهرة
رقم قسمة الترخيص: ٢٧٣٦٧٢٣١
البريد الإلكتروني: info@cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 05/04/2023
Reporting Date : 11/04/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)


TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
		(A-1-a)	(A-1-b)
• Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	47.9	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	30.4	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.5	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 05/04/2023
Reporting Date : 11/04/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

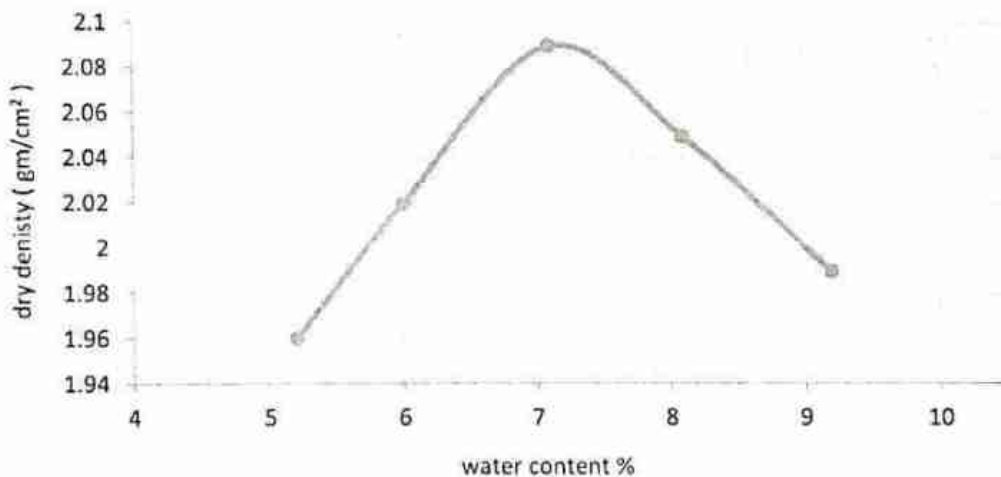

- Max dry density (gm/cm³) : 2.09
- Optimum moisture content % : 7.1

Signature /

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 05/04/2023
Reporting Date : 11/04/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	1.90
1.27	0.050	2.14
1.91	0.075	2.36
2.54	0.100	2.56
3.18	0.125	2.76
3.81	0.150	2.95
4.45	0.175	3.10
5.08	0.200	3.27
5.71	0.225	3.40
6.35	0.250	3.54

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	37.1
	6.90	2.56	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.09 (gm /cm³) at 7.1 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature /

(Handwritten signature)

7


3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش ٣ الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 05/04/2023
Reporting Date : 11/04/2023
Reporting No. : 06
Sample No. : 06

Load Penetration Curve of CBR Test ASTM D-1883

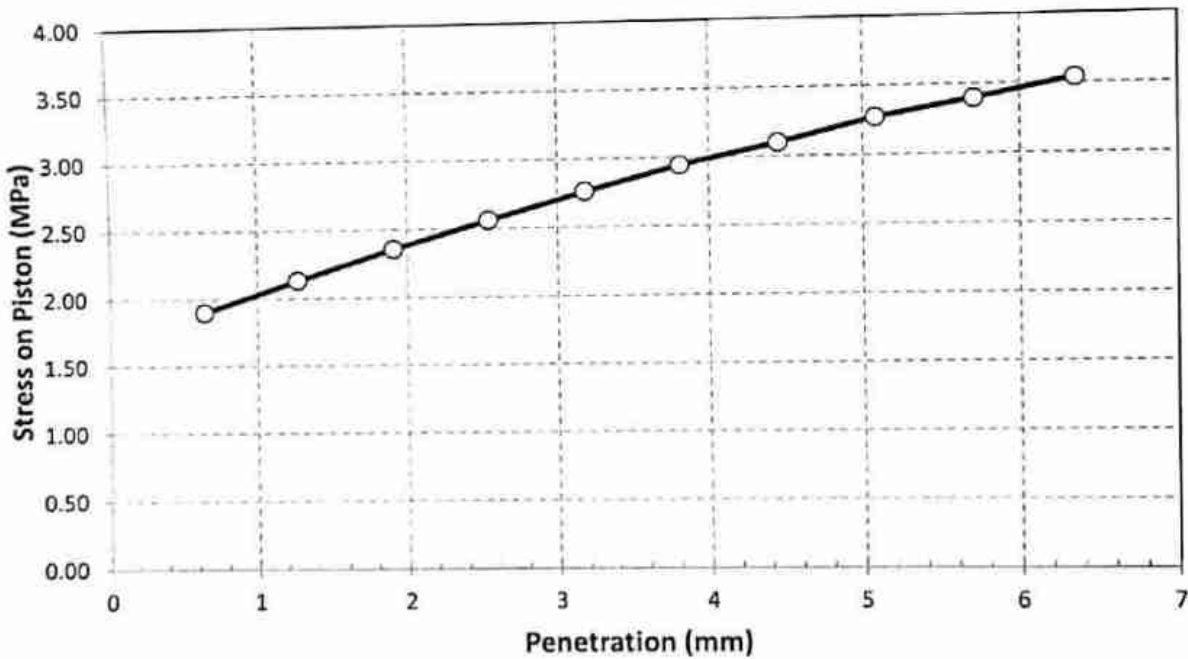

Signature
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 07/04/2023
Reporting Date : 13/04/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07


Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 07/04/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

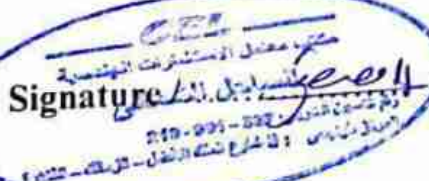
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature: *[Signature]*
27367231 - 27363093
3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 07/04/2023
Reporting Date : 13/04/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.


Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.1
25	92.3
19	88.4
12.50	75.5
9.50	63.3
4.75	44.8
2.36	41.7
2.00	39.5
1.18	36.5
0.600	29.7
0.425	26.1
0.300	23.7
0.150	16.5

Signature /  

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 07/04/2023
Reporting Date : 13/04/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	10.6

Signature / 
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
رقم التسجيل: 227 - 212
الزمالك - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 07/04/2023
Reporting Date : 13/04/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /
مكتب معامل الإستشارات الهندسية
التمثيل الشخصي
رقم تسجيل المراسلة: 245-204-337
التمثيل الشخصي : في شارع وسطه الفضل - الزمالك - القاهرة


Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 07/04/2023
Reporting Date : 13/04/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	39.5	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	26.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	10.6	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (✓ Comply - □ Not Comply) with specifications limits

Signature /


المهندس /
رئيس قسم الاختبارات - 27363093 - 27367231
مكتب معامل الاستشارات الهندسية - القاهرة

5


3 El Malek El Afdul Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Embankment
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 07/04/2023
Reporting Date : 13/04/2023
Reporting No. : 07
Sample No. : 07

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

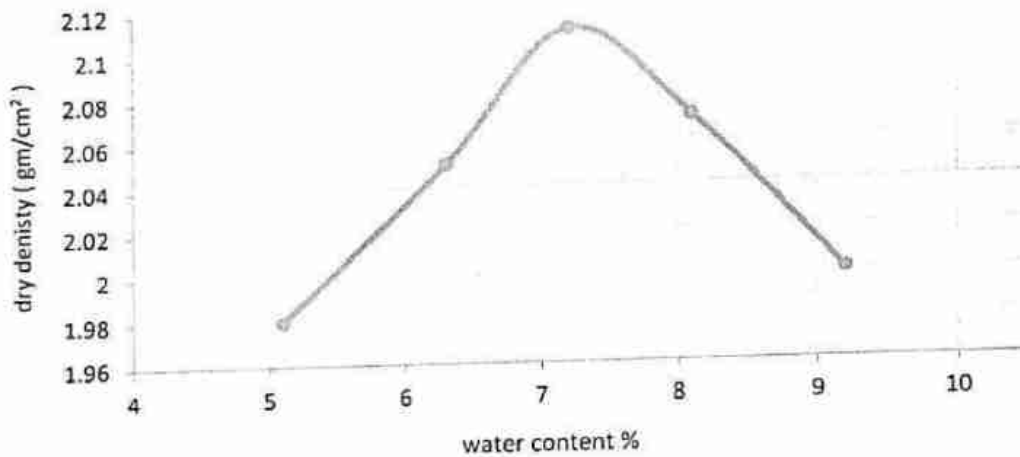

- Max dry density (gm/cm²) : 2.11
- Optimum moisture content % : 7.2

Signature 

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 15/07/2023
Reporting Date : 22/07/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Prepared Subgrade delivered on 15/07/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to D-4318.
4. Proctor Test according to D-1557
5. CBR according to ASTM D-1883
6. Los Anglos according to ASTM C-131.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken


Signature /



Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 15/07/2023
Reporting Date : 22/07/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 01

Results of sieve analysis according to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
125	100	100	100
100	100	90	100
75	100	75	100
50	100	--	--
37.5	96.8	50	100
25	78.9	--	100
19	71.7	20	75
12.5	44.1	--	--
9.5	38.8	15	60
4.75	28.8	--	--
2.00	21.6	0	35
0.425	13.1	0	--
0.075	5.7	0	12

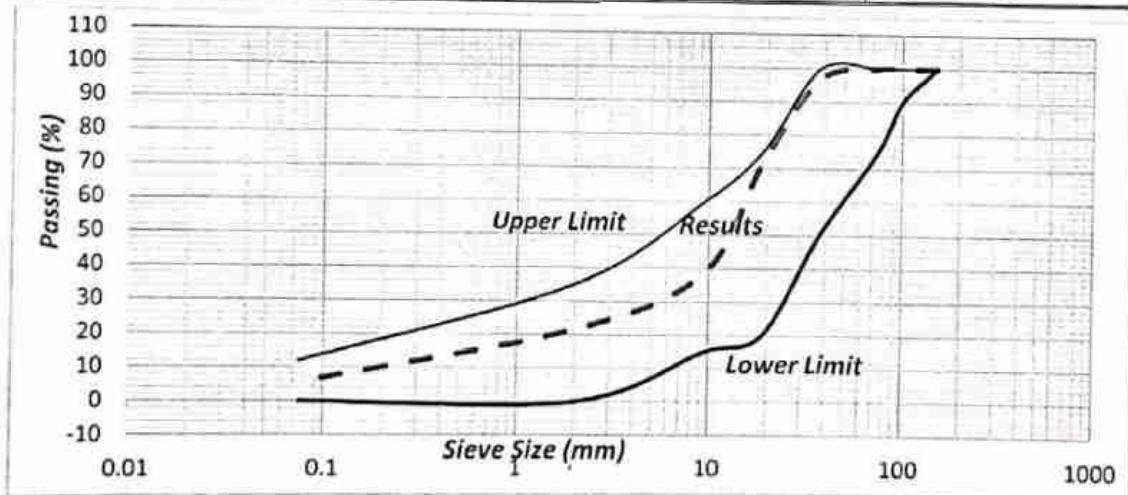

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits.

Signature /.....

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 15/07/2023
Reporting Date : 22/07/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	5.7

Signature 

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 15/07/2023
Reporting Date : 22/07/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 01

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP


Signature / ...

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Prepared Subgrade.
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 15/07/2023
Reporting Date : 22/07/2023
Reporting No. : 16
Sample No. : 01


Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	3.73
1.27	0.050	4.23
1.91	0.075	4.74
2.54	0.100	5.25
3.18	0.125	5.76
3.81	0.150	6.26
4.45	0.175	6.77
5.08	0.200	7.28
5.71	0.225	7.78
6.35	0.250	8.29

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	76.1
	6.90	5.25	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.16 (gm /cm³) at 6.6% optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.

Signature / 

Scanned with CamScanner

Company:

برج العرب للمقاولات

Project : Electric express train.
Delivery Date : 19/07/2023
Report Date : 05/08/2023
Sample Id : Prepared subgrade sample 1
Type : Coarse Aggregate
Source : Site
Report No. : 04

RESISTANCE TO DEGRADATION
OF SMALL SIZE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN LOS ANGELES MACHINE
ASTM C 535

Test	Results
Amount of loss by abrasion and impact (%) Coarse Aggregate	 20.6

- According to project specs :

The amount of loss by abrasion and impact for moderate weathering:

- Shall not exceed 40 % (when Subjected to 500 revolutions)

The Test Results is (☒ Comply - ☐ Not Comply) with Spec. Limits

Signature /

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 22/07/2023
Reporting Date : 28/07/2023
Reporting No. : 18
Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Sub-Ballast delivered on 22/07/2023

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Proctor test according to ASTM D-1557.
5. Specific Gravity & Absorption according to ASTM C-127 & D 6473.
6. CBR according to ASTM D-1883
7. Los Anglos according to ASTM C-131.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature / 

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093




٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 22/07/2023
Reporting Date : 28/07/2023
Reporting No. : 18
Sample No. : 01

Results of sieve analysis according to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %	Job specification limits (ASTM D-422)	
		Min.	Max.
63.5	100	100	100
50	100	100	100
38	90.3	90	100
25	82.4	55	85
19	71.9	40	75
12.5	63.2	--	--
9.5	42.7	26	50
4.75	32.3	15	35
2.00	22.1	9	25
0.425	13.9	3	16
0.075	5.9	0	7

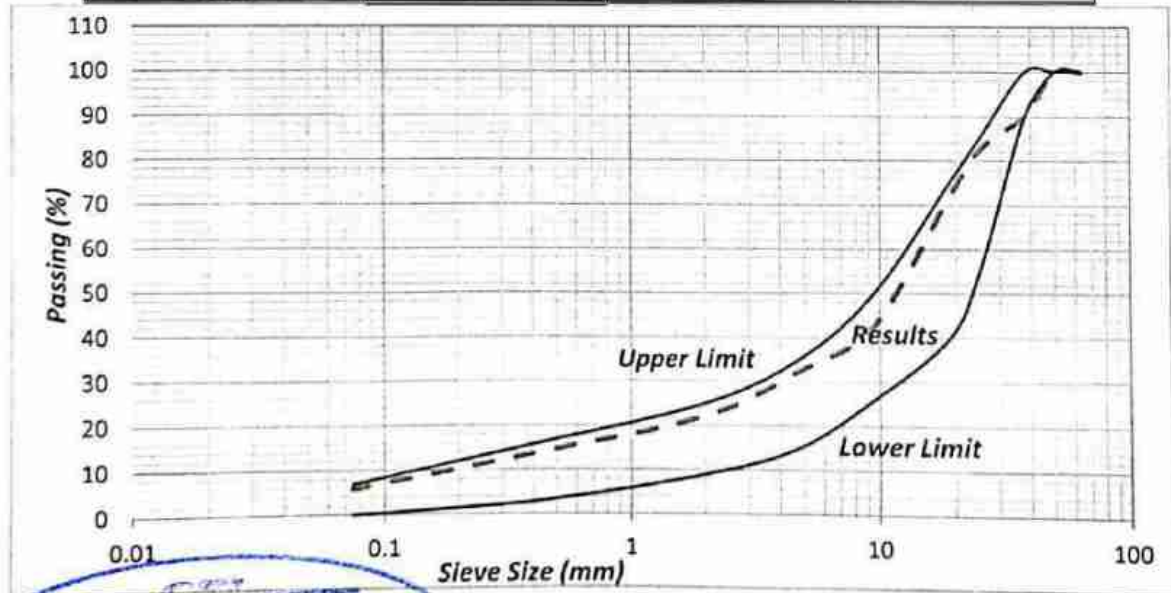

The test results are (☒ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits.

Signature /

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 22/07/2023
Reporting Date : 28/07/2023
Reporting No. : 18
Sample No. : 01

**Materials finer than 75 μ m (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μ M (No.200)	5.9

Signature /.....

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 22/07/2023
Reporting Date : 28/07/2023
Reporting No. : 18
Sample No. : 01


**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /.....


Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 22/07/2023
Reporting Date : 28/07/2023
Reporting No. : 18
Sample No. : 01

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557

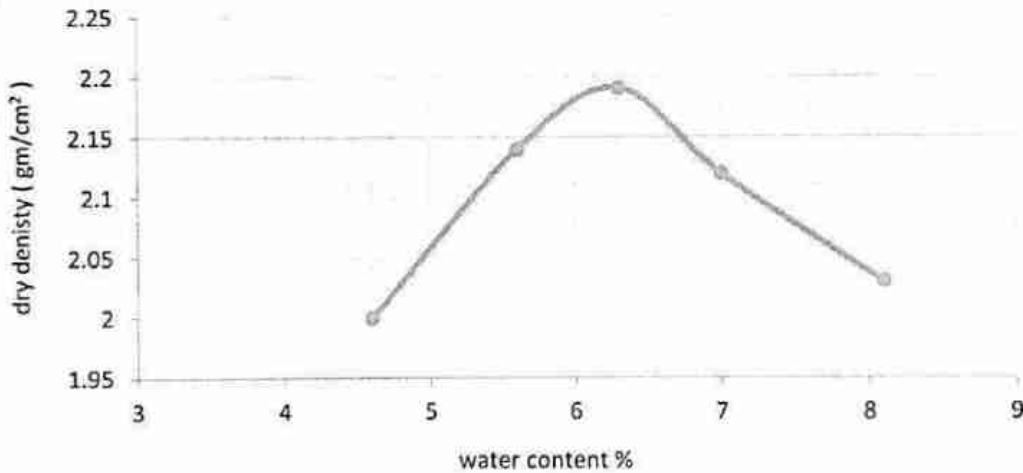

- Max dry density (gm/cm³) : 2.18
- Optimum moisture content % : 6.4

Signature /

مكتب / معمل الاستشارات الهندسية
الساحل الشمالي
رقم التسجيل رقم 27 - 201 - 210
شارع الملك فيصل - الزمالة - القاهرة

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 22/07/2023
Reporting Date : 28/07/2023
Reporting No. : 18
Sample No. : 01

Results of Specific Gravity and Absorption
of Course Aggregate
ASTM C127 & D 6473

Test	Results
Bulk Specific Gravity (OD)	2.52
Bulk Specific Gravity (SSD)	2.56
Apparent Specific Gravity.	2.64
Absorption %	4.2

Note:

- (OD) Refer to Oven Dry.
- (SSD) Refer to Saturated Surface Dry.

CEL
مكتب معامل الاستشارات الهندسية
Signature /
المعامل الهندسي
رقم تسجيل مصرية 227 - 219.001
شركة المراسي | شارع مكة النيل - القاهرة - مصر

6

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش ٣ الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 22/07/2023
Reporting Date : 28/07/2023
Reporting No. : 18
Sample No. : 01

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials
ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	4.42
1.27	0.050	4.85
1.91	0.075	5.45
2.54	0.100	5.75
3.18	0.125	6.16
3.81	0.150	6.49
4.45	0.175	6.83
5.08	0.200	7.39
5.71	0.225	7.64
6.35	0.250	8.15

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm) penetration	St. Value	Sample results	83.35
	6.90	5.75	

Notes :

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of 2.19 (gm /cm³) at 6.3 % optimum water content.
- 3- Surcharge 4.50 kg.

Signature


3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : برج العرب
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Sub-Ballast
Location : St. (446+100) : (446+600)
Delivery Date : 22/07/2023
Reporting Date : 28/07/2023
Reporting No. : 18
Sample No. : 01

Load Penetration Curve of CBR Test
ASTM D-1883

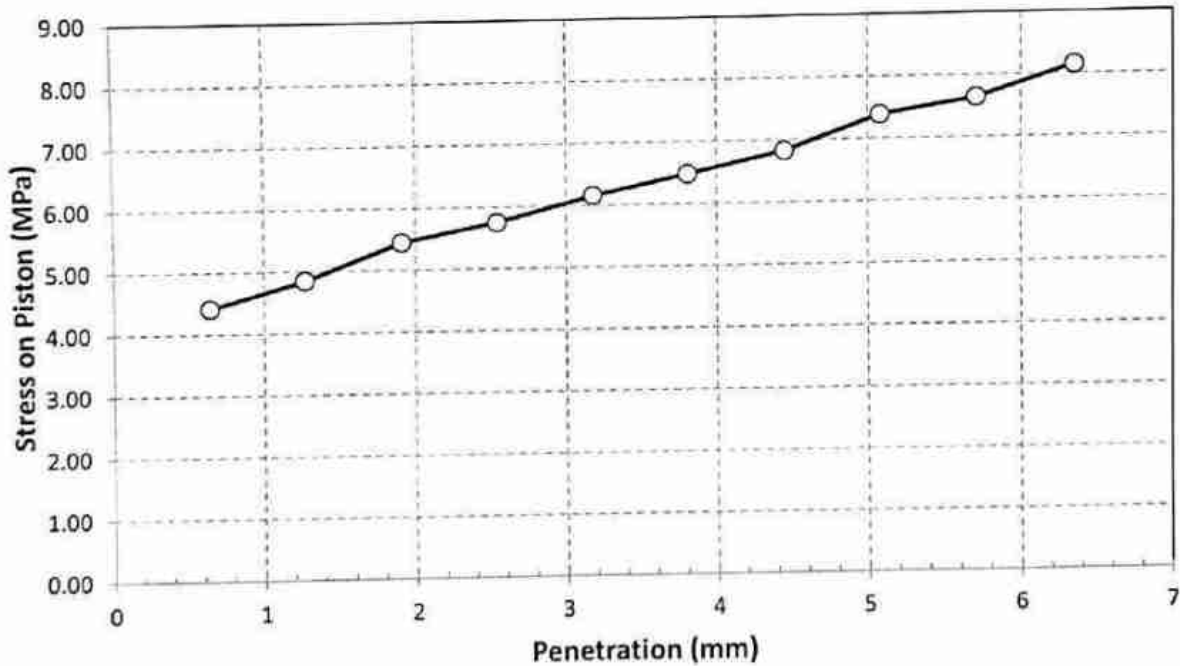

Signature 
المهندس مكي محمد عبد الله
السلطان الشمالي
رقم ترخيص المهندسين 597 - 599 - 518
جسر السويس - شارع الملك الأفطال - القاهرة

Company:

برج العرب

Project : Electric express train.
Delivery Date : 08/08/2023
Report Date : 20/08/2023
Sample Id : Sub-ballast sample 1
Type : Coarse Aggregate
Source : Site
Report No. : 01

RESISTANCE TO DEGRADATION
OF SMALL SIZE AGGREGATE BY ABRASION
AND IMPACT IN LOS ANGELES MACHINE
ASTM C 131

Test	Results
Amount of loss by abrasion and impact (%) Coarse Aggregate	23.3

- According to project specs :

The amount of loss by abrasion and impact for moderate weathering:

- Shall not exceed 30 % (when Subjected to 500 revolutions)

The Test Results is ☒ (Comply) ☐ (Not Comply) with Spec. Limits

Signature /

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والمطارات والطرق
(خبره دولي)
وكلاء: شركة الجندرية



الهيئة العامة
للتنظيم والإدارة
(OAS)



وزارة النقل
Ministry of Transport and Infrastructure

مشروع الطرق الكورنيش، قطاع (البحر) المنطقة - العاصمة - الخمين - طوكو
المقاسة كذا به ليلاد الاعمال كذا شركة برج العرب للمقاولات العامة
القطاع من المقاسة ١٠٠+١١٦ الى ١٦٦+٣٤١ (مرحلة تشكيل الجسور والتأسيس والصفائح)

رقم بند	نوع العمل	الوحدة	الكمية	القيمة	القيمة
٣	اعمال الردم				
١٠٣	بمقتضى المقاس اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستعمال المنسوب التجميعي لتشكيل الجسر والاكتشاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التلابة طبقا للمناسيب التصميمية والكشادات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المستعدة والتبند بجميع مشتملات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والتباني وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب خلوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة	م ^٣	٢٨,٤٢٧,٥٠	٨٥,٠٠	٢,١٢٧,١٨٨
	خلوة مسافة النقل ١٩٥ كم	م ^٣	٢٨,٤٢٧,٥٠	٢٧٠,٢٠	١٠,٣٨٥,٨١٢
	خلوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية	م ^٣	٢٨,٤٢٧,٥٠	١٢,٠٠	١٩٩,٦٨٨
٤	طبقات الاساس				
١٠٤	بمقتضى المقاس اعمال توريد وارش طريقة اساس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتكسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من مثقل ٢٠٠ عن ١٢% و التدرج للوارد بالاشهرات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٢٥% والا تزيد نسبة الفاند بجهال اوس الجيوس عن ٣٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% والا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طليتين باستخدام الات النسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المسلية) واللة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التلابة طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المستعدة والتبند بجميع مشتملات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم - يتم احتساب خلوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان	م ^٣	٤,٨١٩,٢٠	٢٧٨,٠٠	١,٢٣٩,٧٣٨
	خلوة مسافة النقل ١٦٠ كم		٤,٨١٩,٢٠	١٢٠,٠٠	٥٧٨,٣٠٢
	خلوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية		٤,٨١٩,٢٠	٢٥,٠٠	١٢٠,٤٨٠
٢٠١	بمقتضى المقاس اعمال توريد وارش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكسرة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم الى ٤٠ مم والا يزيد نسبة المار من مثقل ٢٠٠ عن ٥% و التدرج للوارد بالاشهرات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن ٨٠% والا يقل معامل المرونة (E _{v2}) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاند بجهال اوس الجيوس عن ٢٠% والا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طليتين باستخدام الات النسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياه الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المسلية) واللة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التلابة طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المستعدة والتبند بجميع مشتملات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ١ كم بالزيادة او النقصان	م ^٣	٣,٧٢٤,٨٠	٢٩٨,٠٠	١,١٠٩,٩٩٠
	خلوة مسافة النقل ١٨٥ كم		٣,٧٢٤,٨٠	١٩٨,٠٠	٧٣٧,٥١٠
	خلوة تحصيل رسوم الكثرة والموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية		٣,٧٢٤,٨٠	٢٥,٠٠	٩٢,١٢٠

مدير عام المشروعات

مدير المشروع الهيئة

مدير مشروع استشاري

المقاول

م/ محمد حسيب كيايس

م/ ابراهيم الشناوي

م/ مصطفى نجم

م/ مصطفى

ملحوظة: اسعار البنود تقديرية لحين التفاوض

شركة العرب للمقاولات الهندسية
وتوريدات مواد البناء
س.ت: ٢٦٥٢٢ هاتف: ٧٨٢-١٢٠-٦٥٢



مشروع القطار الكوري بالمر، فاقى السرعة كقائد (المرحى السفلى - العاصفة - العاصفة - العاصفة)
المقاييس تشدريدية (لغة - الاتصال - تانغ - شة - قة - مع العرب المقالات العامة
القطار من المحطة ١٠٠-١٦٦-١٠٠ إلى ١٠٠-١٦٦-١٠٠ : (مركبة شينكاي - الجسور - والتسويس - والعاصفة)

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	الثمن	الإجمالي
١	الطبقات الخرسانية				
١.٠٠	بالمقر المسطح أعمال توريد وسبب خرسانة عتلية سمك ١٥ سم لخصاية الاكشاف والمويل الجانبيه تتكون من ٠.٨ م ^٢ من دولوميت متدرج + ٠.٤ م ^٢ رمل حرش + ١.٨٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عسري واضافه Fiber reinforcement حتى أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب قترية الطبرية أمثال البلاطة الاصول إلى المناسبة للتصميمه على أن تحقّق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتتطلب السطح والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجنب مشتملاته طبقا لمواصفات البنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١,٦١٢.٧٣	٣٥٥,٠٠٠	١,٦١٨.٧٣٠
٢.٠٠	بالمقر المكعب اسفل توريد وسبب خرسانة عالية لقامات الممايات والميول الجانبيه تتكون من ٠.٨ م ^٢ من دولميت متدرج + ٠.٤ م ^٢ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (قيرين + سوكا) حتى أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد القريبية مع وضع ذرم (بالفاضل) سمك ١ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اسفل الحار والشدات وكل مايلزم لنهوي العمل على أن تحقّق القربمات اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ومن الفواصل بابينومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجنب مشتملاته طبقا لمواصفات البنية العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٠٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠
					٢,٠٠٠,٠٠٠
					الإجمالي
					(عشرون مليون جنيهًا فقط لا غير)

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فرياض

مدير المصهورم ع البيلة
م/البراشي الحناوي

مدير مشروع الاستثمار
م/مصطفى نجم !

مدير المشروع المقاول
م/حسن مصطفى

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

مستدانة) - ارسى مطروح

مقدار - رسمي مطروح
مستند / هـ
مستند محمود طه
٧١٩

شركة المجمع العرب للمقاولات العامة
مقرها في القاهرة
سجل تجاري ١٢٠٧٨٢ / ١٢٠٧٨٢
سجل المصارف ١٢٠٧٨٢ / ١٢٠٧٨٢

ملحوظة : اعلان البنود تقديرية لجبن التقاويف

۲۲ | ۲۳ | ۳۴ | ۱۴۵
۲۲۵. ۱۴۵

حيث إن المشترك الوارد أسمه بجدول الوثيقة قدم إلى شركة وفاق للتأمين التكافلي - مصر (الملحوظ عليها فيما بعد بالشركة) طلبا كتابيا يعتبر مع كافة القرارات الكتابية الأخرى المقدمة من المشترك أساسا للتعاقد وجزءا متمما للوثيقة.

٣ - يجب على الملتزم وعلى نفقته الخاصة أن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة وكذلك إتباع توصيات الشركة وتنفيذ المتطلبات القانونية وتعليمات وتوصيات المصنعين وذلك لتجنب وقوع الخسائر والتلفيات والمسئوليات.

(ب) يجب على المشترك إخطار الشركة برميا فور حدوث أي تغيير جوهري في الخطر وتعزيز ذلك كتابة، وأن يتخذ على نفقته أية احتياطات إضافية كلما تطلبت الظروف ذلك. وللشركة أن تعدل نطاق التغطية واشتراك التأمين إذا لزم الأمر. ولا يجوز للمشارك القيام بإجراء أية تعديلات جوهريه بدون إبلاغ عليها زيادة الخطر مالم يحصل على موافقة كتابية من الشركة.

الاستثناءات العامة

(أ) إخطار الشركة فوراً لتليفونيا أو برقياً وتعزيز ذلك كتابة متضمناً المعلومات المبدئية عن طبيعة ومدى الخسائر والأضرار.

أ - حرب أو غزو أو عمل من عدو أجنبي أو عدوان (سواء أعلنت الحرب أم لا) - حرب أهلية - عصيان - ثورة - تأمر - تمرد - شغب - إضراب - إغلاق مصانع - الاضطرابات الأهلية - قوة عسكرية - أو سلطة غاصية - أي نشاط الجماعة من الأشخاص المخربين أو أشخاص يعملون بسرية عن جماعات سياسية أو على صلة بهم - تأمر ضد الحكومة - مصادرة الممتلكات الخاصة - المصادرة لأغراض عسكرية - الاستيلاء - التلغ أو التدمير تأمر من الحكومة الشرعية أو أي سلطة عامة.

ب - التفاعلات النووية - الإشعاعات النووية - التلوث الإشعاعي.

ج - الأفعال المتعمدة أو الإهمال الجسيم من جانب المشترك أو ممثلة.

د - توقف العمل سواء كان كلياً أو جزئياً.
في حالة قيام أي نزاع قانوني أو رفع دعوى أو اتخاذ

إجراءات قانونية أخرى وادعاء الشركة أن أي خسائر أو هدم أو تلفيات أو مسؤوليات غير مغطاة بهذا التأمين بسبب الاستثناء (أ) أعلاه فإن عبء إثبات أن هذه الخسائر أو الهدم أو التلفيات أو المسؤوليات مغطاة يقع على عاتق المشتري.

مدة التغطية

تبدأ مسؤولية الشركة - بغض النظر عن التاريخ الوارد
بجدول الوثيقة من تاريخ بدء العمل وبعد تفريغ الأشياء
موضوع التأمين الوارد ذكرها بجدول الوثيقة في موقع
العمل وتنتهي مسؤولية الشركة بالنسبة لأجزاء عقد
المقولة المؤمن عليها بمجرد تسليمها أو بدء
استخدامها وينتهي التأمين على أقصى تقدير في التاريخ
المحدد بالجدول.

أية امتدادات لمدة التأمين تخضع للموافقة الكتابية المسبقة للشركة.

الشروط العامة

١ - يعتبر شرطاً مسبقاً لوفاء الشركة بمسئوليتها التزام المشترك بتنفيذ ومراعاة كل ما ورد بهذه الوثيقة من شروط وواجبات وأن تكون البيانات والإجابات والإقرارات المقدمة منه والواردة بخطاب التأمين صحيحة.


٢ - يعتبر جدول الوثيقة وأقسامها جزءاً متكاملاً لهذه الوثيقة وعبارة (هذه الوثيقة) أيلما وردت فيه هذا العقد تتضمن الجدول والأقسام المتممة لها وكل كلمة أو عبارة تحمل معنى خاص في أي جزء من هذه الوثيقة أو

1314652

وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشتري الوارد اسمه بجدول الوثيقة على ان تتعهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة ومقابل تمام مئدة الاشتراك المبين بجدول الوثيقة بتعويض المشترك عن الخسائر والأضرار التي تحدث بسبب تحقق أي من الأخطار المغطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المبينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتراطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة	
رقم الوثيقة :	2180/2023
اسم المشترك/ او المشتركين :	شركة برج العرب للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء
العنوان :	شقة 14 بالدور الخامس خلف المحكمة شارع البنك مصر الصف
اسم المستفيد :	الهيئة العامة للطرق والكبارى
اسم المقاول :	تأميننا على عقد رقم (2024/2023/341) أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار التطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العلمين فوكة (مرحلة تشكيل الجسور والتأسيس والحمايات) لتنفيذ المسافة من الكم 446,100 إلى الكم 446,340 بطول 0.240 كم.
موقع العمل :	قطاع العلمين فوكة
مدة التأمين :	
أ- بالنسبة للأعمال :	يبدأ التأمين في : 2023/09/10 ويتم في : 2024/09/09
ب- بالنسبة لأعمال الصيانة :	تبدأ من : وتنتهي في :
مبلغ التأمين :	20,000,000.00 فقط عشرون مليوناً جنه مصري
القسم الأول :	الأضرار المدنية
القسم الثاني :	المسئولية المدنية قبل الغير



تحرير في : 10/09/2023
تاريخ المطباعة : 10/09/2023
اسم المستخدم : هاني عاطف
كود المنتج : 23697
مستطفي محمد مصطفى

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Moaz Street, Smouha-Sid Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Garsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Mansour and Mahmoud Sedq Street - East Sector- Abada Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shetbin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifa' Building, above B-Tech and Visa Bank

19685

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصادق - الدقي - الجيزة
فرع الهندس : ٢٠ شادي النيل - الهندس - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق مازي - سموحة - قسم سوي جابر - الإسكندرية
فرع القصية : عمارة حوت الله رقم ٢ في الجيش أمام البنك المصري للتجارة - القصية
فرع بورسعيد : شقة ٢/أ شارع العلمين ومعمود صدقي - قسم الشرق - برج السفن أمام مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية الثانية
فرع الزقازيق : ش. جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بمزارع مصرية محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أمام ب. ك. كورنيش النيل - دمياط

القسم الأول: الأضرار المادية

1314653

التحمل عن كل حادث	مبلغ التأمين	البند المؤمن عليها
-	-	1- أعمال المقارنة
-	-	(الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المواد المبنية فيما بعد) -
يتحمل المشترك الـ 20% من اجمالي مبلغ التأمين.	20,000,000.00 جم	1-1 قيمة العقد -
-	-	2-1 الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - غير مغطى
-	-	2- أدوات ومهمات التشييد - غير مغطى
-	-	3- آلات و معدات التشييد - غير مغطى
-	-	4- إزالة الأنقاض - غير مغطى
-	20,000,000.00	اجمالي مبلغ التأمين للقسم الاول


التحملات	حدود التعويض (1)	الآخطار الطبيعية
-	-	1- الزلازل / البراكين / الأعاصير
-	-	2- العواصف / الزوايح / الفيضان / غمر المياه / إنزلاق وانهيار التربة - غير مغطى
-	-	(1) حدود التعويض لكل خسارة أو ضرر أو سلسلة من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن حادث واحد.

القسم الثاني: المسؤولية المدنية قبل الغير

التحملات	حدود التعويض (2)	البند المؤمن عليها
-	-	1- الإصابات الجسدية -
-	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
-	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بعد اثني 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
-	400,000.00	اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث أو سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

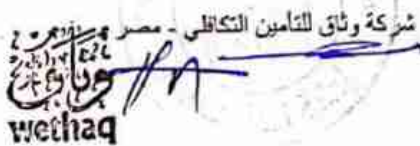

wethaq

تحرير في 10/09/2023

تاريخ الطباعة 10/09/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com E-mail wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

الخط الساخن

19685

2 من 9

Head Office : 25 Mosadeh st., Dokki - Giza

Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza

Near City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo

Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Horia Road) - Alexandria

Smouha Branch : 90 Fawzy Moust Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex

El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiash st., El Mansoura

Port said Branch : Blok 3/A, Al-Mansoun and Mahmoud Sedgi Street - East Section- Abala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said

Ismailia Branch : Shetbin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate

Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate

Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة

فرع المحندسين : ٢٠ في وادي النيل - المحندسين - الجيزة

فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة

فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع ذؤاد (طريق البحرية) - الإسكندرية

فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق في ممد - سموحة - قسم سدي جابر - الاسكندرية

فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ في الجيش أعلى البنتك المصري القلبي - المنصورة

فرع بورسعيد : قطعة ٣/أ شارع التأمين ومحمود سدي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد

فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية

فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية

فرع دمياط : شة رقم ٢ التور الرابع عمارة الرقاص أعلى بي تيد كوينش النيل - دمياط

1314654

حساب الاشتراك

الاشتراك الصافي	1.808.00	م
نصف الذمعة النسبية	99.44	م
الضريبة النوعية	26.10	م
مصاريف إصدار	50.19	م
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	10.85	م
اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	3.62	م
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	1.81	م
اجملي الاشتراك	2.000.00	م

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحريرا في 10/09/2023
تاريخ الطباعة 10/09/2023
اسم المستخدم هاني عاملف

Head Office : 25 Mosadek st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Near City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 86 Fouad st., (El Monia Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Faizy Most Street - Smouha-Sid Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alta Building 2, El Garish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Abula Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

19685
3 من 3

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقى - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادى النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد - مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق السويدي) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع طوزي مازا - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع القصيرة : عمارة موش الله رقم ٢ ش الجيش على البنتك القصرى الخليج - القصيرة
فرع بورسعيد : عمارة ١/٢ شارع المأمون ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شوبن برج الأندلس - أمام المديرية للمالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على بن لك كورنيش النيل - دمياط

1314655

يُعتبر متعماً لهذه الوثيقة طلب التأمين الموقع عليه من المشترك.
و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءاً لا يتجزء من هذه الوثيقة .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحرير الى 10/09/2023
تاريخ الطباعة 10/09/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Near City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 80 Fawzy Mazar Street, Smouha-Sid Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Ailla Building 2, El Garish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/1 A, Al-Maamour and Mahmoud Sedq Street - East Section, Alula Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shetlin Street, Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifa'i Building, above B-Tech and Wala Bank

خط هاتف
19685
4 من

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفي - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٨٠ شارع فؤاد في ماز - سموحة - قسم سدي جابر - الاسكندرية
فرع القصوة : عمارة عين الكه رقم ٢ في الجيش أعلى البنك المصري الخليجي - المنصورة
فرع بورسعيد : شقة ٢/٢ شارع التأمين ومعمود صفدي - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طلي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شمين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى برلكه كورتيش النيل - دمياط

1314656

الشروط والتغطيات

يجب تخزين الألواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في أعمال الخرسانة بعيدا عن المبني أو المباني بمسافات كافية
يجب الاحتفاظ بأجهزة مقاومة الحريق في الموقع وإن تكون جاهزة للاستعمال الفوري وصالحة للاستخدام
يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريباً كاملاً على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار للتدخل الفوري
يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الأماكن المغلقة أو التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال
من المعلوم والمتفق عليه لا تسري تغطية خطر السطو و / أو السرقة بالاكراه على العدو والتشويبات والمزمن عليها إلا داخل المخازن فقط وبالأعداد المملح على الخبراء أو أفراد الأمن المكلتين بالحراسة
يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمة طوال 24 ساعة على المخازن والا سقط حق المشترك في التعويض
من المعلوم والمتفق عليه وبناء على الشروط العامة لوثيقة جميع أخطار المقاولين أن الوثيقة تغطي خطري الحريق والسطو
شروط الاطلاع :
يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبولاً منه بكافة الشروط والاستثناءات.
أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير أو إلغاء على هذه الوثيقة إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة للطرق والكبارى .
أنه في حالة وقوع حادث تغطية هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى .
استثناء العنف السياسي والإرهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الأهلية والاضرابات العمالية والاختطاف الطبيعية
استثناء الممتلكات القائمة والمحيطه بالمشروع وإزالة الانقاض والحطام
استثناء فيروس كورونا (مرفق)
استثناء الأمراض المعدية (مرفق)
المرفقات:
لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"
ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)
ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه (مرفق)
ملحق رقم 106 التعويض الخاص بالمأوال الأقسام المنفذة (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

HSA

تحريرا في 10/09/2023

تاريخ الطباعة 10/09/2023

اسم المستخدم هاني عاشق

1314657

الشروط والتغطيات

ملحق رقم 12 | شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaqتحرير في 10/09/2023
تاريخ الطباعة 10/09/2023
اسم المستخدم هاني عاطف

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
 Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
 Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
 Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
 Suez Branch : 90 Fawzy Mout Street - Suez
 El Mansoura Branch : Awad Alia Building 2, El Gaiish st., El Mansoura
 Port said Branch : Block 3/A, Al-Mamouni and Mahmoud Sedq Street - East Section - Asafa Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumali, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

لخط الساكن
19685 من 6

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصديق - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ شارع النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
 فرع السويس : ٩٠ شارع فوزي معاذ - سموحة - قسم ميداني جابر - الاسكندرية
 فرع المنصورة : عمارة عوض الله رقم ٢ في الجيش على البنك المصري الخليجي - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع التأمين ومحمود صدقي - قسم الشرق - برج الصفا على مصرف أبو طي - بورسعيد
 فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام القنصلية المالية
 فرع الزقازيق : ش. جمال عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي على ب. تك كونتس النيل - دمياط

1314658

المرفقات

* تعتبر الشروط العامة المعمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة جميع اخطار العقوليين والملاحق التالية المرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة .

* شرط استثناء فيروس كورونا

هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:

(أ) فيروس كورونا (COVID-19)

(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)

(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

* شرط استثناء الأمراض المعدية

من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ والتكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات ققونية فيما يتعلق بالإغلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

* ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل
من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو الضرر أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الزلازل .

* ملحق رقم 010 استثناء الخسارة أو الضرر أو المسؤولية الناشئة عن الفيضان أو غمر بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، أن الشركة ليست مسؤولة عن تعويض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة المتسببة من أو الناتجة عن الفيضان أو غمر المياه .

* ملحق رقم 012 استثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياه

من المعلوم والمتفق عليه أن الشركة لن تعوض المشترك عن الخسارة أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من أو الناتجة عن العواصف التي تعادل أو تزيد عن 8 درجات على مقياس بورفورث (بمعنى أن تتجاوز سرعة الرياح على 62 كم/ساعة) أو أي خسارة أو تلف بسبب المياه المصاحبة أو الناشئة عن تلك العواصف .

* ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذة

من المعلوم والمتفق عليه ، ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك فقط عن أي تلف أو خسارة أو مسئولية تحدث مباشرة أو غير مباشرة للجسور والقوامع والشدات والمصارف والقنوات وأعمال الطرق قد أُنشئت على أقسام لا تتعدى في مجموعها الأطوال المحددة انشاء ، وذلك بغض النظر عن حالة إنتمام الأعمال المؤمن عليها ، ويكون التعويض عن أي حادث محدد بمصاريف إصلاح تلك الأقسام .
الحد الأقصى لطول القسم 250 متر ، وبحد أقصى 3 أقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت .

* ملحق رقم 112 شرط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والأمان من الحريق في مواقع التشييد

انه من المعلوم والمتفق عليه ومع عدم الإخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة أو الملحق بها وفيما عدا ذلك ، فإن الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة أو التلف المتسبب بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الحريق أو الانفجار وذلك فقط باشتراط مايلي :-

- (1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الأوقات مع تقدم العمل .
- (2) أن يكون هناك خط ماسر مياه حريق جاهزة في موقع التشغيل الكامل ممدود حتى المستوى الأقل مباشرة من المستوى الجارى العمل به وأن يكون مغلق باغشية مؤقتة .
- (3) أن يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خرطوم الحريق وطاقات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لا يقل عن مرتين كل اسبوع .
- (4) أن يتم تركيب فواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للأنظمة المحلية بأسرع مايمكن بعد إزالة الشدات المستخدمة في الإنشاء .
- (5) أن يتم إغلاق المؤقت لفحات إبار المصاعد ، أبواب الخدمات وأي فراغات أخرى بأسرع مايمكن وبما لا يتجاوز البدء في أعمال التجهيزات .
- (6) أن يتم إزالة المخلفات بانتظام - إزالة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التي يتم تجهيزها وذلك في نهاية كل يوم عمل .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحريرا في 10/09/2023

تاريخ الطباعة 10/09/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

www.wethaq-egypt.com

E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Naser City Branch : 6 Abbas El Aged st., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fathy Moust Street - Smouha-Sidi Gaber Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gaiha st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Mamoun and Mahmoud Sedq Street - East Section - Alota Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismalia Branch : Shebrin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat El Ritai Building, above B-Tech and Wifa Bank

شركة وثاق
19685
من 7

البريد الإلكتروني : ٢٥ شارع مصداق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد مازا - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع التجمع ٣ : عمارة عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليوي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢٢ شارع المأمون ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج السفا أعلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الزقازيق أعلى بنك كورنيلش النيل - دمياط

1314659

- (7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال ينشأ عنها لهب) من أى نوع مثل :-
- عمليات الجلب ، التقلع ، اللحام .
 - استخدام لمبات اللحام الغازية أو الكهربائية .
 - استعمال البيثومين الساخن .
 - أو أى عمليات أخرى ينتج عنها سخونة .
- (8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الأقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التى ينشأ عنها لهب بعد انتهاءها بساعة .
- (9) عند تخزين المواد المستخدمة فى التشييد أو التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لا تتجاوز القيمة المبنية انهاء لكل وحدة تخزين .
- (10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لا يقل عن خمسين متر أو ان تتصل بحوائط مقاومة للحريق .
- (11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال وخاصة السوائل أو الغازات القابلة للاشتعال فى مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء أو التركيب أو أى اعمال ينشأ عنها لهب .
- (12) تعيين مسئول امان بالموقع .
- (13) تركيب نظام يعتمد عليه للإنذار من الحريق مع تجهيز وصلة الاتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك .
- (14) تنفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام .
- (15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعيا .
- (16) ان يكون اقرب مركز اطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وان تكون هناك مداخل جاهزة له فى جميع الاوقات .
- (17) ان يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة .
- قيمة كل وحدة تخزين : 175,000 جم .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
wethaq

تحريرا فى 10/09/2023

تاريخ الطباعة 10/09/2023

اسم المستقدم هاني عاطف

www.welhaq-egypt.com

E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com

www.facebook.com/wethaq

خط الساخن
19685 من 8

Head Office : 25 Moadik st., Dokki - Giza
Mohandessan Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessan - Giza
Naser City Branch : 6 Abbas El Agad st., Naser City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Faray Moaz Saeel - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gailsh st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3/A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedky Street - East Section- Abala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shobin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damietta, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank.

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع ممدوك - الدقى - الجيزة
فرع المحندسيين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسيين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - إنشاء مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروق فؤاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع القنطرة : عمارة موسى الله رقم ٢ ش الجيش على البندق المسمى بالنيلوس - القنطرة
فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع لتأمين ومحمود سعدى - قسم الشرق - برج السقا على مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شعبين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الزقازيق على بئ تلة كورنيش النيل - دمياط

مطالبة سداد

1314660

اصدار

نوع الاصدار أخطار الهندسي

نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين
ملحق رقم :وثيقة رقم 2180/2023
الفرع المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة برج العرب للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء
العنوان : شقة 14 بالدور الخامس خلف المحكمة شارع البنك مصر الصف
لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدة التأمين : من : 10/09/2023 إلى : 09/09/2024
العملة : جم
مبلغ التأمين : 20,000,000.00
فقط عشرون مليوناً جنيهاً مصرياً

جم	1,808.00	:	الاشتراك
جم	99.44	:	نصف الدفعة النسبية
جم	50.19	:	مصاريف الاصدار
جم	26.10	:	الضريبة النوعية
جم	10.85	:	رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف
جم	3.62	:	اشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف
جم	1.81	:	مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف
جم	2,000.00	:	إجمالي الاشتراك

(فقط ألفان جنيهاً مصرياً)



تحرير في 10/09/2023

تاريخ الطباعة 10/09/2023

اسم المستخدم هاني عاطف

كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

5 % 90.40

9 من 9
19685

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر

Head Office
Mohandeseen Branch
Naser City Branch
Alexandria Branch
Smouha Branch
El Mansoura Branch
Port said Branch
Ismailia Branch
Port said Branch
Damietta Branch

25 Mosadek st., Dokki - Giza
20 Wardi el Nil st., Mohandeseen - Giza
6 Abbasi El Aoud st., Naser City - Cairo
86 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
90 Fawzy Matar Street - Smouha Sed Catar Station Area
Awad Abla Building 2, El Qasbi st., El Mansoura
Block 21/A, Al-Mansour and Mahmoud Sedq Street - East Section, Asafa Tower above Abu Ghadi Bank - Port Said
Shahin Saver Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sherika Governate
Cornish El Nile Fourth Section Dumyat El Rifa Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندeseen : ٢٠ ش وادي النيل - المحندeseen - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - القادى مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع طه (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروقى مداد - سموحة - قسم ميدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : عمارة خمس الكه رقم ٢ ش الجيش على البنته المصري الطويل - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٢ / شارع التأمين ومحمود مصطفى - قسم الشرقى - برج الصفا على مصرف أبو طهى - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر - مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى على ش نيل كورنيش النيل - دمياط

وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

ثالثاً : في حالة العجز الجزئي المستديم :
تؤدي الشركة للمشتري مبلغاً يعادل نسبة من مبلغ التأمين المبين بالوثيقة بحالة العجز الكلي المستديم، وذلك بنسبة العجز الجزئي حسب البيان التالي :-

نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الجزئي	نسبة العجز الجزئي		نسبة العجز الجزئي
		الأطراف العليا	الأطراف السفلى	
50%	60%	الفقد الكامل للذراع أو اليد	الفقد الكامل لطرف العقد الكامل لطرف سفلي الي ما فوق الركبة	50%
40%	25%	الفقد الكامل لحركة الكتف	الفقد الكامل لطرف العقد سفلي الي ما تحت الركبة	40%
30%	20%	الفقد الكامل لحركة المرفق	البتر الجزئي للقدم والساق لضمخ الأصابع	30%
30%	20%	الفقد الكامل لحركة المعصم	الفقد الكامل لحركة الحرقفة	30%
30%	30%	الفقد الكامل لتبعية السبابة	الفقد الكامل لحركة الركبة	30%
15%	25%	الفقد الكامل للوهام والأصابع غير السبابة	الفقد الكامل لحركة معصم القدم	15%
8%	20%	الفقد الكامل للسبابة والأصابع غير الأصابع	الفقد الكامل لحركة إبهام القدم	8%
20%		الفقد الكامل لثلاثة أصابع غير الأصابع والسبابة	3- الخسور	
30%	20%	الفقد الكامل للوهام فقط	خسور ليم يلتحم بالساق	30%
20%	15%	الفقد الكامل للسبابة فقط	خسور ليم يلتحم بالقدم	20%
20%	10%	الفقد الكامل للوسطى فقط	خسور ليم يلتحم بالرسغ	20%
25%	8%	الفقد الكامل للبصر فقط	خسور ليم يلتحم بالفتك الأسفل	25%
10%	7%	الفقد الكامل للخصر فقط	خسور صليجي بصبه لنبسوة دائمة في الصدر وأصابع وطيفة	10%

وإذا كان المشتري أعسر وكان قد أقر بذلك في العقد فإن الفئات المنصوص عليها بعاليه بالنسبة لمختلف حالات عجز اليد اليمنى تتبادل موضعها مع الفئات الخاصة بحالات عجز اليد اليسرى المناظرة لها .

الصمم والكماش الأطراف وفقد الابصار .

صمم تام	40%	صمم احدي الاديان	15%
الكماش طرف سفلي خمسة (5) سننومترات على الأقل	15%	الفقد الكامل لعين واحدة	35%

ويعتبر عجز البصر كله أو بعضه عجزاً مطلقاً لهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة، وفي حالة فقد أحد الأطراف كله أو بعضه فقد جازياً بنفس مدي العجز فيه بالنسبة الي الفقد الكامل .

اما بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشروط ان يقرها طبيب الشركة على انه من المتفق عليه ما يلي :

- إذا نشأت عن ذات الإصابة حالات عجز متعددة تتناول أطراف مختلفة أو أية أجزاء من أحد الأطراف بحسب المبلغ المستحق في هذه الحالة على أساس جملة النسب التي يملحها هذا البند عن جملة حالات العجز المذكور على الا يتعدى باي حال من الأحوال اجمالي المبلغ المؤمن به لحالة العجز الكلي المستديم .

- لا يستحق للمشتري أي مبلغ عن فقد أطراف أو أعضاء كانت قبل وقوع الإصابة عديمة الاستعمال ولا بحسب المبلغ المستحق عن إصابة أطراف وأعضاء كانت من قبل عاجزة جزئياً الا عن الفرق بين حالتها قبل الإصابة وبعدها .

بناء على البيانات والافقرارات الواردة في طلب التأمين الموقع عليه من طالب التأمين و/ أو المشترك والمقدم الي الشركة والذي يعتبر أساساً لهذه الوثيقة، ومقابل سداد اشتراك التأمين المبين في جدول الوثيقة، وطبقاً للشروط والنصوص والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة أو الملحقه بها.

تتعهد شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر على الممتلكات والمسئوليات المنوه عنها فيما بعد بالشركة بان تؤدي للمؤمن عليه في حالة حياته أو للمستفيدين في حالة وفاته مبلغاً من المال - طبقاً لما هو مبين فيما بعد وذلك إذا لحقت بالمشتري خلال مدة التأمين المبينة بهذه الوثيقة أو أية مدد لاحقة يتفق عليها، أية إصابة جسمية نتيجة حادث نشأ عن عوامل فجائية عارضة عفيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر، ويلتزم عليها وحدها الوفاة أو العجز خلال المدد المبينة بجدول الوثيقة .

الشروط العامة

البند الأول : الحالات التي يشملها التأمين

أولاً : في حالة الوفاة :

تؤدي الشركة مبلغ التأمين المبين بجدول الوثيقة الي المستفيدين الوارد بياتهم بالجدول أو على المستحقين شرعاً في حالة عدم تحديد مستفيدين، على انه إذا توفي المشترك بفعل متعمد من أي من المستفيدين أو المستحقين المشار إليهم سقط نصيبه في المبلغ المستحق الذي يظل واجب الأداء الي باقي المستفيدين أو المستحقين.

ثانياً : في حالة العجز الكلي المستديم :

تؤدي الشركة للمشتري أو المستفيد مبلغ التأمين الوارد بالوثيقة ويعتبر العجز كلياً مستديماً في الحالات الآتية :

- فقد ابصار العينين لهائياً .
- فقد الساقين أو القدمين .
- فقد ذراع وقدم .
- فقد يد وقدم .
- فقد الذراعين أو اليدين .
- فقد ذراع وساق .
- فقد يد وساق .

كما يعتبر عجز العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً لهائياً عن أداء وظيفته في حكم العضو المفقود في تفسير هذه الوثيقة .

ولا يستحق للمشتري أي مبلغ قبل ثبوت العجز لهائياً .

1312821

جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية

أرفع الإصدار : المركز الرئيسي

رقم الوثيقة : 1842/2023 إصدار

اسم المشترك : شركة بروج العرب للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء
المستفيد : شقة 14 بالدور الخامس خلف المحكمة شارع البنك مصر الصنف
المستفيد : الهيئة العامة للطرق والكبارى

التغطية التأمينية : تأميناً على عدد 4 أفراد غير محددي الأسماء مقسمين كالتالي : عدد 1 مهندس + عدد 1 مساعد مهندس + عدد 1 سائق مدعة + عدد 1 عامل (عاملين لدى المشترك ، بإجمالي مبلغ تأمين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون ألف جنيه مصري فقط لا غير) يواقع 75,000 جم (خمسة وسبعون ألف جنيه مصري لا غير) للمهندس ، 30,000 جم (ثلاثون ألف جنيه مصري لا غير) للمساعد المهندس، 15,000 جم (خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) لسائق المدعة 10,000 جم (عشرة آلاف جنيه مصري لا غير) للعامل ، وذلك ضد خطر (الوفاة + العجز التام والعجز الجزئي المستديم) نتيجة حادث وذلك أثناء وبسبب قيامهم بأعمالهم داخل موقع العمل فقط "من تنفيذ أعمال مشروع عقد رقم (2024/2023/341) أعمال الحفر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع العلمين لوك (مرحلة تشكيل الحفر والتأسيس والمصبات) لتنفيذ المسافة من الكم 446,100 إلى الكم 446,340 بطول 0.240 كم. والمؤمن عليه بموجب وثيقة جميع أخطار المقولين رقم 2023/2180 والمصدرة من شركة وثاق لتأمين التكافلي - مصر.

حساب الاشتراك	مدة التأمين
الاشتراك الصافي :	من : 10/09/2023
تصفى القيمة السنوية :	الى : 09/09/2024
الضريبة النوعية :	
مصاريف الإصدار	
رسم الإشراف والرقابة / ستة في الألف :	
الاشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف :	
مقابل خدمات مراجعة واعتماد / واحد في الألف :	
اجمالي الاشتراك	
قطر خمسة مائة جنيه مصري	

حدود التغطية :-

الحدود للفرد	التغطية
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الوفاة نتيجة حادث
طبقاً لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز التام المستديم نتيجة حادث
طبقاً للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	العجز الجزئي المستديم نتيجة حادث
غير مغطى	العجز التام المؤقت نتيجة حادث
غير مغطى	ارجاع التكاليف الطبية نتيجة حادث

الحد الأقصى الذي يلتزم به الشركة عن الحادث الواحد (مهما بلغ عدد الأشخاص) :-
130,000.00 جم قطعة واحدة وثلاثون ألفاً جنيه مصري

الحد الأقصى الذي يلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-
130,000.00 جم قطعة واحدة وثلاثون ألفاً جنيه مصري



تحرير في : 10/09/2023
تاريخ الطباعة : 10/09/2023
إعداد : ندى محمد فهم أحمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

www.facebook.com/wethaq

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki, Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., El-Dokki, Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 68 Fouad st., (El Horra Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Mazr Street - Smouha - El Dokki Station Area
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Gharb st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedg Street - East Section- Abula Tower above Abu Dhabi Bank - Port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wafia Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصداق - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فارسي مازر - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع المنصورة : ٩٠ شارع عوض الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصري الخليوي - المنصورة
فرع بورسعيد : قطعة ٣ / أ شارع المأمون ومحمود مدني - قسم الشرق - برج الحسناء أعلى مصرف أبو طيس - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شين برج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الدقهية : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعي أعلى بى تك كورنثس النيل - دمياط

اصدار

تابع جدول وثيقة تأمين الحوادث الشخصية رقم 1842/2023

1312822

الشروط والتغطيات

الشروط الخاصة

- يشترط ألا يقل عمر المؤمن عليهم عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام .
- يتعين على المشترك الإطلاع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من أنها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها ويعتبر سدادها للوثيقة بمثابة قبولاً منه بكافة شروط وأحكام الوثيقة .
- يشترط أن يكون عند الأفراد الفعلي داخل موقع العمل لا يتعدى عدد الأفراد المؤمن عليهم بالوثيقة وإلا سقط حق المشترك في التعويض .
- تقتصر التغطية التأمينية للمادة المؤمن عليهم داخل موقع العمل فقط وأثناء تنفيذ المشروع المشار إليه والموضح تفصيله بجدول الوثيقة .
- يتعين أن يتخذ المشترك كافة الاحتياطات والاشتراطات لضمان سلامة أرواح المؤمن عليهم .
- في حالة الوفاة نتيجة حادث مغطى تدفع كافة التعويضات لصالح الورثة الشرعيين .
- يشترط وجود علاقة عمل تربط بين السادة المؤمن عليهم والمشارك .
- لا يعد بالوثيقة بنون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

الاستثناءات

- استثناء الأخطار السياسية .
- استثناء فيروس كورونا (مرفق)
- استثناء الأمراض المعدية (مرفق)

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
1312822

10/09/2023

تحريراً في :

10/09/2023

تاريخ المراجعة :

نذ محمد فهم احمد

إعداد :

مصطفى محمد مصطفى 23697

كود المنتج :

2 من 4

وثاق
wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

خطه قسطنطين
19685

Head Office : 25 Mosadak st., Dokki - Giza
Mohandessen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandessen - Giza
Nasr City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Nasr City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Hona Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Muzt Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alia Building 2, El Gharib st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Masraoun and Mahmoud Sedq Street - East Section- Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Shebin Street Ansalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damiatta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Damiatta, El Rifai Building, above B-Tech and Wafa Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصطفى - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - استاد مدينة نصر - الناعورة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع فاروقى عماد - سموحة - قسم سيدى جابر - الإسكندرية
فرع بورسعيد : عمارة حوش الله رقم ٢ ش الجيش أعلى البنك المصرى الخليجى - بورسعيد
فرع دمياط : قطعة ٣/أ شارع المأمون ومحمود مصطفى - قسم الشرق - برج الصفا أعلى مصرف أبو طير - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع شوبين برج الأندلس - أمام المدينة المائية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمنيا : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرفاعى أعلى بنك كورتش النيل - دمنيا

1312823

• شرط إستثناء الأمراض المعدية
من المعلوم والمتفق عليه انه بغض النظر عن أي من الشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في هذه الوثيقة أو أي من ملاحقها ، فإنه يستثنى كافة الخسائر والأضرار وفقد الأيراد و/أو فقد الأيراد الطارئ و التكاليف المتعلقة و الناتجة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من تفشي عدوي و/أو أمراض المعدية بما في ذلك حالات التلوث و/أو أعمال التطهير و/أو أعمال التعقيم أو أي قرارات صادرة من سلطات قانونية فيما يتعلق بالاعلاق و/أو التقييد و/أو منع الوصول عند التعامل مع تفشي هذه الأمراض المعدية .

• شرط استثناء فيروس كورونا
هذا التأمين لا يغطي أية مطالبات بالتعويض بأي حال عن أي ضرر وقع بسبب أو نتج عن:
(أ) فيروس كورونا (COVID-19)
(ب) فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(ج) أي تحويرات أو تغييرات أو سلالة تنشأ عن فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع (SARS-COV-2)
(د) أي خسائر مالية نتيجة خوف و/أو تهديد من جراء ما سبق أعلاه .

شركة وثاق للتأمين التكافلي - مصر
17/9/2023

تحرير في : 10/09/2023

تاريخ الطباعة : 10/09/2023

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطلحي محمد مصطفى

3 من 4



www.wethaq-egypt.com E-mail: wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office : 25 Moadak st., Dokki - Giza
Mohandeseen Branch : 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
Near City Branch : 6 Abbas El Aqad st., Near City - Cairo
Alexandria Branch : 88 Fouad st., (El Hone Road) - Alexandria
Smouha Branch : 90 Fawzy Mazar Street - Smouha-Sidi Gaber Station Alex
El Mansoura Branch : Awad Alla Building 2, El Guish st., El Mansoura
Port said Branch : Block 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sedg Street - East Section- Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
Ismailia Branch : Sherebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Port said Branch : Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
Damietta Branch : Cornish El Nile Fourth Section, Dumiat, El Rifal Building, above B-Tech and Wala Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مسدد - الدقي - الجيزة
فرع المحندسين : ٢٠ ش وادي النيل - المحندسين - الجيزة
فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - المقاد مدينة نصر - القاهرة
فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق الحرية) - الإسكندرية
فرع سموحة : ٩٠ شارع شارع فوزي معاد - سموحة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع المنصورة : ٨٨ شارع فوزي معاد - المنصورة - قسم سيدى جابر - الاسكندرية
فرع بورسعيد : ٢٢ شارع المأمون ومحمود مصطفى - قسم الشرق - برج نصف إلى مصرف أبو ظبي - بورسعيد
فرع الإسماعيلية : شارع سيدى بروج الأندلس - أمام المديرية المالية
فرع الزقازيق : ش جمال عبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بجوار مبنى محافظة الشرقية
فرع دمياط : ٢ شارع الرابع شارع الرفاعي إلى ش تلة كورنيش النيل - دمياط

مطالبة مبداد

1312824

اصدار

نوع الاصدار : حوادث عامة

مطالبة رقم : (-----)

وثيقة رقم : 1842/2023

نوع التأمين : الحوادث الشخصية

ملحق رقم :

الفرع : المركز الرئيسي

إسم المشترك : شركة برج العرب للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء

العنوان : شقة 14 بالدور الخامس خلف المحكمة شارع البنك مصر الصف

لصالح : الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدة التأمين : من : 10/09/2023

إلى : 09/09/2024

العملة : جنيه مصري

الإشتراك الصافي	:	430.00	جـم
نصف الدفعة النسبية	:	4.30	جـم
الضريبة النوعية	:	11.60	جـم
مصاريف الاصدار	:	50.23	جـم
رسم الإشراف و الرقابة / ستة في الألف	:	2.58	جـم
أشتراك صندوق حملة الوثائق / اثنين في الألف	:	0.86	جـم
مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	:	0.43	جـم
إجمالي الأشتراك	:	500.00	جـم
قطر خمسمائة جنيه مصري			

تحريرا في : 10/09/2023

تاريخ الطباعة : 10/09/2023

إعداد : ندى محمد فهم احمد

كود المنتج : 23697 مصطفى محمد مصطفى

قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات

43.00

10 %



4 من 4

وثاق
wethaq

www.wethaq-egypt.com E-mail:wethaq@wethaq-egypt.com www.facebook.com/wethaq

19685

Head Office 25 Mosadat st., Dokki - Giza
 Mohandeseen Branch 20 Wadi el Nil st., Mohandeseen - Giza
 Near City Branch 6 Abbasi El Aqad st., Near City - Cairo
 Alexandria Branch 88 Fouadi st., (El Homa Road) - Alexandria
 Smouha Branch 90 Faaty Maar Street - Smouha-Sidi Gaber Station Area
 El Mansoura Branch Awas Alla Building 2, El Gish st., El Mansoura
 Port said Branch Bldg 3 / A, Al-Maamoun and Mahmoud Sadiq Street - East Section- Asala Tower above Abu Dhabi Bank - port Said
 Iamallia Branch Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
 Port said Branch Gamal Abdel Nasser Street - Agricultural Society Building, next to Sharkia Governorate
 Damietta Branch Cornish El New Fourth Section, Dumiat, El Rifai Building, above B-Tech and Wala Bank

المركز الرئيسي : ٢٥ شارع مصاد - الدقي - الجيزة
 فرع المحندسين : ٢٠ شارع وادي النيل - المحندسين - الجيزة
 فرع مدينة نصر : ٦ شارع عباس - الشاد - مدينة نصر - القاهرة
 فرع الإسكندرية : ٨٨ شارع فؤاد (طريق العمرة) - الإسكندرية
 فرع سموحة : ٩٠ شارع فؤاد - سموحة - قسم سدي جابر - الإسكندرية
 فرع المنصورة : ٩٠ شارع موش كله رقم ٢ في الجيش على البنت المسمى الشهبى - المنصورة
 فرع بورسعيد : قطعة ١/٢ شارع البامون وسعيدة صديق - قسم الشرق - برج انصا على مصرف أبو طير - بورسعيد
 فرع الإسكندرية : شارع شوبن برج الأندلس - أمام الدورية العالي
 فرع المنصورة : على جبال مبد الناصر مبنى الجمعية الزراعية بهوار مبنى محافظة الشرقية
 فرع المنصورة : شقة رقم ٢ الدور الرابع عمارة الرصاص على بن لله جويش النيل - دمياط

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع
الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع
العلمين - فوكة (مرحلة تشكيل الجسور والتأسيس والحمايات) لتنفيذ المسافة
من الكم ١٠٠+٤٤٦ الى الكم ٣٤٠+٤٤٦ بطول ٠,٢٤٠ كم .

تنفيذ: شركة برج العرب للمقاولات العمومية وتوريدات مواد البناء

إشراف: المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٣٤١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٠ اجتمع كل من: -

- ١- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - ٢- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
 - ٣- السيد المهندس / حسن مصطفى عبدة خليفة مدير مشروع- شركة برج العرب للمقاولات
- وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداية في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ١٠ هو تاريخ استلام الموقع وبداية الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣-

٢-

١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة برج العرب للمقاولات العامة - من المحطة ٤٤٦+١٠٠ الى المحطة ٤٤٦+٦٠٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السن) (subballast)

انه في يوم الاحد الموافق :- ٢٠٢٣/٦/١٨

- بناء على طلب المقاول شركة برج العرب للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل خارجي

على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير المشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب |
| | (Xyz) |


- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ٤- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٥- السيد المهندس / حسن خليفة | ممثل شركة برج العرب للمقاولات العامة |

وتبين ان المحجر على مسافة ١٨٥ كم من منتصف قطاع شركة برج العرب للمقاولات العامة

احد اثني المحجر $N 30^{\circ} 35' 24.7''$ $E 29^{\circ} 37' 21.1''$

احداثي منتصف القطاع $N 30^{\circ} 59' 38.1''$ $E 28^{\circ} 29' 43.2''$

وعلى ذلك تم توقيع،،

٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة برج العرب للمقاولات العامة - من المحطة ٤٤٦+١٠٠ الى المحطة ٤٤٦+٦٠٠

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السب) (subgrade)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- ٢٠٢٣/٥/١٧

- بناء على طلب المقاول شركة برج العرب للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل خارجي

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير المشروع الاستشاري مكتب ديسعد الجيوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب |

(Xyz)


- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ٤- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل الاستشاري مكتب ديسعد الجيوشي |
| ٥- السيد المهندس / حسن خليفة | ممثل شركة برج العرب للمقاولات العامة |

وتبين ان المحجر على مسافة ١٢٠ كم من منتصف قطاع شركة برج العرب للمقاولات العامة

احداثي المحجر $N 30^{\circ} 35' 24.7''$ $E 29^{\circ} 37' 21.1''$

احداثي منتصف القطاع $N 30^{\circ} 59' 38.1''$ $E 28^{\circ} 29' 43.2''$

وعلى ذلك تم توقيع،،

٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة برج العرب للمقاولات العامة - من المحطة ١٠٠+٤٤٦ الى المحطة ٦٠٠+٤٤٦

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاثنين الموافق :- ٢٠٢٣/٤/٣

- بناء على طلب المقاول شركة برج العرب للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل خارجي

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / مصطفى نجم | مدير المشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجيوشي |
| ٣- السيد المهندس / محمد خليل | ممثل استشاري المساحة مكتب (Xyz) |

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ٤- السيد المهندس / كمال نجيب | ممثل مكتب الاستشاري د. سعد الجيوشي |
| ٥- السيد المهندس / حسن خليفة | ممثل شركة برج العرب للمقاولات العامة |

وتبين ان المحجر على مسافة ١٩٥ كم من منتصف قطاع شركة برج العرب للمقاولات العامة

احد اثني المحجر N 30 ° 34 ' 35 . 5 " E 29 ° 52 ' 10 . 6 "

احداثي منتصف القطاع N 30 ° 59 ' 38 . 1" E 28 ° 29 ' 43 . 2 "

وعلي ذلك تم توقيع،،

٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 