

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهرباني السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٢٠٠٠،١١١ الكم ٢٠٠٠؛ بطول ٢ كم اتجاة الضبعة

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

ت نفي ذ شركة دعائم للاستثمار العقاري

Tp .,.

مقدار العمل السابق:

	الابعاد ( متر )	الابعاد ( متر )		الموقع الكيلومتري	
الكمية	مساحة المقطع	طول	الى	من	بيان الاعمال بالمقايسة
T+1V,11	T.,171	1	£ £ \+Y	111+1	القطاع الأول
7700,	¥1,00.	1	ff1+A	111+V	القطاع الثاني
755V,73	Y4,4V£	١	111+4	££1+A	القطاع الثالث
Y#V, # A	V,0V0	1	£ £ Y+	111+9	القطاع الرابع
۸۸,۰۰۲۲	**,*	1	117+1	117+	القطاع الخامس
TAT.,0.	14,7.0	1	117+7	117+1	القطاع السادس
10111,77		(*e)	ة المستخلص الحالية (	بمالى الكميات خلال فتر	al la
10111,74		الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة

مكتب داسعد الجيوشي م/مصطفي نجم

ماسعد خليل مراسعد خليل المناسط مهندس الشركة م/حسن مهمطلي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهرباني السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٢٠٠،١٠١ الى الكم ٢٠١،٢٠٠ بطول ٢ كم اتجاة الضبعة

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم

مقدار العمل السابق: ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد ( متر )	الايعاد ( متر )		الموقع ال	
	مساهة المقطع	طول	الى	من	بيان الاعمال بالمقايسة
T. (Y, ()	Y+,1Y1	1	111+Y	££1+7	القطاع الأول
Y100,	F1,00.	1	£ £ 1+ A	111+Y	القطاع الثاتي
755V,F5	14,471	1	111+4	111+4	القطاع الثالث
Yay,th	V,0V0	1	£ £ Y +	111+4	القطاع الرابع
44	**,4	3.44	117+1	££7+	القطاع الخامس
TAT-,0-	TA, T. 0	1	117+7	117+1	القطاع السادس
10411,7	٢	(*e)	ة المستخلص الحالية	جمالي الكميات خلال فتر	1
10611,7	٣	الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ			

مهندس الاستشاري مهندس الاستشاري

اللسرو

مهندس الهيئة

مكتب داسط الجيوشي ماسططي نجم الاسطالي المالي ما محدد عليل م ا محمد عليل المأمل مهندس الشركة



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهرباني السريع (العين السخنة -مطروح) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع العلمين - فوكة) المسافة من الكم ٢٠٠، ٣٩،١١ الى الكم ٢٠٠، ٤٤١ بطول ٢ كم اتجاة الضبعة

رقم البند و بيانه : (١-٣) أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتشغيلها

ت نفي ذ شركة دعانم للاستثمار العقاري

مقدار العمل السابق : ٠٠٠ م٣

7 40	الابعاد ( متر )	الابعاد ( متر )		الموقع ا	
الكمية	مساحة المقطع	طول	الى	من	بيان الاعمال بالمقايسة
T. 17,11	T.,1V1	١	111+4	111+1	القطاع الأول
T700,	77,00.	1	111+4	111+Y	القطاع الثاني
744V,73	75,576	1	111+4	££1+A	القطاع الثالث
V=V,1A	V, a V a	1	11Y+	111+4	القطاع الرابع
XXY	YY,4	1	117+1	11Y+	القطاع الخامس
TAT.,0.	TA,T.0	1	££Y+Y	117+1	القطاع السادس
10111,7	٣	ى الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م")		مالى الكميات خلال فتر	al .
10 £ 1 1,7	٣	الإجمالـــــــــى (م")			

مهندس الهبية

مهندس الاستشاري مكتب داسعد الجووشي مرامصطلي تجم مهندس الاستشاري

مكتب XYZ م م ا معد عليل عمر مأليل مهندس الشركة م / حسن مصطلي



1440198

### وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين

بموجب هذه الوثيقة تم الاتفاق بين شركة وثاق للتأمين التكافلي (المنوه عنها فيما بعد بالشركة) والمشترك الوارد أسمه بجنول الوثيقة علي أن تتمهد الشركة وفقا لشروط هذه الوثيقة والأضرار التي تمدث بسبب تحقق أي من الأخطار المعطاة الواردة بالوثيقة وذلك خلال المدة المدينة بهذه الوثيقة أو أي ملاحق لها وذلك في حدود الشروط والاشتر اطات والاستثناءات الواردة بهذه الوثيقة.

جدول الوثيقة		المبينة بهذه الونيعة أو أي محمى 4 و	
اصدار	2416/2024	رقـــــم الوثيـــــــة :	
	اسم المشترك/ اوالمشتركين		
سرانية	ش مبارك - الكوم الاخضر - العمرانية		
	الهيئه العامه للطرق والكبارى	العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
202/ 2023) اعمال الجمر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع الممثلة - مطروح ) لتنفيذ أعمال الجمر الترابي ( قطاع العلمين - فوكه الكم 441,600 بطول 2 كم اتجاة الضبعة	تأمينا على عقد رقم ( 856 / 22 القطار الكهربائي السريع ( العين ) المسافة من الكم 439,600 الو	اســــــم المقاولــــة	
	( قطاع العلمين - فوكه ) اتجاة ال	موقع العمل :	
		عدة التامين :	
2024/02/18	يبدأ التأمين في :	أ- بالنسبة للأعمال	
2025/02/17	وينتهي في :		
	تيدا من :	ب بالنسة لأعمال الصيانة	
	وتنتهى في :		
فقطخصة ملايين وسيصانة ألف جنيه مصري	5,700,000.00	ميلغ التاميان :	
	الاضرار المانية	القسم الاول :	
	المسئولية المدنية قبل الغير	القسم الذاني :	



18/02/2024

تحريرافي

هالى عاطف

اسم المستخدم

23697

كود المنتج

25 Monadak st., Dossi - Giza
20 Wasi et Nil st., Mchandessen - Giza
6 Ahbes El Aqud st., Nasr City - Caro
85 Found st. (E) Hone Road) - Alexandria
9 Found st. (E) Hone Road) - Alexandria
9 Found st. (E) Goshi st. El Menadura
8 Road 3/1A Al-Marrion and Metricud Sodg Smel - Ead Section-Atials Sover stone Adu Chate Berli - Shebin Street Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Gamal Andalus Tower - Front of Financial Directorate
Corresh El Nile Fourth Section Durnistt El Rifet Building, next to Sherkis Governorate
Corresh El Nile Fourth Section Durnistt El Rifet Building, above 6-Tech and Wate Bank



1440199

## تابع جدول وثبقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم: 2416/2024

	مبلغ التأمين	البنود المؤمن عليها
التصل عن كل حادث		
		- أعمال المقاولة الإعمال الدائمة والمؤقئة متضمنة جميع المواد المبينة فيما بعد) -
يتحمل المشترك 30 % من اجمالي	5,700,000.00 جم	ـ [ قيمة المقد -
مبلغ التأمين		-2 الأشياء والمواد التي يوردها صاحب أو أصحاب المشروع - مغطى ضمن مبلغ التأميل
		. أنوات ومهمات التشييد - غير مغطى
		ـ آلات و معدات التشييد - غير مغطى
		- إزالة الأنقاض - غير مغطى
	5,700,000.00	اجمالي ميلغ التأمين للقسم الاول
اتملات	حدود التعريض(1)	الأخطار الطبيعية
	(1)0-13-13-	
		الزلازل / البراكين / الأعاصير العواصف/ الزوابع/ الفيضان/ غمر المياه/ إنزلاق وانهيار النربة ـ غير مغطى

(1) حدود التعويض لكل خمارة او ضرر او سلسلة من الخسائر او الأضرار الناشئة عن حادث واحد.

	المسنولية المدنية قبل الغير	القسم الثاني:
التمالات	حدود التعويض(2)	البنود المؤمن عليها
		1- الإصابات الجسانية -
	100,000.00	1-1 للشخص الواحد -
	200,000.00	2-1 مهما كان عدد الأشخاص -
يتحمل المشترك الـ 20% من كل حادث بحد ادنى 40,000 جم	200,000.00	2- الأضرار المادية للممتلكات -
400,000.00		اجمالي التزام الشركة بموجب هذا القسم

(2) حدود التعويض لكل حادث او سلسلة من الحوادث الناشئة عن واقعة واحدة.

18/02/2024

وثاق للتأمين التكافلي - مصر Wethaq Takaful Insurance-Egypt



1440200

# تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم: 2416/2024 اصدار

لاشتراك المنافى		
صف الدمغة النسبية	727.00	44
ضريبة النوعية	39.99	
منازيف إسدار	26.10	*
سم الإشراف و الرقاية / سنة في الألف	100.37	44
نشراك صندوق حملة الوثائق / اثنان في الألف	4,36	44
قابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف	1.45	جم
جمالي الاشتراك	0.73	14
	900.00	44

يعتبر متمما لهذه الوثيقة طلب التامين الموقع عليه من المشترك. و تعتبر الملاحق التالية و المذكورة فيما يلي والمرفقة جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة

18/02/2024

هائي عاطف

1440201

#### تابع جدول وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين رقم: 2416/2024 اصدار

#### الشروط والتغطيات

يجب تغزين الالواح الخشبية بما في ذلك الدعامات وخلافة - في حالة استخدامها في اعمال الخرسانة بعيدا عن المبنى او المباتى بمساقات كافية

يجب الاحتفاظ باجهزة مقاومة الحريق في الموقع وان تكون جاهزة للاستعمال الغورى و مسالحة للاستخدام

يجب تدريب عدد كافي من العمال تدريبا كاملا على استخدام المعدات ويشترط تواجدهم باستمرار التنخل الفورى

يجب تجنب استخدام عمليات اللحام والتقطيع في الاماكن المغلقة او التي يكون بها مواد قابلة للاشتعال

من المعلوم و المتفق عليه لا تسري تغطيه خطر السطو و / أو السرقه بالاكراه على العدد و التشويذات و المؤمن عليها الا داخل المخازن فقط وبالاعتداء المسلح على الخراء أو افراد الامن المكلفين بالحراسة

يشترط تعيين حراسة مسلحة بصفة دائمه طوال 24 ساعه على المخازن والا سقطحق المشترك في التعويض

من المعلوم و المتفق عليه و بناء على الشروط العامه لوثيقه جميع اخطار المقاولين ان الوثيقه تغطى خطرى الحريق و السطو

شرط الاطلاع : يقر المشترك بأنه اطلع على كافة شروط الوثيقة واستثناءاتها بعناية للتأكد من انها تفي باحتياجاته التأمينية قبل سدادها الذي يعتبر قبو لا منه بكافة الشروط

انه في حالة وقوع حادث تغطيه هذه الوثيقة تدفع كافة التعويضات المستحقة لصالح الهينه العامه للطرق والكباري.

أنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير او الغاء على هذه الوثيقة الا بعد أخذ موافقة كتابية من الهيئه العامه الطرق والكباري.

استثناء العنف السياسي والارهاب والتخريب والشغب والاضطرابات الاهليه والاضرابات العماليه والاخطار الطبيعية

استثناء الممتلكات القائمه والمحيطه بالمشروع وازالة الانقاض و الحطام

استثناء فيروس كورونا (مرفق)

استثناء الأمراض المعديه (مرفق)

المرفقات:

لا يعتد بالوثيقة بدون وجود رمز الاستجابة السريع "QR-CODE"

ملحق رقم 009 استثناء الخسارة والضرر أو المسؤولية الناتجة عن الزلازل (مرفق)

ملحق رقم 010 استثناء الخصارة أوالضرر أو المسؤلية الناشئة عن الفيضان أوغمر بالمياه (مرفق)


ملحق رقم 012 إستثناء الخسارة أو الضرر أو التلف أو المسؤولية الناتجة عن العواصف أو الرياح المحملة بالمياء (مرفق)

ملحق رقم 106 التعويض الخاص بأطوال الأقسام المنفذه ( مرفق )

18/02/2024

هاتي عاطف

تحريرا في اسم المستخدم

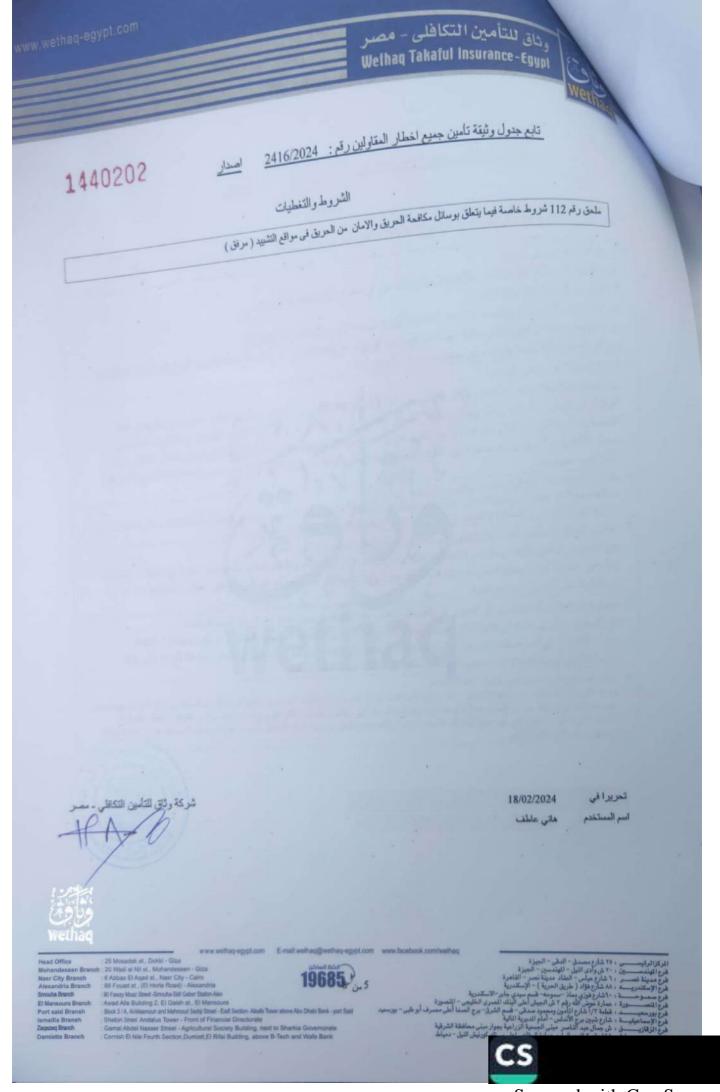


وثاق للتأمين التكافلي - مصر Wethaq Takaful Insurance-Egypt 1440204 مرفقات وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين 2416/2024 المد الأقسى لطول القسم 250 متر ، وبحد اقصى 3 اقسام ويتم العمل فيها في نفس الوقت. ملحق رقم 112 شروط خاصة فيما يتعلق بوسائل مكافحة الحريق والامان من الحريق في مواقع التشييد يدمن المعلوم والمنقق عليه ومع عدم الاخلال بالشروط والاستثناءات والاحكام والاشتراطات المنصوص عليها في الوثيقة او الملحقة بها وفيما عدا ذلك فان الشركة سوف تقوم بتعويض المشترك عن الخسارة او التلف المتسبب بصفة مباشرة او غير مباشرة عن الحريق او الانفجار وذلك فقط باشتر اط مايلي :-من سرو 1) توافر معدات مكافحة الحريق المناسب ووسائل الإطفاء الكافية الصالحة للتشغيل في جميع الاوقات مع نقدم العمل 2) أن يكون هناك خط مواسير مياه حريق جاهزة في وضع التشغيل الكامل معدود حتى المستوى الاقل مباشرة من المستوى الجاري العمل به وان يكون مغلق باغملية 3) إن يتم فحص الصناديق المحتوية على بكرات خراطيم الحريق وطفايات الحريق اليدوية على فترات منتظمة وبما لايتل عن مرتين كل اسبوع. 4) أن يتم تركيب قواصل منع انتشار الحريق المطلوبة وفقا للانظمة المحلية باسرع مايمكن بعد ازالة الشدات المستخدمة في الانشاء 5) إن يتم الغلق المؤقت لفتحات ابيار المصاعد ، الابيب الخدمات واى فراغات اخرى بأسرع مايمكن وبما لا يجاوز البدء في اعمال التجهيزات . 6) ان يتم از الة المخلفات بانتظام - از الة المخلفات القابلة للاشتعال من جميع الادوار التي يتم تجهيز ها وذلك في نهاية كل يوم عمل.
 7) اتباع نظام (التصريح بالعمل) لجميع المقاولين المتعاقدين على (اعمال بنشا عنها لهب) من اى نوع مثل : عمليات الجلخ ، اللحام. - استخدام لمبات اللحام الفازية او الكهربانية . - استعمال البيتومين الساخن . - او اى عملوات اخرى ينتج عنها سخونة . 8) يتم تنفيذ العمل الحرارى فقط بوجود عامل على الاقل مزود بطفاية حريق ومدرب على مكافحة الحريق على ان يتم فحص منطقة هذه الاعمال التي ينشأ عنها لهب و) عد تخزين المواد المستخدمة في التشييد او التركيب يتم تقسيمها الى وحدات تخزين لاتتجاوز القيمة المبينة ادناه لكل وحدة تخزين .
 10) كل وحدة تخزين مستقلة يجب ان تفصل بما لايقل عن خمسين متر او ان تفصل بحوائط مقاومة للحريق .
 11) يتم تخزين جميع المواد القابلة للاشتمال وخاصة المنوائل او الغازات القابلة للاشتمال في مكان يبعد مسافة كبيرة مناسبة من الممتلكات تحت الإنشاء او التركيب 12 ) تعيين منسق امان بالموقع 13) تركيب نظام يحمد عليه للانقار من الحريق مع تجهيز وصلة اتصالات مباشرة مع اقرب مركز اطفاء حريق متى امكن ذلك . 14) تتفيذ خطة حماية من الحريق وخطة مواجهة الحريق بالموقع عند وقوع حريق مع تحديثها بانتظام.
15) ان يكون قد تم تدريب عمال المقاول على مكافحة الحريق وان تتم التدريبات العملية اسبوعوا. 16 ) أن يكون اقرب مركز الطفاء للحريق على دراية بموقع المشروع وأن تكون هذاك مداخل جاهزة له في جميع الاوقات 17) إن يحاط الموقع بسور وتكون المداخل تحت المراقبة قيمة كل رحدة تخزين: 100,000 جم شركة وثاق للتأمين التكا 18/02/2024 تحريرافي اسم المستخدم

19685

بجوار ميني محافظة الشرقية م ثله كورنيش النيل - دمياط

وَنَاقَ لِلنَّامِينِ التَّكَافِلِي - مصر Wethaq Takaful Insurance-Egypt مطالبة سداد عا المحاد اخطار الهندسي اصدار 1440205 وثينة رقم : 2416/2024 نوع التأمين : جميع اخطار المقاولين النرع: المركز الرنيسي ملحق رقم: الم المشترك : شركة دعائم للاستثمار العقارى : ش مبارك - الكوم الاخضر - العمرانية العنوان : الهينه العامه للطرق والكباري لصالح : من: 18/02/2024 مدة التأمين الى 17/02/2025 العملة مبلغ التأمين 5,700,000.00 فقط خمسة ملايين و سبعمانة ألف جنيه مصري الاشتراك 727.00 نصف الدمغة النسبية 39.99 100.37 مصاريف الاصدار 26.10 الضريبة النوعية رسم الإشراف و الرقابة / سنة في الألف 4.36 1.45 اشتر اك صندوق حملة الوثائق / أثنان في الألف مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف 0.73 900.00 إجمالي الاشتراك ( فقط تسعمائة جنيه مصري ) تحريرا في 18/02/2024 اسم المستخدم هاني عاطف كود المنتج 23697 مصطفى محمد مصطفى قيمة العمولات الأساسية قبل الاستقطاعات 19685

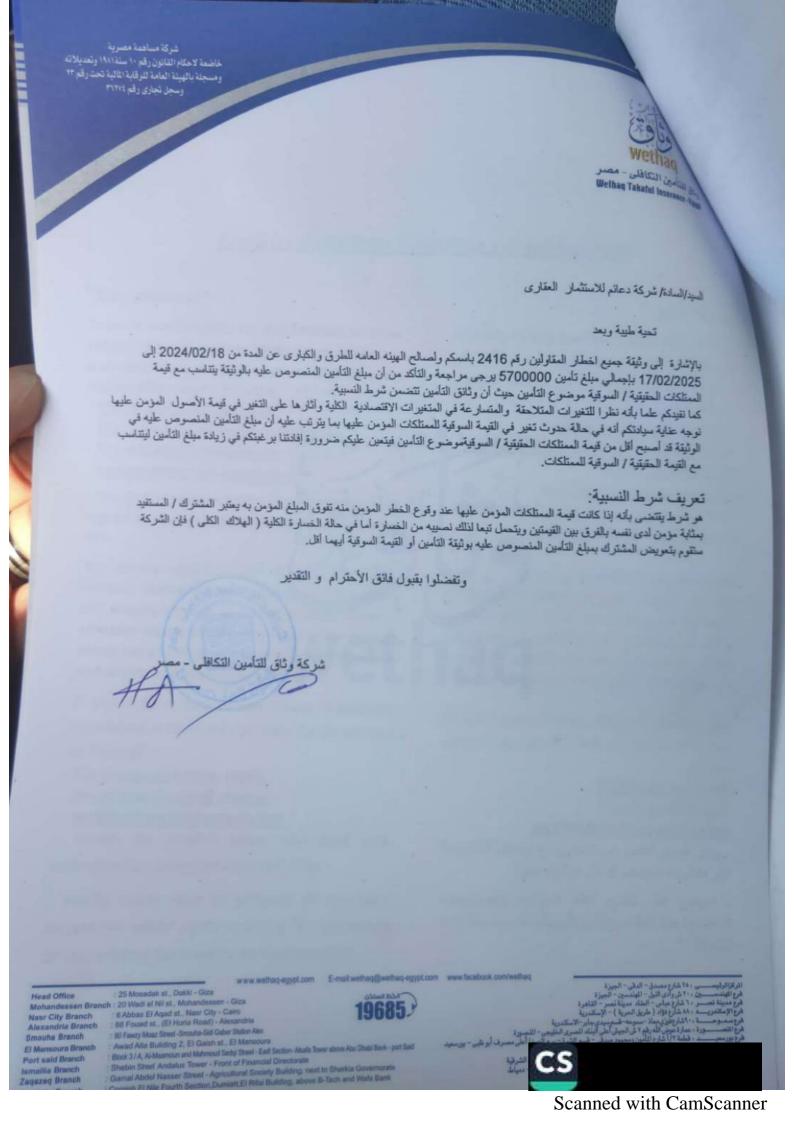



## حماية سرية البيانات / Confidentiality Data Protecting

### " Dear customer "

To ensure confidentiality for your financial, personal, and insurance- related data. Kindly do not declare any of the data to any person through any communication channel other than the following:

- The company's hotline: 19685
- The company's WhatsApp: 01050833160
- The company's e-mail address: wethaq@wethaq-egypt.com
- Your direct insurance intermediary which had been appointed by your goodself And is regulated at the FRA.

You can also visit the head office or any of our branches. Noting that our company will not perform any enquiry through any other sources, also our company do not request any information through phone call or SMS or any social media applications, and do not send any links to its clients.

If you receive any of the above mentioned requested or received any links. Kindly contact us through:

- The company's hotline: 19685
- The company's e-mail address: wethaq@wethaq-egypt.com
- . Kindly be careful when you deal with untrusted or unknown sources' links.
- . Kindly make sure to present all the data requested when upon applying for Insurance or submitting documents to the company

## عميلنا العزيز "

حرصا على سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية المرصاعلى سرية بياناتكم الشخصية والمالية والتأمينية نهب بكم عدم الإفصاح عن أيا من هذه البيانات لأي شخص من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل المختلفة عدا:

. الخط الساخن للشركة: 19685

- خدمة الواتس اب على الرقم: 01050833160

- البريد الإلكتروني للشركة:

wethaq@wethaq-egypt.com

- التعامل المباشر مع وسيط التأمين المعين بمعرفتكم والمسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية

كما يمكنكم زيارة الشركة أو أيا من فروعها علما بأن شركتنا لا تقوم بالاستعلام عن أي بيانات باستخدام أي وسائل أخرى، كما أن شركتنا لا تطلب بيانات عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، كما لا ترسل لعملائها أي روابط الكترونية.

وفى حالة طلب أي بيانات منكم بأي طريقة أخرى أو طلب الضغط على أى رابط الكتروني يرجى التواصل معنا على:

> الخط الساخن: 19685 البريد الإلكتروني للشركة:

wethaq@wethaq-egypt.com

. يرجى توخى الحذر من التعامل مع وسائل إلكترونية غير معلومة المصدر أو غير موثوق منها.

. احرص على تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عند التقدم بطلب تأمين أو تقديم مستندات للشركة

Head Office Mohandessen Branch Naar City Branch Alexandria Branch Smouthe Branch El Mansoura Branch Port seld Branch 25 Absorber of Done) - Gate
20 Weed of NO at Authordessen - Gate
6 Abbes El Aged at New City - Seiro
8 Found et . (E) Horse Ress) - Absorbers
80 Found for ... (E) Horse Done
10 Found for ... (E) Horse Done
10 Found et ...

19685

رية شايمير - اللحبورة - برء المطاطر مصرف أو شرر - سرميد

رئيسي ، 10 شارع مصيق – النظر – الميزة المسيرة الميزة المسيرة المراجعة الميزة المسيرة الميزة الميزة

را پیشم روزه ۱ مساری توسیل آلف رفتم ۲ فی البیستل آنش آلینک النسری الطبیعی – التوسیدی موروحی – ۱ داخیمه ۲۲ فیاری فارسون و معبور مسطی – شدم مشرق برخ السما الطب مصرف آلو د و الاوسمایی – ۱ داراح شدی برخ الالیاس – آمام الدیری ۱ انایابی و دار قاور رسیدی ، دار جسال مید آلفاسی جیس الدیران به حواد میش مساعده الشرافیة



1441545

### جدول وثيقة تامين الحوادث الشخصية

فرع الاصدار : المركز الونيسي

اصدار 2048/2024

رقم الوثيقة:

شركة دعاتم للاستثمار العقارى ش مبارك - الكوم الاخضر - العمرانية

اسم المشترك العنسوان

الهينه العامه للطزق والكبارى

المستغيد التغطية التأمينية :

تأمينا على عدد 4 افراد غير محددي الاسماء مقسين كالآتي (عدد إمهندس +عدد إساق معدة +عدد تأمينا على عدد 4 افراد غير محددي الاسماء مقسين كالآتي (عدد إمهندس +عدد إساق معدة +عدد تفينا على عد به الرسط على المشترك , باجمالي مبلغ تامين وقدره 130,000 جم (مائة وثلاثون الف جنيه مصري نقط لاغير) بواقع 75,000 جم 120,000 م (عمد) عسين سي الله والله مصري لاغير) للمهندس، 30,000جم (ثلاثون الف جنيه مصري لاغير) لمساعد المهندس، 15,000جم (خدور الف جنيه مصري لاغير) لمساعد المهندس، 15,000جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لاغير) لمهيدس، 20,000جم (عشرة الاف جنيه مصري لاغير) لمساعد المهندس، 15,000جم (خمسة وسبعون الف جنيه مصري لاغير) للماق المعدة، 10,000جم (عشرة الاف جنيه مصري لاغير) للماق المعدة، 10,000جم (عشرة الاف جنيه مصري لاغير) للماق هذه الله والمعدة عشر الف جنيه عصري لاغير) تقيدة حادث وذلك اثناء ويسبب قيامهم بأعمالهم دلخل موقع العمل ققط "من تنفيذ أعمل مشروع عقد المعجز الكلي والجزئي المستندم) تقيدة مطروح) لتنفيذ رقم (2023/2022/856) اعمل أجمر الرابس والاعمالة من الكم 441,600 الله يا المحادث والمؤمن عليه المحالة المستندة، والمؤمن عليه المحمد التمال المحمد المحادث المحادث من شركة وثاق التأمين التكافل مصر.

		حساب الأثنتر اك	بموجب واليعه جمليع المصور
44	479.00 4.79	الإشتراك المداقي : نصف الدمغة النسية :	مدة التأمين
44	11.60	نصف المعه النسيد . الضريبة النوعية :	ان : 18/02/2024 الی: 17/02/2025
**	100.30	مصاريف الاصدار	7.52.2025
44	2.87	رسم الاشراف و الرقابة / سنة في الألف :	
**	0.96	المُتر الله صندوق حملة الوثانق/ الثنان في الألف :	
44	0.48	مقابل خدمات مراجعة و اعتماد / واحد في الألف :	
*	600.00	معين المسلّى الاشتراك انقط ستمائة جنيه مصري	

المدود للغرد	يود التقطية :-
the fire	التغطية
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	الرفاة نتيجة حادث
طبقا لحدود التغطية الواردة بالتغطية التأمينية لكل فرد	العجز الكلي المستديع نتيجة حادث
طبقا للنسبة الواردة بالشروط العامة للوثيقة	المجز الجزني المستنيم نتيجة حادث
غير مغطى	المجز الكلي الموقت نتيجة حادث
غير منطى	AN 2 OF IN 111
عير معنى	ارجاع النقلت الطبية نتيجة حادث

فقطماتة وثلاثون ألفا جنيه مصري ₩ 130,000.00 130,000.00 جم فقط ماتة و ثلاثون ألقا جُنيه مصري

المد الأقسى الذي تلتزم به الشركة عن العادث الواحد (مهما بلغ عند الأشفاص) :-المد الأقمسي الذي تلتزم به الشركة خلال مدة التأمين :-

19685


18/02/2024 19/02/2024


تحريرا في: تاريخ الطباعة :


احد ضياء الدين احد اسماعيل

jack;

كرد المنتج: 23697

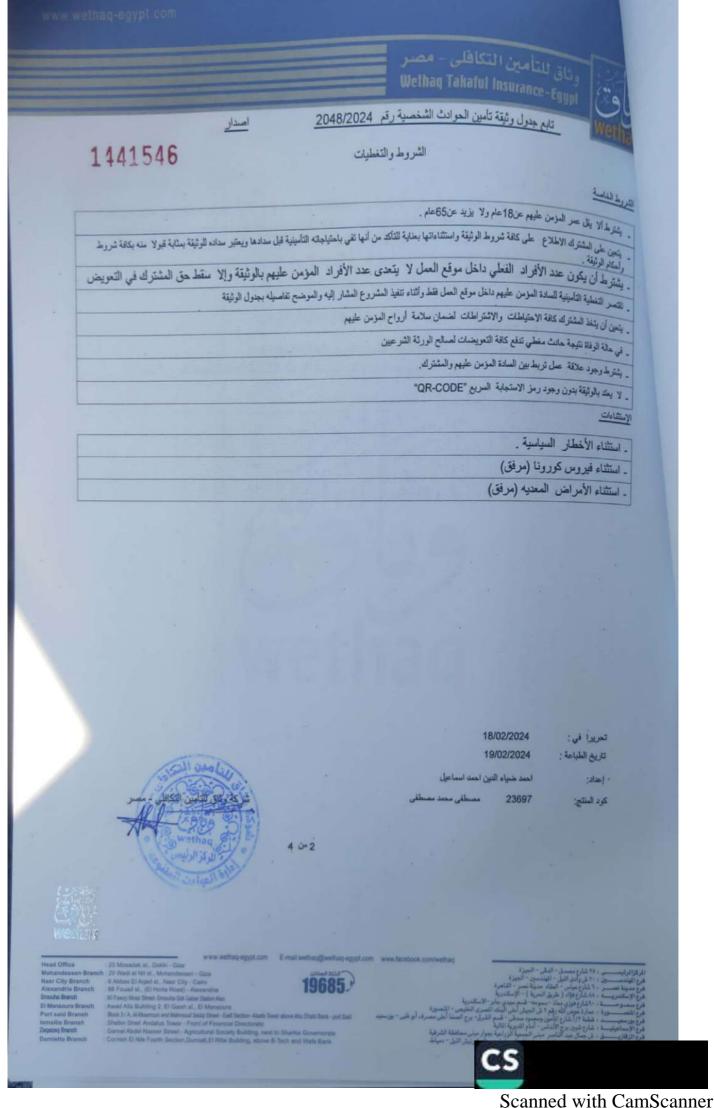

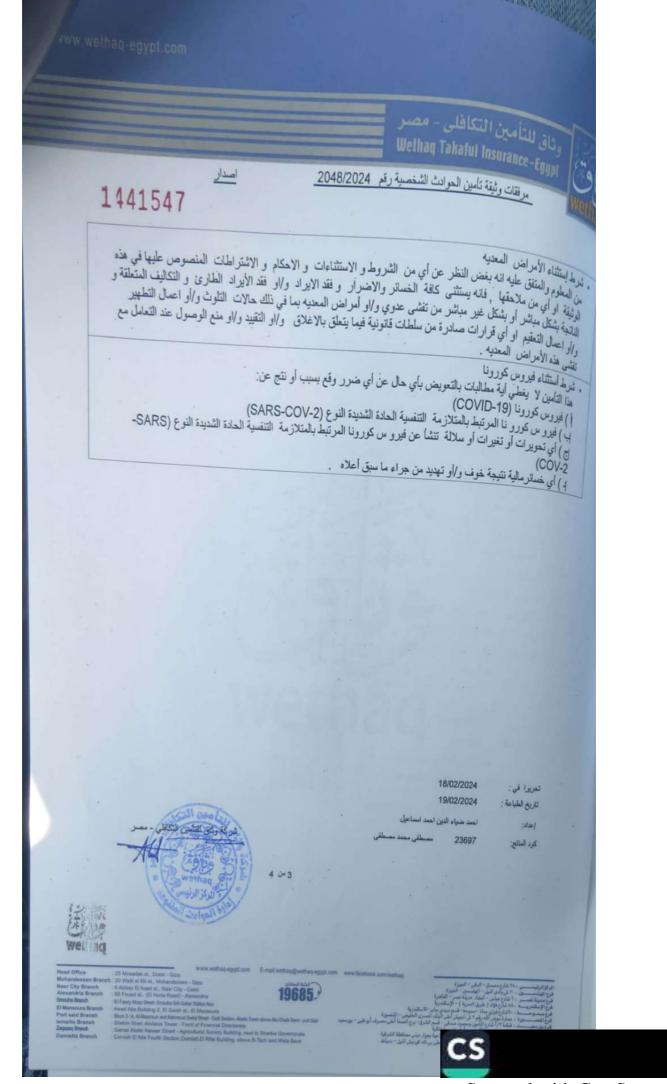

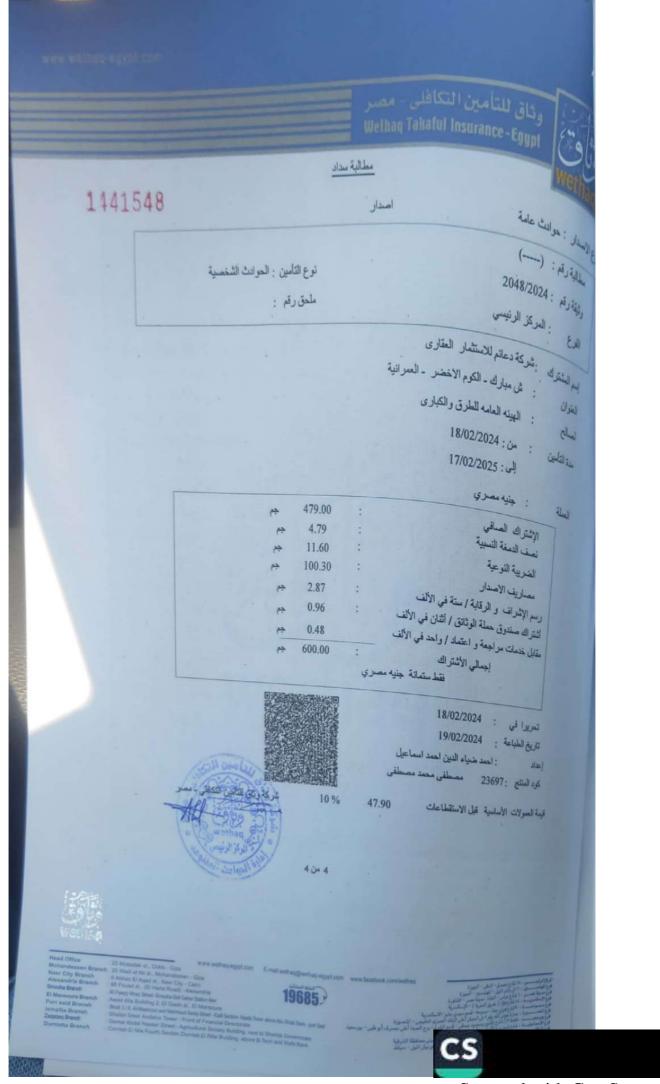



Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 22-12-2022

Reporting Date : 27-12-2022

Reporting No. : 26

Sample No. : 02

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 22/12/2022

#### Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.

- 2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
- 3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
- 4. Soil classification according to Project Specs.
- 5. Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /



ثمار : Company Name

دعائم للاستثمار:

Project

: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample

: Soil Embankment

**Delivery Date** 

: 22-12-2022

Reporting Date

: 27-12-2022

Reporting No.

: 26

Sample No.

: 02

#### RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.4
25	90.1
19	82.3
12.50	69.5
9.50	61.5
4.75	51.2
2.36	48.3
2.00	46.3
1.18	40.5
0.600	35.9
0.425	32.5
0.300	23.9
0.150	17.7

Signature /.

العمامة المنافقة الم





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 22-12-2022

Reporting Date : 27-12-2022

Reporting No. : 26

Sample No. : 02

# Materials finer than 75 μm (no.200) sieve by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μM (No.200)	13.4

مقتب معلى الاستشارات الانتسنة المنتسنة المنتسنة





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 22-12-2022 Reporting Date : 27-12-2022

Reporting No. : 26

Sample No. : 26

# Results of liquid limit and plasticity index of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index %	NP

Signature



مكتب معلمل الاستشارات الهند



Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 22-12-2022

Reporting Date : 27-12-2022

Reporting No. : 26

Sample No. : 02

#### Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)		ccording ts Specs
Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	46.3	Max 50 %	*****
0.425 mm (No. 40).	32.5	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	13.4	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.42	25 mm (No.40)		
Liquid Limit	NP	*****	
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (Comply - Not Comply) with specifications limits

Signature /



5

3 El Malek El Afdal Street Zamalek, Cairo.

Tel.& Fax: 27367231 - 27363093






Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 22-12-2022 Reporting Date : 27-12-2022

Reporting No. : 26 Sample No. : 02

# Moisture – Density relation of soil Test result (Modified proctor test) ASTM D-1557

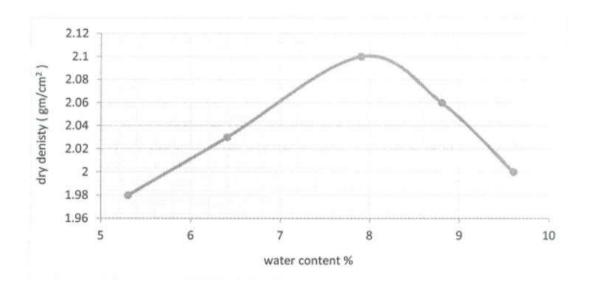

Max dry density (gm/cm<sup>2</sup>) : 2.10

Optimum moisture content % : 7.9

Signature / ...







: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Project

: Soil Embankment Type of sample

**Delivery Date** : 20/01/2023

Reporting Date : 26/01/2023

Reporting No. : 27 Sample No. : 03

#### Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials **ASTM D 1883**

pene	etration	stress on piston (Mpa	
mm	Inch	Stress on piston (ripe	
0.64	0.025	2.52	
1.27	0.050	3.01	
1.91	0.075	3.38	
2.54	0.100	3.87	
3.18	0.125	4.13	
3.81	0.150	4.41	
4.45	0.175	4.64	
5.08	0.200	4.94	
5.71	0.225	5.15	
6.35	0.250	5.32	

CBR Result	St	ress (Mpa)	CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm)	St. Value	Sample results	56.08
penetration	6.90	3.87	30.00

#### Notes:

Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.

2- The sample was compacted to dry density of 2.13 (gm/cm<sup>3</sup>) at 7.6 % optimum water content.

Signature





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh


Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 20/01/2023

Reporting Date : 26/01/2023

Reporting No. : 27 Sample No. : 03

# Load Penetration Curve Of CBR Test ASTM D-1883

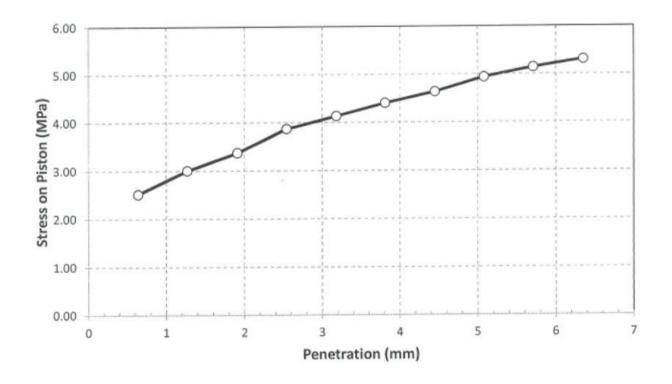



3 El Malek El Afdal Street Zamalek, Cairo.

Tel.& Fax: 27367231 - 27363093





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 20/01/2023

**Reporting Date** : 26/01/2023

Reporting No. : 27 Sample No. : 03

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 20/01/2023

#### Materials test

- 1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
- 2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
- 3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
- 4. Soil classification according to Project Specs.
- Proctor Test according to ASTM D-1557
- 6. CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 20/01/2023

Reporting Date : 26/01/2023

Reporting No. : 27 Sample No. : 03

#### RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.2
25	86.1
19	81.1
12.50	69.3
9.50	58.7
4.75	48.3
2.36	47.1
2.00	45.6
1.18	41.1
0.600	34.9
0.425	31.9
0.300	25.9
0.150	13.3

معيد معيد معيد المسلمان الشمالي الشمالي الشمالي الشمالي الشمالي الشمالي الشمالي المسيد مديد المالية ا





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 20/01/2023 Reporting Date : 26/01/2023

Reporting No. : 27 Sample No. : 03

## Materials finer than 75 μm (no.200) sieve by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 µM (No.200)	11.6

معتب معلى الاستشارات الهندسية
Signature / المحالفة الشبعالي المحالفة المحا



Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 20/01/2023 Reporting Date : 26/01/2023

Reporting No. : 27 Sample No. : 03

# Results of liquid limit and plasticity index of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	24.4
Plastic Limit	19.3
Plasticity Index %	5.1







: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Project

Type of sample : Soil Embankment

**Delivery Date** : 20/01/2023

Reporting Date : 26/01/2023

Reporting No. : 27 Sample No.

: 03

#### Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)		ccording ts Specs
Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	45.6	Max 50 %	
0.425 mm (No. 40).	31.9	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.6	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.42	25 mm (No.4C)		
Liquid Limit	24.4		
Plasticity index	5.1	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (∠Comply - □ Not Comply) with specifications limits

Signature

5



www.cel-egypt.com




Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 20/01/2023 Reporting Date : 26/01/2023

Reporting No. : 27 Sample No. : 03

# Moisture – Density relation of soil Test result ( Modified proctor test ) ASTM D-1557

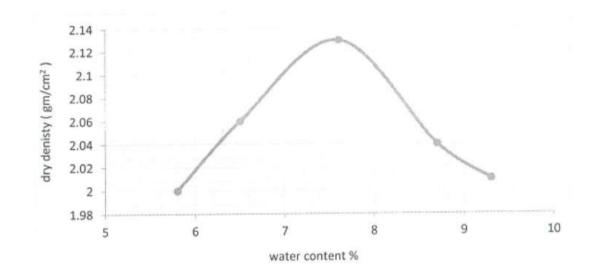

Max dry density (gm/cm²) : 2.13

• Optimum moisture content % : 7.6

معتب حول الاستشارات الهندسية

Signature / الشمالي / Signature / نام نشياد الشمالي / على الشمالي / معتب المعالمي / معتب المعالمين ال





Project

: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample

: Soil Embankment

**Delivery Date** 

: 05/03/2023

Reporting Date

: 11/03/2023

Reporting No.

: 36

Sample No.

:01

### Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

pene	etration	stress on piston (Mpa)
mm	Inch	22
0.64	0.025	2.17
1.27	0.050	2.42
1.91	0.075	2.63
2.54	0.100	2.87
3.18	0.125	3.03
3.81	0.150	3.13
4.45	0.175	3.29
5.08	0.200	3.44
5.71	0.225	3.55
6.35	0.250	3.63

CBR Result	St	ress (Mpa)	CBR %
At 0.1 inch (2.54 mm)	St. Value	Sample results	41.60
penetration	6.90	2.87	1.100

#### Notes:

Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.

2- The sample was compacted to dry density of 2.13 (gm/cm³) at 8.1 % optimum water content.

Surcharge load 4.50 Kg.

Signature

وراز الروسي والأشارج الباله الأشاء والملته والامرع

3 El Malek El Afdal Street Zamalek, Cairo.

Tel.& Fax: 27367231 - 27363093





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh


Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023

Reporting Date : 11/03/2023 Reporting No. : 36

Sample No. : 01

# Load Penetration Curve of CBR Test <u>ASTM D-1883</u>

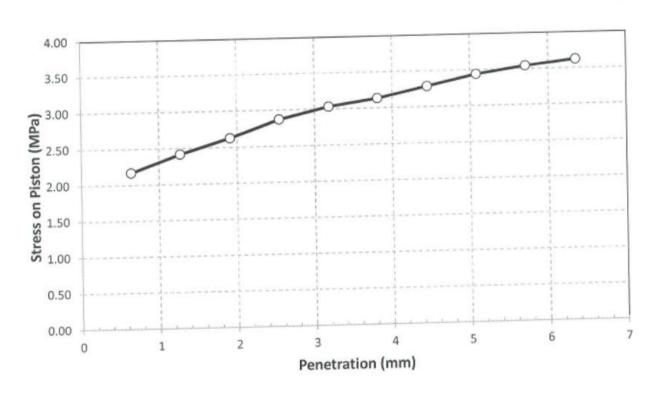

Signature / .... 293-999-000 grant design de





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023 Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 36 Sample No. : 01

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 05/03/2023

#### Materials test

Sieve analysis according to ASTM D-422.

2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.

- Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
- 4. Soil classification according to Project Specs.
- 5. Proctor Test according to ASTM D-1557
- CBR according to ASTM D-1883

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /.

الم المرابع ا

Tel.& Fax: 27367231 - 27363093





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023

Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 36 Sample No. : 01

## RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.1
25	92.9
19	91.6
12.50	82.7
9.50	73.5
4.75	64.1
2.36	62.2
2.00	60.6
1.18	52.8
0.600	48.3
0.425	46.5
0.300	31.8
0.150	17.2

Signature / ....





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023 Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 36 Sample No. : 01

Materials finer than 75 μm (no.200) sieve by washing ASTM D-1140.

	Results
Test	(%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μΜ (No.200)	12.8





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023 Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 36 Sample No. : 01

### Results of liquid limit and plasticity index of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP



Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023 Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 36 Sample No. : 01

## Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)		ccording ts Specs
Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	60.6	Max 50 %	*****
0.425 mm (No. 40).	46.5	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	12.8	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.42	5 mm (No.40)		
Liquid Limit	NP		
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are (≠ Comply - □ Not Comply) with specifications limits

Signature ... Audi Denni ... 212-321-527 ... 212-527 .





Project : Electric Expr

: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample :

: Soil Embankment

**Delivery Date** 

: 05/03/2023

Reporting Date

: 11/03/2023


Reporting No.

: 36

Sample No.

: 01

# Moisture – Density relation of soil Test result (Modified proctor test) ASTM D-1557

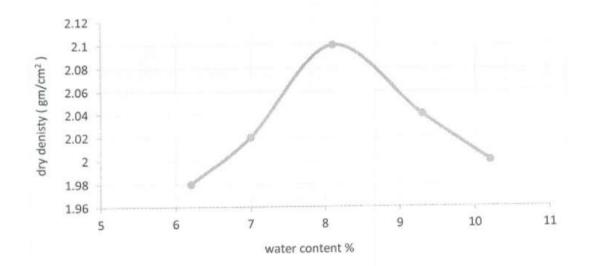

Max dry density (gm/cm²)

: 2.10

Optimum moisture content %

: 8.1

Signature

الكنداسان الأشهالي



: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Project

: Soil Embankment Type of sample

: 05/03/2023 **Delivery Date** : 11/03/2023 Reporting Date

Reporting No. : 41

: 06 Sample No.

#### Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Embankment delivered on 05/03/2023

#### Materials test

Sieve analysis according to ASTM D-422.

Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.

Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.

4. Soil classification according to Project Specs.

Proctor Test according to ASTM D-1557

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /.

لسائنان الشعثا 259-891-527 : we will be with

Tel.& Fax: 27367231 - 27363093





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023

Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 41 Sample No. : 06

### RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	100
37.5	98.1
25	93.8
19	88.3
12.50	82.4
9.50	76.2
4.75	60.1
2.36	59.2
2.00	56.5
1.18	52.8
0.600	48.2
0.425	43.1
0.300	35.9
0.150	16.7

Signature / Signature / Signature





Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023 Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 41 Sample No. : 06

## Materials finer than 75 μm (no.200) sieve by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μM (No.200)	11.3





Project

: Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample

: Soil Embankment

**Delivery Date** 

: 05/03/2023

Reporting Date

: 11/03/2023

Reporting No.

: 41

Sample No.

: 06

## Results of liquid limit and plasticity index of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /... 249-201-537 (million)



Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023 Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 41 Sample No. : 06

# Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)		ccording ts Specs
Group Classification	(A-1-b)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	56.5	Max 50 %	
0.425 mm (No. 40).	43.1	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	11.3	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.4	25 mm (No.43)		
Liquid Limit	NP		
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %

The test results are ( Comply - Not Comply) with specifications limits








Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Embankment

Delivery Date : 05/03/2023 Reporting Date : 11/03/2023

Reporting No. : 41 Sample No. : 06

# Moisture – Density relation of soil Test result (Modified proctor test) ASTM D-1557

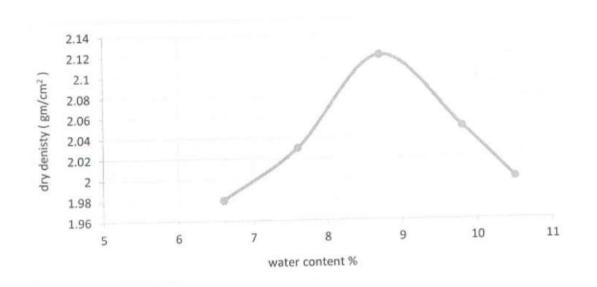

Max dry density (gm/cm<sup>2</sup>) : 2.12

Optimum moisture content % : 8.7

Signature

المُعدِينُ الشَّرِينِ السَّرِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ





المنطقة الخامسة - ( غرب الدلتا)

### السيد المهندس / رنيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طبية.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهرباني فانق السرعه ( العلمين - فوكه ) ( القطاع السادس ) نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة لبنود الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ ٢٠٢٢-١٢-١٨ للقطاع الأتي:

اتجاه	نهایة القطاع ( کم )	بدایة القطاع ( کم )	اسم الشركة	مسلسل
الضبعة	££1+7	٤٣٩+٦٠.	دعائم للاستثمار العقاري	,

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الأحترام والتقدير،،

رنيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة. غرب الدلتا

عديد مهدس/ مهدم

۱۱ هاني محمد محمود طه ۱۱

1







مركز الإستشارات المندسية منفل و شمارت و امتر ق ( خياه بولين ) دكتون/ ستمد الجيوشين



مشروع القطال الكهزيش قائق السرعة قطاع (الجن السفلة بالعاسمة بالعاسين دقوكة )
المقايسة المعتلة بعد المقاوضة ليتود الاعمال يتاريخ بتاريخ ٢٠٢١١١١ تا تلقية شركة دعام للاستثمار العقاري
القطاع من المعطة ١٠٠٠-١٤٢٩ الي ١٤٤١٠٠ الجاة الضيعة

لم البلد	ييان الأخدق	Heat	Lynch .	Las	الاضالي
,	اصال الازقة والتطهير				
1.1	يائش المسطح احمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمطلقات في مناطق الدانا ذات الطبيعة الزراعية التليقة والنطاس منها بالمطالب الصومية تمييدا لاحمال الرقع المستمى للامل عدود المطاروع طبقا للشروط والمواصفات وتطهمات المهادس المشرف	٠,	77,*1.	*,	717,7
7	أعمل الردم				
1-5	اعمال توريد ونكل اترية مطابقة المواسفات وتشغيلها باستخدام الات النموية بسمك لا يزيد عن ٥٠ مم حتى منسوب (-1 متر) و بسمك لا يزيد عن ٥٠ مم حتى منسوب (-1 متر) و بسمك لا يزيد عن ٥٠ مم لا بالمسلوب التصويم للشغيل اعمال الجسر الترامي و الاكتفاف (نسبة تحدل كالهورتيا لا تقل عن ٥٠ المال) و رشها ياهياه الاصوابية فلوصول الى نمية الغرية والا كان من المسلوبية والقطاعات العرضية الدونيية والمرامية التلفيلية التعامل المسلوبية والقطاعات العرضية التعامل المسلوبية والمسلوبية المسلوبية المسلوبية المسلوبية المسلوبية والمسلوبية والمسلوبية والمسلوبية والمسلوبية المسلوبية المسلوبية المسلوبية على والمباري والمسلوبية والمسلوبية المسلوبية التمال المسلوبية	**	10.155,37	41,11	1,747,444
	عائرة مساقة النظرة ١٦ كم		10,444,37	*11,0.	T,VA1,4Y1
	علاوة تعصيل رسوم الكاركة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية		18,686,37	37	T.1,707
	الإجمالي				#,V

مدير الحشروع المقاول

مدير المشروع (الهيدة) م/اير اهيم المضاوي

مدير المشروعات (الهيئة) م/محمد حسلي فياش حجم

# مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة دعانم للاستثمار العقارى - من المحطة . ٠ ٢ + ٣٩ ؛ الى المحطة . ٠ ٢ + ١ ٤ ٤

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل السن)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- ٥ ٢٠/١/٢٠ ٢

- بناء على طلب المقاول شركة دعائم للاستثمار العقاري لتحديد مسافة نقل السن من كسارة المتحدة

على طريق وادى النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهينة العامة الطرق والكباري

مدير المشروع الاستشاري مكتب د سعد الجيوشي

ممثل استشاري المساحه مكتب

(Xyz)

استشاري مكتب درسعد الجيوشي

١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

٢-السيد المهندس / مصطفى نجم

٣- السيد المهندس / محمد خليل

السيد المهندس/محمد السيد

٥- السيد المهندس / حسن خليفة

ممثل شركة دعاتم للاستثمار العقاري

وتبين ان المحجر على مسافة ١٧١ كم من منتصف قطاع شركة دعائم للاستثمار العقاري

NT. 0 70 " 71 . V" E 79 0 77 " 71 . 1"

احد اثى المحجر

NT. 009 " £A . £ " EYA 0 77" 10 . 7 "

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،،

one just

#### مشروع القطار السريع (العلمين -فوكة)

شركة دعائم للاستثمار العقارى -من المحطة ، ١٠ + ٣٩ ؛ الى المحطة ، ١ + ١ ؛ ٤

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الثلاثاء الموافق :- ١/١١/١ ٢٠٢

- بناء على طلب المقاول شركة دعائم للاستثمار العقاري لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادى النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحمد من قبل ..

ممثل الهينة العامة الطرق والكباري

مدير المشروع الاستشاري مكتب دسعد الجيوشي

ممثل استشاري المساهه مكتب (XVZ) ١- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

٢- السيد المهندس / مصطفى نجم

٣- السيد المهندس / محمد خليل

ممثل شركة دعاتم للاستثمار العقاري

٤- السيد المهندس / حسن خليفة

وتبين ان المحجر على مسافة ١٦٥ كم من منتصف قطاع شركة دعانم للاستثمار العقاري


N T. . TT '14 . V" ETR . 10 '. 1 . V"

احد اثي المحجر

NT. 009 EA. E" ETA "TT 10. T"

احداثي منتصف القطاع

وعلى ذلك تم توقيع،،



on pur -:

7