

الشركة المنفذة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		الجهة المالكة الهيئة العامة لقطاع الطرق والكباري و النقل البري (GARBLT)		استشاري عام المشروع الرائد	
طلب جديد		RAID - NCRC - MECH - 0000 - Rv00		رقم الطلب	
طلب معاد		02/08/2025		التاريخ	
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
Inspection Request					
AR	☐	ST	☐	EL	☐
ME	☒	رسومات	☐	مستندات	☐
مواد	☐	مورد	☐	مورد	☐
نتائج اختبار	☐	مورد	☐	مورد	☐
أخرى	☐	مقاولي باطن	☐	مورد	☐
من :			إلى :		
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
تسليم تركيب و اختبار مواسير سيمليس جدول 40 خط الحريق من X20 الي X 37					
الموضوع					
أقطار 1.25 بوصة و 2.5 بوصة و 4 بوصة					
الوصف					
محطة طريق السويس					
منطقة العمل					
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع	
3		انترياب		انترياب	
المرفقات					
عينات		كتالوجات		ضمان منتجات	
سابقة خبرة		شهادات اعتماد		رسومات تنفيذية	
مستندات		تقارير اختبارات		حسابات	
أخرى		أخرى		أخرى	
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
مهندس التنفيذ		مدير المشروع		احمد كمال	
ملاحظات الاستشاري					
لا مانع من الاستلام مع ٢٠٠٠ يوم الاتزام بالاتي :- ١- يجب بعد انتهاء الشبك ضغط الشبك بعد الانتهاء من تركيب الصناديق ٢- يجب ارفاق الوضوح المرفقة ٣- استكمال أعمال الهالكات التي تم التسليم عليها ٤- التنسيق مع باقي الاقسام عند تركيب الصناديق ٥- الالتزام بالاصول الفنية واصول الصيانة					
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاشارة			
احمد عبد الله		احمد عبد الله			
يعتمد		يعتمد مع الملاحظات		يراجع ويعدا التقديم	
مرفوض		مرفوض		مرفوض	
صادر		وارد			



الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



الاستشارى : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية



المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

حصر الاعمال الالكتروميكانيكالى مشروع الاتوبيس الترددي السريع محطة السويس

بيان الأعمال	الوحده	الكميه	اجمالى الكميه
توريد و تركيب و اختبار مواسير حريق سيمليس جدول 40 قطر 4 بوصه	م.ط	42	42.0
توريد و تركيب و اختبار مواسير حريق سيمليس جدول 40 قطر 2.5 بوصه	م.ط	1	1.0
توريد و تركيب و اختبار مواسير حريق سيمليس جدول 40 قطر 1.25 بوصه	م.ط	1	1.0
الاجمالى			44.0

المكتب الاستشاري
مهندس ميكانيكا الاستشاري

م/ احمد منير

ز. محمد
2011
2011



المكتب الفني للشركة المنفذه

م / احمد سعيد

احمد سعيد

							
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام للمشروع			
طلب جديد		RAID - NCRC - Mech - 0000 - Rv00		رقم الطلب			
طلب معاد		01/12/2025		التاريخ			
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس							
MIR							
AR	☐	ST	☐	EL	☐	ME	☐
مواد				مستندات		رسومات	
نتائج اختبار				موردين		مقاولي باطن	
أخرى				أخرى			
من:				إلى:			
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق				مكتب الرائد للاستشارات الهندسية			
الموضوع				فحص خامات اعمال صرف و تغذية حمام نفق محطه السويس			
الوصف				ماسور بولي قطر 25 مم ضغط 20 جو شامل القطع (بند رقم 1_12) ماسوره صرف كاسل 2 بوصه ضغط 6 بار شامل القطع (بند رقم 4_8) ماسوره صرف كاسل 1 بوصه ضغط 6 بار شامل القطع (بند رقم 1_9) ماسوره HDPE قطر 32 مم ضغط 10 جو (بند رقم 1_10) سيفون ارضيه قطر 3 بوصه (بند رقم 1_14)			
منطقة العمل				محطة طريق السويس			
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع		المصريه الالمانيه - البحر الأحمر	
1_12 &4_8&1_9&1_10&1_14		رقم المواصفة		المورد والمصنع		المصريه الالمانيه - البحر الأحمر	
المرفقات عينات ☐ كتابات ☐ ضمان منتجات ☐ تقارير اختبارات ☐ مستندات ☐ سابقة خبرة ☐ شهادات اعتماد ☐ رسومات تنفيذية ☐ حسابات ☐ أخرى ☐							
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق							
مهندس التنفيذ		أحمد سكر		مدير المشروع		احمد كمال	
ملاحظات الاستشاري							
لا مانع من الاستلام مع انه يتبع الالتزام بالآتي :- ١- يجب الالتزام بالتعليمات الموردة بالقرينة ٢- يجب تقديم كافة الاستلام مع الوكيل او المورد المعتمد ٣- لم يتم اعتماد الحبيبة الا بعد التفتيش ٤- يجب الالتزام بالمعايير المواصفات الفنية							
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري		مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري	
يعتمد ☒		يعتمد مع الملاحظات ☒		يراجع ويعاد التقديم ☐		مرفوض ☐	
صادر				وارد			



الهيئة العامة للغذاء والدواء
(DGDA)



وزارة الصحة
Ministry of Health



رقم الطلب	14/01/2024	تاريخ الطلب	14/01/2024
-----------	------------	-------------	------------

مقرر اللجنة الفنية - الطرود الدوائية - مخدات الأدوية

14/01/2024

طلب الترخيص

AR	CY	PL	EL	ME	ST	LC	رقم الترخيص	13/07/2023
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	تاريخ الترخيص	13/07/2023

في 14/01/2024

من 14/01/2024

رقم الطلب

مواصفات و طرق فحص الأدوية

مواصفات و طرق فحص الأدوية

الخطوة 1

خطوة 2

رقم الطلب	7	رقم الترخيص	الخطوة 1	الخطوة 2	الخطوة 3
14/01/2024	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	13/07/2023

رقم الطلب	14/01/2024	رقم الترخيص	13/07/2023	رقم الترخيص	13/07/2023
-----------	------------	-------------	------------	-------------	------------

رقم الطلب	14/01/2024	رقم الترخيص	13/07/2023	رقم الترخيص	13/07/2023
-----------	------------	-------------	------------	-------------	------------

لا مانع من الا عتبار ان يتم الفحص عند الكو اية
مع الا كتره بالكو اية الفنية للشروع
مع الا التزام استعداده الكو اية للشروع

رقم الطلب	14/01/2024	رقم الترخيص	13/07/2023	رقم الترخيص	13/07/2023
-----------	------------	-------------	------------	-------------	------------



بولىصة شجن نقدي
"قاتورة نقدي"

شركة السلاب للتجارة
ورثة مصطفى السلاب

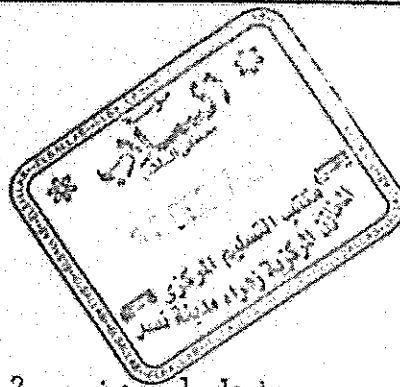

الساعة: 19:54:10

تاريخه: 30.12.2024

المعرش: الزمراء نقدي
امر بيع: 16101107
الفاورة: 76104406 - 30.12.2024

العميل: محمد عبد الله نولل
كود العميل: 2000338371
العنوان:

الكمية المطلوبة			المنفذ		كود المنفذ	م
كرتون	متر	قطع	السماح / التون	المخزن		
	0.000	1		ز. خلاط واكسوار	2GKA160224ZZ001011 ايچيك محبم دلب 3/4 قلب واكره 371040025	1
	0.000	1		ز. خلاط واكسوار	2GK9690119ZZ001011 ايچيك تي محبم 4/3+25 361040002	2
	0.000	4		ز. خلاط واكسوار	2GK9510126ZZ001011 ايچيك كوع بسم 1/2*25 361020002	3
	0.000	2		ز. خلاط واكسوار	2GK9690129ZZ001011 ايچيك تي بسم داخلي 1/2*25 361030003	4
	0.000	10		ز. خلاط واكسوار	2GK9510002ZZ001011 ايچيك كوع لحام 87.5 درجه 25م 351020002	5
	0.000	10		ز. خلاط واكسوار	2GK9510217ZZ001011 ايچيك كوع 32م 352010008	6
	0.000	10		ز. خلاط واكسوار	2GK9660190ZZ001011 ايچيك جلبه 32م 352080009	7
	0.000	3		ز. خلاط واكسوار	2GK9580189ZZ001011 ايچيك مشترك 32م 352040015	8
	0.000	1		ز. خلاط واكسوار	2GKA660268ZZ001011 ايچيك شخم مواسير 150مل سماره موم 377020020	9
	0.000	3		ز. خلاط واكسوار	2GK9510207ZZ001011 ايچيك كوع 75م 352020003	10
	0.000	3		ز. خلاط واكسوار	2GK9660193ZZ001011 ايچيك جلبه 75م 352080003	11
	0.000	1		ز. خلاط واكسوار	2GKA080267ZZ001011 ايچيك مسلوب 63/75 352092013	12
	0.000	1		ز. خلاط واكسوار	2GK9630331ZZ001011 ايچيك بيبي 3م دخل ومخرج 373099939	13
	0.000	1		ز. خلاط واكسوار	2GK9740204ZZ001011 ايچيك وصله مرله سماره موم 50م 371099132	14
	24.000	0		ز. خلاط واكسوار	2GK9520213ZZ001011 ايچيك مواسير 32م 332020009	15



صفحة 1 من 2



بوليصة شحن نقدي
"فاتورة نقدي"

شركة السلاط للتجارة
ورثة مصطفى السلاط

الساعة: 19:54:10

تاريخه: 30.12.2024

المعرف: الزمراء نقدي
امر بيع: 16101107
الفاتورة: 76104406 - 30.12.2024

العميل: محمد عبد الله نوفل
كود العميل: 2000338371
العنوان:

الكمية المطلوبة			المنتج			كود المنتج	م
كرتون	متر	قطع	السمك / التون	المخزن	المنتج		
	0.000	3		ز. خلاط واكسوار	ايچيك تي لحام 25 مم 351050002	2GK99501232Z001011	16
	0.000	1		ز. خلاط واكسوار	ايچيك كرنك سيفون 25 مم 351030004	2GK95700522Z001011	17
	52.000	0		ز. خلاط واكسوار	ايچيك مراسير لحام 25 مم FN20 331020002	2GK95200422Z001011	18
	0.000	4		ز. خلاط واكسوار	ايچيك طبه اختبار 1/2 يومه 351080012	2GK97301252Z001011	19
	76.000	59		الاجمالي			العنوان: مخازن

النولون :

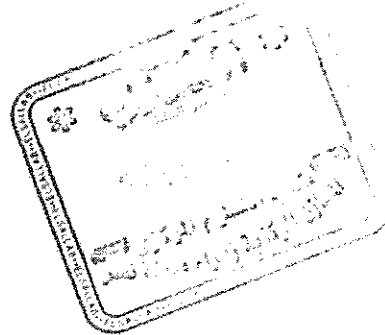

التاريخ :
الوقت : 00:00:00

استلمت البضاعة العالية كاملة و سليمة لتسليمها إلى العميل المذكور عليه

السائق المستلم

التوقيع :

التوقيع :



							
الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري عام للمشروع		رقم الطلب	
طلب جديد		RAID - NCRC - Mech - 0000 -Rv00		01/12/2025		التاريخ	
طلب معاد		مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس		IR			
AR	ST	EL	ME	رسومات	مستندات	مواد	
				مقاولي باطن	موردين	نتائج اختبار	
إلى: مكتب الرائد للاستشارات الهندسية				من: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			
الموضوع: استلام اعمال تركيب و اختبار اعمال صرف و تغذية حمام نفق محطة السويس							
الوصف: ماسور بولي قطر 25 مم ضغط 20 جو (بند رقم 1_12) ماسوره صرف كاسل 2 بوصه ضغط 6 بار (بند رقم 4_8) ماسوره صرف كاسل 1 بوصه ضغط 6 بار (بند رقم 1_9) ماسوره HDPE قطر 32 مم ضغط 10 جو (بند رقم 1_10) سيفون ارضيه قطر 3 بوصه (بند رقم 1_14)							
منطقة العمل: محطة طريق السويس							
رقم البند		رقم المواصفة		المورد والمصنع		المصريه الالمانيه - البحر الاحمر	
1_12		4_8&1_9&1_10&1_14					
المرفقات: عينات ○ كتابات ○ ضمان منتجات ○ تقارير اختبارات ○ مستندات ○ سابقة خبرة ○ شهادات اعتماد ○ رسومات تنفيذية ○ حسابات ○ أخرى ○							
المقاول: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق							
مهندس التنفيذ		مدير المشروع		احمد سمير		احمد كمال	
ملاحظات الاستشاري: لا مانع من الاستلام مع انه يتم الالتزام بالاتي:- 1- يجب ارفاق محاده الكسب للمواصفات الفنية من الشركة المعقده 2- يجب ترك المواصفات مكتوبه حسب الانتهاء من الاعتماد 3- يجب تسليم النزل للمهندس المختص وتسليم المناسب لقطاع المساحه والمساحه المعقده طبقا للوصف المعقده ولا يتم الاعتماد النهائي الا بعد تركيب المضخ وارفاقه مع انهاء الصانه مع الالتزام بالاتي: مواصفات الصانه للمشروع							
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري		البرهان		البرهان	
يعتمد		يعتمد مع الملاحظات		يراجع ويعاد التقديم		مرفوض	
صادر		وارد					



حصر الاعمال الالكتروميكيكال مشروع الاتوبيس الترددي السريع محطه السويس

بيان الأعمال	الوحده	الكميه	اجمالي الكميه
اركيب و اختبار ماسير بولي قطر 1 بوصه ضغط 20 جو (بند رقم 1_12)	م.ط	52	52.0
تركيب و اختبار مواسير صرف التكييف كاسل 1 بوصه ضغط 6 بار (بند رقم 1_9)	م.ط	24	24.0
تركيب و اختبار سيفون ارضيه قطر 3 بوصه (بند رقم 1_14)	عدد	1	1.0
تركيب و اختبار مواسير بولي ايثيلين ضغط 10 بار 32 مم (بند رقم 1_10)	م.ط	80	80.0
تركيب و اختبار ماسوره صرف كاسل 2 بوصه ضغط 6 بار (بند رقم 4_8)	م.ط	1	1.0
الاجمالي			158.0

المكتب الاستشاري
مهندس ميكانيكا الاستشاري
م/ احمد منير




ر.م. منير



المكتب الفني للشركة المنفذه

م / احمد سعيد

احمد سعيد

		الجهة المالكة 		استشاري عام للمشروع 	
الشركة المنفذة 		الجهة المالكة 		استشاري عام للمشروع 	
طلب جديد		RAID - NCRC - MECH - 0000 - Rv00		رقم الطلب	
طلب معاد		24/11/2024		التاريخ	
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
Inspection Request					
AR ☐ ST ☐ EL ☐ ME ☒		رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☐		نتائج اختبار ☐ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐	
إلى :		من :			
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			
الموضوع		تسليم تركيب و اختبار صناديق الحريق خط الحريق من X1 الى X30 تسليم تركيب و اختبار مواسير سيمليس جدول 40 خط الحريق من غرفه الطلمبات الى X10 تسليم تركيب و اختبار وصله الدفاع المدني خط الحريق X20			
الوصف		تسليم تركيب و اختبار صناديق الحريق ضغط 16 بار خط الحريق من X1 الى X30 تسليم تركيب و اختبار مواسير سيمليس جدول 40 خط الحريق من غرفه الطلمبات الى X10 افطار 1.25 & 2.5 & 4 بوصة تسليم تركيب و اختبار وصله الدفاع المدني خط الحريق X20			
منطقة العمل		محطة طريق السويس			
رقم البند		1&3&4			
المورد والمصنع		بافاريا- انتر بايب- جيكوميني			
المرفقات		عينات ☐ سابقة خبرة ☐ كناالوجات ☐ شهادات اعتماد ☒ ضمان منتجات ☐ رسومات تنفيذية ☒ تقارير اختبارات ☐ حسابات ☐ مستندات ☐ أخرى ☐			
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
مهندس التنفيذ		مدير المشروع			
ملاحظات الاستشاري					
لا مانع من الاستلام مع انه تم الالتزام بالحق 1- ترك المار مضبوطا لحيد الاتقاء منه باقي الاعمال 2- يجب اتمام بعض المواجب منها التي تم التنبه عليها مع مهتم الموقع 3- يجب ارفاق الوصلة المعتمده مع عمل AS built للتسليمات التي تمت واعتمادها والتنسيق مع باقي الاقسام لعدم التعارض					
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري			
24/11/2024		24/11/2024			
يعتمد ☐ يعتمد مع الملاحظات ☒ يراجع ويعاد التقديم ☐ مرفوض ☐		صادر			
وارد		صادر			

[illegible]



الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



الاستشاري : مكتب الرائد للاستشارات الهندسية



المالك : الهيئة العامة للطرق والنقل

حصر الاعمال الالكتروميكانيكال لمشروع الاتوبيس الترددي السريع محطة السويس

بيان الأعمال	الوحده	الكميه	اجمالي الكمي
توريد وتركيب واختبار مواسير حريق سيمليس جدول ٤٠ قطر ٤ بوصة	م.ط	٩٠	٩٠,٠
توريد وتركيب واختبار مواسير حريق سيمليس جدول ٤٠ قطر ٢,٥ بوصة	م.ط	٦	٦,٠
توريد وتركيب واختبار مواسير حريق سيمليس جدول ٤٠ قطر ١,٢٥ بوصة	م.ط	٦	٦,٠
توريد وتركيب واختبار صندوق حريق دبل	عدد	٤	٤,٠
توريد وتركيب واختبار وصله سياميس ٢,٢٥*٢,٢٥	عدد	١	١,٠
الاجمالي			١٠٧,٠

المكتب الاستشاري
مهندس ميكانيكا الاستشاري

م/ احمد منير

(Signature)

المكتب الفني للشركة المنفذه

م / احمد سعيد
(Signature)

[illegible]

REV.	DESCRIPTION	DRAWN BY
------	-------------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

11

11. *Journal of the American Medical Association*, 277, 1996, 1211-1212.

11

EX. PLAN



 وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
 وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

أول المسألة

24 Hours, 24-Channel Broad
Coverage of the World



EL-RALDI

CONTRACTOR: _____

www.elsevier.com/locate/jmb

مكتبة جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 PENTA

وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَهُمْ أَنْ يَخْلُقُوا الْجَدَثَ فَنُفِثُوا فِي رِيحِهِمْ مِنْهُمَا فَاذْبَحُوا بِطَنَ غَدَاةٍ مِنْهُمَا وَفَكَّرَا فِي طَافٍ

1-800-762-7622
WWW.FUTTERMAN.COM

تاریخ

۱۳۰۲

BUS RAPID TRANSIT (BRT)

محطة السويس

DESIGN DRAWINGS P275.1[illegible]

DATE COMING TITLE :

DATE: 10/27/1957

FIRE FIGHTING SYSTEM

Case No.	PROJECT NO.
----------	-------------


Program			Activity No.
Activity	DO	Output	MS



SOLE	AS SHOWN	REVISED	MA
------	----------	---------	----

DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
BSE	OCT-2022	ATKINSON	M.A.M.

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

الشركة المنفذة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		الجهة المالكة الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري (GARBLT)		استشاري عام المشروع الرائد	
رقم الطلب 02/04/2025		طلب جديد طلب معاد		RAID - NCRC -Mech - 0000 -Rv00	
التاريخ					
مشروع الأوتوبيس الترددي - الطريق الدائري -محطة السويس					
material Inspection Request					
مواد ☐		مستندات ☐		رسومات ☐	
نتائج اختبار ☐		موردين ☐		مقاولي باطن ☐	
أخرى ☐		AR ☐		ST ☐	
EL ☐		ME ☒		مكتب الرائد للاستشارات الهندسية	
من :		إلى :			
شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		مكتب الرائد للاستشارات الهندسية			
الموضوع		فحص مواسير صلب اسود سيمليس جدول 40			
الوصف		مواسير حريق صلب اسود جدول 40 قطر 4 بوصة مواسير حريق صلب اسود جدول 40 قطر 2.5 بوصة مواسير حريق صلب اسود جدول 40 قطر 1.25 بوصة			
منطقة العمل		محطة طريق السويس			
رقم البند		3.00			
المرفقات		رقم المواصفة			
عنات ☐		ضمان منتجات ☐			
سابقة خبرة ☐		رسومات تنفيذية ☐			
مستندات ☐		تقارير اختبارات ☐			
أخرى ☐		حسابات ☐			
المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق					
مهندس التنفيذ		مدير المشروع		احمد كمال	
ملاحظات الاستشاري					
كما مانع من الا سلام على انه يتم الالتزام بالوقت :- 1- يجب ابرامه هذه الشهادة مع المورد المعتمد 2- يجب الالتزام بتعليمات المورد المعتمد بالقرينة 3- يجب اعتماد الكمية بعد التنفيذ والمصر 4- يجب الالتزام بتعليمات هذه الشركة 5- الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروع					
مهندس الاستشاري		مدير منطقة الاستشاري			
رؤس		للراشد			
يعتمد ☐		يعتمد مع الملاحظات ☒			
مرفوض ☐		يراجع ويعاد التقديم ☐			
صادر		وارد			

					
رقم الطلب 16/3/2024		RAID - NCRC Mech - 0000 - Rv00		طلب جديد	
مشروع الأوتوبيس الفردي - الطريق الدائري - محطة السويح					
طلب اعتماد مواد					
AR	☐	SI	☐	EL	☐
ME	☐	AS	☐	MS	☐
مواد ☐ مستندات ☐ رسومات ☐					
إمداد اختبار ☐ موردين ☐ مقبول بلطف ☐ أخرى ☐					
من:			شركة النيل العامة للأشياء والطرق		
مكتب الترميم للاستشارات الهندسية			إلى:		
الموضوع: مواشير جديد سيمبليس جدول ١٠ interpipe					
الوصف: مواشير جديد سيمبليس جدول ١٠ انتربايب					
محطة طريق السويح					
منطقة العمل	رقم البند	رقم المواصفة	رقم المورد والمصنع	interpipe	
4					
مرفقات	ملاحظات	شهادات اعتماد	شهادات اعتماد	شهادات اعتماد	شهادات اعتماد
✓	✓	✓	✓	✓	✓
ملاحظات الاستشاري	مهندس الجودة	مهندس التنفيذ	مدير المشروع	ملاحظات: شركة النيل العامة للأشياء والطرق	
ملاحظات:					
كمانع منه الا اعتماد بما اءت به الفحص عند التوريد					
مع انه لنزام بالمواعيد الفنية بالمتم مع رازفات نظام المنش					
وشهادة الاختبارات					
ملاحظات الاستشاري					
مهندس الجودة		مهندس التنفيذ		مدير منطقة الاستشاري	
مهندس الاستشاري		مهندس التنفيذ		مدير منطقة الاستشاري	
يعتمد		يعتمد مع الملاحظات		يعتمد	
يعتمد		يعتمد مع الملاحظات		يعتمد	

		الجهة المالكة  		استشاري عام المشروع 	
طلب جديد طلب معاد		RAID - NCRC - Mech - 0000 - Rv00 11/10/2024		رقم الطلب التاريخ	
مشروع الأوتوبويس الترددي - الطريق الدائري - محطة السويس					
material Inspection Request					
AR ☐ ST ☐ EL ☐ ME ☐		رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☒		نتائج اختبار ☐ موردين ☐ مقاولي باطن ☐ أخرى ☐	
من : مكتب الراند للاستشارات الهندسية		إلى : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			
الموضوع فحص مواسير بولي بروبيلين 1 بوصة ضغط 20 جوي فحص جريلا صرف ارضيه		الوصف فحص مواسير بولي بروبيلين 1 بوصة جريلا صرف ارضيه مواسير صرف مطر 3 بوصة بلاستيك			
منطقة العمل محطة طريق السويس		رقم البند 11&12			
المورد والمصنع المصريه الامانيه		رقم المواصفة 11&12			
المرفقات عينات ☐ سابقة خبرة ☐ مستندات ☒ تقارير اختبارات ☐ ضمان منتجات ☐ رسومات تنفيذية ☐ أخرى ☐ حسابات ☐		المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق			
مهندس الجودة 		مهندس التنفيذ 		مدير المشروع 	
ملاحظات الاستشاري  لا مانع من الاستلام ولا يتم إيجاد الحمية بالاعتماد المتخذ ويجب الالتزام بالاعتماد المورد بالنظرية ويجب الالتزام بالمواصفات الفنية بالمستوع ودار فانه طلب التوريه					
مهندس الجودة 		مهندس الاستشاري 		مدير منطقة الاستشاري 	
يعتمد ☐		يعتمد مع الملاحظات ☒		يراجع ويعاد التقديم ☐ مرفوض ☐	
صادر		وارد			

اجمالي حصر اعمال مستخلص رقم (٣) جاري				
	البند	الفئه	الكميه	نسبه الاستقطاع
١-٣-٤	توريد وتركيب واختبار مفتاح اناره لقمه واحده واتجاه واحد(10 امبير- ٢٢٠ فولت)	عدد	٤	75%
	البرايز و مخارج القوي	عدد		0
١-٥	توريد وتركيب واختبار بريزه احادية الطور (P+N+E) مفردة (من النوع شوكو)(16 امبير - ٢٢٠ فولت) باسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس	عدد	٢٩	75%
٢-٥	كالبند السابق ولكن بريزه احادية الطور (P+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجه حماية IP54 باسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس	عدد	١	75%
٣-٥	كالبند السابق ولكن بريزه احادية الطور (P+N+E) دويلكس ١٦ امبير باسلاك باسلاك ٤*٣ مم ٢ نحاس	عدد	٥	75%
٤-٥	كالبند السابق ولكن بريزه قوي احادية الطور (P+N+E) من النوع المقاوم للماء WATER PROOF بدرجه حماية IP54	عدد	٢	75%
	مخارج قوي ووحدات التهويه	عدد		
١-٦	مخرج مروحة حافظة (كاربوكي) 4*3 مم ٢ نحاس	عدد	١١	65%
٢-٦	مخرج اعلايات بالسقف او الحائط ٤*٣ مم ٢ نحاس	عدد	٣٣	65%
٣-٦	مخرج كهرباء باور خاصة بلوحة انذار الحريق ٤*٣ مم ٢ نحاس	عدد	١	65%
٤-٦	مخرج كهرباء باور خاصة براك الصوتيات ٤*٣ مم ٢ نحاس	عدد	١	65%
٥-٦	مخرج كهرباء باور خاصة بالاداتا راك ١٠*٣ مم ٢ نحاس	عدد	٢	65%
٦-٦	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة برصيف المحطة ٤*٣ مم ٢ نحاس	عدد	٦	65%
٧-٦	مخرج كهرباء باور للابواب الخاصة بغرف التحكم والتذاكر ٤*٣ مم ٢ نحاس	عدد	٢	65%
٩-٦	مخرج كهرباء خاص بكاميرات المراقبة بكابل نحاس ٤ * ٣ مم ٢	عدد	٣	65%
		عدد		
٢-٧	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٢٥ امبير - ٢٢٠ فولت - ٢ قطب للتكثفات	عدد	١	65%
٤-٧	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٣٢ امبير - ٢٢٠ فولت - ٢ قطب للتكثفات	عدد	٤	65%
٦-٧	مفتاح فصل وتشغيل على الحمل ٤٠ امبير - ٣٨٠ فولت	عدد	٢	65%
	نظام انذار الحريق للمحطة	عدد		
١-٨	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الانذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم باسلاك ١,٥/٢ مم ٢	عدد	٣٥	30%
٢-٨	توريد وتركيب واختبار الدوائر الفرعية الخاصة بربط وتغذية مخارج نظام الانذار من مكان المخرج حتى لوحة التحكم باسلاك ١,٥/٢ مم ٢	عدد	٩	30%
	شبكة التليفونات	عدد		
١-٩	توريد وتركيب واختبار مخرج تليفونات شامل مواسير ٢٠ مم	عدد	٣	30%
	شبكة البيانات	عدد		
٢-١٠	توريد وتركيب واختبار مخرج داتا شامل مواسير ٢٠ مم	عدد	٥٢	30%
	نظام كاميرات المراقبة	عدد		
١-١١	توريد وتركيب واختبار مخرج للكاميرا الداخلية والخارجية عبارة عن مواسير UPVC بمقاس ٢٠ مم	عدد	٢٢	30%
	نظام التحكم في الدخول	عدد		
١-١٢	توريد وتركيب واختبار مخرج ACCESS CONTROL شامل مواسير ٢٠ مم UPVC	عدد	٤	30%
		عدد		
١-١٣	توريد وتركيب واختبار مخرج سماعة سقف	عدد	١٤	30%
	حامل كابلات	عدد		
١-١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات (١٠*٧٠) سم بسمك لا يقل (٢) مم من النوع المجلفن بغطاء (١,٥)	م.ط	٦٠	20%
٦-١-١٥	كالبند السابق ولكن مقاس (١٠*١٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم بغطاء سمكه لا يقل عن (١,٢٥)	م.ط	٦٠٠	20%
٢-١٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب حامل كابلات للتيار الخفيف كالبند السابق ولكن مقاس (١٠*٢٠) سم بسمك لا يقل (١,٥) مم من النوع المجلفن على الساخن غير مثقب بغطاء من الصاج المجلفن الغير مثقب من نوع (snap on)	م.ط	٠	20%
١-٢-١٥	توريد وتركيب حامل كابلات (١٠*١٠) سم للتيار الخفيف بسمك لا يقل (١,٥) مم من النوع المجلفن بغطاء (Snap on)	م.ط	٤٠٢	20%
	المواسير والبدايات (ITS)	م.ط		
١-١٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار مواسير (UPVC) قطر ١٠٠ مم	م.ط	٣٧٤	20%
٢-١٧	كالبند السابق ولكن مقاس ٧٥ مم (UPVC)	م.ط	٧١٢	20%
٣-١٧	كالبند السابق ولكن مقاس ٥٠ مم (UPVC)	م.ط	١٤٩٦	20%

مهندس استشاري الراءد

١٤٤٣ هـ

مهندس شركه

م/ علاء قنصل

م/ عمر محمد انور

