

عملية اعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طاميه بطول
٠,٢٥ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
بخصوص :-

تنفيذ :- شركة الاستشاريون العرب للطرق و المقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٣- لا يوجد محملات في هذا العقد
 - ٤- يوجد بند اتريه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً فى: ٢٠٢٣/٠٥/٣١

مرفقات: ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

عملية اعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طاميه بطول
بخصوص :- ٠,٢٥ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

تنفيذ :- شركة الاستشاريون العرب للطرق و المقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (ختامي) عن العملية عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرأفى:- ٢٠٢٣/٠٥/٣١

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

عدد (٧) شهادات

اصل المقاييس الختامية

اصل محضر التقييم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

عناية اصل منزل ١٩ عمارة مركز طاميه بطول ٠,٢٥ كم محافظة القويم (بالامر المباشر)

شركة الاستشاريون العرب للطرق و المقولات

٢٠٢٢/٠١/٠٢ من المدة من ٢٠٢٢/٠٩/٢٦

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات	م	١٧٧٨	٥٢	١٨٣٠			
3	اعمال توريد وتشغيل طبقة اسفل من الحجر الصلبة وتعبير الكميرات	م	٤١٧	٢٢٧٤	٤٣٩٧٤			
4	اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم	م	٤٢	٣١٠	٤٥١٠			
5	اعمال توريد و رش طبقة تشريب MCO	م	٢٠٨٠	٦٥١٠	٢١٤٥١٠			
6	اعمال توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانه سمك ٦سم	م	٢٠٨٠	٦٥١٠	٢١٤٥١٠			
7	اعمال توريد و رش طبقة لصف من البوليوسن الساتق سترج (RC 3000)	م	١٨٩٦	١٠٠٦٠	١٩٩٦٦٠			
8	اعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساتق تدرج (٤١) سمك ٥ سم	م	١٨٩٦	١٠٠٦٠	١٩٩٦٦٠			



مختبر علم الهندسة ودراسات

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس مضمون




رصف مدخل 19 عماره للاسكان الاجتماعي

بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعه الزراعيه الكثيفه والتخلص منها بالمقالب العموميه تمهيدا لاعمال للرفع المساحي طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

Station	الطول	العرض	الاجمالي
0+20	20.00	7.30	146.00
0+40	20.00	7.40	148.00
0+60	20.00	8.50	170.00
0+80	20.00	8.90	178.00
0+100	20.00	7.00	140.00
0+120	20.00	7.50	150.00
0+140	20.00	8.30	166.00
0+160	20.00	6.30	126.00
0+180	20.00	6.50	130.00
0+200	20.00	6.90	138.00
0+220	20.00	6.45	129.00
0+240	20.00	7.10	142.00
0+250	10.00	6.70	67.00
الاجمالي			1830.00

م. بشار

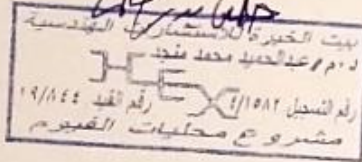

عبد الله منصور


رصف مدخل 19 عماره للإسكان الاجتماعي

اعمال توريد وتشغيل التربة مع الدمك علي طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والميول يوردها المقاول علي حسابه وبمعرفة
وعلي حسابه من اي جهة براها وتحت مسئوليته علي الا يقل نسبه تحمل كاليفورنيا CBR لها عن ١٠ % مع الدمك علي طبقات
والفنه شامله اعمال التطهير وازاله الحشائش او اي مخلفات موجوده علي الجسر والاكتاف والنظافه التامه قبل البدا في العمل
وتسليم الموقع خاليا ونظيفا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والفنه شامله
بالمتر المكعب .

Station	الطول	سمك الطبقة	العرض	الاجمالي
0+020	20.00	0.110	6.50	14.30
0+040	20.00	0.120	7.00	16.80
0+060	20.00	0.100	7.00	14.00
الاجمالي				45.10

م. بستان

١٥/١٠/٢٠١٤

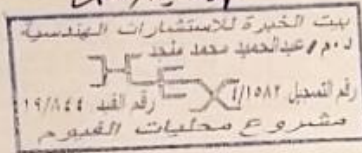

عبد الرحمن


رصف مدخل 19 عمارة للإسكان الاجتماعي

اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبته تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠ % من الفرش والدمك علي طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصه والمحاسبه هندسيا بعد الدمك والفنه شامله بالمتر المكعب .

Station	الطول	العرض	سمك الطبقة	الاجمالي
0+010	10.00	7.3	0.160	11.68
0+020	10.00	7.30	0.180	13.14
0+030	10.00	7.50	0.220	16.5
0+040	10.00	7.40	0.26	19.24
0+050	10.00	7.45	0.210	15.645
0+060	10.00	8.50	0.160	13.6
0+070	10.00	8.50	0.230	19.55
0+080	10.00	8.80	0.300	26.4
0+090	10.00	8.80	0.275	24.2
0+100	10.00	7.00	0.250	17.5
0+110	10.00	7.70	0.245	18.865
0+120	10.00	7.50	0.240	18
0+130	10.00	8.20	0.270	22.14
0+140	10.00	8.20	0.300	24.6
0+150	10.00	7.50	0.265	19.875
0+160	10.00	6.30	0.230	14.49
0+170	10.00	6.10	0.225	13.725
0+180	10.00	6.60	0.220	14.52
0+190	10.00	6.40	0.250	16
0+200	10.00	6.90	0.280	19.32
0+210	10.00	6.70	0.275	18.425
0+220	10.00	6.45	0.270	17.415
0+230	10.00	8.40	0.240	20.16
0+240	10.00	7.00	0.210	14.7
0+250	10.00	6.70	0.150	10.05
الاجمالي				439.74

م. ب. ش. م.

م. ب. ش. م.

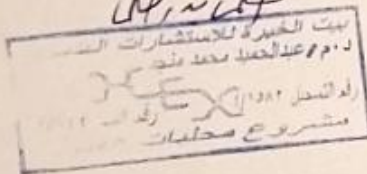


عبد الحليم محمد بن محمد

رصف مدخل 19 عماره للاسكان الاجتماعي

اعمال انشاء طبقه رابطته من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم باستخدام سن الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوا الأعمال بالمتر المسطح .

Station	الطول	العرض	الاجمالي
0+020	20.00	7.59	151.8
0+040	20.00	7.05	141
0+060	20.00	7.04	140.8
0+080	20.00	7.38	147.6
0+100	20.00	8.48	169.6
0+120	20.00	7.63	152.6
0+140	20.00	14.57	291.48
0+160	20.00	7.02	140.4
0+180	20.00	7.08	141.6
0+200	20.00	6.74	134.8
0+220	20.00	9.01	180.2
0.234	14.00	8.91	124.74
0+250	16.00	5.94	95.04
الاجمالي			2145.107

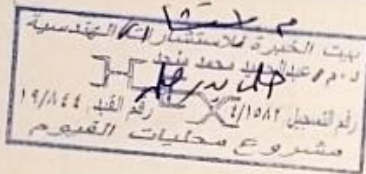


عبد الرحمن بن محمد

رصف مدخل 19 عماره للاسكان الاجتماعي

اعمال انشاء طبقه تشريب ببرايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 5.1 كجم /م² طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح طبقه الاساس من اي مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والفنه شامله كل ما يلزم لنهواالاعمال بالمتر المسطح

Station	الطول	العرض	الاجمالي
0+020	20.00	7.59	151.8
0+040	20.00	7.05	141
0+060	20.00	7.04	140.8
0+080	20.00	7.38	147.6
0+100	20.00	8.48	169.6
0+120	20.00	7.63	152.6
0+140	20.00	14.57	291.48
0+160	20.00	7.02	140.4
0+180	20.00	7.08	141.6
0+200	20.00	6.74	134.8
0+220	20.00	9.01	180.2
0.234	14.00	8.91	124.74
0+250	16.00	5.94	95.04
الاجمالي			2145.107

م. ط. ش. ر.

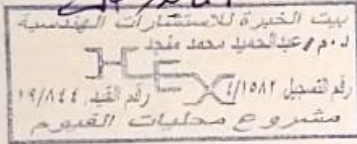

عبد الحمید منجد


رصف مدخل 19 عماره للإسكان الاجتماعي

اعمال انشاء طبقه لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير (Rc3000) او بالمستحلبات الاسفلتيه المطابقه للشروط والمواصفات بمعدل 5.0 كجم/م² طبقا للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف السطح من اي مواد حصويه او ناعمه زائده قبل الرش ويراعي الا يتعدى معدل الرش مساحه الطبقه الاسفلتيه التي يجري فرشها خلال ورديه التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوا الأعمال بالمتر المسطح .

Station	الطول	العرض	الاجمالي
0+020	20.00	7.59	151.8
0+040	20.00	7.05	141
0+060	20.00	7.04	140.8
0+080	20.00	7.38	147.6
0+100	20.00	5.50	110
0+120	20.00	5.50	110
0+140	20.00	14.57	291.48
0+160	20.00	7.02	140.4
0+180	20.00	7.08	141.6
0+200	20.00	6.74	134.8
0+220	20.00	9.01	180.2
0.234	14.00	8.91	124.74
0+250	16.00	5.94	95.04
الاجمالي			1996.6

م جتار
علي بن علي

علي بن علي منصور

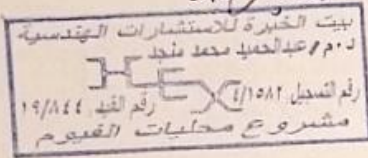


رصف مدخل 19 عماره للإسكان الاجتماعي

اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتيه علي الساخن تدرج 4 ج بسمك 5 سم باستخدام سن الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 60/70 المطابق للشروط والمواصفات والفئه شامله كل ما يلزم لنهوا الأعمال بالمتر المسطح .

Station	الطول	العرض	الاجمالي
0+020	20.00	7.59	151.8
0+040	20.00	7.05	141
0+060	20.00	7.04	140.8
0+080	20.00	7.38	147.6
0+100	20.00	5.50	110
0+120	20.00	5.50	110
0+140	20.00	14.57	291.48
0+160	20.00	7.02	140.4
0+180	20.00	7.08	141.6
0+200	20.00	6.74	134.8
0+220	20.00	9.01	180.2
0.234	14.00	8.91	124.74
0+250	16.00	5.94	95.04
الاجمالي			1996.6

ح. ب. ح. ب.

عبد الرحمن منصور

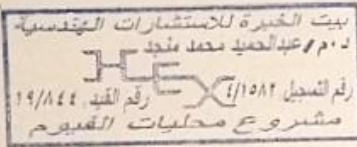

تقرير رقم (٤٥٩)

تحريرا في ٢٠٢٢/٤/٢٧

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع : رصف طرق مركز طامية
شركة : الاستشاريون العرب للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة س ٦
الاختبار : التدرج للدونة / نسبة تحمل كاليفورنيا
أحضرت العينة بمعرفة م / احمد العشري مندوب الاستشاري
تنبيه هام (العينات مسنولية من احضرها)

رقم العينة	مدخل ١٩ عماره	المواصفات تدرج (ب)
سعة المنخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٦	١٠٠-٧٠
"١	٥٨	٨٥-٥٥
"٤/٣	٤٩	٨٠-٥٠
"٨/٣	٤٠	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٣	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٧	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٦	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٨.٤١	١٥-٥
حد السيولة	----	
حد اللدونة	عديمه	
مجال اللدونة	----	
أقصى كثافة جافة طن / م ^٣	٢.٢٣	
نسبة المياه الملائمة %	٦	
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٨٨	
نسبة الانكسار %	صفر	

ملحوظة: العينة تتفق مع حدود المواصفات لمنحنى التدرج ب مع خروج في المهرز ٤/٣

١٠٠ ص.٤٥٠
٥ / ٩

الاختبار	السعر
تحضير العينة	١*٦٠
تدرج خشن	١*١٦٥
تدرج ناعم	١*١٥٠
اللدونة	١*١٣٠
بروكتور معدل	١*٤٥٠
سي بي ار قياسي	١*٥٠٠
اعداد التقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	١٦٠٥

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤٥٩)

تحريرا في ٢٠٢٢/٤/٢٧

المشروع : رصف طرق مركز طامية
شركة : الاستشاريون العرب للمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة ترية زلطيه
الاختبار : التدرج للدونة / نسبة تحمل كالفورنيا

أحضرت العينة بمعرفة م / احمد العشري مندوب الاستشاري
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	ش مدخل ١٩ عماره	المواصفات تدرج (ب)
سعة المنخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٤	١٠٠-٧٠
"١	٨٠	٨٥-٥٥
"٤/٣	٦٤	٨٠-٥٠
"٨/٣	٤٨	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٦	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٩	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٨	٣٠-١٠
رقم ٢٠	٦,٨	١٥-٥
حد السيولة	----	
حد اللدونة	عديمة	
مجال اللدونة	----	
أقصى كثافة جافة طن / م ^٣	٢,٠٤٦	
نسبة المياه الملائمة %	٦,١٥	
نسبة تحمل كالفورنيا %	٦٥	
نسبة الانتفاخ %	٠	

ملحوظة: العينة تتفق مع حدود المواصفات لمنحنى التدرج ب

٥٠٠٠
٥/١٩

الاختبار	السعر
تحضير العينة	١*٦٠
تدرج خشن	١*١٦٥
تدرج ناعم	١*١٥٠
اللدونة	١*١٣٠
السيولة	٠*١٨٠
بروكتور معدل	١*٤٥٠
سي بي ار قياسي	١*٥٠٠
قيمة الاعمال	١٤٥٥

**الهيئة العامة
للمطرق والكبارى والنقل البرى**
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تقرير رقم (٢٧٣)
تحريرا في ٢٢/٣/١٧

شروع : رصف طرق مركز طامية
س : الاستشاريون العرب للمقاولات
ع العينة : عدد ١ عينة س ٦ من الطريق القائم
لاختبار : التدرج اللدونة / نسبة تحمل كاليفورنيا

أحضرت العينة بمعرفة م / سيد احمد سيد
تتبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	مدخل ١٩ عمارة
سعة المخل	
"٢	٢٠٠
"١ ٢/١	١٠٠
"١	٨٤
"٤/٣	٦٧
"٨/٣	٦١
رقم ٤	٥٠
رقم ١٠	٤٤
رقم ٤٠	٢٤
رقم ٢٠٠	١٣
حد السيولة	----
حد اللدونة	عديمه
مجال اللدونة	----
أقصى كثافة جافة طن / م ^٣	٢.١٥
نسبة المياه الملائمة %	٦
نسبة تحمل كاليفورنيا %	٧٦
نسبة الانفعال %	صفر

الاختبار	السعر
تحضير العينة	١٨٦٠
تدرج خشن	١٨٦٥
تدرج ناعم	١٨١٥٠
اللدونة	١٨١٣٠
بروكتور معدل	٢٨٤٥٠
سي بي ار قياسي	١٨٥٠٠
اعداد التقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	١٦٠٥

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY FOR
ROADS, BRIDGES, PORTS AND
RAILWAYS TRANSPORT (G.A.R.T.)

المنطقة المسماة : معي سمي



تقرير رقم: ٩)
تحريرا في ٢/٩/٢٢


بخصوص : رصف مدخل ١٩ عمارة
تنفيذ : الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة إسفلتية للطبقة الرابطة
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت
أحضرت العينة بمعرفة م / احمد عثرى

رقم العينة ----- سعة المنخل	مدخل ١٩ عمارة	المواصفات تدرج ٣
١١	١٠٠	١٠٠
١٣/٤	٩٧	١٠٠-٧٥
١١/٢	٧١	----
١٣/٨	٦٣	٧٠-٤٥
رقم ٤	٣٩	٥٠-٣٠
رقم ٨	٣١	٣٥-٢٠
رقم ١٦	٢٤	---
رقم ٣٠	١٢	٢٠-٥
رقم ٥٠	٧	١٢-٣
رقم ١٠٠	٣.٣	٨-٢
رقم ٢٠٠	٠.٩٦	٤-٠
نسبة الإسفلت	٤.٥٣	٠.٢٥ + ٤.٦٠

ملاحظات : العينة تتفق مع حدود تدرج ٣ د وتتفق في نسبة الاسفلت

٥١٢٤
٤-٠-٣

الاختبار	السعر
تحضير العينة عالي الساخن	٨٠
تدرج ونسبة الاسفلت	٤٠٠
قيمة الاصل	٤٨٠



تقرير رقم: (١٣٩)
تحريرا في ٢٠٢٢/٩/٢٢

بخصوص : رصف مدخل ١٩ عمارة
تفليذ : الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات
نوع العينة : عدد ١ عينة إسفلتية للطبقة السطحية
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت
أحضرت العينة بمعرفة م / احمد عثري

رقم العينة	مدخل ١٩ عمارة	المواصفات تدرج ٤ ج
١١	١٠٠	١٠٠
١٣/٤	٩٦	١٠٠-٨٠
١١/٢	٨٢	---
١٣/٨	٧١	٨٠-٦٠
رقم ٤	٤٨	٦٥-٤٨
رقم ٨	٣٧	٥٠-٣٥
رقم ١٦	٢٨	---
رقم ٣٠	٢٠	٣٠-١٩
رقم ٥٠	١٤	٢٣-١٣
رقم ١٠٠	٧	١٥-٧
رقم ٢٠٠	٢.٧	٨-٣
نسبة الإسفلت	٤.٩	٠.٢٥-٤.٧

ملاحظات : العينة تتفق مع حدود تدرج ٤ ج وتخرج في الميزات المظلة وتتفق في نسبة الإسفلت

استدعاء

الالاختبار	السر
تحضير العينة عالمات	١٠٨٠
تدرج ونسبة الاسفلت	١٠٤٠٠
اعداد تقرير	١٥٠
قيمة الاعمال	٦٢٠



تقرير رقم (٤٣٧)

المشروع : شارع ١٩ عمارة
تنفيذ شركة : الاستشاريون العرب

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة
الاستشاريون العرب

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ و ابلطة
رابطة + سطحية + ٦ كور
المأخوذة من العملية عاليه بمعرفة / لجنة الاستلام
وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريري في ٢٠٢٣/٣/٥

مرفقات

عدد

(٤)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

طارق يوسف الجزار

٣٠٠٠

تقرير رقم (٤٣٧)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع : شارع ١٩ عمارة
تنفيذ شركة : الاستشاريون العرب
نوع العينة : عدد ١ عينة س٦
نوع الاختبار : التدرج للدونة
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١٢١٠	المواصفات تدرج (ب)
سعة المنخل		
"٢ ٢/١	١٠٠	١٠٠
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	١٠٠	١٠٠-٧٠
"١	٦٩	٨٥-٥٥
"٤/٣	٥١	٨٠-٥٠
"٨/٣	٤١	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٢	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٦	٥٠-١٠
رقم ٤٠	١٥	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	١٠-١٠	١٥-٥
حد السيولة	---	
حد اللدونة	عديمة	
مجال اللدونة	---	

ملاحظات : العينات تتفق مع حدود المواصفات لمنحني التدرج (ب)
التكاليف

قيمة الاعمال ١٥٠ + ٥٠٥

ض.م ٩٨.٢٥

م.ا ١٠٥.٤٦

الاجمالي ٨٥٨.٧١

مدير عام الصيانة

١١٣ = م

مهندس

محمد مصطفى عبد الجواد

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤٣٧)

المشروع : شارع ١٩ عمارة
تنفيذ شركة : الاستشاريون العرب
نوع العينة : عدد ١ عينة سطحية
نوع الاختبار : التدرج ونسبة الاسفلت ونسبة الثبات والانسياب
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	١١١٢	المواصفات تدرج ٤ ج
سعة المنخل		
"١	١٠٠	١٠٠
"٣/٤	٩٩	١٠٠-٨٠
"١/٢	٨٨	---
"٣/٨	٧٢	٨٠-٦٠
رقم ٤	٤٨	٦٠-٤٨
رقم ٨	٣٦	٥٠-٣٥
رقم ١٦	٣٢	---
رقم ٣٠	٢٣	٣٠-١٩
رقم ٥٠	١٢.٠٣	٢٣-١٣
رقم ١٠٠	٧.٥٠	١٥-٧
رقم ٢٠٠	٢.٦٠	٨-٣
نسبة الاسفلت	٤.٨١	٢٥+٤.٧٠
الثبات	١٠.٥٠	
الانسياب	٣.٨٠	

ملاحظات : العينة تتفق مع حدود المواصفات لمنحني التدرج ٤ ج مع خروج في الميزات المظللة وتتفق مع نسبة
الاسفلت
التكاليف

الاختبار	السعر
تحضير العينة عالساح	٨٠
تدرج ونسبة الاسفلت	٤٠٠
الثبات الانسياب	١٥٠
قيمة الاعمال	٦٣٠

مدير عام الصيانة

٢٠١٢

مهندس

محمد مصطفى عبدالجواد

تقرير رقم (٤٣٧)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



المشروع : شارع ١٩ عمارة
تنفيذ شركة : الاستشاريون العرب
نوع العينة : عدد ١ عينة رابطة
نوع الاختبار : التدرج ونسبة الاسفلت ونسبة الثبات والانسياب
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١٢١١	المواصفات تدرج ٣
سعة المنخل		
"١	١٠٠	١٠٠
"٣/٤	٩٧	١٠٠-٧٥
"١/٢	٧٤	----
"٣/٨	٦٢	٧٠-٤٥
رقم ٤	٣٧	٥٠-٣٠
رقم ٨	٣٣	٣٥-٢٠
رقم ١٦	٣٠	----
رقم ٣٠	٢٣	٢٠-٥
رقم ٥٠	٨	١٢-٣
رقم ١٠٠	٢.١٤	٨-٢
رقم ٢٠٠	١.١٠	٤٠٠
نسبة الاسفلت	٤.٦٨	٢.٥+٤.٦٠
الثبات	٩٠٠	
الانسياب	٣.٦٠	

ملاحظات : العينة تتفق مع حدود المواصفات لمنحني التدرج ٣ مع خروج في المهزة رقم ٣٠ وتتفق مع نسبة
الاسفلت
التكاليف

الاختبار	السعر
تحضير العينة عالساحن	٨٠
تدرج ونسبة الاسفلت	٤٠٠
الثبات الانسياب	١٥٠
قيمة الاعمال	٦٣٠

مدير عام الصيانة

مهندس

محمد مصطفى عبدالحواد

١٢/٢٠٢٠

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٤٣٧)
تحريرا في / / ٢٠٢٣

بخصوص : استلام طريق ١٩ عمارة
تنفيذ شركة : الاستشاريون العرب
نوع العينة : عدد ١ بلاطة و ٦ كور
نوع الاختبار : السمك - الوزن النوعي
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي

نتيجه هام (العينات مسئولية من احضرها)

الشارع	العينة	السمك سم	وزن وحدة الحجم
س ١٩ عمارة	بلاطة رابطة	---	٣.٢٨
	بلاطة سطحية	---	٣.٣٠
	كور رابطة ك ١٠٠	٦ سم	٣.٢٦
	كور رابطة ك ٣٠٠	٦.٥٠ سم	٣.٢٤
	كور رابطة ك ٣١٥	٦.٥٠	٣.٢٦
	كور سطحية ك ١٠٠	٤.٥٠	٣.٢٨
	كور سطحية ك ٣٠٠	٥	٣.٢٨
	كور سطحية ك ٣١٥	٥	٣.٣٠

الاختبار	السعر
قياس السمك	٦٥٠
الوزن النوعي	٨٨٥
اعداد تقرير	
قيمة الاعمال	٩٨٠

مدير عام الصيانة

مهندس

محمد مصطفى عبد الجواد



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص مشروع أعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طامية بطول ٠.٢٥ كم بمحافظة الفيوم والتي قامت بتنفيذها شركة الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بأن شركة الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لمشروع أعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طامية بطول ٠.٢٥ كم بمحافظة الفيوم وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجت انها مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة
المهندس /
محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية
المهندس /

طارق يوسف الجزار





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بأن الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد مشروع أعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طامية بطول ٠.٢٥ كم بمحافظة الفيوم والتي قامت بتنفيذها شركة الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات وهذه شهادة

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع


مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار

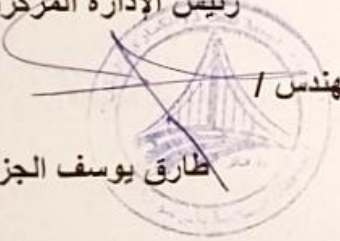



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص أعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طامية بطول

٠.٢٥ كم بمحافظة الفيوم والتي قامت بتنفيذها شركة الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات بالاتي :

١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة الموارد لبنود الأعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا

الشان وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات

٢ - تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣م

٣ - يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم وأي خصومات أخرى مستحقة

٤ - قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا

بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار





شهادة

اسم العملية: أعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طامية بطول ٠.٢٥ كم بمحافظة الفيوم
الشركة المنفذة: شركة الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات .

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عالية

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	م/ علي احمد الهادي	مدير مشروع	جيد
٢	م/ عبدالرحمن منصور	مهندس تنفيذ	جيد
٣	أ/ محمد سيد	مساح	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار



كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: أعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طامية بطول ٠.٢٥ كم بمحافظة الفيوم .
- الشركة المنفذة : شركة الاستشاريون العرب للطرق والمقاولات .
- قيمة العملية طبقا للعقد : ٨١٨٤٠٥ جنيها
- قيمة العملية طبقا للختامي ٧٨٨٣٧٢.٣٣٢
- تاريخ بداية الأعمال طبقا للعقد : ٢٠٢٢/٧/٤
- تاريخ النھو الفعلي ٢٠٢٢/١٠/٣ م

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار





العملية: أعمال مدخل ١٩ عمارة مركز طامية بطول ٠.٢٥ كم بمحافظة الفيوم

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي

قيمة العملية طبقا للعقد: ٨١٨٤٠٥ جنيها

مدة العملية طبقا للعقد: ٦ شهور

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/٧/٤

قيمة العملية طبقا لآخر مقايضة معتمدة: ٧٨٨٧٦٨.٩٥

قيمة العملية طبقا للختامي: ٧٨٥٦٧٩.٦١

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٢/١٠/٣ م

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار



وزارة النقل
الهيئة العامة للغرق والكباري
المنطقة السادسة بني سويف

مقاييس ختامية

رصف متخلل ١٩ عمارة للسكان الاجتماعي بطولية بطول ٢٥٠ متر

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الرقم	الأجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير المواقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق النكاح ذات الطبيعة الزراعية للكتيف والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال للرفع المساحي طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٨٣٠	٥	٩١٥٠
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة اسفلت من الأحجار الصلبة المترجحة لنج تكسير الكسرات بحيث لا تقل سمه تعمل كالبورينا لها عن ٨٠ % من الفرش والتمك على طبقات بحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد التمك طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المعنصه والمحاسبه هندسيا بعد التمك والقته شامله بالمتر المكعب.	٢م			
١٠٣	مسافة النقل ١٦٠ كم	٢م	٤٣٩,٧٤	٣٣٥	١٤٧٣١٢,٩
٤	أعمال توريد وتشغيل التربة مع التمك على طبقات لزوم استكمال الجسر والاكتاف والموول بورتها المقاول على حسابيه وبمعرفة وعلى حسابيه من أي جهة يراها وتحت مسؤوليته على ألا يقل سمه تعمل كالبورينا CBR لها عن ١٠ % مع التمك على طبقات والقته شامله أعمال التطهير وإزالة العشاش أو أي مخلفات موجودة على الجسر والاكتاف والمنطقة للناسه قبل البذا في العمل وتسليم الموقع خاليا وطبقا طبقا لتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لنهر العمل طبقا للشروط والمواصفات والقته شامله بالمتر المكعب.	٢م			
١٠٤	مسافة النقل ١٦٠ كم	٢م	٤٥,١	٩٦	٤٣٩٩,٦
٥	أعمال إنشاء طبقة تشريب برام باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطهير MCO او بالمستحلبات الاسفلتيه المطلقة للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاسفلت من أي مواد حصويه او ناعسه زائده قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات متناظمه باستخدام معدات الرش الميكانيكيه والقته شامله كل ما يلزم لنهر الأعمال بالمتر المسطح.	٢م	٢١٥٠,١٠٧	٢٥	٥٣٦٢٧,٦٧٥
٦	أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج ٣ د بسمك ٦ سم باستخدام من الأحجار الصلبة المترجحة لنج تكسير الكسرات جيدة الانساق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات والقته شامله كل ما يلزم لنهر الأعمال بالمتر المسطح.	٢م	٢١٥٠,١٠٧	١٣١	٢٨١٠٠٩,٠١٧
٧	أعمال إنشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطهير (RC ٣٠٠٠) او بالمستحلبات الاسفلتيه المطلقة للشروط والمواصفات بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف السطح من أي مواد حصويه او ناعسه زائده قبل الرش ويراعى ألا يتعدى معدل الرش مساحه الطبقة الاسفلتيه التي يجري فرشها خلال ورديه التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والقته شامله كل ما يلزم لنهر الأعمال بالمتر المسطح.	٢م	١٩٩٦,٦	٨,٣٥	١٦٦٧١,٦١
٨	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتيه على الساخن تدرج ٤ ج بسمك ٥ سم باستخدام من الأحجار الصلبة المترجحة لنج تكسير الكسرات جيدة الانساق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطبق للشروط والمواصفات والقته شامله كل ما يلزم لنهر الأعمال بالمتر المسطح.	٢م	١٩٩٦,٦	١٢٥	٢٤٩٥٧٥
٩	كرتات نقل الاتربة	٢م	٤٥,١	١٣	٥٨٦,٣
١٠	كرتات نقل مواد طبقة الأساس	٢م	٤٣٩,٧٤	٢٥	١٠,٩٩٣,٥
١١	كرتات نقل اسفلت الطبقة السطحية والرابطة	٢م	٤٤١,٧١	٣	١٢٤٢٥,١٣
الأجمالي					٧٨٦٦٨٠,٧٣٢

مهندس إمام

مدير عام التنفيذ والصيانة

م

ف

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

محضر تقييم

عملية / شارع 19 عمارة

تنفيذ / الاستشاريون العرب
اشراف / المنطقة السادسة ببني سويف

بناء على امر الاسناد الصادر بتاريخ 2/1/2022 والمدرجة بالخطة الاستثمارية بمحافظة الفيوم للعام المالي 2022 / 2021 فقد اجتمعت اللجنة المشكله لعمل تقييم للعملية عاليه و بعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات الماليه و بيانها كالاتى :

اجمالى الخصم طبقا لنتائج العينات =	12452.72	جنيه
خصم التقييم الظاهري =	623.94	جنيه
ليكون القيمه الاجماليه للخصومات =	13076.66	جنيه




مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس المشروع

الاستشاري

مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسية

عن لجان حرم
عنه ليم حرم حرم

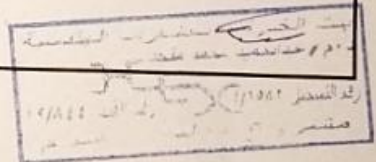


الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للاستشارات د/ عبدالحميد منجد	شارع 19 عمارة	محافظة الفيوم مدينة الفيوم خطة محليات 2021/2022
--	---------------	---

شركة الاستشاريون العرب
اجمالي خصم تقييم الاختبارات

جنيه مصرى	110.49	اجمالي خصم تقييم اختبارات طبقة الاساس =
جنيه مصرى	2107.57	اجمالي خصم تقييم اختبارات الطبقة الرابطة =
جنيه مصرى	10234.66	اجمالي خصم تقييم اختبارات الطبقة السطحية =
جنيه مصرى	-	اجمالي خصم تقييم اختبارات التربة الرابطة =

جنيه مصرى	12,452.72	إجمالى الخصم
-----------	-----------	--------------

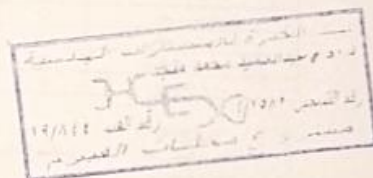

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بهت الخيرة للإستشارات د/عبدالحاميد منجد	شارع 19 عمارة	محافظة الفيوم مدينة الفيوم خطة محليات 2021/2022
--	---------------	---

شركة الاستشاريون العرب
تقييم اختبارات طبقة الأساس

335.00	سعر المتر =	%	95	النسبة المئوية المطلوب =	%	95.6	النسبة =	1	عينة	أ - الدعم
439.74	الكمية =	%	0.00	النقص (%) =	%			0	الأجزاء :-	
									الخصم المقابل =	
				0.00						

جنيه مصري

ب - التدرج

عينة 1

بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بالتدرج بالمواصفة العامة وجد خروج في المناخل

سعر المتر =	167.50	جنيه مصري
الكمية =	219.87	م3

مناخل خشنه	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	إجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	100	100	69	51	41	
المواصفات القطنى	100	100	85	80	70	
المواصفات الصغرى	100	70	55	50	40	
نسبة الخروج	0	0	0	0	0	0

مناخل ناعمة	4 #	#10	40 #	إجمالي الخروج حتى متر 40	#200
نسبة مئوية ماره	32	26	15	10.1	
المواصفات القطنى	60	50	30	15	
المواصفات الصغرى	30	20	10	5	
نسبة الخروج	0	0	0	0	0

عينة 2

بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بالتدرج بالمواصفة العامة وجد خروج في المناخل

سعر المتر =	167.50	جنيه مصري
الكمية =	219.87	م3

مناخل خشنه	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	إجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	100	96	58	49	40	
المواصفات القطنى	100	100	85	80	70	
المواصفات الصغرى	100	70	55	50	40	
نسبة الخروج	0	0	0	1	0	1

مناخل ناعمة	4 #	#10	40 #	إجمالي خروج حتى متر 40	#200
نسبة مئوية ماره	33	27	16	8.41	
المواصفات القطنى	60	50	30	15	
المواصفات الصغرى	30	20	10	5	
نسبة الخروج	0	0	0	0	0



الحجم القطنى	(مجموع الخروج في المزهات * 0.3 % * سعر الطبقة * المساحة)	جنيه مصري
الحجم المقابل =	110.48	
الحجم المقابل =		
الحجم التام =	(مجموع الخروج في المزهات * 0.5 % * سعر الطبقة * المساحة)	جنيه مصري
الحجم المقابل =	0.00	
الحجم المقابل =		
الحجم المقابل =	(مجموع الخروج في المزهات * 1 % * سعر الطبقة * المساحة)	جنيه مصري
الحجم المقابل =	0.00	
الحجم المقابل =		

إجمالي الخصم من اختبار التدرج = 110.48 جنيه مصري

جنيه مصري

110.49

إجمالي الخصم لطبقة الأساس

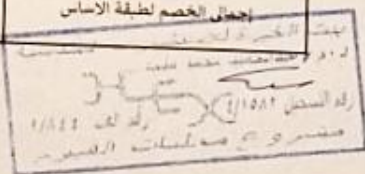

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للاستشارات د عبدالحميد منجد	شارع 19 عمارة	محافظة الفيوم مدينة الفيوم خطة محاسبية 2021/2022
---	---------------	--

شركة الاستشاريون العرب
تقييم اختبارات طبقة الرابطة

طبقة رابطة سمك 6 سم :

سم	6	سمك الطبقة المطلوب =	سمك =	بمراجعه كثف الجسات وجد الاتي	سمك =
%	0.00	نسبة النقص في السمك =	6	كوز ك 0.100	سمك =
م	715.04	المساحة =		سمك وافي ولا يوجد نقص	
جنيه مصري	131.00	سعر المتر =		الأجراء :-	
جنيه مصري	0			الخصم المقابل =	

سم	6	سمك الطبقة المطلوب =	سمك =	كوز ك 0.200	سمك =
%	0.00	نسبة النقص في السمك =	6.5	سمك وافي ولا يوجد نقص	
م	715.04	المساحة =		الأجراء :-	
جنيه مصري	131.00	سعر المتر من الطبقة =		الخصم المقابل =	
جنيه مصري	0.00				

سم	6	سمك الطبقة المطلوب =	سمك =	كوز ك 0.215	سمك =
%	0.00	نسبة النقص في السمك =	6.5	سمك وافي ولا يوجد نقص	
م	715.04	المساحة =		الأجراء :-	
جنيه مصري	131.00	سعر المتر من الطبقة =		الخصم المقابل =	
جنيه مصري	0.00				

جنيه مصري	0.00	إجمالي خصم تقييم السمك =
-----------	------	--------------------------

2م	715.04	المساحة (المثلثة لتكوز)	%	97	سمك الطبقة المطلوب =	سمك =	ب - السمك
جنيه مصري	131.00	سعر المتر	%	0.00	(نسبة النقص في السمك)	99.12	كوز ك 0.100
جنيه مصري	0.000					0	الأجراء :-
							الخصم المقابل =

2م	715.04	المساحة (المثلثة لتكوز)	%	97	سمك الطبقة المطلوب =	سمك =	كوز ك 0.200
جنيه مصري	131.00	سعر المتر	%	0.000	(نسبة النقص في السمك)	98.25	سمك =
جنيه مصري	0.000					0	الأجراء :-
							الخصم المقابل =

2م	715.04	المساحة (المثلثة لتكوز)	%	97	سمك الطبقة المطلوب =	سمك =	كوز ك 0.215
جنيه مصري	131.00	سعر المتر	%	0.000	(نسبة النقص في السمك)	99.12	سمك =
جنيه مصري	0.000					0	الأجراء :-
							الخصم المقابل =

جنيه مصري 0.000

إجمالي الخصم ناتج عن اختبار السمك =



رأه المهندس
١٩/٨/٢٠٢١
مهندس

ج - التكرار
بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بتكرار (3) وجد خروج في المناخل

حجمه مصري	131.00
2م	1072.55

سعر المتر =
المسطح =

حجمه 1	"1"	"3/4"	"3/8"	اجمالي الخروج
منخل خشنه	100	97	62	
نسبه مويه ماره	100	100	70	
المواصفات القبطي	100	75	45	
المواصفات المصري	0	0	0	
نسبه الخروج	0	0	0	

200 #	اجمالي الخروج حتى منخل #100	100 #	#50	#30	#8	4 #	منخل ناعمه
1.1		2.14	8	23	33	37	
4		8	12	20	35	50	
0		2	3	5	20	30	
0	3	0	0	3	0	0	
							نسبه الخروج

حجمه مصري	131.00
2م	1072.55

سعر المتر =
المسطح =

حجمه 2	"1"	"3/4"	"3/8"	اجمالي الخروج
منخل خشنه	100	97	63	
نسبه مويه ماره	100	100	70	
المواصفات القبطي	100	75	45	
المواصفات المصري	0	0	0	
نسبه الخروج	0	0	0	


200 #	اجمالي الخروج حتى منخل #100	100 #	#50	#30	#8	4 #	منخل ناعمه
0.96		3.3	7	12	31	39	
4		8	12	20	35	50	
0		2	3	5	20	30	
0	0	0	0	0	0	0	
							نسبه الخروج

الجزء الثاني
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
(مجموع الخروج في المزهات * 0.3 % * سعر الطبقه * المساحه)
0

الجزء الثالث
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
(مجموع الخروج في المزهات * 0.5 % * سعر الطبقه * المساحه)
2107.567628

الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
(مجموع الخروج في المزهات * 1.5 % * سعر الطبقه * المساحه)
0

الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
اجمالي الخصم من اختيار التكرار
2107.567628

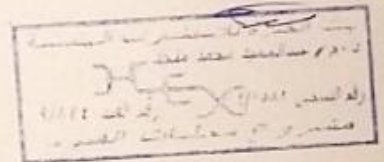

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيهت الخيرة للاستشارات د/ عبد الحميد منجد	شارع 19 عمارة	محافظة الفيوم مدينة الفيوم خطة محليات 2021/2022
--	---------------	---

شركة الاستشاريون العرب
تقييم اختبارات الطبقة السطحية

طبقة سطحية سم 5 :-

أ. السمك
كورك 0.100

بمراجعة كشف الجسات وجد الاتي
سمك = 45 سم
نسبة نقص في السمك = 10.00 %
سمك الطبقة المطلوب = 5 سم
بم خصم 1% لكل 1% نقص

المساحة = 665.53 م²
سعر المتر = 125.00 جنيه مصري

الخصم المقابل لاختبار السمك = 8319.2 جنيه مصري

كورك 0.200

بمراجعة كشف الجسات وجد الاتي
سمك = 5 سم
نسبة نقص في السمك = 0.00 %
سمك الطبقة المطلوب = 5 سم
السمك والقي ولا يوجد نقص

المساحة = 665.53 م²
سعر المتر = 125.00 جنيه مصري

الخصم المقابل لاختبار السمك = 0.0 جنيه مصري

كورك 0.215

بمراجعة كشف الجسات وجد الاتي
سمك = 5 سم
نسبة نقص في السمك = 0.00 %
سمك الطبقة المطلوب = 5 سم
السمك والقي ولا يوجد نقص

المساحة = 665.53 م²
سعر المتر = 125.00 جنيه مصري

الخصم المقابل لاختبار السمك = 0.0 جنيه مصري

المساحة = 665.53 م²
سعر المتر = 125.00 جنيه مصري

ب. الدمك
كورك 1
الدمك = 99.13 %
نسبة نقص في الدمك = 0.00 %
الدمك لثقة المطلوب = 97 %
الاجراء :- 0
الخصم المقابل = 0.000

كورك 2
الدمك = 99.13 %
نسبة نقص في الدمك = 0.00 %
الدمك لثقة المطلوب = 97 %
الاجراء :- 0
الخصم المقابل = 0.000

كورك 3
الدمك = 100 %
نسبة نقص في الدمك = 0.00 %
الدمك لثقة المطلوب = 97 %
الاجراء :- 0
الخصم المقابل = 0.000

الاجراء :- 0
الخصم المقابل = 0.000

الخصم المقابل لاختبار الدمك = 0.000

الاجراء :- 0
الخصم المقابل = 0.000

الاجراء :- 0
الخصم المقابل = 0.000

الاجراء :- 0
الخصم المقابل = 0.000

ج. التدرج
بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (ج4) وجد خروج في المتداخل
عينة 1 : رقم التفتيش 19/11/144
مستوى سطح مستويات القمم



المساحة = 125.00 م²
سعر المتر = 998.30 جنيه مصري

مستلزمات خشنة	"1"	"3/4"	"3/8"	إجمالي الخروج
نسبة مئوية مارة	100	99	72	
المواصفات القياسية	100	100	80	
المواصفات المصرية	100	80	60	
نسبة الخروج	0	0	0	

مستلزمات خشنة	#4	#8	#30	#50	100 #	إجمالي الخروج حتى مستلزمات 100 #	200 #
نسبة مئوية مارة	48	36	23	12.08	7.5		2.6
المواصفات القياسية	65	50	30	23	15		8
المواصفات المصرية	48	35	19	13	7		3
نسبة الخروج	0	0	0	0.97	0	0.97	0.4

سعر المتر = 125.00 جنيه مصري
المساحة = 2.0 998.30

نسبة 2

مستلزمات خشنة	"1"	"3/4"	"3/8"	إجمالي الخروج
نسبة مئوية مارة	100	96	71	
المواصفات القياسية	100	100	80	
المواصفات المصرية	100	80	60	
نسبة الخروج	0	0	0	

مستلزمات خشنة	#4	#8	#30	#50	100 #	إجمالي الخروج حتى مستلزمات 100 #	200 #
نسبة مئوية مارة	48	37	20	14	7		2.7
المواصفات القياسية	65	50	30	23	15		8
المواصفات المصرية	48	35	19	13	7		3
نسبة الخروج	0	0	0	0	0	0	0.3


(مجموع الخروج في الميزات * 0.3 % * سعر الطبقة * المساحة)
جنيه مصري 0.00

(مجموع الخروج في الميزات * 0.5 % * سعر الطبقة * المساحة)
جنيه مصري 605.219

(مجموع الخروج في الميزات * 1.5 % * سعر الطبقة * المساحة)
جنيه مصري 1310.27

الجزء الخشن
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
الجزء الناعم
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =
مستلزمات 200 #
الخصم المقابل =
الخصم المقابل =

إجمالي الخصم من اختيار التدرج = 1915.49 جنيه مصري

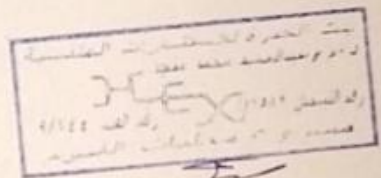

نسبة الاسفلت

عنه 1

جانب مصري	125.00
2.0	998.30

سعر المتر =
المتر =

نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%) =	4.7	جانب مصري
رقم العينة	4.81	نسبة الاسفلت
نسبة التفتيش او الزيادة (%) =	0.11	

الخصم المقرر =

0

جانب مصري	125.00
2.0	998.30

سعر المتر =
المتر =

عنه 2

نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%) =	4.7	جانب مصري
رقم العينة	4.9	نسبة الاسفلت
نسبة التفتيش او الزيادة (%) =	0.2	

الخصم المقرر =


0

جانب مصري


جانب مصري	0.00	جانب مصري
-----------	------	-----------

إجمالي الخصم على نسبة الاسفلت

جانب مصري	10234.66	إجمالي الخصم للطبقة السطحية
-----------	----------	-----------------------------

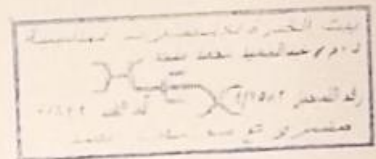

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للإستشارات	شارع 19 عمارة	محافظة الفيوم مدينة الفيوم خطة محاسبية 2021/2022
شركة الاستشاريون العرب للمقاولات		
تقديم التربة الرملية		
جنية مصري	0	بناء على نتائج الاختبارات وجد انه لا يوجد خصم
إجمالي الخصم		
جنيه مصري	0.00	


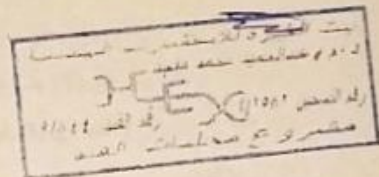


أعمال مدخل 19 عمارة مركز طامية بطول 0.25 كم بمحافظة الفيوم
إشراف/الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)
الاستشاري (بيت الخبرة للاستشارات الهندسية)
(عقد 3 لسنة 2022 / 2023 م)

محضر استلام ابتدائي







انه في يوم ١٩ شهر نوفمبر الموافق ٢٠٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة بنى سويف رقم (5) بتاريخ 2022/07/26 طبقاً لقرار السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائياً نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية 2022/2021 م.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم :-

- | | |
|--|--|
| 1- السيد المهندس / محمد مصطفى عبد الحواد | مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بنى سويف (رئيساً) |
| 2- السيد المهندس / محمد عبد الرزاق حسين | مهندس مدني بالهيئة (عضواً) |
| 3- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر | مهندس مدني بالهيئة (عضواً) |
| 4- السيدة المهندس / بسمه مصطفى ابراهيم | مهندسة جيولوجي معمل الهيئة المنطقة السادسة (عضواً) |
| 5- السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالعزيز | مندوب استشاري هيئة الطرق والكباري بالفيوم (عضواً) |
| 6- السيد المهندس /  | رئيس هندسة الطرق نظامية (عضواً) |
| 7- السيد المهندس /  | مجلس تقنية طامية (عضواً) |
| 8- السيد المهندس / عاطف سعد | مدير ادارة الصيانة بمدرية الطرق والنقل (عضواً) |
| 9- السيد المهندس / يحيى عبد القادر عبد المجيد | مهندس الشركة المنفذة (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال في الموقع ظاهرياً على الطبيعة وذلك لأخذ جسات القياس سماكات طبقات الرصف وكذلك عينات لأجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتي :-
ملاحظات اللجنة على الاعمال :-

اولاً: سطح الطريق والطبقة السطحية: مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض اللحامات الطولية والعرضية وخشونة السطح في اماكن متفرقة وسوء بعض المناسيب وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5% من اجمالي المسطحات المنفذة بالطبقة السطحية.

١-  ٢-  ٣-  ٤-  ٥-  ٦- 

وعليه توصي اللجنة بالاتي

- 1- خصم نسبة 5% من البند الخاص بالطبقة السطحية (اولا).
 - 2- مرفق طية كشف بجسات طبقات الرصف.
 - 3- على الشركة المنفذة ترميم أماكن الجسات والبلاطات فوراً تحت إشراف الجهة المشرفة.
 - 4- اجرائها اثناء التنفيذ والمستخلص الختامي وذلك لسرعة اتمام اجراءات التقييم.
 - 5- على مندوب المعامل موافاة اللجنة بنتائج البلاطات والاكوار التي تم اخذها بمعرفة اللجنة. (مرفق طيه تقييم الاعمال).
 - 6- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وإخطار الهيئة بأي عيوب تظهر اثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فوراً وموافاة اللجنة بالتجارب العملية التي تمت اثناء التنفيذ.
 - 7- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشيء لاصله لاعمال المرافق حتى يتم مراعاتها اثناء التسليم النهائي.
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ الاستلام هو تاريخ المحضر ...

وعلى ذلك جرى التوقيع ..

اللجنة:

- | | |
|---------|---------|
| 8 | 9 |
| 6 | 7 |
| 4 | 5 |
| 2 | 3 |
| | 1 |