



Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2

Client :	ايحي كونتراك	description of sample	cube 15×15×15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعه	Cement conten	300 kg/m3
Item	خرسانه عاديه ٣٩٢+٠٠٧	Specified Strength	250 kg/m2
Date of Casting	21/03/2024	Date of Cracking	28/03/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	7					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8236	8258	8289			
Density (Ton/m3)	2.44	2.45	2.46			
Failure Load (KN)	545	548	554			
Comp . Strength (kg / cm2)	246.9	248.2	251.0			
Average 28 days	248.7					
percentage	99.5					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil





Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E 5-201/2003-7-2


Client :	ايجي كونكرات	description of sample	cube 15*15*15
Project	بريغ الديزل المرحلة الرابعه	Cement conten	100 kg/m ³
Item	خرسانه عاليه ٢٠٠٧	Specified Strength	250 kg/cm ²
Date of Casting	21/03/2024	Date of Cracking	28/03/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	7					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8281	8238	8281			
Density (Ton/m ³)	2.45	2.44	2.45			
Failure Load (KN)	542	549	559			
Comp . Strength (kg / cm ²)	245.5	248.7	253.2			
Average 28 days	249.2					
percentage	99.7					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil

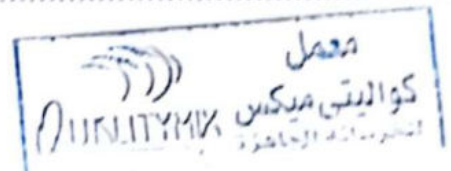



Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E 5-203/2003-7-2


Client :	ايحي كونكرات	description of sample	cube 15*15*15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعة	Cement conten	300 kg/m ³
Item	خرسانة عادية ٣٩٢٤٠٠٧	Specified Strength	250 kg/m ²
Date of Casting	21/03/2024	Date of Cracking	28/03/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	7					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8222	8243	8269			
Density (Ton/m ³)	2.44	2.44	2.45			
Failure Load (KN)	545	542	538			
Comp . Strength (kg / cm ²)	246.9	245.5	243.7			
Average 28 days	245.4					
percentage	98.2					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil

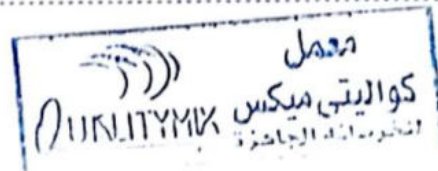



Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2

Client :	ايحي كونتراك	describition of sample	cube 15×15×15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعه	Cement conten	300 kg/m3
Item	خرسانه عاديه ٣٩٢+٠٠٧	Specified Strength	250 kg/m2
Date of Casting	21/03/2024	Date of Cracking	18/04/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	28					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8259	8265	8279			
Density (Ton/m3)	2.45	2.45	2.45			
Failure Load (KN)	550	559	574			
Comp . Strength (kg / cm2)	249.2	253.2	260.0			
Average 28 days	254.1					
percentage	101.7					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil





Ready Mix Concrete

Compressive Test Results of Cubes (150x150x150) Concrete Specimens, E.O. 2020, (2020.7.2)


Client :	شركة قمارك	Description of sample	cube 150x150x150
Project	مجمع السكني بمنطقة قمارك	Concrete section	2000 kg/m ³
Item	قوة ضغط الخرسانة	Specified Strength	20 MPa kg/m ³
Date of Casting	21/03/2024	Date of Test-ling	04/04/2024

Specimens Reference	1	2	3	4	5	6
Age of Test days	28					
Shape of Specimens	Cube					
Weight (g)	8290	8267	8271			
Density (Tonn./m ³)	2.45	2.45	2.45			
Failure Load (KN)	272	265	263			
Comp. Strength (kg / cm ²)	200.1	202.1	201.0			
Average 28 days	201.0					
percentage	100.5					

Remarks

Qr Manager

Eng. Ehab Nabil

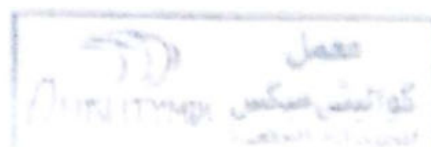



Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2

Client :	ايجي كونتراك	description of sample	cube 15×15×15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعة	Cement conten	300 kg/m ³
Item	خرسانه عاديه ٣٩٢+٠٠٧	Specified Strength	250 kg/m ²
Date of Casting	21/03/2024	Date of Cracking	18/04/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	28					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8257	8257	8288			
Density (Ton/m ³)	2.45	2.45	2.46			
Failure Load (KN)	573	551	577			
Comp . Strength (kg / cm ²)	259.6	249.6	261.4			
Average 28 days	256.9					
percentage	102.7					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil





Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2

Client :	ايجي كونتراك	describition of sample	cube 15×15×15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعة	Cement conten	300 kg/m3
Item	خرسانه عاديه ٣٨٣+١٧١	Specified Strength	250 kg/m2
Date of Casting	12/03/2024	Date of Cracking	19/03/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	7					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8236	8241	8294			
Density (Ton/m3)	2.44	2.44	2.46			
Failure Load (KN)	571	561	546			
Comp . Strength (kg / cm2)	258.7	254.1	247.3			
Average 28 days	253.4					
percentage	101.4					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil





Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2

Client :	ايجي كونتراك	description of sample	cube 15×15×15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعه	Cement conten	300 kg/m3
Item	خرسانه عاديه ١٧١+٣٨٣	Specified Strength	250 kg/m2
Date of Casting	12/03/2024	Date of Cracking	19/03/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	7					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8247	8265	8248			
Density (Ton/m3)	2.44	2.45	2.44			
Failure Load (KN)	541	562	532			
Comp . Strength (kg / cm2)	245.1	254.6	241.0			
Average 28 days	246.9					
percentage	98.8					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil





Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2


Client :	ايجي كونتراك	description of sample	cube 15×15×15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعه	Cement conten	300 kg/m3
Item	خرسانه عاديه ١٧١+٣٨٣	Specified Strength	250 kg/m2
Date of Casting	12/03/2024	Date of Cracking	19/03/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	7					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8215	8294	8261			
Density (Ton/m3)	2.43	2.46	2.45			
Failure Load (KN)	512	532	564			
Comp . Strength (kg / cm2)	231.9	241.0	255.5			
Average 28 days	242.8					
percentage	97.1					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil

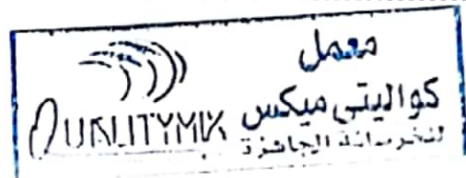



Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2


Client :	ايجي كونتراك	description of sample	cube 15×15×15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعة	Cement conten	300 kg/m3
Item	خرسانه عاديه ٣٨٣+١٧١	Specified Strength	250 kg/m2
Date of Casting	12/03/2024	Date of Cracking	09/04/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	28					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8241	8235	8271			
Density (Ton/m3)	2.44	2.44	2.45			
Failure Load (KN)	558	574	587			
Comp . Strength (kg / cm2)	252.8	260.0	265.9			
Average 28 days	259.6					
percentage	103.8					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil

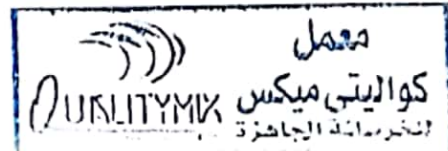



Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2


Client :	ايجي كونتراك	description of sample	cube 15×15×15
Project	بريخ الديزل المرحلة الرابعة	Cement conten	300 kg/m3
Item	خرسانه عاديه ١٧١+٣٨٣	Specified Strength	250 kg/m2
Date of Casting	12/03/2024	Date of Cracking	09/04/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	28					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8241	8265	8233			
Density (Ton/m3)	2.44	2.45	2.44			
Failure Load (KN)	567	578	573			
Comp . Strength (kg / cm2)	256.9	261.8	259.6			
Average 28 days	259.4					
percentage	103.8					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil

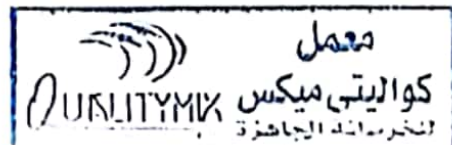



Ready Mix Concrete

Compression Test Results of Cubic (15*15*15) Concrete Specimens. E S-203/2003-7-2


Client :	ايجي كونترات	description of sample	cube 15×15×15
Project	بربخ الديزل المرحلة الرابعة	Cement conten	300 kg/m3
Item	خرسانه عاديه ١٧١+٣٨٣	Specified Strength	250 kg/m2
Date of Casting	12/03/2024	Date of Cracking	09/04/2024

Specimen Reference	1	2	3	4	5	6
Age Of Test days	28					
Shape of Specimen	Cube					
Weigh (g)	8241	8265	8278			
Density (Ton/m3)	2.44	2.45	2.45			
Failure Load (KN)	587	589	588			
Comp . Strength (kg / cm2)	265.9	266.8	266.4			
Average 28 days	266.4					
percentage	106.5					

Remarks

Qc Manager

Eng.Ehab nabil

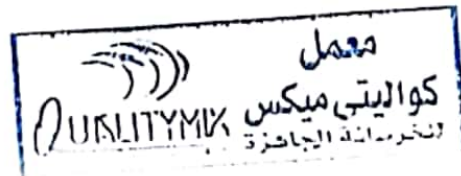

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتدت بوابج الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) أسفل قطار حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد (2) بربخ عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر.									
رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	خصم	الاجمالى	ملاحظات
1	بالمر الطولي فك الفلنكات والقضيب مكان البربخ مع اعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعة والفئة تشمل تخزين الفلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبنء كامل مما جميعه	م.ط	50			50.00			
	الاجمالى					50.00	0.00	50.00	م.ط

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمد حاتم عبد العليم
التوقيع/

شركة ايجي كونتراتك
لإنشاء الطرق
EGCONTRACT
التوقيع/ مرقص ادوارد
م/ مرقص ادوارد عبد الملك
شركة/ ايجي كونتراتك

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتدت بربايخ الحماية من السبول (المرحلة الرابعة) اسفل قطار حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربى السريع لتنفيذ عدد (2) بربايخ عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر.									
رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	خصم	الاجمالى	ملاحظات
2	بالمتر المكعب ازالة وتشوين طبقة البازلت القائمة مع اعادة الكمية الصالحة منها الى التشغيل بما يضمن اعادة الشيء لاصله وطبقا لاصول الصناعات وتعليمات جهاز الاشراف والبند شامل ما جميعه	م ³	50			50.00			
	الاجمالى					50.00	0.00	50.00	3م

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم عبدالمعالم

التوقيع/

شركة/ ايجي كونتراتك

م/ مرقص ادوارد عبدالمالك

التوقيع/ صر صر ادوارد



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

مشروع							رقم البند
تنفيذ مشروع امتدت برائح الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) أسفل قطار حديد (القناري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربى السريع لتنفيذ عدد (2) بربخ عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر.							
ملاحظات	الاجمالى	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة
			800.00	800			3م
	800.00	0.00	800.00				الاجمالى
3م							

البند
بالمتز المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الدليل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم² بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة 24 ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولوادر وقلابات وعماله وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والمسر يشمل سبند جوانب الحفر وازالة ابي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل فواتح الحفر الزائدة الى المقالب العمومية حتى مسافة 80 كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير ازالة جيدة للموقع بالكامل لتتأهب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعى والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/ محمد حاتم عبدالمليم
التوقيع/ 

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتداد برايق الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) أسفل قطار حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد (2) بريق عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر.						
ملاحظات	الإجمالي	خصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول
			30.00		30	
						3م
3م	30.00	0.00	30.00			

مشروع

بالمر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل فئناكت السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف

الإجمالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم عبدالمليم

التوقيع/

شركة/ ايحي كونترالك

م/موقف ادوارد عبدالمالك



Electrical Express \ ain (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

مشروع						
تنفيذ مشروع امتدت براكج الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) اسفل قطار سكه حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربى السريع لتنفيذ عدد (2) بريكج عند المحطة (383+171) و (392+007) بالآخر المباشر".						
ملاحظات	الاجمالى	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول
وحدة	رقم البند	البند				
3م	5	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من (سن + 1سن) 2 بنسبة 1:1 بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200) وذلك بسمك 35سم مع الدمك جيلا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيلا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفترة تشمل توفير اناارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. -مسافة نقل حتى 150كم	100.00	100	100	3م
3م		الاجمالى	100.00	0.00	100.00	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم عبدالمعطي

التوقيع/



شركة/ ايحي كوتراك

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتدت برائح الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) أسفل قطار سكه حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربى السريع لتنفيذ عدد (2) بربخ عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر.						
ملاحظات	الاجمالى	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول
			215.00		215	
						3م
3م	215.00	0.00	215.00			

مشروع

البند
بالمتى المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى
ومحتوي اسمنت لا
يقبل عن 300كجم/م³ واجهاد لا يقل عن 250كجم/سم² والفئة تشمل اعمال
النجارة والفروجة
والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات
الاجمالى

8

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم عبدالمليم

التوقيع/

شركة/ ايجى كونتراتك

م/ مرقص ادوارد عبدالمالك



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتد برائح الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) أسفل قطار حديد (القناري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربى السريع لتنفيذ عدد (2) برنخ عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر".								مشروع	
ملاحظات	الاجمالى	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			25.00	25			3م	قواصل مرينه من ماده في في سي لمنع التسرب (سولينيچ بار) توريد وتركيب قواصل مرينه (سولينيچ بار) مقطع 2سم * 1سم والسعر يشمل بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لذوم البلاطات اعلى المواسير سابقة الصب اجهاد 450كجم / 2سم2 ومحتوي اسمنت لا يزيد عن 450 كجم / 3م علي ان يتم اضافته المواد اللازمة مثل سيكا فيوم او ما يمثله للوصول للاجهاد المطلوب مع الدماك الجيد و توسيع السطح العلوي للحصول علي سطح امس fair face وكذلك استخدام اضافات خاصة corrosion inhibitor لزيادة durability الي 120 سنه والسعر لا يشمل حديد التسليح وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصنائه و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعمل الوصلات وجميع الاكسسوارات او ما يمثله وذلك طبقا للرسومات ومستندات التعاقد وتعليمات الشركة المنتجه.	9
3م	25.00	0.00	25.00					الاجمالى	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم عبدالمعيم

التوقيع/

شركة/ ايجي كونتراتك

م/ مرقص ادوارد عبدالمالك

التوقيع/ مرقص ادوارد عبدالمالك

إشهاد الطاق

EGCONTRACT

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتداد برانچ الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) أسفل قطار سكه حديد (القناري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع (تقنية عدد (2) برنچ عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر".								مشروع	
ملاحظات	الإجمالي	خصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			85.00		85		م.ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر داخلي 900(مم) بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 (5) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ والكسور وعلى ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليها الهيئة وتعليمات جهاز الاشراف والفئة تشملا لوصلات المزة ونقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانيكية من اواناش وخلافه لاتمام عملية التعتيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه على المواسير وتوفير ائارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والفئه غير محمل عليها الردم حول واعلى المواسير والعمل حسب المواصفات الفنية واصول الصنعاة وتعليمات جهاز الاشراف	11
م.ط	85.00	0.00	85.00					الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم عبدالمعطي
التوقيع/

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتداد برانچ الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) أسفل قطار سكه حديد (القناري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربى السريع لتنفيذ عدد (2) برنچ عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر".								مشروع	
ملاحظات	الاجمالى	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			111.00	111			م.ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مساحته سابقة الصب قطر داخلي (1100مم) بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 (5)لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM على ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ والكسور و علي ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليها الهيئة وتعليمات جهاز الاشراف والفتة تشملا لوصلات المزنه و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانيكية من اواناش وخلافه عملية التعتيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الاختبارات اللازمه علي المواسير وتوفير ائارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والفتة غير محمل عليها الردم حول واعلى المواسير والعمل حسب المواصفات الفنية واصول المصنعه وتعليمات جهاز الاشراف	12
م.ط	111.00	0.00	111.00					الاجمالى	

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم عبدالمليم
التوقيع/

شركة/ ايجى كوتراكت

م/ مرقص ادوارد عبدالملك

التوقيع/ مرقص ادوارد عبدالملك

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتدت بربانج الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) اسفل قطار حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد (2) بربانج عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر.									
رقم البند	البند	وحدة	طول	عرض	ارتفاع	اضافة	خصم	الاجمالى	ملاحظات
13	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	2م	350			350.00			
						350.00	0.00	350.00	2م
									الاجمالى

الهيئة العامة للطرق والكباري
م/محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع/

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

تنفيذ مشروع امتدت برامخ الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) اسفل قطار حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد (2) بريمج عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر.									
ملاحظات	الاجمالى	خصم	اضافة	ارتفاع	عرض	طول	وحدة	البند	رقم البند
			25.00		25		يوم	باليوم اعمال النزح السطحي للمياه باستخدام مجموعه مكونة من عدد 2 طلومية سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التحفيف طوال فترة التنفيذ	15
يوم	25.00	0.00	25.00					الاجمالى	

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم عبدالعليم

التوقيع/

محضر استلام موقع

العملية:- تنفيذ مشروع امتدت برباخ الحماية من السيول (المرحلة الرابعة) أسفل قطار سكه حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد (2) برباخ عند المحطة (383+171) و (392+007) بالامر المباشر.

المالك:- الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الخامسة-غرب الدلتا)

تنفيذ شركة:- ايجي كونترك "زكريا جابر قلدس رشيد"

انه في يوم الخميس الموافق 2025 / 02 / 27 وبناء على أمر التشغيل الصادر للشركة بعقد رقم (743 / 2024 / 2025) اجتمع كلا من :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1-المهندس / محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2-المهندس / محمد حاتم عبدالعليم | مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 3-المهندس / مرقص ادوارد عبدالملك | مدير المشروع - شركة ايجي كونترك |

وقد قام الطرف الاول والثاني بتسليم الموقع للعملية المذكورة عاليه خاليا من أي عوائق ظاهرية للطرف الثالث وتم التنبيه عليه بالالتزام بجميع بنود التعاقد ونهو الاعمال خلال مدة التعاقد.

وعلى اعتبار ان تاريخ استلام الموقع هو 2025/02/27

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك وتسلم كل طرف صورة للعمل بها .

التوقيعات :-

1- 

2- 

3- مرقص ادوارد

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

(الاسكندرية - مرسى مطروح)

عميد مهندس /

"هاني محمد طه"

