

محضر استلام ابتدائي

لعملية تنفيذ اعمال مشروع تعديل مسار خطوط المياه من المحطة النووية بالضبعة الى محطة المعالجة ومطار العالمين المتعارضة مع مسار القطار الكهربائي السريع بمحطة الضبعة عند محطة (٥٤٠ + ٤٤٧)

تنفيذ : شركة ثرى دايمنشن

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الاسكندرية - مطروح)

انه فى يوم / / ٢٠٢٤ بناء على قرار السيد العميد مهندس / رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم () بتاريخ / / ٢٠٢٤ والخاص باعمال الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه .
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- ١ - المهندس / محمد حسنى فياض مدير عام المشروعات للهيئة (رئيسا)
- ٢ - المهندس / محمد حاتم عبد العليم مدير مشروع القطاع من المنطقة (عضوا)
- ٣ - المهندس / ابراهيم عبد الحميد (عضوا)
- ٤ - المهندس محمد خليل مكتب (اكس واى زد) استشارى المساحة بالمشروع (عضوا)
- ٥ - المهندس / احمد وجدى سعيد عويد الشركة المنفذة (شركة ثرى دايمنشن) (عضوا)

وقد قامت اللجنة بمراجعة كراسة الشروط والمواصفات وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين ان جميع الاعمال المشار اليها بعاليه بحالة جيدة وانه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع عاليه .

وعليه ترى اللجنة قبول الاعمال حيث لا يوجد مايعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلى وبدء فترة الضمان للاعمال .
وعلى ذلك جرى التوقيع .

التوقيعات :-

- ٥ - المهندس / احمد وجدى سعيد عويد
- ٤ - المهندس / محمد حاتم عبد العليم
- ٣ - المهندس / ابراهيم عبد الحميد
- ٢ - المهندس / محمد خليل
- ١ - المهندس / احمد وجدى سعيد عويد

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة / غرب الدلتا
منطقة الاسكندرية / مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه

٣١/١٦
٥٥
٢٠٢٥

مكتبة ختامى

بخصوص :- اعمال تنفيذ مشروع عداية بولى قطر اسفل القطار الكهربائى السريع

عند محطة (٤٢٣-٦٤٠) بسيدى عبد الرحمن

مقولة :- شركة ثرى دايمنشن

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامى

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم أعداد المقاييس الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ٢٢٩٣٦٣٥.٠٠ جنيها (فقط وقدره اثنان مليون ومائتان ثلاثة وتسعون الف

وستمائة وخمسة وثلاثون جنيها لاغير)

مهندس / مدير عام المشروعات

الاسم : محمد حسن عامر

التوقيع :

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم : م / محمد حاتم

التوقيع :

رئيس الادارة العامة
مصلحة الجسور والطرق
(بالاسكندرية من م / طارق ح)
٢٠٢٥
عميد مهندس / هانى محمد طه

مقاييس ختامية مشروع/ تنفيذ اعمال مشروع عداية بولي قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولي قطر ٣٥٥ مم + عداية بولي قطر ٢٥٠ مم لكابلات الكهرباء
اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٦٤٠ - ٤٢٣) بسيدي عبد الرحمن

البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي لتنفيذ ٢ عداية وربط خط مياه قطر ٣٥٥ مم المتعارضة مع مسار القطار السريع	م.ط	١٢	٦٣٦	٧٦٣٢
٢	اعمال جسات استكشافيه بالعماله اليدويه لاطهار اماكن الخطوط بالموقع العام	عدد	٤٥٠	٦	٢٧٠٠
٣	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتناسكه طرنشات بعرض لا يزيد عن ٢.٨٥ م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) بعمق يتراوح من (٤-٤.٥) م أعلى الماسوره عند رفعها من التربه عند التنفيذ والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزح مياه الرش اذا لزم الامر والبند مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٨٠	١٥٨٧	١٢٦٩٦٠
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة مودة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلى واسفل المواسير مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	م٣	١٦٠	٤٠	٦٤٠٠
٥	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرنشات بعرض لا يزيد عن ٢.٨٥ م وعمق مختلف طبقاً للمسار بعمق يتراوح من (٤-٤.٥) م أعلى الماسوره عند التنفيذ مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٥٥	١٤٤٧	٧٩٥٨٥
٦	بالمقطوعة عمل فتحة (ثقب) فى الخرسانة المسلحة لغرفة المحابس الموجودة فى الموقع سمك الحائط ٤٠ سم بقطر لا يقل عن ٨٠ سم باستخدام الافراد والمعدات الميكانيكية وذلك لادخال ماسورة الفاروغة قطر ٧١٠ مم .	م٣	٣٧٠٠	١	٣٧٠٠
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثلين HDPE مودة جديدة قطر (٧١٠) مم ضغط ٦ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م ط	٨٦٨٥	٤٨	٤١٦٨٨٠
٨	بالمتر الطولى اعمال نقل وتركيب المواسير البولى ايثلين اقطار (٧١٠) مم ضغط ٦ بار من موقع التشوين بالضبعة بعد رفع كفاءتها الى الموقع الجديد بسيدي عبد الرحمن والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	٦٧٠	٢٠	١٣٤٠٠
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثلين HDPE قطر (٣٥٥) مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	٣٥٩٠	١١٨	٤٢٣٦٢٠
١٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثلين HDPE قطر (٣١٥) مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	٢٦٥٠	٢٢	٥٨٣٠٠


مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع الهيئة

مهندس شركة / شري دامينشن

م / محمد فياض

م / محمد حاتم

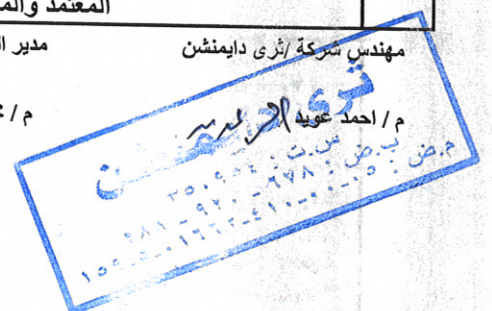

مقايضة ختامية مشروع/ تنفيذ اعمال مشروع عداية بولى قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولى قطر ٣٥٥ مم + عداية بولى قطر ٢٥٠ مم لكابلات الكهرباء
اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٦٤٠ - ٤٢٣) بسيدى عبد الرحمن

البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالى
١١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولى ايثلين HDPE قطر (٢٥٠) مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	١٩٠٠	٨٤	١٥٩٦٠٠
١٢	بالمتر الطولى توريد تركيب مواسير من UPVC قطر ١٦٠ مم ضغط ١٠ بار والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	م.ط	٧٨٠	١٥٠	١١٧٠٠٠
١٣	بالمقطوعة اعمال حفر وإنشاء غرفة محابس مقاس ٢.٥ * ٢.٥ وارتفاع ٤.٥ شامل صب الخرسانة العادية المسلحة والحديد والسلام والعزل وتوريد وتركيب الغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	عدد	٢٧٥٦٠٠	١	٢٧٥٦٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب القطع الخاصة من المواسير السيملس جدول ٤٠ والبند يشمل توريد وتركيب الجوانات والمسامير والسنفرة والدهان والعزل بالايوبوكسى ثلاث اوجه وكل مايلزم لانتهاء العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف				
ا	مسلوبه ٣٥٥ / ٣١٥ مم	عدد	١٥٣٩٩	١	١٥٣٩٩
ب	مسلوبه قطر ٤٠٠ / ٣١٥ مم	عدد	١٦١٢٤	١	١٦١٢٤
ج	مسلوبه قطر ٤٠٠ / ١٦٠ مم	عدد	١٧٤٦٢	١	١٧٤٦٢
ح	مسلوبه قطر ٤٠٠ / ٣٥٥ مم	عدد	١٥٩٥٦	١	١٥٩٥٦
د	مسلوبه قطر ١٦٠ / ١١٠ مم	عدد	٣٩٢٥	١	٣٩٢٥
هـ	مشترك قطر ٤٠٠ / ٤٠٠ مم	عدد	٤٢٠٦٧	١	٤٢٠٦٧
ر	وصلة حائط قطر ٤٠٠ مم بطول ١ م بالفلاشات	عدد	٢٨٢٤٦	٣	٨٤٧٣٨
ز	بردة قطر ١١٠ مم	عدد	١٣٨٦	١	١٣٨٦
س	طبه عمياء قطر ١١٠ مم	عدد	١٣١٦	١	١٣١٦
١٥	بالعدد توريد وتركيب قطع خاصه من الزهر المرن للغرف والعدايات والفنه تشمل التوريد والنقل والتعتيق والتركيب والإختبار طبقاً للتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .				
ا	محبس قطر ٤٠٠ مم	عدد	١٤٢٢٤١	٢	٢٨٤٤٨٢
ب	بردة من الزهر المرن قطر ١٦٠ مم	عدد	١٥٩٤	١	١٥٩٤
ج	اغطية من الزهر المرن قطر ٧٦ سم بالشمبر	عدد	١١٤٨٢	١	١١٤٨٢
د	وصله فك وتركيب قطر ٣٥٥ مم	عدد	٩٧٣١	١	٩٧٣١
هـ	وصله فك وتركيب قطر ٤٠٠ مم	عدد	١٠٥٥٨	٢	٢١١١٦
١٦	بالعدد توريد وتركيب قطع خاصه من HDPE بولى ايثلين والبند يشمل التوريد والنقل ولحامات والتعتيق والتركيب والإختبار طبقاً للتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .				
١	بردة بولى + الفلانسه قطر ٣١٥ مم	عدد	٧٦٢٥	٣	٢٢٨٧٥
٢	بردة بولى + الفلانسه قطر ٣٥٥ مم	عدد	٨٠٥٨	٣	٢٤١٧٤
٣	كوع ٤٥ قطر ٣١٥ مم	عدد	١٣١٢٢	٢	٢٦٢٤٤
٤	بردة بولى + الفلانسه قطر ١١٠ مم	عدد	٢١٨٧	١	٢١٨٧
	الاجمالى				٢٢٩٣٦٣٥

مدير مشروعات الهيئة

مدير المشروع الهيئة

مهندس شركة / شى دايمشن

م / محمد قياض

م / محمد حاتم

م / احمد عويل / شى دايمشن


رئيس الإدارة المركزية

" منطقة غرب القناة "


" الاسكندرية - مرسى مطروح "

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه

٣١/١٦

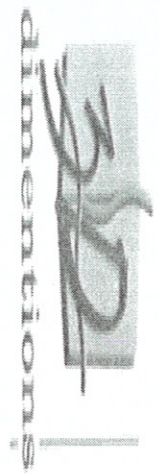

شركة ثري ديمشنز
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني

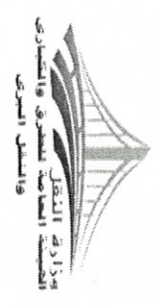


م	البند	الوحدة	طول	إجمالي الكمية	ملاحظات
1	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي لتنفيذ 2 عدايه خط مياه قطر 355 مم				
1_1	عدايه بولي إيثيلين قطر 710 مم	م ط			
	اعمال الرقع الساسي للارض الطبيعيه قبل التنفيذ	م ط	68.64		
	اعمال الرقع المساحي لقاع الحفر بعد التنفيذ	م ط	68.64		
2_1	عدايه بولي إيثيلين قطر 250 مم	م ط			
	اعمال الرقع الساسي للارض الطبيعيه قبل التنفيذ	م ط	84		
	اعمال الرقع المساحي لقاع الحفر بعد التنفيذ	م ط	84		
3_1	اعمال الرقع المساحي لخط UPVC قطر 160 مم	م ط			
	اعمال الرقع الساسي للارض الطبيعيه قبل التنفيذ	م ط	150		
	اعمال الرقع المساحي لقاع الحفر بعد التنفيذ	م ط	150		
4_1	اعمال الرقع المساحي لخط UPVC قطر 315 مم	م ط			
	اعمال الرقع الساسي للارض الطبيعيه قبل التنفيذ	م ط	30.8		
	إجمالي الكمية	م ط	636	636	

3

ثري ديمشنز
م.ب : ٢٧٨ - ٩٢٠ - ١٧٨
م.ب : ١٠٥ - ١٢٢ - ١٥٠

dimensions

شركة ثري ديمشن
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني

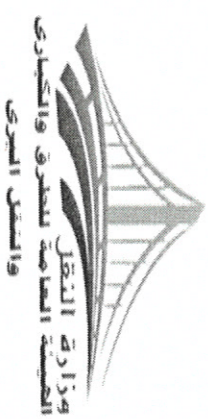


ملاحظات	إجمالي الكمية	العدد	الوحدة	البند	م
	6	6	عدد	اعمال جسات استكشافيه بالعماله اليدويه لاطهار اماكن الخطوط بالموقع العام	2

2





شركة ثرى ديفينشن
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني

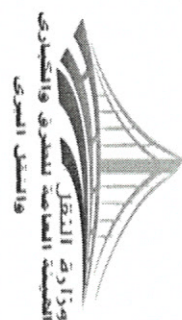

م	البند	الوحدة	طول	عرض	متوسط العمق	إجمالي الكمية	ملاحظات
3	بالمتر المكعب حفر في التربة المتماسكة طریشات بعرض لا يزيد عن 2.85م وعمق مختلف طبقاً للمسار باستخدام المعدات (الحفار) بعنق يتراوح من (4.5-4.00)م أعلى الماسورة عند التنفيذ والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصباعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³					
1_3	اعمال الحفر باستخدام المعدات (حفار)	م ³					
	اعمال حفر عدايه بولى قطر 710 مم	م ³	68.64	2	4.80	658.94	
	اعمال حفر عدايه كوبراء بولى قطر 250 مم	م ³	84	1.5	4.80	600.80	
	اعمال حفر خط pvc قطر 160 مم	م ³	150	0.9	1.50	200.50	
	اعمال حفر خط بولى قطر 315 مم	م ³	30.8	1.8	2.28	126.40	
	اجمالى الكمية					1587	

SECRET

ب.ض. : ۱۷۸
م.ض. :

م	البند	الوحدة	طول	عرض	لاحلال	إجمالى الكميه	ملاحظات
4	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلي واسفل المواسير مع الدماك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل 40 كم - يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكل كم زيادة						
1	خط pvc قطر 160 مم	م3	150	0.9	0.4	54.00	
	خصم قطر الماسورة قطر 160 مم	م3	150	3.14-	0.0064	14.01-	
	اجمالى الكميه	م3				40	

3

احمد

شركة ثرى ديمشنز
ب.ت: ٢٠٠٩٥٤
ب.ف: ١٧٨
ب.ص: ١١٠٠٠
ب.ع: ٢٨٨

dimensions



شركة ثرى ديمانشن
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني



وزارة الإسكان
والتهيئة العمرانية
والتخطيط العمراني

م	البند	الوحدة	الطول	العرض	م. العمق	الإجمالي	ملاحظات
5	بالمز المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرقات بعرض لا يزيد عن 2.85م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه بعمق يتراوح بين (2.5-0.85)م عند التركيب مع الدماك الجديد على طبقات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م					
	ردم من ناتج الحفر مع الدماك والهريس (تركيب المواسير + العدائيات)	3م					
	اعمال ردم عدايه بولى قطر 710 مم	3م	67.64	2	4.8	602.344	
	خصم قطر الماسورة		67.64	3.14-	0.12603	26.77-	
	اعمال ردم عدايه بولى قطر 250 مم خاصه بكبلات الكهرباء	3م	84	1.5	4.8	604.8	
	خصم قطر الماسورة		84	3.14-	0.01563	4.12125-	
	اعمال ردم خط PVC قطر 160 مم	3م	150	0.9	1.1	148.5	
	اعمال ردم خط بولى قطر 315 مم	3م	29.8	1.8	2.28	122.30	
	خصم قطر الماسورة		29.8	0.314-	0.02481	0.23-	
	إجمالي البند	3م				1447	


ثرى ديمانشن

٢٠١٩٠٤٠١٧٨
٢٠١٩٠٤٠١٧٨
٢٠١٩٠٤٠١٧٨

٢٠١٩٠٤٠١٧٨



المكتب الفني

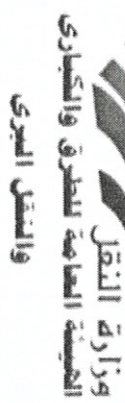


ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
	1	عدد	بالمقطوعيه عمل ثقب ف الخرسانه المسلحه لغرفه الحابس الموجودة ف الموقع سمك الحائط 40 سم بقطر لا يقل عن 80 سم باستخدام الافراد والمعدات الميكانيكيه لادخال ماسورة الفاروخ قطر 710 مم	6
	1	عدد	ثقب (فتحه)	
	1		إجمالي البند	

1911

100

المكتب الفني

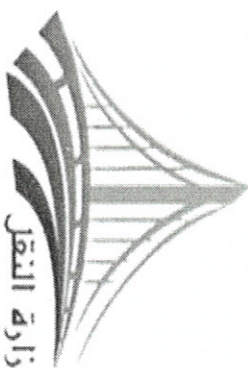

وزارة النقل
المينة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

dimensions


[illegible]

Chapman & Co.

[illegible]

2221

dimensions

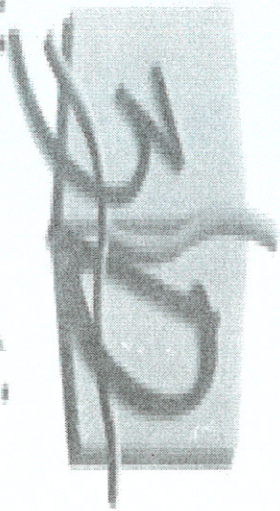

شركة ثري ديمنشنز

إدارة مشروعات البنية التحتية

المكتب الفني



والتنقل البري

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمتر الطولي أعمال نقل تركيب مواسير من HDPE ضغط 6 بار أقطار (710)مم	8
	20	م ط	قطر 710مم	
	20		إجمالي البند	

شركة ثري ديمنشنز
ص.ب. ٩٨٨ - ٩٧٠ - ١٦٧٨
ج.ب. ١٥٩ - ١٦٧٨ - ١٦٧٨




وزارة النقل
الميناء العامة للطرق والبحري
والسفن البري

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من HDPE ضغط 10 بار قطر (355) مم	9
	118	م ط	قطر 355 مم	
	118		إجمالي البند	

شركة دايمنشن

OFFICE

[Faint handwritten notes in blue ink, possibly "8-10-60"]

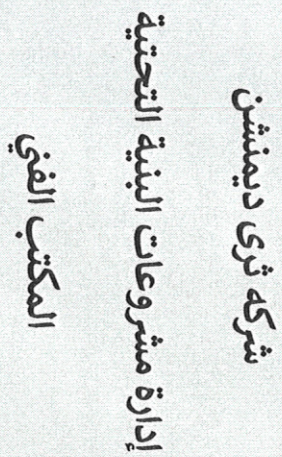

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
			بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من HDPE ضغط 10 بار اقطار (315) مم	10
	22	م ط	قطر 315 مم	
	22		إجمالي البند	

تخري دايمش

تحت إشراف

آجملی البند

10

1957

1000

[illegible]

100

1531



إدارة مشروعات البنية التحتية

المكتب الفني



ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند
	84	ط م	بالمتر الطولي أعمال توريد و تركيب مواسير من HDPE ضغط 10 بار قطر (250) مم
	84		قطر 250مم
	84		إجمالي البند

1961

[illegible]

2

المكتب الفني



وزارة النقل
المينة العامة للطرق والجاري
والنقل البري

dimensions

م	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
12	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب مواسير من UPVC ضغط 10 بار اقطار (160)مم			
	قطر 160مم	م ط	150	
	إجمالي البند		150	

ثري دايمنشن

ت. ٠٩٥٤٠٠٠٠٠٠

CCFLC
G.L.

1000

[illegible]

4

إدارة مشروعات البنية التحتية

المكتب الفني



وزارة النقل
المسيحة الطرق والكباري
والنقل البري

dimensions

ملاحظات	الكمية	الوحدة	البند	م
	1	عدد	بالمقطوعيه اعمال حفر وانشاء غرفه محابس مقاس (4.5*2.5*2.5) شامل صب الخرسانه العاديه والمسلحه والحديد والسلاالم والعزل وتوريد وتركيب الغطاء طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات	13
	1	عدد	غرفه محابس مقاس (4.5*2.5*2.5)	
	1		إجمالي البند	

Chickadee

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100


2

مجلس إدارة
البنك الأهلي
مصر
14/1/2014

9_14	طنبه عمياء قطر 110 مم	جذ	1	
8_14	بردة قطر 110 مم	جذ	1	
7_14	وصلة حائط قطر 400 مم بطول □ بالانثبات	جذ	3	
6_14	مشترك قطر 400/400 مم	جذ	1	
5_14	مستوية قطر 160/110 مم	جذ	1	
4_14	مستوية قطر 400/355 مم	جذ	1	
3_14	مستوية قطر 400/160 مم	جذ	1	
2_14	مستوية قطر 400/315 مم	جذ	1	
1_14	مستوية 355/315 مم	جذ	1	
14	بالعدد توريد وتركيب القطع الخاصة من المواسير السطحية جدول 40 والبند يشمل توريد وتركيب الجوانبات والمسامير وكل مايلزم لانهاء العمل طبقا لتعليمات المهندسين المشرفين			
م	اسم البند	الوحدة	جذ	ملاحظات



شركة ثري ديمشنز
إدارة مشروعات البنية التحتية
المكتب الفني

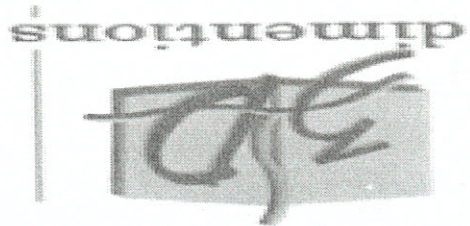



إدارة مشروعات البنية التحتية

المكتب الفني



م	اسم البند	الوحدة	عدد	ملاحظات
15	بالعدد توريد وتركيب القطع الخاصة من الزهر المرن والبند يشمل توريد وتركيب الجوانات والامسامير وكل مايلزم ل انتهاء العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف			
1_15	محبس قطر 400 مم	عدد	2	
2_15	بردة من الزهر المرن قطر 160 مم	عدد	1	
3_15	أغظيه من الزهر المرن قطر 76سم بالشمبر	عدد	1	
4_15	وصله فك وتركيب قطر 355 مم	عدد	1	
5_15	وصله فك وتركيب قطر 400مم	عدد	2	


CELESTIAL

100-2067-230-01
✓ 100-2067-230-01



إدارة مشروعات البنية التحتية

المكتب الفني



م	اسم البند	الوحدة	عدد	ملاحظات
16	بالعدد توريد وتركيب القطع الخاصة من HDPE والبند يشمل التوريد والتركيب واللحامات وكل مايلزم ل انتهاء العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف		عدد	3
			عدد	3
			عدد	2
			عدد	1
			عدد	1
1_16	بريدولى + الفلاشيه قطر 315 مم	عدد	3	
2_16	بريدولى + الفلاشيه قطر 355 مم	عدد	3	
3_16	كوع 45 قطر 315 مم	عدد	2	
4_16	بردة بولى + الفلاشيه قطر 110 مم	عدد	1	



۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶

التقييم الفني

مشروع / اعمال عداية بولى قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولى قطر ٣٥٥ مم + عداية بولى قطر ٢٥٠ مم لكابلات الكهرباء

اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٦٤٠ - ٤٢٣)

بسىدى عبد الرحمن

تنفيذ : شركة ثرى دايمنشن

اشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات :

انه فى يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ وبناء على القرار الادارى ١٢١ بتاريخ ١٤ / ٩ / ٢٠٢٤

الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الادارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الابتدائى للعملية المورخ

فى ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٤ تم عمل التقييم الفنى للعملية عالية .

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| (١) المهندس / محمد حسنى فياض | مدير عام المشروعات | (رئيسا للجنة) |
| (٢) المهندس / محمد حاتم عبد العليم | ممثل الهيئة | (عضوا) |
| (٣) المهندس / عبد الله عبد المحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضوا) |
| (٤) المهندس / مصطفى نجم | مكتب سجاك (د/سعد الجيوشى) استشارى الهيئة | (عضوا) |
| (٥) المهندس / محمد خليل | مكتب (اكس وى زد) استشارى المساحة بالمشروع | (عضوا) |
| (٦) المهندس / احمد وجدى سعيد عويد | الشركة المنفذة ثرى دايمنشن | (عضوا) |

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :-

- اعتماد المواسير الموردة : - لا يوجد خصم
- اختبار الضغوط في المواسير : لا يوجد خصم
- الخصم على التربة الموردة من خارج الموقع : لا يوجد خصم
- الخصم لمحضر الاستلام الابتدائي : -
- من الفحص البصري : -
- اعتماد المواسير : لا يوجد خصم
- اختبار الضغوط : لا يوجد خصم
- التربة الموردة من الخارج : لا يوجد خصم
- القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : لا يوجد خصم

التوقيعات :-

٦- المهندس
٥- م. م. م.
٤- م. م. م.
٣- م. م. م.
٢- م. م. م.
١- م. م. م.

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس

" هانى محمد محمود طه "

٣١/١٦

نموذج رقم ٢

بشأن : حصر المواد المحجّرة الواردة بالمستخلص

التقيد :/...../٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ/...../٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طيبة المستخلص الختامى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع).

تنفيذ شركة / ثرى دايمنشن عقد رقم / ١٣٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجّرة المستخدمة ببيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجّرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	٣م	٢١.٠٠	كسارة
٢	اتربة	٣م		محجر () رقم / تصريح / بدون
٣	رمل	٣م	٥٠.٤	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها
من

(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .
يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
 للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

فى حالة وجود كميات تم الحصول عليها بدون ارفاق البونات المائية يتم تسجيل كلا

إفادة

مشروع / اعمال مشروع عداية بولى قطر ٧١٠ مم لخط مياه بولى قطر ٣٥٥ مم + عداية بولى قطر ٢٥٠ مم لكابلات
الكهرباء اسفل مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العلمين) عند محطة (٦٤٠ - ٤٢٣)

بسيدي عبد الرحمن

العقد رقم : ١٣٦٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

فى المسافة من (٦٤٠ + ٤٢٣)

تنفيذ : شركة ثرى دايمنشن

كمية الرمل التنظيف المستخدمة فى المشروع ٥٠,٤ م٣

كمية السن التنظيف المستخدمة فى المشروع ٢١ م٣

يرجى العلم بانه تم توريد الموارد المحجيرة بالمشروع ببونات رسمية معتمدة وتمت مراجعة جميع البونات والتأكد من
الكميات المدرجة وتحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات
م / محمد حسنى فياض

مدير مشروع الهيئة
م / محمد حاتم

مدير المشروع الشركة
م / احمد عويد
المهندس

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس
" هانى محمد محمود طه "

