

الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلى مشروع / أعمال تنفيذ الأعمال المعمارية والتشطيبات والأعمال الإلكترونية وميكانيكية لعدد (4) محطات من
الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (اسكنديية المسحراوي -محط اكبر حطاطع
القوم -المنصورة).
عقد رقم 2024/2023/1483.تنفيذ شركة الفر ابلى لأعمال الهندسيه المتكامله وبالإشارة إلى المحملات الخاصة بالمشروع
أعلاه .

نشرف بان نرفق طية مستخلص رقم (2) جاري بقيمة (4299123.7) ققط اربعة مليون ومائتان وتسعه وتسعون ألفا
ومائه وثلاثة وعشرون وسبعون قرشا لا غير عن المدة من 2025/5/5

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا في 5-5-2025


المرقات: عدد: (5) نسخ مستخلص جارى رقم 2

عدد: (1) استمارة 50 ع ح

يعتمد /

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية
والطريق الدائري ومحاوره

م/ مشيرة السيد عبد الله
٢٠٢٥

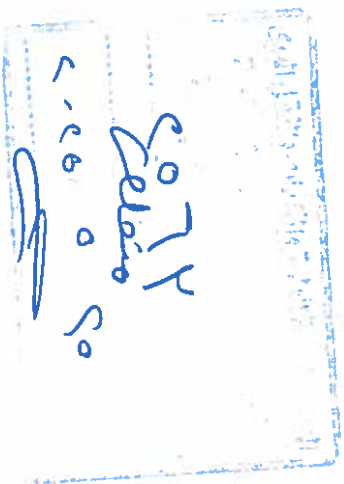



(2024/2023/1483) 戶 8

[illegible]

١٠٠

1629

03/14/17

25-11-2019
Jawablah
Abdullah
CCTV

١٠- اصل مرجع الاصل القويمة لطريق الترتيبى معطيات وقائع قديم - مستندية المصروفات حياض التقدير

2024/2023 H403 HU 36 Hungary

رقم	اسم المريض	العمر	الجنس	الطبيب	التاريخ	الوقت	المكان	الوصف	النتيجة	التوقيع
1	محمد بن علي	35	مذكر	د. محمد بن علي	1400	10	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. محمد بن علي
2	علي بن محمد	45	مذكر	د. علي بن محمد	1400	15	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. علي بن محمد
3	فاطمة بنت علي	25	انثى	د. فاطمة بنت علي	1400	20	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. فاطمة بنت علي
4	أحمد بن علي	30	مذكر	د. أحمد بن علي	1400	25	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. أحمد بن علي
5	سليمان بن علي	40	مذكر	د. سليمان بن علي	1400	30	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. سليمان بن علي
6	مريم بنت علي	20	انثى	د. مريم بنت علي	1400	35	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. مريم بنت علي
7	عبدالله بن علي	35	مذكر	د. عبدالله بن علي	1400	40	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. عبدالله بن علي
8	نور بنت علي	25	انثى	د. نور بنت علي	1400	45	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. نور بنت علي
9	يوسف بن علي	30	مذكر	د. يوسف بن علي	1400	50	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. يوسف بن علي
10	زكية بنت علي	20	انثى	د. زكية بنت علي	1400	55	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. زكية بنت علي
11	عبدالمجيد بن علي	35	مذكر	د. عبدالمجيد بن علي	1400	60	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. عبدالمجيد بن علي
12	فاطمة بنت علي	25	انثى	د. فاطمة بنت علي	1400	65	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. فاطمة بنت علي
13	أحمد بن علي	30	مذكر	د. أحمد بن علي	1400	70	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. أحمد بن علي
14	سليمان بن علي	40	مذكر	د. سليمان بن علي	1400	75	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. سليمان بن علي
15	مريم بنت علي	20	انثى	د. مريم بنت علي	1400	80	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. مريم بنت علي
16	يوسف بن علي	30	مذكر	د. يوسف بن علي	1400	85	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. يوسف بن علي
17	زكية بنت علي	20	انثى	د. زكية بنت علي	1400	90	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. زكية بنت علي
18	عبدالمجيد بن علي	35	مذكر	د. عبدالمجيد بن علي	1400	95	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. عبدالمجيد بن علي
19	فاطمة بنت علي	25	انثى	د. فاطمة بنت علي	1400	100	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. فاطمة بنت علي
20	أحمد بن علي	30	مذكر	د. أحمد بن علي	1400	105	العيادة	التهاب رئوي حاد	معالجته	د. أحمد بن علي

संज्ञा

July 1997

134

المفتي الاسلامي
م/ اسلام على
واسم منات
٧٧٧٧٧٧٧٧

Abdullah
C.C./1/10/57


[illegible]

Quantity Survey for MS-First Fix Installation for (MS-POWER SYSTEM-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-LIGHTING SYSTEM-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-DATA SYSTEM-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-SOUND-GF (PART 1&2 OF 4) MS-FIRE ALARM-GF (PART 1&2 OF 4)) for Elec, IT and Ticket Rooms as indicated by the Clouded Area.

Building	Outlet	Total No,	Notes
Main Station (MS)	2P+E, 230V, 16A, Weather Proof Socket Outlet	1	Bathroom
	2P+E, 250V, 16A, Single Socket Outlet	10	8 for service + 2 for Screen
	2P+E, 250V, 16A, Duplex Socket Outlet	2	Ticket Room
	Electrical Disconnect Switch Outlet 20A, 220V, 2P, WP.	2	(1 EX.F. + 1 Ele. H.) Bathroom
	Electrical Disconnect Switch Outlet 20A, 220V, 2P For EX.F.	1	Ellec. Room
	Electrical Disconnect Switch Outlet, 25A, 220V, 2P For AC.	3	2 in IT + 1 in Ticket Room
	Electrical Outlet	3	FACP + IT Rack + Sound Rack
	10A, 220V One Gang, One Way Single Pole Switch Outlet	3	
	10A, 220V One Gang, One Way, Single Pole, WP Switch Outlet	1	Bathroom
	Manual Fire Alarm Pull Station Outlet	1	
	Fire Alarm Bell Outlet	1	
	Card Reader	3	
	Requist to Exit	3	
	Door Contact	3	
	Door Lock	3	
	Data Outlet	11	7 Service + 2 for Screen + 2 for Sound System
	Telephone Outlet.	3	

مهندس الاشراف:-
الاسم/ ليلام عطوي
التوقيع/ ١٨/١٢/٢٠١٩

مهندس التنفيذ:-
الاسم/ عبدالله محمد صقر
التوقيع/ ١٩/١١/٢٠١٩



الشركة المنقذة	شركة الشركة	استشاري علم المشروع
رقم الطلب	49	رقم الطلب
تاريخ	03/12/2024	تاريخ

مشاريع الأبرشيس التريسي - الطريق الدائري

Inspection Request for Electrical Works

AR	☐	ST	☐	EL	☒	ME	☐	رسومات	☐	مستندات	☐	مواد	☐	نتائج اختبار	☐	مؤدين	☐	مطلوب بلن	☐	المرن	☐
مكتب الهندسة المتخصصة في مصر												شركة التريسي للحصول الهندسية المتخصصة في مصر									

MS-First Fix Installation

المشروع

MS-First Fix Installation for (MS-POWER SYSTEM-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-POWER SYSTEM-GF (PART 3&4 OF 4) & MS-LIGHTING SYSTEM-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-LIGHTING SYSTEM-GF (PART 3&4 OF 4) & MS-DATA SYSTEM-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-DATA SYSTEM-GF (PART 3&4 OF 4) & MS-FIRE ALARM-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-FIRE ALARM-GF (PART 3&4 OF 4) & MS-CCTV-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-CCTV-GF (PART 3&4 OF 4) & MS-SOUND-GF (PART 1&2 OF 4) & MS-SOUND-GF (PART 3&4 OF 4)).

المرسل

Fayoum

محافظة افسس

العدد والتمتع

رقم الترخيص

رقم الطلب

مستندات

0 تقرير اختبارات

0 مرسومات

0 مرسومات

0 مرسومات

مطلوب المشروع :

مدير المشروع

مهندس الجورنا

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

21/12

أحمد محمد

ملاحظات المستشار

لقد تم فحص المشروع في الموقع في 21/12/2024 وتم التأكد من أن جميع المستندات المطلوبة موجودة ومتكاملة.

تم التأكد من أن جميع المستندات المطلوبة موجودة ومتكاملة.

مدير المنطقة

مهندس الجورنا

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

مدير المنطقة

مهندس الجورنا

مهندس المساحة

مهندس التنفيذ

مرفوض

برامج ويطد التقييم

يقتد مع الملاحظات

مرفوض

وارد

مفكر

Quantity Survey for MS-First Fix Installation for (MS-POWER SYSTEM-QP (PART 1&2 OF 4) & MS-POWER SYSTEM-QP (PART 1&4 OF 4) & MS-LIGHTING SYSTEM-QP (PART 1&2 OF 4) & MS-LIGHTING SYSTEM-QP (PART 1&4 OF 4) & MS-DATA SYSTEM-QP (PART 1&2 OF 4) & MS-DATA SYSTEM-QP (PART 1&4 OF 4) & MS-FIRE ALARM-QP (PART 1&2 OF 4) & MS-FIRE ALARM-QP (PART 1&4 OF 4) & MS-CCTV-QP (PART 1&2 OF 4) & MS-CCTV-QP (PART 1&4 OF 4) & MS-SOUND-QP (PART 1&2 OF 4) & MS-SOUND-QP (PART 1&4 OF 4)).

Building	System	Outlet As Per Legend	Symbol	Unit	Qty	Notes
Main Station (MS)	Power	SINGLE SOCKET AT HEIGHT -2.5 m (16A-250V) (EMBEDDED UNDER CLADDING)		PC	18	Service
		INDOOR POWER OUTLET FOR SCREEN ADS AT HEIGHT -3 m (16A-250V)	PH	PC	50	ADS Units
		OUTDOOR POWER OUTLET FOR SCREEN ADS AT HEIGHT -3 m (16A-250V)	PX	PC	8	
		POWER OUTLET FOR PAN AT HEIGHT -2 m (16A-250V)	PF	PC	20	
		POWER OUTLET FOR PTZ CAMERA (16A-250V) IN CEILING	PC	PC	4	
		SINGLE SOCKET AT HEIGHT -30 cm (16A-250V)		PC	11	
		DUPLEX SOCKET AT HEIGHT -50 cm (16A-250V)		PC	3	
		WEATHER PROOF SOCKET AT HEIGHT -120 cm (16A-250V) (IP-54)		PC	1	
		ONE POWER OUTLET AND THREE DATA OUTLET FOR TURNSTYLE		PC	12	
		1PH-DISCONNECT SWITCH (2A, 220V) for Air Conditioning		PC	3	
	Lighting	1PH-DISCONNECT SWITCH (20A, 220V)		PC	1	For B.L.F
		1PH-DISCONNECT SWITCH, WEATHER PROOF TYPE, (20A, 220V)		PC	2	1 for EWH + 1 for B.L.F
		3PH-DISCONNECT SWITCH, WEATHER PROOF TYPE, (40A, 380V) for Outdoor Screens		PC	2	
		3PH-DISCONNECT SWITCH, WEATHER PROOF TYPE, (40A, 380V) for Elev.		PC	1	
		POWER OUTLET FOR FEEDING DOORS		PC	13	10 Platform + 3 for Service Rooms
		EXIT SIGN WALL MOUNTED OUTLET ONE DIRECTIONS	L7 (F10)	PC	2	For Doors
		One Gang- One Way Single Pole Lighting Switch Outlet 16A-220V		PC	3	
		One Gang- One Way Single Pole Lighting Switch Outlet 16A-220V, VFP		PC	1	
		Range Lighting Outlets		PC	8	
		TELEPHONE OUTLET AT 1.4m FROM F.F.L		PC	3	
	Data & Tele	DATA OUTLET AT HEIGHT -30 cm		PC	10	
		INDOOR DATA OUTLET FOR SCREEN ADS AT HEIGHT -3 mt	DH	PC	50	
		OUTDOOR DATA OUTLET FOR SCREEN ADS AT HEIGHT -3 mt	DX	PC	18	
		TWO DATA OUTLET FOR PLATFORM DOORS	DD	PC	8	
	CCTV	INDOOR IP CAMERA		PC	12	
		OUTDOOR IP CAMERA		PC	8	
	Fire Alarm	PTZ CAMERA		PC	4	
		ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR-CEILING MOUNTED.		PC	28	
		ADDRESSABLE MULTI DETECTOR-CEILING MOUNTED FOR LOW CONTROL MODULE	M	PC	2	
			CM	PC	5	
		MANUAL FIRE ALARM PULL STATION @1400MM FROM FFL		PC	6	
	Sound	MANUAL FIRE ALARM BELL @2300MM FROM FFL		PC	6	
		LOUDSPEAKER 12W -WALL MOUNTED @2300MM FROM FFL		PC	23	
	Access	Card Reader		PC	5	
		Door Contact		PC	3	
		Exit Push Button		PC	3	
		Electrical Lock		PC	5	

مهندس الاستشاري
الاسماء لطيف
1443هـ

مهندس الاستشاري
عبدالله
1443هـ

[illegible]

Quantity Survey for MS-First Fix Installation for (MS-LIGHTING SYSTEM-GF (OVERALL) "MS-ELEC ROOM LIGHTING-GF" & MS-CCTV-GF (OVERALL)).

Building	System	Outlet As Per Legend	Symbol	Unit	Qty	Notes		
MS-Service Rooms	Lighting	Outlet for SURFACE LUMINAIRES IP20 600X600mm LED LUMINAIRE, 42 WATT AND EQUIPPED WITH 3 HRS BATTERY	L3B (F6)	PC	5	2 Ticket + 2 IT + 1 Elec		
		SURFACE MOUNTED DOWN LIGHT LUMINAIRES IP54 AND 12 WATT AND EQUIPPED WITH 3 HRS BATTERY	L5B (F8)	PC	1	Bathroom		
	CCTV	INDOOR DOME CAMERA				PC	3	1 Ticket + 1 IT + 1 Elec

محمد علي محمد علي
 محمد علي محمد علي
 محمد علي محمد علي

محمد علي محمد علي
 محمد علي محمد علي
 محمد علي محمد علي

Quantity Survey for MS-First fix installation of cable trays and cable trunks of main station, from Axe 01 to Axe 15 and from Axe 16 to Axe 30. (From Axe 15 to Axe 16) & Electrical room are out of inspection.

Serial	Type	Unit	Qty
1	Cable Tray Perforated Type, 300mm Width, 100mm height of Side.	Mtr	39
2	Cable Tray Perforated Type, 200mm Width, 100mm height of Side.	Mtr	30
3	Cable Tray Perforated Type, 100mm Width, 100mm height of Side.	Mtr	162
4	Cable Tray Trunk Type, 200mm Width, 100mm height of Side.	Mtr	3
5	Cable Tray Trunk Type, 100mm Width, 100mm height of Side.	Mtr	207

مكتب الرائد الاستشارات الهندسية:
مهندس الاشراف / اسلام حناوي
التوقيع / اسلام حناوي

شركة للدراسات الاحصائية الهندسية:
مهندس التقنية / عبدالمنعم صقر
التوقيع / عبدالمنعم صقر
Abdelmonem
١٥ / ١١ / ٢٠٢٤

 الشركة المملوكة شركة المرافق العامة 1446 م. س. القاهرة - جمهورية مصر العربية		الجهة المعلقة وزارة النقل جمهورية مصر العربية		المشغري شركة المرافق العامة	
رقم الطلب 12		رقم الملف 18-06-2023		التاريخ 18-06-2023	
INSPECTION REQUEST					
مكتب الرائد للمشروعات الهندسية AR ☐ ST ☐ EL ☒ ME ☐ SURV ☐ أخرى ☐		مكتب الرائد للمشروعات الهندسية إلى :		شركة المرافق العامة الهندسية المتكاملة من :	
first fix installation for main station 2" conduits routing from Axe 1 to manhole @ the start of station ramp, and from Axe 30 to manhole @ the end of station ramp		الوصف first fix installation for main station 2" conduits routing from Axe 1 to manhole @ the start of station ramp, and from Axe 30 to manhole @ the end of station ramp		موقع العمل محطة التوليد	
مستندات ☐ مستندات ☐ تقارير اختبارات ☐ أخرى		مستندات ☐ مستندات ☐ رسومات ☐ ملاحظات ☐ أخرى		مستندات ☐ مستندات ☐ رسومات ☐ ملاحظات ☐ أخرى	
رقم الطلب 18-06-2023		رقم الملف 18-06-2023		التاريخ 18-06-2023	
ملاحظات المهندس للمشغري - تم فحص خطة التوجيه للأنابيب من المحطة 1 إلى الخزانة 30 و من الخزانة 30 إلى الخزانة 1 في بداية المحطة 2" من محطة التوليد.					
ملاحظات المهندس للمشغري - تم فحص خطة التوجيه للأنابيب من المحطة 1 إلى الخزانة 30 و من الخزانة 30 إلى الخزانة 1 في بداية المحطة 2" من محطة التوليد.					
ملاحظات المهندس للمشغري - تم فحص خطة التوجيه للأنابيب من المحطة 1 إلى الخزانة 30 و من الخزانة 30 إلى الخزانة 1 في بداية المحطة 2" من محطة التوليد.					

Enrolled For Completing Engineering
(5230-11, 1994-12-31) EET-1995

12/2

2" INCH CONDOUIT				
FROM	TO	LENGTH\TRACK (METER)	No OF TRACKS	TOT LENGTH (METER)
AXE 1	AXE 10	43	8	344
AXE 30	AXE 14	66	8	528
AXE 10	AXE 14	18	8	144
AXE 1	MANHOLE @ the begining of station ramp	13	6	78
AXE 30	MANHOLE @ the end of station ramp	13	6	78

1172

أحمد بن
سعيد

أحمد بن
سعيد


[illegible]

2" INCH CONDOUIT				
FROM	TO	LENGTH\TRACK (METER)	No OF TRACKS	TOT LENGTH (METER)
AXE 1	AXE 10	43	8	344
AXE 30	AXE 14	66	8	528
AXE 10	AXE 14	18	8	144



[illegible]

2" INCH CONDOUITS				
FROM	TO	LENGTH\TRACK (METER)	No OF TRACKS	TOT LENGTH (METER)
AXE 1	AXE 10	43	8	344
AXE 30	AXE 14	66	8	528



الشركة المنقذة

الجهة المالكة

المستشار علم المشروع

طلب جديد

13

رقم الطلب

طلب مطد

18-06-2023

التاريخ

مشروع الأوتوبس القريدي

INSPECTION REQUEST

AR ☐ ST ☐ EL ☒ ME ☐ رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☐

surv ☐ أخرى ☐ مقابل بطن ☐ مودرين ☐ نتائج اختبار ☐

مكتب الرائد للمستشارات الهندسية إلى : شركة القريدي للاعمال الهندسية المتكاملة من :

first fix installation for main station 3" conduits routing from Axe 10 to Axe 17, and from Axe 1 to manhole @ the start of station ramp, and from

Axe 30 to manhole @ the end of station ramp

first fix installation for main station 3" conduits routing from Axe 10 to Axe 17, and from Axe 1 to manhole @ the start of station ramp, and from

Axe 30 to manhole @ the end of station ramp

مطلبة القريدي

مستندات ☐ تقارير اختبار ☐ ضمانات ☐ كطرحات ☐ عينات ☐ أخرى ☐ حيليات ☐ رسومات تقنية ☒ شهادات اعتماد ☐ شهادة خبرة ☐

18-06-2023

مهندس الكهرباء

ملاحظات المستشار

لما يخصه الاعمال طبقا لرسومات الهندسية الخاصة مع مرحلة الملاحضات

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم

الاسم



الاسم

3" INCH CONDOUITS				
FROM	TO	LENGTH\TRACK (METER)	No OF TRACKS	TOT LENGTH (METER)
AXE 1	AXE 10	43	4	172
AXE 30	AXE 17	63	4	252
AXE 10	AXE 17	21	2	42
		24	2	48
AXE 1	MANHOLE @ the begining of station ramp	13	4	52
AXE 30	MANHOLE @ the end of station ramp	13	4	52

618

امير محمد
مدير

م. م. م.
مدير

الشركة المنفذة		الجهة المالكة		استشاري علم المشروع	
 شركة جي.إي.سي.كو.ا.إم.		 وزارة المياه		 الشركة العربية للمياه	
طلب جديد		7		رقم الطلب	
طلب معاد		04-04-2023		التاريخ	
مشروع الأوكويس الجديد					
INSPECTION REQUEST					
AR ☐	ST ☐	EL ☒	ME ☐	رسمات ☐	مستندات ☐
SURV ☐		الدراس ☐		معاولي بطن ☐	موردين ☐
مكتب الرائد الاستشاري الهندسية		إلى :		شركة القرائي للأعمال الهندسية المتكاملة	
		من :			
first fix installation for main station 3" INCH conduits routing from Axe 1 to Axe 10 and from Axe 30 to Axe 17				الموضوع	
first fix installation for main station 3" INCH conduits routing from Axe 1 to Axe 10 and from Axe 30 to Axe 17				الوصف	
مخطط اليوم					
المورد والمصنع		رقم المواصفة		ملاحظة العمل	
المرافق		رقم البند			
☐ مستندات ☐ تقرير القياسات ☐ أخرى		☐ ضلع مفتوح ☐ رسومات تنفيذية ☐ تخطيطات		☐ كطريق ☐ تخطيطات ☐ سيطرة خيرة	
المقاول :		مهندس للتوريدات			
مهندس للمشروع		مهندس للمشروع			
ملاحظات الاستشاري ١- عمل الكنفيكشن للأورنم بين منسوب الأرضية عند ردة مخرج رة من كور للدرستلة الوعال وعلى رط لعل على الطريق الإداري من حالة صدرات التي من كور من تحت المواتير بعد الاستدراك تنفيذ الشركة المنفذة					
مدير مشروع الاستشاري		مدير المشروع		مهندس الاستشاري	
					
مرفوض ☐		يراجع وعاد للتقديم ☐		يقعد ☐	
والتد		والتد		معلق	
٩		٩		2023	

3" INCH CONDOUITS				
FROM	TO	LENGTH\TRACK (METER)	No OF TRACKS	TOT LENGTH (METER)
AXE 1	AXE 10	43	4	172
AXE 30	AXE 17	63	4	252



الشركة المالكة

الجهة المالكة

استشاري عام المشروع

طلب جديد

14

رقم الطلب

طلب تعديل

18-06-2023

التاريخ

مشروع الأوربينس الجديد

INSPECTION REQUEST

AR ☐ ST ☐ EL ☒ ME ☐ ☐ رسومات ☐ مستندات ☐ مواد ☐
SURV ☐ أخرى ☐ مظهري بلطن ☐ مودلين ☐ نتائج اختبار ☐

مكتب الرائد للمستشارات الهندسية

إلى :

شركة الغرابي للأعمال الهندسية العامة

من :

first fix installation for main station 4" conduits routing from Axe 8 to
Axe 18,

الموضوع

first fix installation for main station 4" conduits routing from Axe 8 to
Axe 18,

الوصف

محل العمل

رقم المنطقة

رقم البند

مستندات ☐ تنظير لخطوات ☐ تحليل نتائج ☐ كطرحات ☐ حيلت ☐
أخرى ☐ حسابات ☐ رسومات تأثيرية ☒ تخطيطات اعتماد ☐ شهادة خبرة ☐

مهندس الكهرباء

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

مهندس المشروع

4" INCH CONDOUITS				
FROM	TO	LENGTH\TRACK (METER)	No OF TRACKS	TOT LENGTH (METER)
AXE 1	AXE 8	40	2	80
AXE 30	AXE 18	60	2	120
AXE 8	AXE 18	30	2	60
				260

اسماء
اسماء

18/3/20
[Signature]

[illegible]

4" INCH CONDOUITS				
FROM	TO	LENGTH\TRACK (METER)	No OF TRACKS	TOT LENGTH (METER)
AXE 1	AXE 8	40	2	80
AXE 30	AXE 18	60	2	120



[illegible]

 الشركة العامة جيلكو شركة هندسة استشارات GIECO Engineering & Consulting 111 شارع الهندسة، القاهرة		الجهة المدة وزارة النقل 		المستطلي عام المشروع 23	
رسم الطلب 04-10-2023		رسم الطلب 04-10-2023		التاريخ 04-10-2023	
موضوع الأقرين التريدي					
INSPECTION REQUEST					
AR ☐ ST ☐ EL ☒ ME ☐		مستطلات ☐ رسميات ☐		مستطلات ☐ مستطلات ☐	
surv ☐ الفرق ☐		مستطلات ☐ مستطلات ☐		مستطلات ☐ مستطلات ☐	
مكتب الرائد المستطلات الهندسية		شركة التريدي للأعمال الهندسية للمصالح		من :	
First fix installation of cable trays And cable trunks of main station , From Axe 15 to Axe 16 are out of inspection and electric rooms are out of inspection			الموضوع		
First fix installation of cable trays And cable trunks of main station , From Axe 15 to Axe 16 are out of inspection and electric rooms are out of inspection			الرمز		
مطالبة العمل					
مطالبة العمل		رسم التواصل		رسم الطلب	
المورد والمصنع		رسم التواصل		الرمز	
مستطلات ☐ مستطلات ☐ مستطلات ☐		مستطلات ☐ مستطلات ☐ مستطلات ☐		مستطلات ☐ مستطلات ☐ مستطلات ☐	
مستطلات ☐ مستطلات ☐ مستطلات ☐		مستطلات ☐ مستطلات ☐ مستطلات ☐		مستطلات ☐ مستطلات ☐ مستطلات ☐	
التعليق :					

Serial	Type	Unit	Qty
1	Cable Tray Perforated Type, <u>300mm Width</u> , 100mm height of Side.	Mtr	39
2	Cable Tray Perforated Type, <u>200mm Width</u> , 100mm height of Side.	Mtr	30
3	Cable Tray Perforated Type, <u>100mm Width</u> , 100mm height of Side.	Mtr	162
4	Cable Tray Trunk Type, <u>200mm Width</u> , 100mm height of Side.	Mtr	3
5	Cable Tray Trunk Type, <u>100mm Width</u> , 100mm height of Side.	Mtr	207

المهندس
البركات

المشرف
المهندس



الجهة المعلقة
الجهة المعلقة
الجهة المعلقة

رقم الطلب
20

موضوع الأوردينس القرضي

INSPECTION REQUEST

AR ☐ ST ☐ EL ☒ ME ☐

EL ☐

ME ☐

رسوبت ☐

مستجاب ☐

مراء ☐

EL ☐

ME ☐

رسوبت ☐

مستجاب ☐

مراء ☐

مكتب الرائد للمستشارت الهندسية

المر :

شركة الترابي الاعمال الهندسية المتكاملة

من :

^{MS} MS - first FIX INSTALLATIONS for (MS-fire alarm-GF)(MS-DATA SYSTEM-GF)(MS-POWER SYSTEM-GF) for floor box buried under flooring from axe 6 : 8

الموضوع

^{MS} MS - first FIX INSTALLATIONS for (MS-fire alarm-GF)(MS-DATA SYSTEM-GF)(MS-POWER SYSTEM-GF) for floor box buried under flooring from axe 6 : 8

الوصف

مخطط اليوم

العدد والصفحة

رقم المراجعة

رقم المخطط

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

تقرير اختبارات

0

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

مستجاب ☐

الشركة المملوكة



الجهة المعلقة



استشاري عام المشروع



طلب جديد

19

طلب معد

05-09-2023

رقم الطلب

مشروع الأوتوبس القريدي

INSPECTION REQUEST

AR ☐ ST ☐ EL ☒ ME ☐ مستندات ☐ رسومات ☐ مواء ☐SURV ☐ أخرى ☐ مقادير بلطن ☐ مودين ☐ اختبار ☐ نتائج اختبار ☐

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية : إلى : شركة القريدي للأعمال الهندسية المتكاملة من :

WS - first FIX INSTALLATIONS for (MS-fire alarm-GF)(MS-DATA SYSTEM-GF)(MS-POWER SYSTEM-GF) for floor box buried under flooring from axe 23 : 25 AND FOR ELEVATOR FEED AND mechanical room from ESMDB

الموضوع

WS - first FIX INSTALLATIONS for (MS-fire alarm-GF)(MS-DATA SYSTEM-GF)(MS-POWER SYSTEM-GF) for floor box buried under flooring from axe 23 : 25 AND FOR ELEVATOR FEED AND mechanical room from ESMDB

الوصف

محل التقييم

الورد والمصنع

رقم الترخيص

منطقة العمل

الورد والمصنع

رقم الترخيص

منطقة العمل

مستندات ☐ تقرير اختبار ☐ ملاحظات ☐ رسومات تنفيذية ☒ ملاحظات اختبار ☐ ملاحظات أخرى ☐

الملاحظات :

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

ملاحظات العميل

ملاحظات العميل :
 - تم مراجعة الرسومات الهندسية المتعلقة مع مرورية المرفقات
 - المرفقات الهندسية المتعلقة مع المرورية والميكانيكا للمشاريع المذكورة
 - المرفقات الهندسية المتعلقة مع المرورية والميكانيكا للمشاريع المذكورة
 - المرفقات الهندسية المتعلقة مع المرورية والميكانيكا للمشاريع المذكورة

ملاحظات العميل :
 - تم مراجعة الرسومات الهندسية المتعلقة مع مرورية المرفقات
 - المرفقات الهندسية المتعلقة مع المرورية والميكانيكا للمشاريع المذكورة
 - المرفقات الهندسية المتعلقة مع المرورية والميكانيكا للمشاريع المذكورة
 - المرفقات الهندسية المتعلقة مع المرورية والميكانيكا للمشاريع المذكورة

مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع الاستشاري


مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع الاستشاري
 BRT (BRT For Consulting Engineering)
 مشروع (الاستشارات الهندسية)

DATE: 5.9.2023
 SENT: 5.9.2023
 TIME: 17:00

DATE: 5.9.2023
 SENT: 5.9.2023
 TIME: 17:00

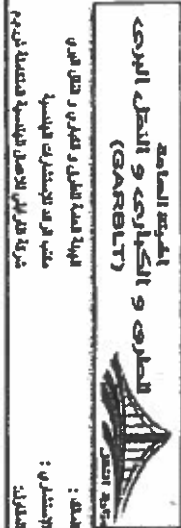

مشروع الأتوموس السريع - الطريق الدائري محطّة (محطّة تكامل مع الميناء)

[illegible]

Kind?

١ - اعنأا والعبسه (مكارى - حوده)
لم مزاجه الطسر ولن یم ادراج كیمات البند بالمستعصى. الا بعد استیننا، الآنی

٢. تقديم MIA إلى عم توريده *

٤ - تقديم طلبات الإسلام الجوه من قبل الإسماعيلي

2. 12. 1928

11 de novembro de 1953



مدرسة الفريسيين - الطريق الدولي، مسقط، إسماعيل خان، عمان
- مبنى المدرسة الرئيسية -

[illegible]

ملیاتی ادارہ کے نام سے

100

مجلس القضاة


هذه الامور دلت على ما كان في قلوبهم من الكفر والعداوة الى الله تعالى

$$|(x_0, y_0)|_{\text{dual}} = |x|^{-1}$$

في الحصة الأولى وسهلات الفهم

جملہ کی مٹر کی ۲۰ روپیہ

3. - لا بد من التخلي عن الفكر القديم (التي كانت لها اليد الطولى في الفكر العربي)



[illegible]