

قائمة كميات بالمستخلص جاري (1) - بند رقم (1-2) اعمال توريد وفرش طبقة رابطته من الخرسانه الاسفلتيه بسمك 6سم
اعمال استكمال الطبقة الرابطة واعمال الطبقة السطحية بشارع الترععة المردومة بنطاق حي شرق - محافظة الإسكندرية في المحطة من (1+000) الى (2+030)
بطول (1.03) كم (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة : الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

0.00

مقدار العمل السابق

الكمية (م ²)	الاتجاه	الطول	العرض	الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقاييس
				الي	من	
4001.00	المحمودية	310.00	12.91	1+990	1+680	القطاع 1
5105.70	الساعة	370.00	13.80	1+370	1+000	القطاع 2
9106.70	الكمية المنقذة خلال المدة					
9106.70	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه					

مهندس الهيئة
م/احمد جلال عبد السلام
احمد جلال

مهندس الشركة
م/ احمد قنطري

عن ا.احمد جلال



قائمة كميات بالمستخلص جاري (1) - بند رقم (1-1) اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المعامل
اعمال استكمال الطبقة الرابطة واصل الطبقة المسطحة بشارع الزراعة المردومة بملحق حي شرق - محافظة الإسكندرية في المحطة من (1+000) الى (2+030)
يطول (1.03) كم (بالأمر المباشر)

تنفيذ شركة : الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

0.00

مقدار العمل السابق

الكمية (م ²)	الاتجاه	الطول	العرض	الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
				الي	من	
4001.00	المحمودية	310.00	12.91	1+990	1+680	القطاع 1
5105.70	الساعة	370.00	13.80	1+370	1+000	القطاع 2
9106.70	الكمية المنفذة خلال المدة					
9106.70	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه					

مهندس الهيئة
م/احمد جلال عبد السلام
احمد جلال

مهندس الشركة
م/ احمد قشطي
عبد الحميد


محضر استلام موقع عمليه

العملية:

اعمال استكمال الطبقة الرابطة وأعمال الطبقة السطحية بشارع التربة المردومة بنطاق حي شرق - محافظة الإسكندرية في المحطة من (1+000) الى (2+030) بطول (1.03) كم (بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية.

اشراف : المنطقة الخامسة - منطقه غرب الدلتا

طبقا للعقد رقم (2025/2024/464) بتاريخ (2024/ 11 /14)

انه في يوم الاثنين الموافق 2025 /05/19 اجتمع كلا من

- | | |
|---|---|
| 1- السيد المهندس / محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2- السيد المهندس / احمد جلال عبد السلام | مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 3- السيد المهندس / احمد محمد قشطي | مدير مشروع - شركة الفتح للشحن والتفريغ |
- وذلك للمرور على مسار العملية المذكوره عاليه لاستلام الموقع .

وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2025 /05 /19 هو تاريخ بدء اعمال الاشراف بالعملية

واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات:

3- حسني / محمد حسني

2- احمد جلال

1-

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الإسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهنس /

" هاني محمد محمود طه "



الجمعية العامة للطرق والكباري
مملكة البحرين - المنامة - وزارة الأشغال

07/14/94 YV... 07/14/94 YV... 07/14/94 YV...

رقم الترخيص	مدين	٠٩/٢٢٩٢٢٨٥	إلى إحدس الترخيص
٧٨٤	الشركة العامة		المدينة

Group	Age	Gender	Height (cm)	Weight (kg)	Body Mass Index (kg/m ²)
1	18	Male	175	75	24.2
2	22	Female	160	55	21.5
3	25	Male	180	80	24.7
4	30	Female	165	60	21.9
5	35	Male	170	70	24.2
6	40	Female	160	55	21.5
7	45	Male	175	75	24.2
8	50	Female	160	55	21.5
9	55	Male	170	70	24.2
10	60	Female	160	55	21.5

الحمد لله

مفتوح الشريعة
الفتح للمفتقرات
من التربة المروية بقطر
الأحمد الشاذلي
خاتمة أسفله ١٣

三


مفتوح به النشر كذا

 $\omega_{\text{eff}}/\omega_{\text{ball}} \approx \sqrt{2}$

من اهل بيت الله الطاهر

of 2.5 mmol/L.

27. Along the equatorial line

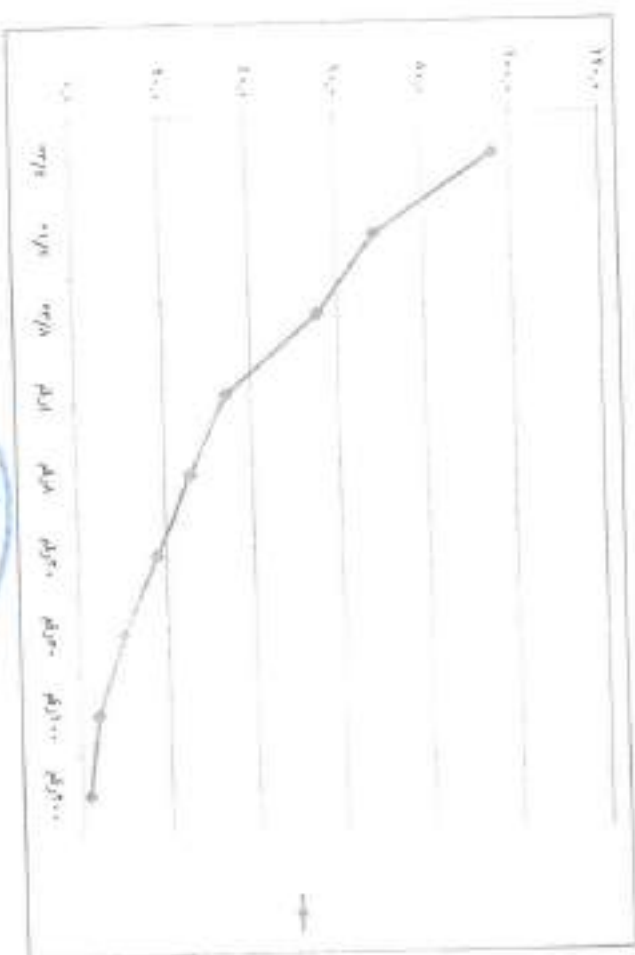

الاستخلاص الأسطوي للمكونات العطرية طبقا لاختبار (2-1-1)					الوزن المعوز	سعة المعززة
المسحوق	E المستخرج	الزيت المستخرج	المسحوق المستخرج	المسحوق المستخرج	١٠	١١٢/٤
١٩,١					٤٨٠	١١١/٢
١٩,٦					٦٨١	١١٢/٨
٥٥,٥					١٠٠,٥	رقم ٤
١٩,٣					١١٣,٥	رقم ٨
١٥,٨					١٢٥,٥	رقم ٢
١٨,٥					١٣٧,٥	رقم ٥
١١,١					١٤٦,٨	رقم ١٠
٤,١					١٥٠,٥	رقم ٢٠
٢,١					٢٠٠,٥	رقم ٤٠
٤,٥					٢٠٠,٥	رقم ٨٠
٧,٠					٢٠٠,٥	رقم ١٦٠
١٦,٠					٢٠٠,٥	رقم ٣٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٢٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٥٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٠٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٠٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨١٩٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٦٣٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٢٧٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٥٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣١٠٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٦٢١٤٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٢٤٢٨٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٤٨٥٧٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٠٩٧١٥٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤١٩٤٣٠٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٣٨٨٦٠٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٦٧٧٧٢١٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٣٥٥٤٤٣٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٧١٠٨٨٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٤٢١٧٣٢٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٦٨٤٣٤٦٥٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٣٦٨٦٩٣١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٧٣٧٣٨٦٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٥٤٩٧٥٣٧٥٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٠٩٩٥٠٧٥١١٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢١٩٩٠١٥٠٢٢٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٤٣٩٨٠٣٠٠٤٤٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٨٧٩٦٠٦٠٠٨٩٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٧١٧٩٨١٧٩٨٤٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٣٤٣٥٩٦٣٥٩٦٨٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٦٨٧١٩٢٧١٩٣٦٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ١٣٧٤٣٨٤٣٨٧٢٠
١٥,٨					٢٠٠,٥	رقم ٢٧٤٨٧٦٨٧٦٤٠</

الحمد لله

5

Udovcova

7

ملاحظات:-

- * العينة استوائية التي أحضرها.
- * العينة وتمثلت إلا نفسها.
- * الخصائص :

وليس الأمانة المراكزية

منطقة ضرب الدلتا - الاسكندرية

17/10/2019

4th grade math

مدير عام الشؤون الصحية
بمحافظة جدة


Ushantika



٣٣

ملحوظات:
1- رقم التكرار: ١٨٣
2- تاريخ التقرير: ٢٠٢٤
3- تحليل يوم: ٢٠٢٤
4- خطية استجابة: ٨٧٤٣٩٢٤٠٠

ملحوظات:
1- رقم التكرار: ١٨٣
2- تاريخ التقرير: ٢٠٢٤
3- تحليل يوم: ٢٠٢٤
4- خطية استجابة: ٨٧٤٣٩٢٤٠٠

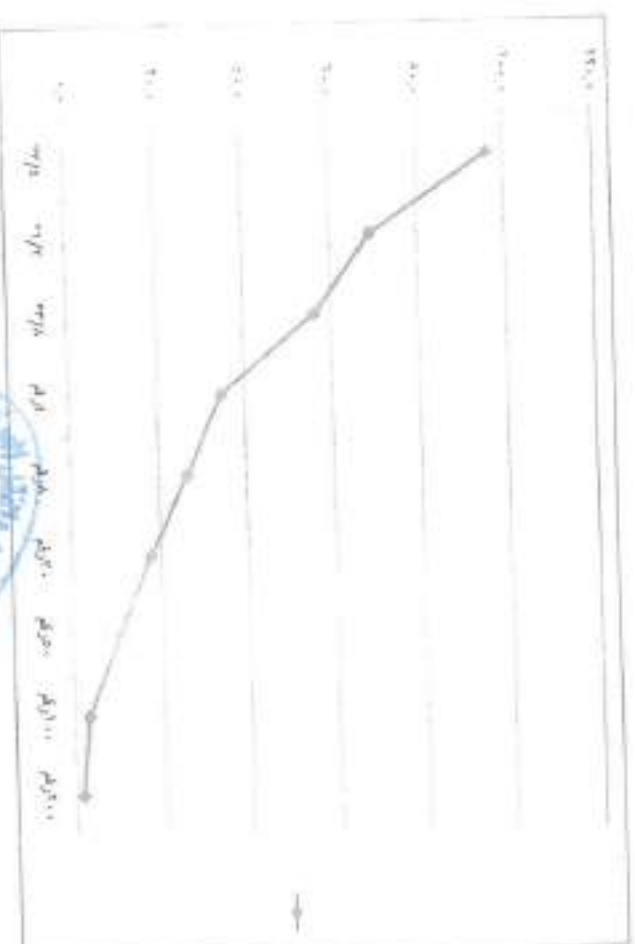

الاستخلاص للأصناف الأساسية، المشتق من طحالب الطحالب الحمراء (T-1)				
الوزن المجموع	سعة المستوعب	النسبة المئوية	النوع الاسمي	النوع العام
٥٧	"٣/٤	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
٤٥٧	"١/٣	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
٣٤٨	"٣/٨	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
٢٦٤	رقم ٤	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
١٠٨٨	رقم ٨	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
١٢٢٠	رقم ١٠	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
١٣٣٨	رقم ١٣	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
١٤٣٩	رقم ١٤	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
١٤٥٧	رقم ١٤	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب
١٧	نسبة الاستخلاص	٩٦,٣	الطحالب	الطحالب




مدينة دمياط شرقية و الغربية
منطقة غرب الدلتا - وزارة التعليم
٣٢٤٢٩٨٦٣١٠٠ - فاكس ٣٢٤٢٩٨٧٠٠٠ - هاتف

ملبوس الشركة
الفتح للملابس
في القرعة المرمومة ينطق حي شرق
الأحمد للشاوي
خطبة اسكندرية رابعة ٣

إلى حضرة لجان
الشركة المتقدمة
المشروع
الاعمال بالاختبار
بدرج المراسلة

رقم الترخيص : ٦٨٣
تاريخ الترخيص : ٢٠٢٤ ديسمبر ٢٠
الموقع

III

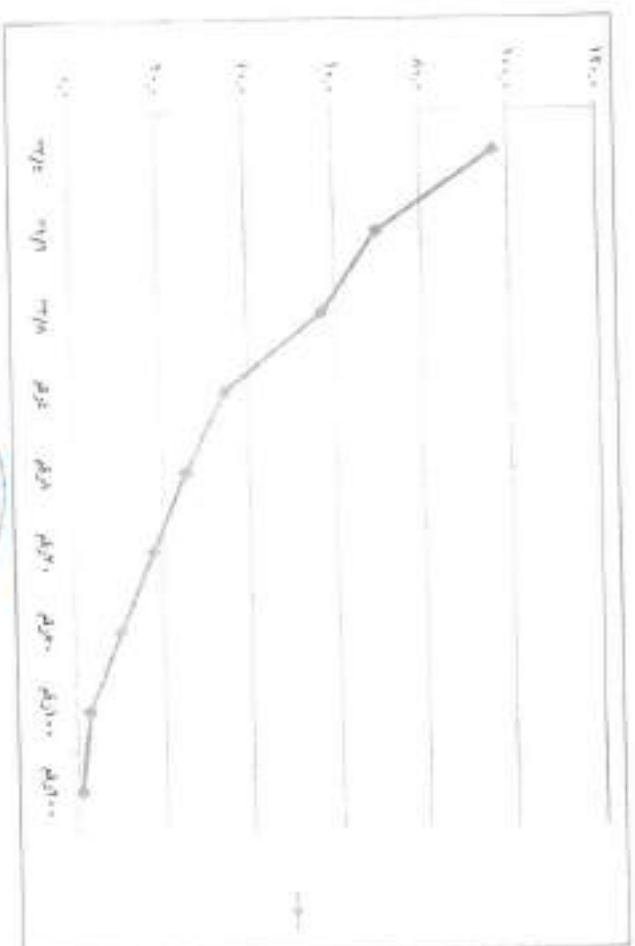

الاستخلاص الأمثل للمخروطات الإسفلتية طبقاً لاختبار الأنتسو (T-١٩٤)

الوزن الموزون	الوزن الموزون	النسبة %	النسبة %
١٣/٤	٤٤	٩٦,٩	٩٦,٩
١١/٢	٤٣٦	٩٩,٧	٩٩,٧
٣/٨	٣٦٨	٩٧,٣	٩٧,٣
٩/٤٠	٩٤٠	٩٤,٨	٩٤,٨
١٠/٢٩	١٠٢٩	٩٧,٨	٩٧,٨
٣٠/٩	٣٠٩	٩٤,٩	٩٤,٩
٥٠/٩	٥٠٩	٩٤,٩	٩٤,٩
١٠٠/٩	١٠٠٩	٩٤,٩	٩٤,٩
١٤٢٧	١٤٢٧	٩٤,٩	٩٤,٩
نسبة الاستخلاص %			
٩٥			
٩٥,٩			
٩٤,٩			
٩٤,٩			
٩٤,٩			

الاسم بالانجليزية
C
١

ملاحظات:
• القيمة المطلوبة التي أحضرها
• القيمة التي لا تقبل إلا نفسها
• القيمة ٩٥,٠٠٠ جيبه

٢٥٥٥

مدير المختبر
C
١

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - الاستشارية
صديق مهدي

فاني محمد محمود طه

C
١



١١)

الهيئة العامة للغرف التجارية
محافظة غرب الدلتا - وزارة التجارة
ت: ٠٣/١٢٩٩٢٠٠ فاكس: ٠٣/١٢٩٩٨٩٦١

التي أحضر العينات:

للشركة المعلقة :-

قشور:

لقطع بالاختبار

لبان قوادة

مطوب الشربة

الفتح المقاولات

ش الترخا المردومة بنطاق حي شرقى

أ/احمد الشاوي

خطة اسفلتية رابطة ٣


رقم الترخا :- ٤١/٣٢٠

تاريخ الترخا :- ٢٦ فبراير ٢٠٢٥

الموقع :- عين رقم ١

الإنحلال الاسفلتي للمخروطات الاسفلتية طبقا لاختبار الأشتو T-١٩٤

سعة المهززة	الوزن المحجوز	المسار %	التحجيم التحجيم	العدد الأعلى	العدد الأسفلتي
١٣/١	٧١	٩٥.٣			
١١/٢	٤٥٠	٧٠.٠			
١٣/٨	٦٩٩	٥٢.٥			
١٤/٥	٤٩٥	٣٣.٨			
٨/٨	١١٢٨	٢٤.٩			
٣٠/٥	١٢٢٥	١٨.٤			
٥٠/٥	١٣٧٨	٨.٣			
١٠٠/٥	١٤٤٨	٣.٦			
٢٠٠/٥	١٤٧٨	١.٦			
نسبة الاسفلت %	٤.٥٣				
وزن الاسفلت (جم)	٦٨				
وزن المخروط الاسفلتي (جم)	١٥٧٠				
وزن المواد الصلبة (جم)	١٥٠٠				
وزن الماء (جم)	١٥.٧				

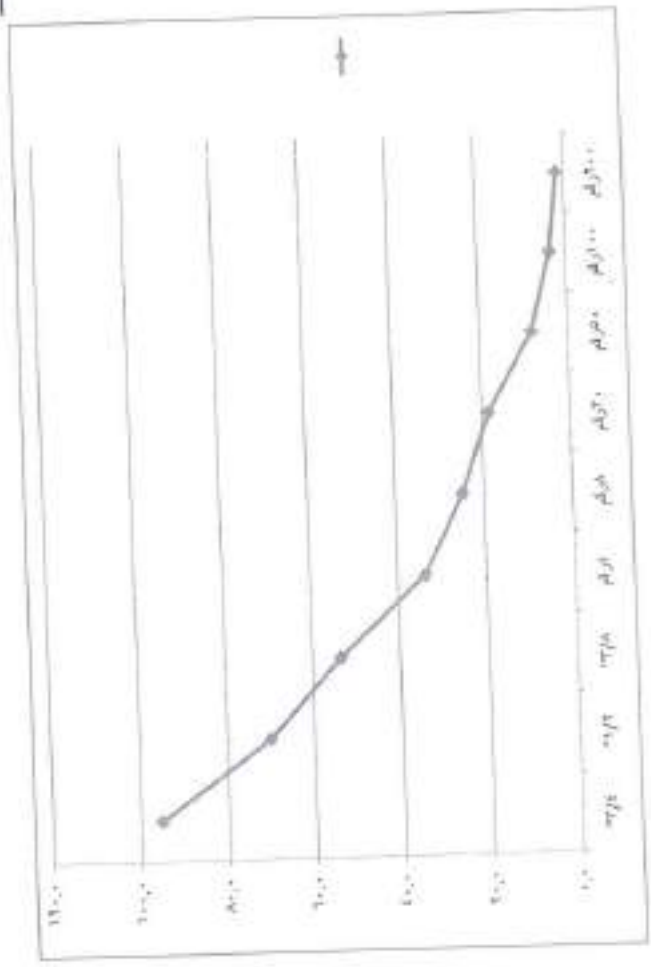

التوقيع بالاختبار

ملاحظات:-
* العينة مسئولية الذي أحضرها.
* العينة لا تصلح للاختبار.
* الخصم: ٦٥.٠٠ جنيه

رابع

مدير المعاملات

مدير عام المشروعات

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - الاسكندرية
محمد مهندس/١١
هاني محمد محمود طه





الهيئة العامة للغمر والتفري
محافظة غرب الدلتا - وزارة النقل
تحت: ٧٤٩٩٧٢٠٠ - فاكس: ٧٤٩٩٧٢٠٠


رقم الترخيص: ٤٩٩٣٢٠
تاريخ الترخيص: ٢٩ فبراير ٢٠٢٥
الموقع: عنة رقم ٢

لأن أحضر العينات:
الشركة المقامة :-
قشورع:
قسم بالاختبار:
بسان العينات:

مشوب الشربة
الفتح للمقاولات
ش. التربة المروية بملق حتى شرق
أحمد اللانوي
خطة اسفلتية رابطة ٣

الإستخلاص الأسفلت للخطوط طبقاً لاختبار الأشتو (T-١٩٤)

سعة المهززة	الوزن المحجوز	المعار %	التاريخ	لعدد الموصفات	لعدد الموصفات
٣٢/٤	٨٧	٩٤.٣			
٣١/٢	٤٣٨	٩١.٤			
٣٢/٨	٦٧١	٩٦.١			
رقم ٤	١٠٠٠	٩٤.٦			
رقم ٨	١١٦٦	٩٣.٨			
رقم ٣٠	١٢٧١	٩٦.٩			
رقم ٥٠	١٣٨١	٩٧			
رقم ١٠٠	١٤٧٧	٩٥			
رقم ٢٠٠	١٥٠٨	٩٤			
نسبة الأسفلت %	٤.٥٨				
وزن الأسفلت (جم)	٧٠				
وزن الخطوط الأسفلتية (جم)	١٦٠٠				
وزن المواد الصلبة (جم)	١٥٢٧				
وزن المذيب (جم)	١٥٣٠				

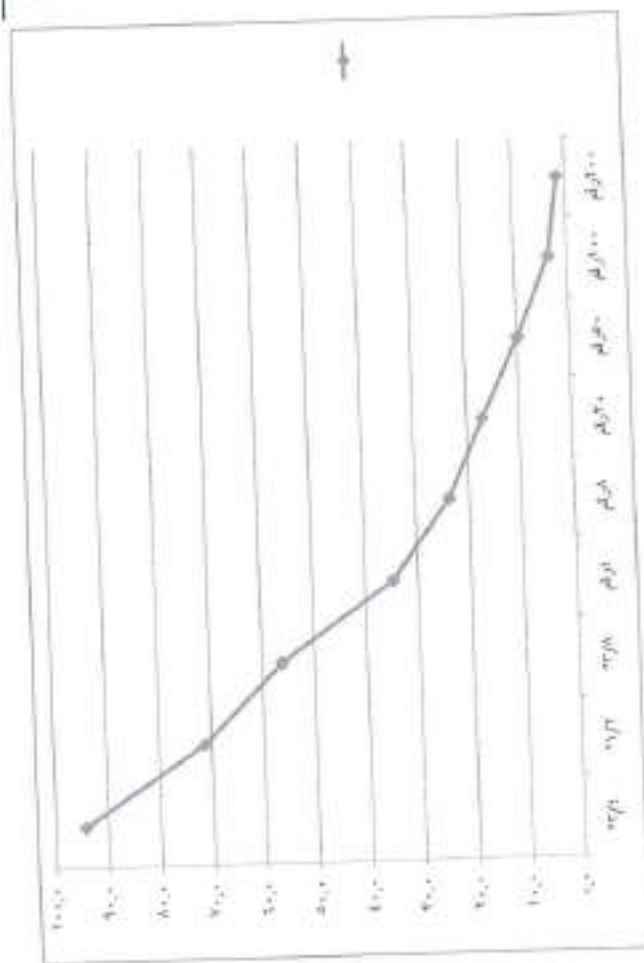

القائم بالاختبار
أ. س. س. س.

ملاحظات:-
* العينة مسئولية الذي أحضرها.
* العينة لا يمكن إلا نقلها.
* الخصم: ٦٥٠٠٠ جنيه

رؤس
أ. س. س. س.

مدير المعايير
أ. س. س. س.

مدير علم المشروعات
أ. س. س. س.




رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - الإسكندرية
عبد مهندس /
هاني محمد محمود طه
٢٠٢٥/٢/٢٧

منسوب الشرطة
الفتح للمقاولات
ش.ش. التزعة المرومة بطنافى هي شرق
الأحمد الشلوي
خطة استقلبه راطة ١٣

المشروع:
التقسيم والاختصار:
بيان العنصرات:
التي أحضر العنصر:
الشركة المتكاملة:

الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة غرب الدكا - وزارة للتكامل
٣١٤٢٩٨٦٧٠، فاكس : ٣١٤٢٩٨٦٧٠

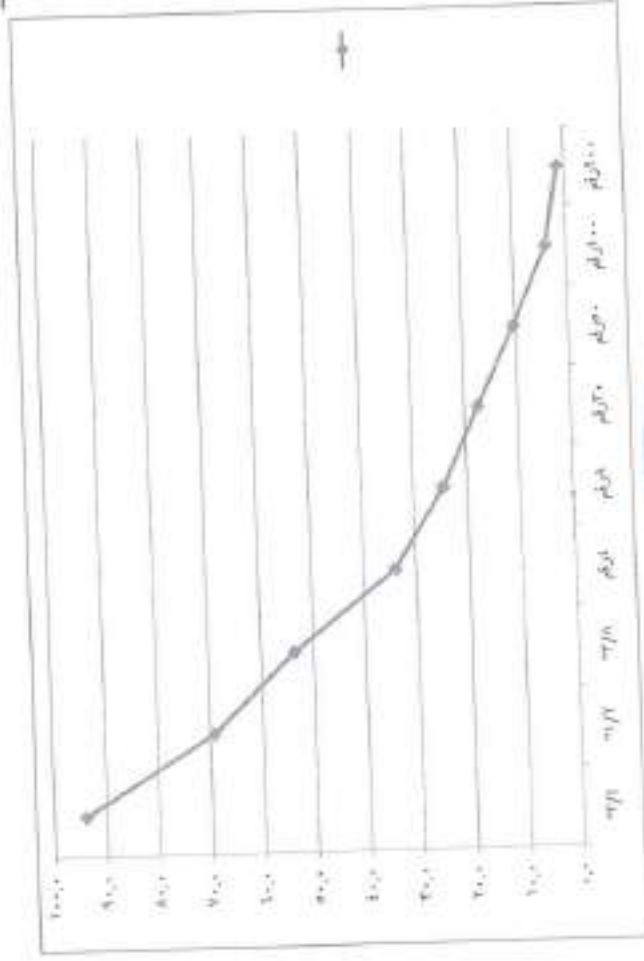

الإستخلاص الأسفلتي للمخلوطات الأسفلتية طبقاً لـ ASTM D 154

الحد الأدنى المواصفات	الحد الأعلى المواصفات	النوع الشماري	% المساحة	الوزن المحسوب	معدة المهزلة
			٤٣,٦	٩٣	١١٢/٥
			٠٩,٧	٨٧٧	١١١/٧
			٥٢,٦	٧١٠	١١٣/٨
			١٢,٩	١٠١٢	رقم ٤
			٢٤,٤	١١٥٧	رقم ٨
			١٧,٤	١٢٦٤	رقم ٣٠
			١٠,٣	١٣٧٤	رقم ٥٠
			٢,٩	١٤٧٢	رقم ١٠٠
			١,٢	١٥١٢	رقم ٢٠٠
			٤,٥١	نسبة الإسفلت %	نسبة الإسفلت %
			٦٩	وزن الاسفلت (جم)	وزن الخلطة الأسفلتي (جم)
			١٦٠٠		وزن المواد الصلبة (جم)
			١٥٢٨		وزن المواد
			١٥٢١		وزن المواد

شماره
الکام بالله

- العينة مسئولية الذي أحضرها.
- العينة لا تسلم إلا تسليها.
- الخصم ٦٥٠٠٠ جنيه

ملاحظات:-

ملیر عام العشر و عات

هاتى محمد محمود طه



10


جهة خدمة الطرق والكباري
منطقة غرب الدلتا - وزارة النقل
ت: ٠٢/٤٦٨٦٢٠٠ - فاكس: ٠٢/٤٦٨٦٢٠٠

الشركة المنفذة :-
المشروع:
قسم بالاسفلت
بيان الحسابات:-
الفتح للمطاولات
ش التربة المروية بنطاق هي شرق
الأحمد الشاوي
خطة اسفلتيه رابطة ٣

رقم القياس: ٤/٤٣٢٠
تاريخ القياس: ٢٦ فبراير ٢٠٢٥
جهة رقم ٤

الاستخلاص الاسفلتي للمخوطات طبقا لاختبار الانشرو (T-١٦٦)

سعة المهزة	الوزن المحجوز	المسحوق %	التحجيم	التحجيم	الحد الأدنى للموصفات	الحد الأعلى للموصفات
١٢/٤	٨٠	٩٤.٩				
١١/٢	٤٠	٩٩.٠				
١٢/٨	٦٨١	٥٤.٠				
رقم ٤	٩٨٠	٢٢.٩				
رقم ٨	١١١٤	٢٩.٨				
رقم ٢٠	١١٨١	٢٠.٣				
رقم ٥٠	١٢٦٢	٨.١				
رقم ١٠٠	١٤١٧	٤.٤				
رقم ٢٠٠	١٤٦٠	٦.٥				
نسبة الاسفلت %		٤.٥٩				
الانكسار (ج)		٦.٨				
الانكسار الاسفلتي (ج)		١٥٥٠				
الانكسار الاسفلتي (ج)		١٤٨٠				
الانكسار (ج)		١٤٨٢				

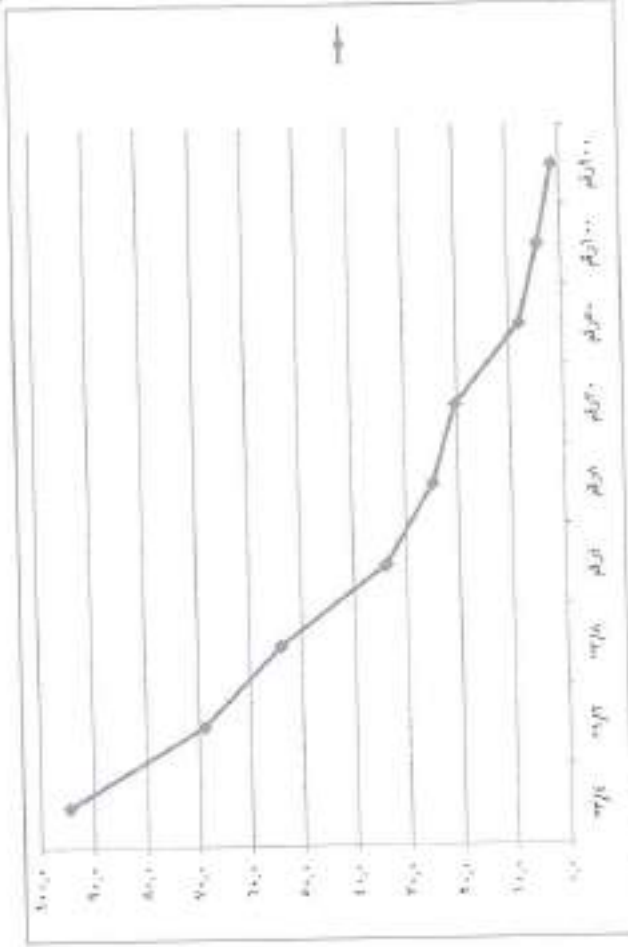

التقييم بالاختبار

ملاحظات:-
• العينة مسئولية الذي احضرها.
• العينة لا تمثل الا نفسها.
• الخصم: ٦٥٠٠٠ جنيه

رديج

مدير المختبر

مدير عام المشروع

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - الاسكندرية
عميد مهناش
هاني محمد محمود طه



الهيئة العامة للطرق والمواصلات
منطقة غرب الدلتا - وزارة النقل
ت: ٠٣/٤٢٩٨٦٣١ - فاكس: ٠٣/٤٢٩٢٢٠٠

الفتح المقاولات
ش. للترعة للبريدية بنطاق حي شرق
الأحمد الشاوي
خاتمة استاقتيه رابطة ٣

الشركة المستفدة :-
المطروح :-
القسم بالاستقبال :-
بيلان العيانات :-

رقم الترخيص :-
تاريخ الترخيص :-
الموقع :-

رقم العيانت	رابطة	رابطة	رابطة
وزن البنية في جوار (جم)	١١٩٨	١١٩٧	١١٩٨
لا في السام بعد العمر دافقين (جم)	١٢٠٦	١٢٠٥	١٢٠٦
الوزن في الماء (جم)	٩٦٠	٩٦٢	٩٦٠
الحجم (سم ³)	٥٤٦	٥٤٣	٥٤٦
وزن وحدة الحجم ط ٢/٢	٢,١٩٤	٢,٢٠٤	٢,١٩٤
قراءة مقبض الكسر	٥٣٥	٥٣٠	٥٣٥
حاصل الكسر	١١٧٧	١١٦٦	١١٧٧
معدل التصحيح	٠,٩٣	٠,٩٣	٠,٩٣
البارك بالحكم	١٠٩٥	١٠٨٤	١٠٩٥
قراءات الانصباب	٥,٨٤	٥,٨١	٥,٨٤
فرق القراءات	٤,٩٧	٤,٨٧	٤,٩٧
الانصباب بالكم	٠,٩٧	٠,٩٤	٠,٩٧
	٢,٣٩	٢,٣٩	٢,٣٩

ملاحظات :-
* العينة مسبوقة التي أحضرها.
* العينة لا تمثل الا نفسها.
* من المحتمل تغير خواص الخرقة الاسفلتي وذلك لاجادة تسخين العينات.
مدير المعامل

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - الاستشارية
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه



الهيئة العامة للطرق والكباري
منطقة غرب الدلتا - وزارة النقل
ت: ٢/٤٢٩٦٢٠٠ فاكس: ٢/٤٢٩٦٢٠٠

الفرقة المتفذة :-
المشروع :-
القسم :-
الخبير :-
رابطه :-
رقم التقرير :-
تاريخ التقرير :-
الموقع :-

رقم الجبلت	رابطه	رابطه	رابطه	رابطه
وزن العينة في الهواء (مجم)	١١٩٩	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠
وزن في الماء بعد الامور بدائين (مجم)	١٢٠٦	١٢٠٨	١٢٠٨	١٢٠٨
الوزن في الماء (مجم)	٦٦٦	٦٦١	٦٦١	٦٦١
الحجم (سم ³)	٥٤٠	٥٤٧	٥٤٧	٥٤٧
وزن وحدة المجموع من / م ³	٢٢٢٠	٢٢٢٤	٢٢٢٤	٢٢٢٤
قراءة مقياس الكسر	٥٥٠	٥٦٥	٥٦٥	٥٦٥
حاصل الكسر	١٢١٠	١٢٤٣	١٢٤٣	١٢٤٣
معامل التصحيح	٠.٩٣	٠.٨٩	٠.٨٩	٠.٨٩
النتائج بالكم	١١٢٥	١١٢٦	١١٢٦	١١٢٦
قراءات الاساليب	٦٠٥	٦٠٨	٦٠٨	٦٠٨
فرق القراءات	٥٠١	٥١٢	٥١٢	٥١٢
الانسياب بالم	١٠٤	٠.٩٦	٠.٩٦	٠.٩٦
الانسياب بالم	٢٢٦٤	٢٢٤٤	٢٢٤٤	٢٢٤٤

ملاحظات :-
* العينة مسئولية الذي احضرها.
* العينة لا تمثل الا نفسها.
* من المحتمل تغير خواص المخلوط الاسفلتي وذلك لاعادة تسخين العينة.

القيم بالاختبار



رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا - الاسكندرية
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه