

(٧ + ٨)




رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بالجنيه	الوحدة	الكمية	مقدار الأعمال السابق إجراؤها	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاع بالجنيه	البقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مالية						٤٢١٢٩٧١٢,٨٥	٢٢-١-٣٦,٦٥	٢٢-١-٣٦,٦٥	٣٩٩٢٨١٧٦,٢٠	
بنود مستجدة مستحدثة عن الأعمال الكهربية:											
٣	بالعد توريد وتركيب واختبار وحدة تكيف إضاءة بولت بقررة ١,٥ حصان بارد ومحمل على البند كل ما يلزم له العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٠٠٠,٠٠	عدد	٧	٧,٠٠	٧,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٠٠٠,٠٠	
٤	بالعد توريد وتركيب لوحة تحويل أوتوماتيكي بين عدد ٢ تكيف إضاءة في غرف الداتا والركبات ومحمل على البند كل ما يلزم له العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١١٥٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٣,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٥٠٠,٠٠	
٥	بالعد توريد وتركيب وحدات تكيف كونسلد قدره ٢,٢٥ حصان كاريير أو ما يمثله ومحمل على البند كل ما يلزم له العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٣٠٠٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٢,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٦٠٠٠,٠٠	
٦	بالعد توريد وتركيب وحدات تكيف كونسلد قدره ٣ حصان كاريير أو ما يمثله ومحمل على البند كل ما يلزم له العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣٩٥٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	١,٠٠	٣٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٠٠,٠٠	
٧	بالعد توريد وتركيب سماءة ٦ وات ومحمل على البند كل ما يلزم له العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٣٠٠٠,٠٠	عدد	٥٥	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٧٩٣٠٠,٠٠	٧٩٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٣٠٠,٠٠	نوعية ١٠% لحين نهو الاختبار
٨	توريد وتركيب مخرج سماءة بولسلة إضاءة ١,٥٥٢ مم ٢ من نوعه (السودي أو شركة الكبريتات الكبريتية المعصرة أو ما يمثله) داخل ماسر من نوعه (علاء الدين أو مصطفى محمود أو ما يمثله) والبند يشمل امدادات السحب والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم له العمل نهراً كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية.	٨٥٠٠,٠٠	عدد	٥٥	٦١,٠٠	٦١,٠٠	٥١٨٥٠,٠٠	٥١٨٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٦٦٥,٠٠	نوعية ١٠% لحين نهو الاختبار
بنود مستجدة صيانة أنظمة إندار وإطفاء مبنى الكباري:											
١	صيانة نظام الإطفاء بغرف الكهرباء وغرف IT Room وعمل الصيانة اللازمة وجعل النظام يعمل بكفاءة والبند يشمل تغيير البطاريات مع عمل زيارة شهرية لمدة عام واحد البند يشمل ربط نظام الإطفاء بشبكة الإندار العام للمبنى ولا يشمل إعادة ملء الأسطوانات بغاز FM200.	١١٠٠٠,٠٠	عدد	١٦	١٦,٠٠	١٦,٠٠	١٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠٠,٠٠	
بنود إضافية خاصة بشبكة المعلومات:											
١	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 6100 48G CL4 4SFP+ Switch - JL675A	٢٨٨٠٠٠,٠٠	عدد	٩	٩,٠٠	٩,٠٠	٢٥٩٢٠٠,٠٠	٢٥٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٣٢٨٠,٠٠	نوعية ١٠% لحين نهو التركيب الاختبار
٢	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 6100 24G CL4 4SFP+ Switch - JL677A	١٩٦٠٠٠,٠٠	عدد	٣	٣,٠٠	٣,٠٠	٥٨٨٠٠٠,٠٠	٥٨٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩٢٠٠,٠٠	نوعية ١٠% لحين نهو التركيب الاختبار
٣	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 10G SFP+ LC SR 300m MMF Transceiver - J9150D	٢٩٥٠٠,٠٠	عدد	٩٢	٩٢,٠٠	٩٢,٠٠	٢٧١٤٠٠,٠٠	٢٧١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٤٢٦٠,٠٠	نوعية ١٠% لحين نهو التركيب الاختبار
٤	بالعد توريد وتركيب وتشغيل واختبار Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver - J4858D	١٢٤٥٠,٠٠	عدد	١٢	١٢,٠٠	١٢,٠٠	١٤٩٤٠٠,٠٠	١٤٩٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٤٤٦٠,٠٠	نوعية ١٠% لحين نهو التركيب الاختبار
٦	بالعد توريد وتركيب واختبار Aruba 5406 z12 Switch - j9821A	٥١٥٠٠,٠٠	عدد	١	١,٠٠	١,٠٠	٥١٥٠٠,٠٠	٥١٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٣٥٠٠,٠٠	نوعية ١٠% لحين نهو التركيب الاختبار
٧	بالعد توريد وتركيب واختبار Aruba 5400R 1100W POE + z12 power supply j9829A INCLUDED: Power Cord - Europe localization	٩٣٣٥٠,٠٠	عدد	٢	٢,٠٠	٢,٠٠	١٨١٧٠٠,٠٠	١٨١٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٠٢٠,٠٠	نوعية ١٠% لحين نهو التركيب الاختبار
	إجمالي حتى صفحة ٣١						٤٩٤٩٦٦٢,٨٥	٢٨٨٨٦٦,٦٥	٢٨٨٨٦٦,٦٥	٤٦٦٠٨٣٠,١,٢٠	
الإجمالي بعد التعطية											
إجمالي ما سبق صرفه											
صافي القيمة الحالية للمستخلص											
٦٤٣٤٩٣١,٩٥											

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مدير عام المشروع
بمعد

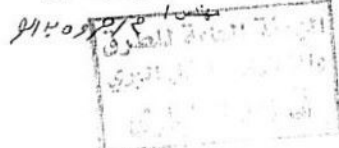

مهندس الشركة



277, 278, 279

الحسين بن علي

17-02-2017

عبدالله بن عبد الله

03/18.6345
00/18.00

77503VC, 1.1.

[illegible]

— 331LV0

Y119v. / A.

Σοφία, 10/11/2022

الإسقاط على

وصفا ٢٠٠٥٧٢٠

١٠٠

1.1.1

[illegible]

14,0.

00,00

03/12.6315